

Production et distribution de l'eau potable en Martinique

Bilan hebdomadaire

*Semaine du lundi 10 au dimanche 16
août 2020*



Rivière Dumauzé (Fort-de-France)

1. Débits dans les rivières

68 %


des rivières mesurées sont sous
le débit de crise

Évolution par rapport à la semaine
du 3 au 9 aout :



Dégradation

Quantité d'eau dans les rivières pendant le carême

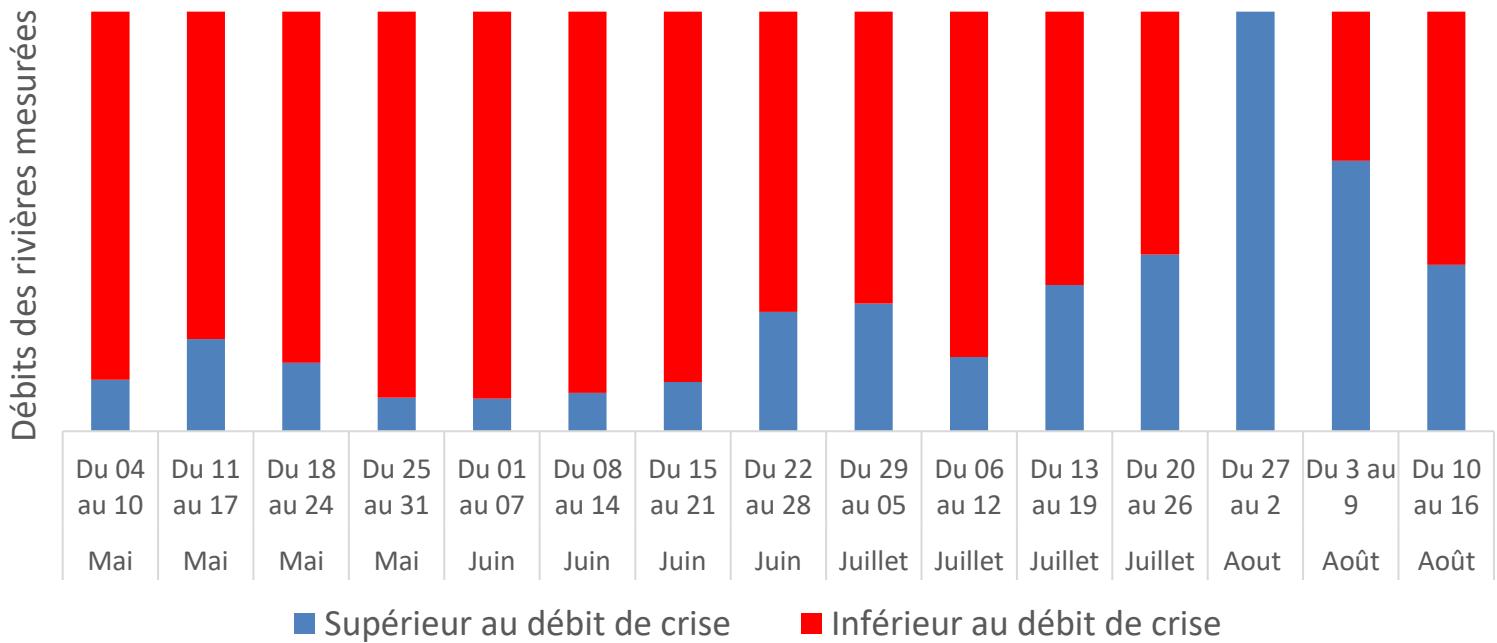


Les débits d'une dizaine de rivières sont mesurés tous les 3 jours environ.

Le débit de crise est défini comme « *le débit en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation et eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits* ».




En Martinique, l'eau potable est produite à 94 % à partir des rivières. Les précipitations du 28 juillet ont fortement gonflé les rivières, mais cet état est temporaire.

2. Production des 5 principales usines d'eau potable

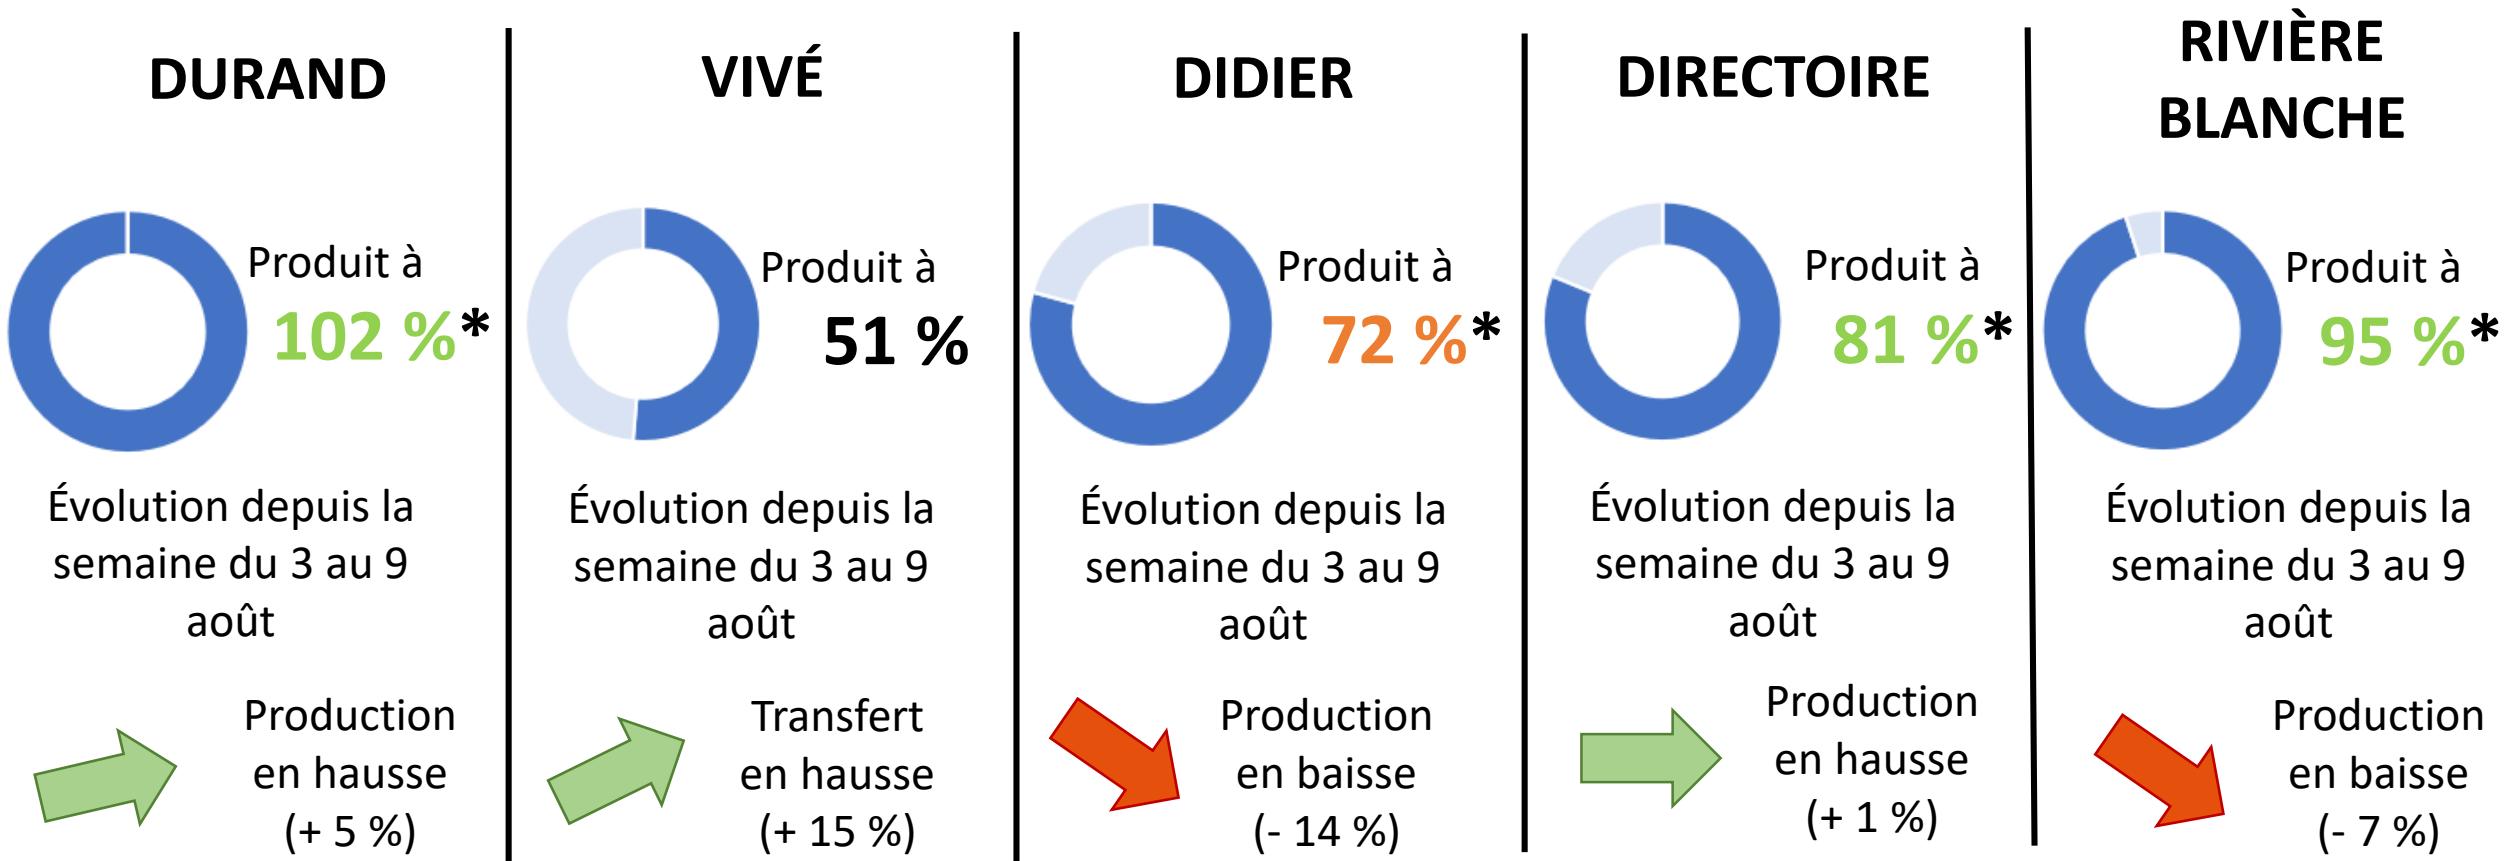

Ces **5 usines** produisent en moyenne **86 %** de notre eau potable.

Évolutions hebdomadaires de la production des principales usines

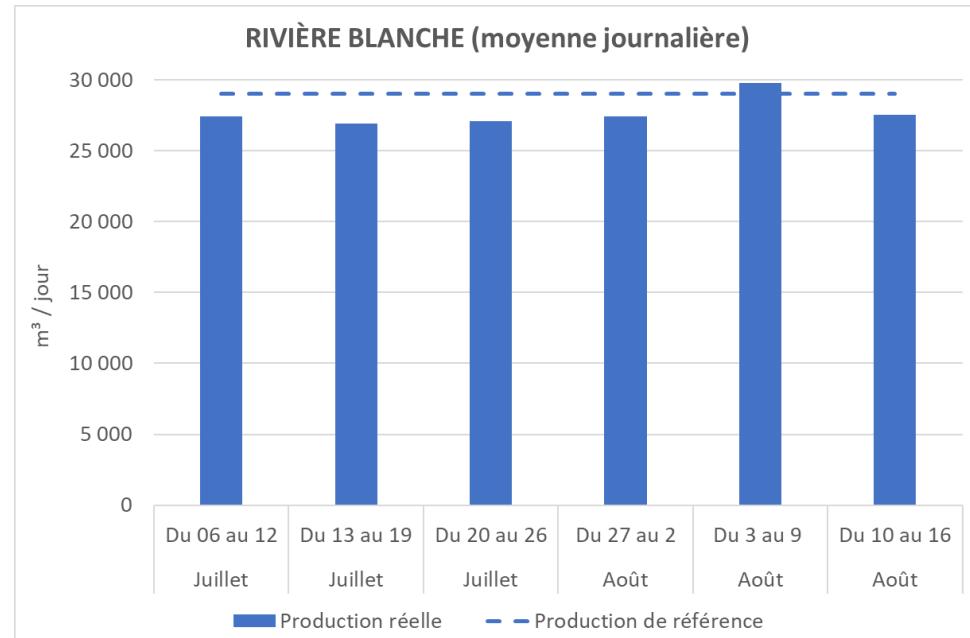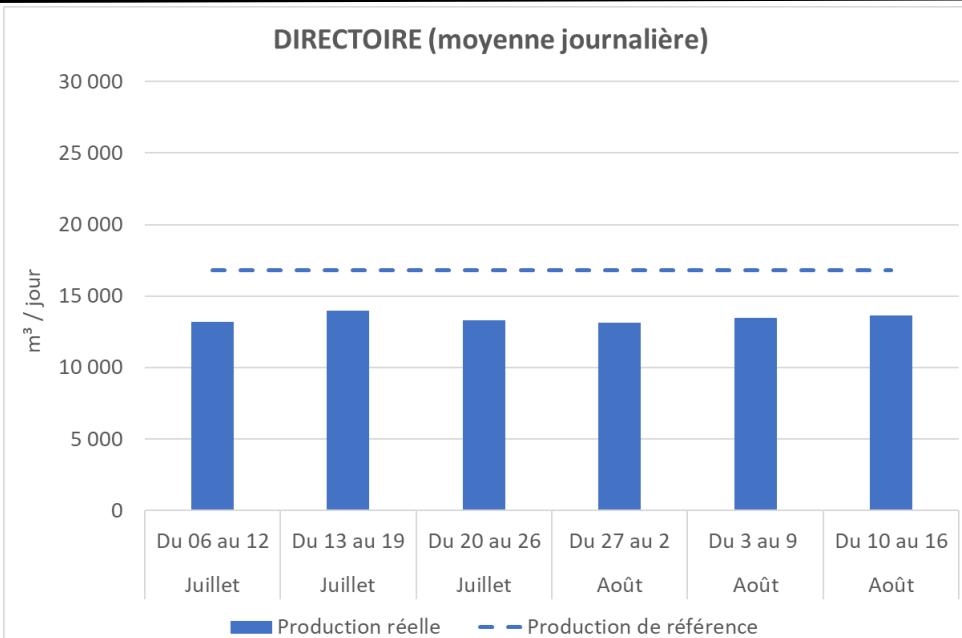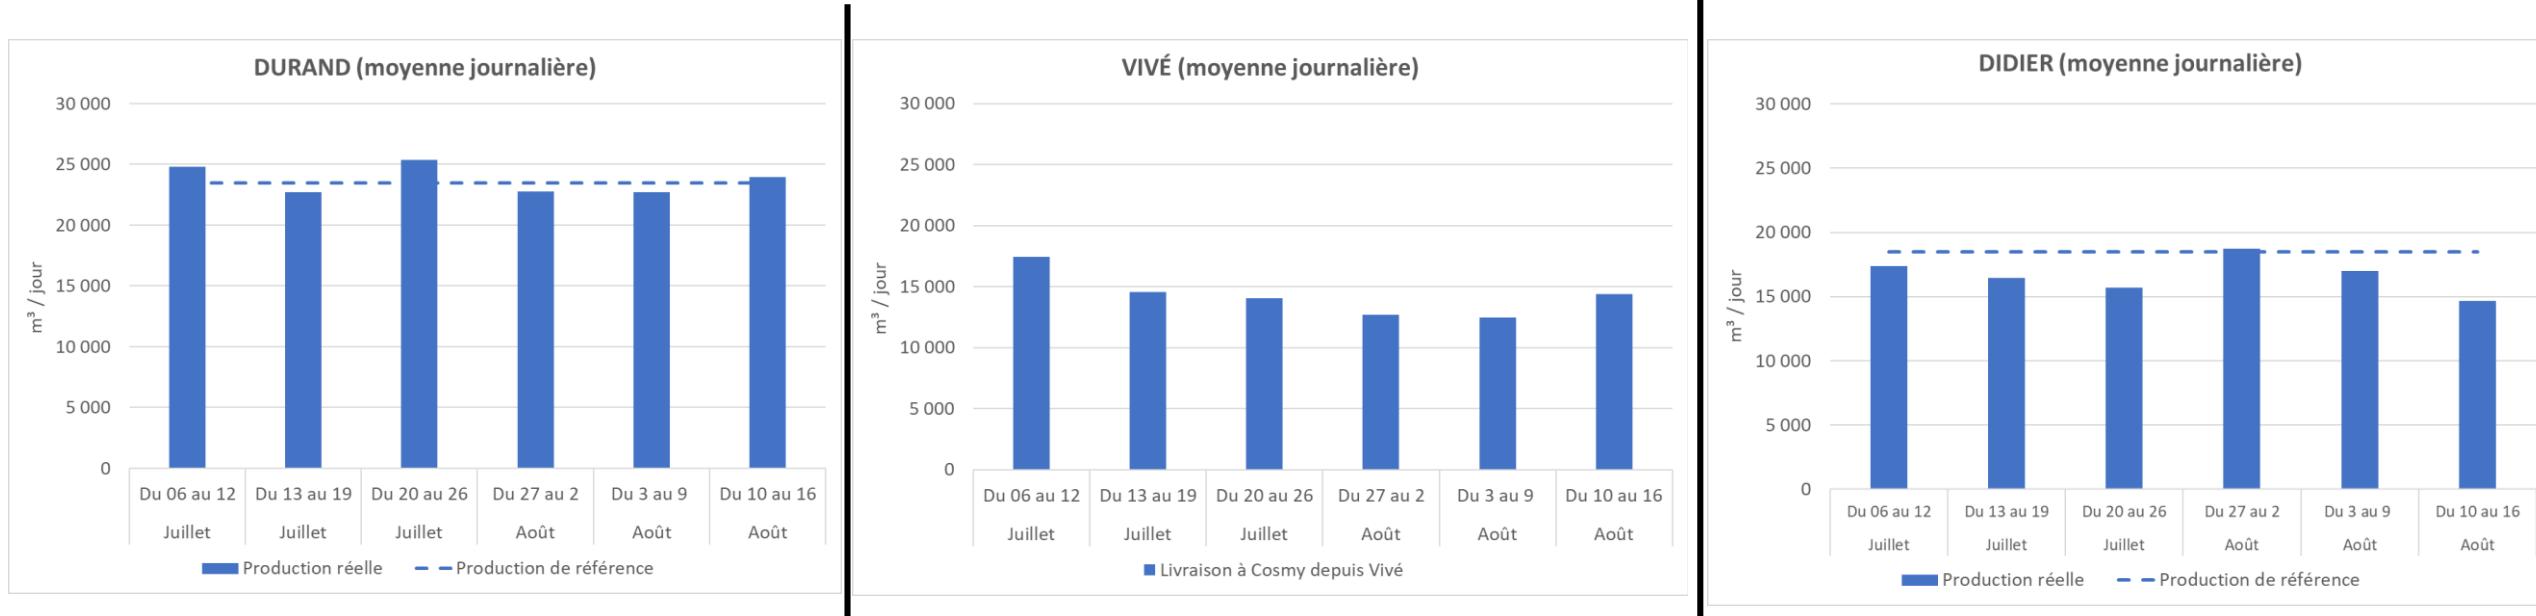

3. Déficit en eau

Pour alimenter l'ensemble des foyers du Centre et du Sud, les usines doivent produire environ 92 000 m³ / jour.

CENTRE

Évolution depuis
la semaine du 3
au 9 août



Le déficit
augmente mais
reste faible

Cette semaine, il manquait en
moyenne **970 m³ / jour** pour les
communes de la CACEM

SUD

Évolution depuis
la semaine du 3
au 9 août



Le déficit
augmente mais
reste faible

Cette semaine, il manquait en
moyenne **988 m³ / jour** pour les
communes de la CAESM

NORD

Des manques d'eau se font encore
ressentir au quartier Morne-Balai sur la
commune de Basse-Pointe.

MARTINIQUE



Évolution depuis la
semaine du 3 au 9
août




Le déficit
augmente mais
reste faible


Cette semaine, il manquait en
moyenne **1 959 m³ / jour** sur l'île

Évolutions hebdomadaires des déficits d'eau


Déficit en eau sur la CACEM (moyenne journalière)

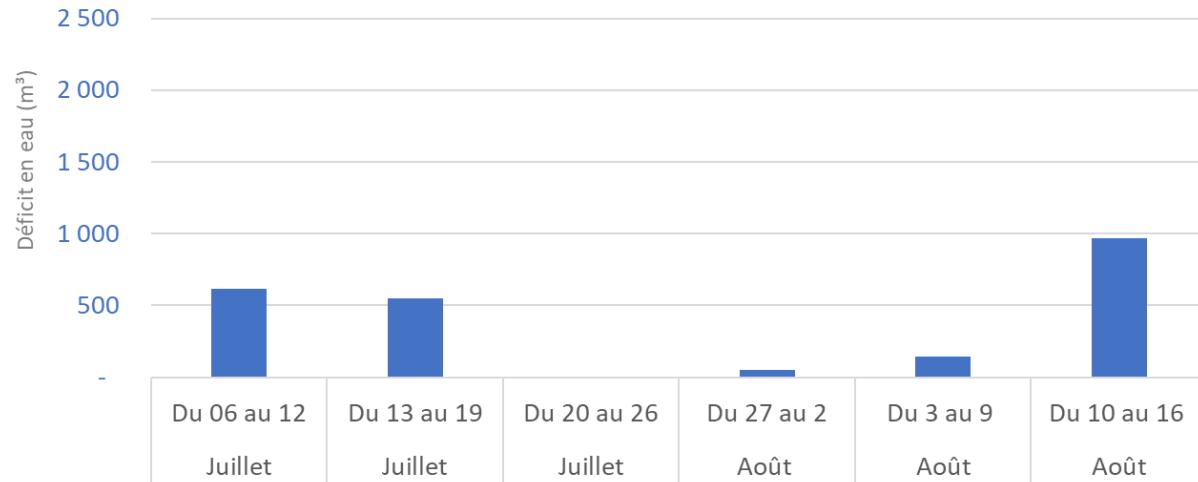

Déficit en eau sur l'Espace Sud (moyenne journalière)

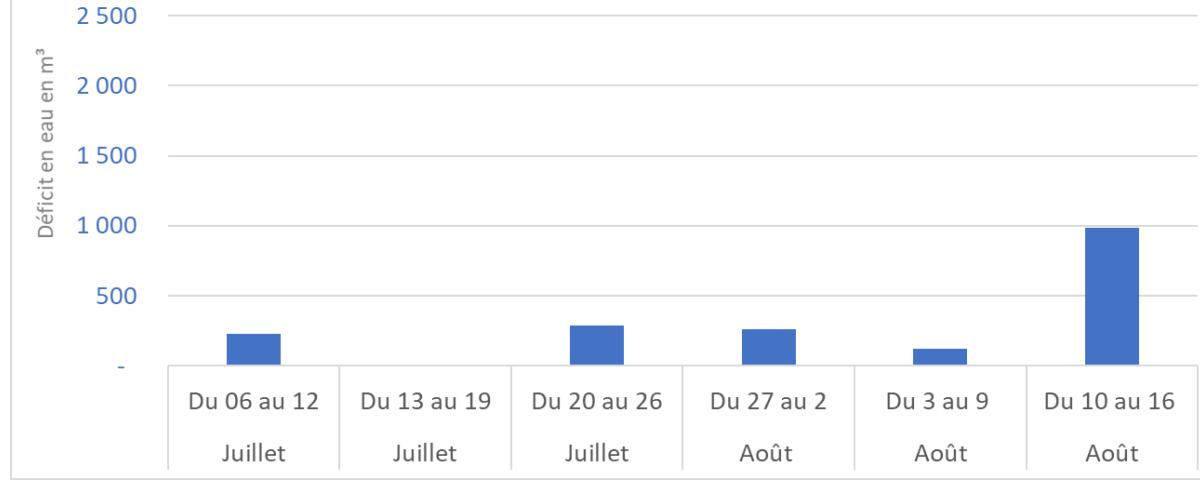


Déficit en eau sur la Martinique (moyenne journalière)

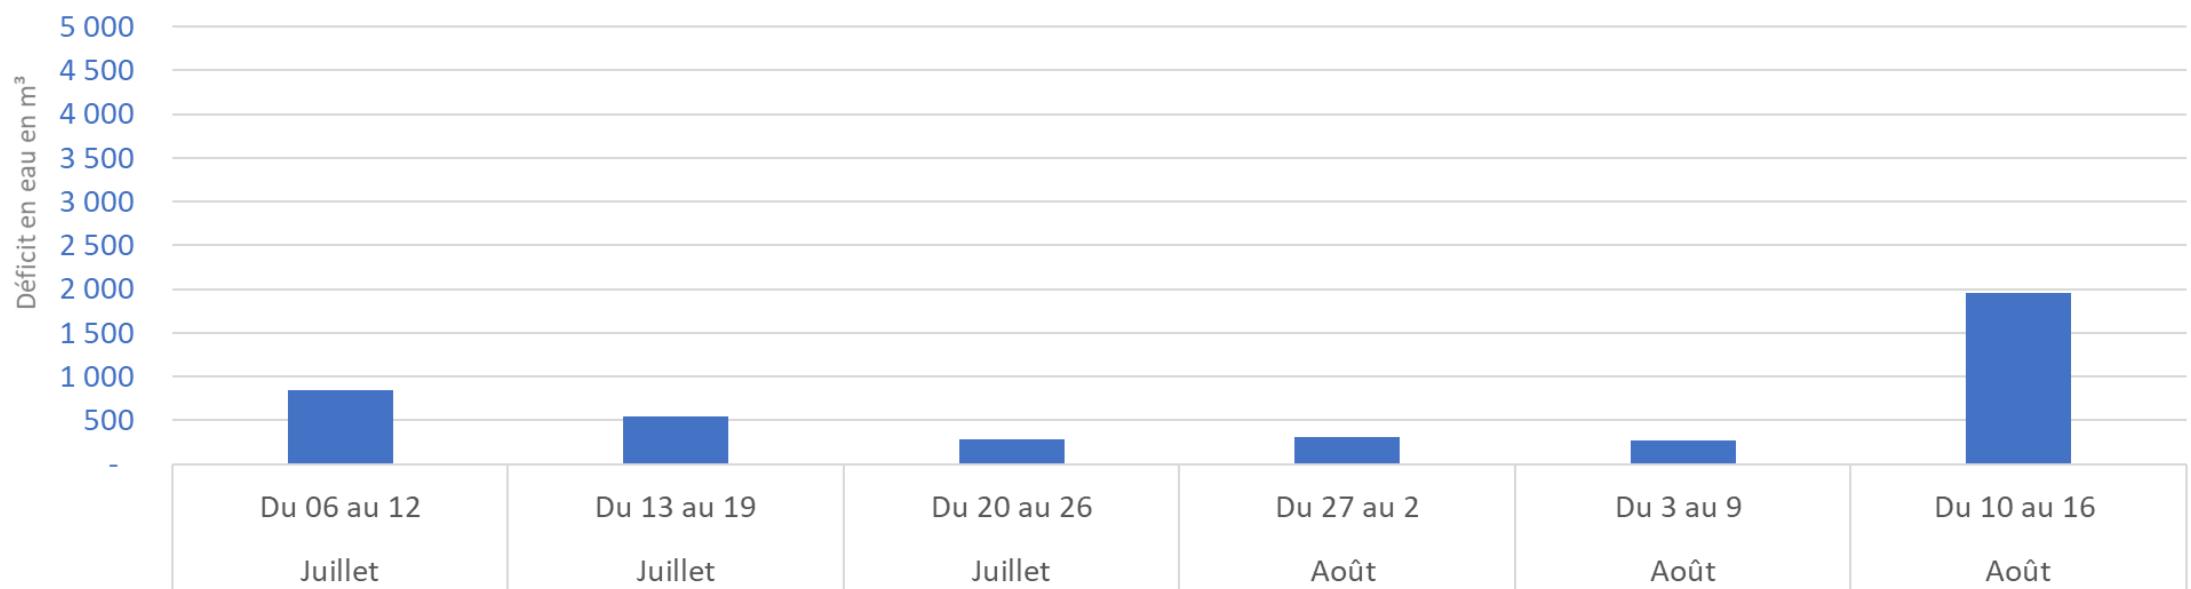

4. Abonnés privés d'eau

0
abonné
privé d'eau pour cause
de sécheresse en
Martinique chaque jour
en moyenne

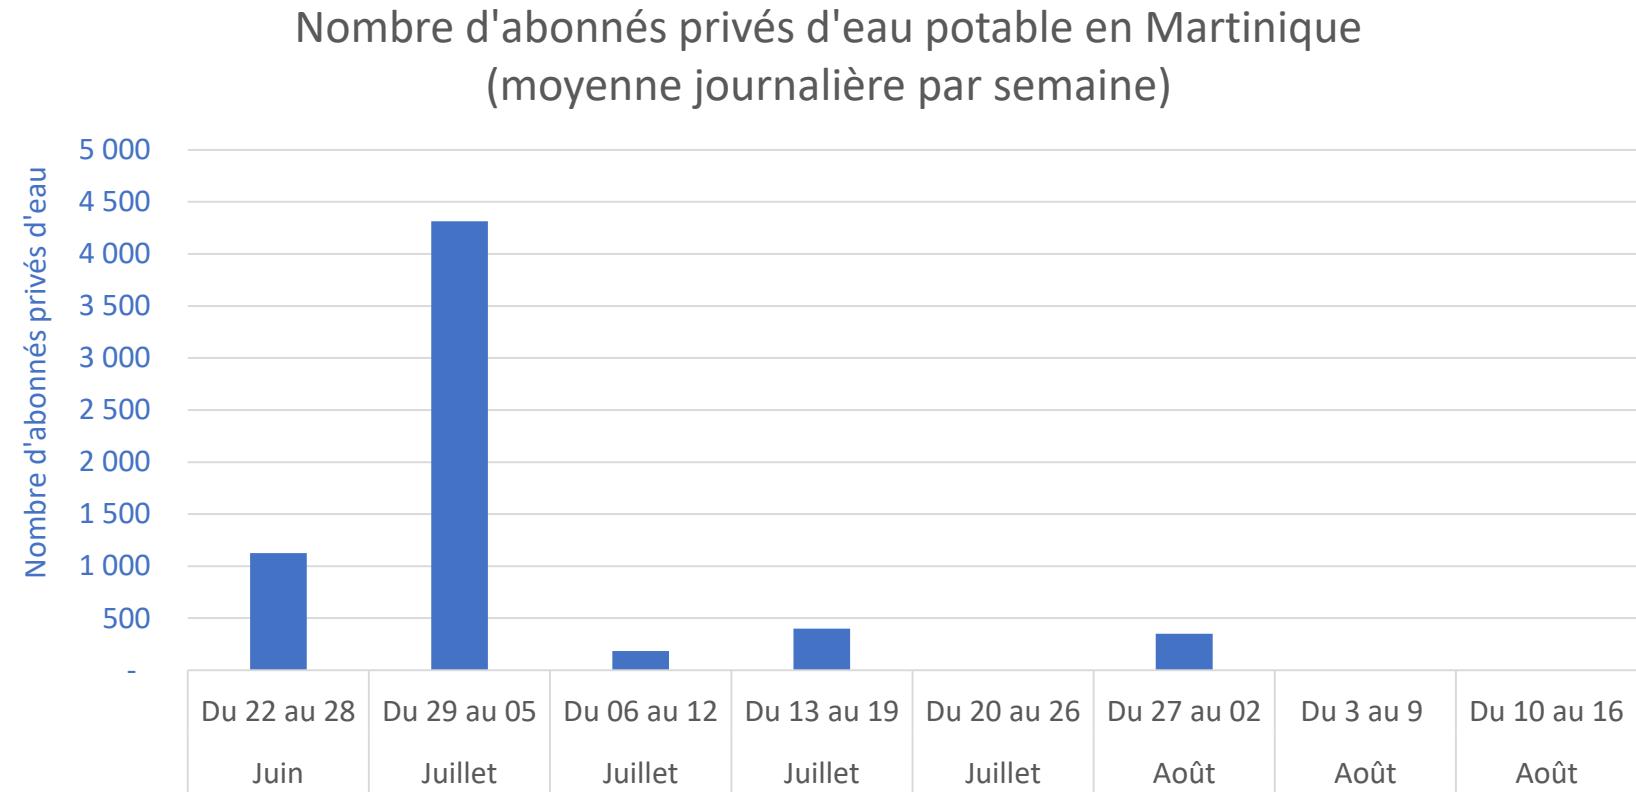

Évolution depuis la semaine
du 3 au 9 août :



Stable

*Sur le Centre et le Sud, tous les abonnés ont accès à l'eau.
Seuls des tours d'eau nocturnes subsistent au quartier Morne-Balai sur la commune de Basse-Pointe pour permettre le remplissage du réservoir de Morne-Balai.*