

2014

Rapport **annuel**
du délégataire



Service de l'Eau Potable
SYNDICAT DES COMMUNES DU NORD
ATLANTIQUE

SCNA Eau Potable





Ce document a été :

	Nom et fonction	Date	Visa
Etabli par	Sandrine FAGOUR (Responsable CPO ANTILLES) Régis PRUEDE (Technicien Gestion de Patrimoine)	31/05/2015	
Vérifié par	Philippe LUDOSKY (Chef de secteur SMDS Sainte Marie) Silvio ANDREBE (Responsable exploitation)	31/05/2015	
Approuvé par	Etienne Du Couëdic (Directeur Centre Antilles)	31/05/2015	

Liste de diffusion :

- M. le Président du Syndicat des Communes de la Côte Nord Atlantique
- M. le Maire du Gros Morne
- M. le Maire de Trinité
- M. le Maire de Sainte Marie
- M. le Maire du Marigot
- M. le Maire du Lorrain
- M. le Maire d'Ajoupa Bouillon
- M. le Maire de Basse Pointe
- M. le Maire de Macouba
- M. le Maire de Grand Rivière
- M. Le Maire du Robert
- ESPELIA



Sommaire

Pages

1	PREAMBULE	7
2	LA SYNTHÈSE DE L'EXERCICE.....	9
2.1	LES CHIFFRES CLÉS	9
2.1	LES FAITS MARQUANTS.....	12
3	NOS PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION	16
3.1	SUR LES INSTALLATIONS	16
3.2	SUR LE RESEAU	18
4	LES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	20
4.1	LES INDICATEURS DU « RAPPORT DU MAIRE »	21
5	L'ORGANISATION DE SAUR.....	22
5.1	PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ.....	22
5.2	LE PERSONNEL	24
5.3	LES MOYENS.....	26
5.4	L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE	29
5.5	LA DÉMARCHE DE MANAGEMENT	30
6	LE CONTRAT	31
6.1	LES INTERVENANTS	31
6.1	LE CONTRAT	32
6.2	VIE DU CONTRAT	33
6.3	ENGAGEMENTS À INCIDENCES FINANCIÈRES	33
7	LA GESTION CLIENTÈLE	35
7.1	NOMBRE DE BRANCHEMENTS	35
7.2	NOMBRE DE CONTRATS – ABONNÉS.....	36
7.3	NOMBRE DE CLIENTS	36
7.4	LES VOLUMES COMPTABILISÉS	37
7.5	ÉTAT DES RECLAMATIONS CLIENTS.....	39
7.6	LES INDICATEURS DU SERVICE	39
7.7	LE PRIX DE L'EAU	40
7.8	SITE INTERNET SAUR	42
8	LE PATRIMOINE DU SERVICE	44
8.1	LE SCHEMA DE FONCTIONNEMENT	44
8.2	LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION	46
8.3	LES INSTALLATIONS SUR LE RESEAU.....	50
8.4	LES OUVRAGES DE STOCKAGE.....	51



Pages

8.5	LE RESEAU	53
8.6	LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU REGARD DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE SECURITE	57
8.7	LES BIENS DE REPRISE	62
9	BILAN DE L'ACTIVITE.....	64
9.1	LES VOLUMES D'EAU	64
9.2	L'ENERGIE ELECTRIQUE.....	81
9.3	LES PRODUITS DE TRAITEMENT.....	82
10	LA QUALITE DU PRODUIT	84
10.1	L'EAU BRUTE.....	84
10.2	L'EAU TRAITEE	84
10.3	SUIVI SPECIFIQUE DES PARAMETRES	89
11	LES OPERATIONS REALISEES PAR SAUR	92
11.1	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	92
11.2	TACHES D'EXPLOITATION.....	161
11.3	PROGRAMME CONTRACTUEL.....	166
11.4	FOND CONTRACTUEL DE RENOUVELEMENT	171
11.5	GARANTIE POUR CONTINUITE DE SERVICE	171
11.6	METHODE DE CALCUL DES DOTATIONS AUX COMPTES ET PROGRAMMES.....	171
12	LES TRAVAUX REALISES DANS L'ANNEE.....	172
12.1	SUR LES STATIONS.....	172
12.2	SUR LES RESERVOIRS	172
12.3	SUR LE RESEAU	173
13	COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION	180
13.1	13.1 LE CARE	180
		180
13.2	METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE	181
14	SPECIMENS DE FACTURES	186
14.1	SPECIMENS DE FACTURES LIES AU DECRET N°2007-675.....	186
15	GLOSSAIRE.....	190
16	ANNEXES	194
16	DETAIL DES AUTRES BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU	



Pages

SERVICE.....	195
16.1 TARIFS PRATIQUES, NOTES DE CALCUL DE REVISION.....	206
16.2 LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES.....	211
16.3 ANNEXE 1 ARRETE PREFECTORAL:.....	220



1 PREAMBULE

Le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, publié au Journal officiel du 18 mars 2005, après avis du Conseil d'État, est relatif au Rapport Annuel du Délégué d'un service public local. Le SPDE (Syndicat Professionnel des Entreprises des Services d'Eau, devenu depuis Juillet 2006 la FP2E, Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau) a publié le 31 janvier 2006, une circulaire précisant à ses adhérents le cadre pour la présentation de leurs rapports annuels.

Le décret comprend 3 chapitres :

- Le premier traite des données comptables.
- Le deuxième concerne l'analyse de la qualité du service par référence aux indicateurs de performance, dont la liste a été publiée dans le décret n° 2007-675 du 02 mai 2007 et qui est applicable à compter de l'exercice 2008.
- Le troisième concerne les annexes.

Le premier chapitre comprend 8 alinéas.

L'alinéa a) demande l'établissement d'un Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation, le CARE. Le cadre de ce CARE a été élaboré par la FP2E et s'applique pour l'ensemble de ses entreprises adhérentes. Le CARE figure en fin de notre Rapport Annuel du Délégué.

L'alinéa b) précise l'établissement d'une note de présentation des méthodes de calculs économiques annuels et pluriannuels, retenus pour l'établissement du CARE. Les éléments correspondants sont repris à la suite du CARE.

L'alinéa c) traite des variations du patrimoine immobilier de la collectivité, confié au délégué, ou du fait d'un investissement concessif du délégué.

L'alinéa d) concerne les biens nécessaires à l'exploitation du service. On y trouve d'une manière générale les installations de production, de traitement, de distribution. On y trouve également le parc compteur et le détail des branchements. On y trouve enfin le réseau et les différentes installations sur le réseau.

Le détail des biens nécessaires à l'exploitation du service, équipement par équipement, est présenté dans le rapport.

Certains équipements ou certaines installations ne sont plus conformes aux normes environnementales ou aux normes de sécurité en vigueur et des mises en conformité doivent être opérées. Ces non-conformités sont identifiées et présentées dans le rapport.

L'alinéa e) concerne les travaux réalisés dans le cadre de programme contractuel de renouvellement ou de fonds contractuel de renouvellement. Il concerne également les programmes de premier investissement, c'est-à-dire, les éventuels engagements pris par le délégué à l'origine du contrat. La méthode de calcul utilisée pour calculer la charge financière associée à ces fonds et à ces programmes est présentée.

L'alinéa f) fait référence aux travaux réalisés dans le cadre d'une garantie de renouvellement.

L'alinéa g) demande le détail des biens de retour et des biens de reprise.

Pour les biens de retour, il s'agit des biens qui appartiennent à la collectivité et qui doivent être restitués à la Collectivité à l'issue du contrat. Pour les biens de reprise, il s'agit des biens qui appartiennent à SAUR et qui



doivent être vendus à la Collectivité à l'issue du contrat. Les biens de retour et les biens de reprise sont présentés dans le rapport.

L'alinéa h) décrit les engagements à incidence financière, c'est-à-dire les engagements devant être repris à l'échéance du contrat, afin d'assurer une continuité de service. On y trouve notamment les conventions qui peuvent avoir une durée différente du contrat, et certaines règles concernant le personnel du Déléataire.

Pour ce qui concerne le troisième chapitre, les différents éléments demandés figurent dans le rapport remis par SAUR. On notera cependant un chapitre concernant les tarifs pratiqués, leur mode de détermination, et leur évolution.

2.1 LES CHIFFRES CLES

	2013	2014	Variation N/N-1
Données techniques			
Nombre de stations de production	10	10	0%
Nombre de stations de surpression-reprise	24	24	0%
Nombre d'ouvrages de traitement sur réseau	0	0	-
Nombre d'ouvrages de stockage	68	67	-1.49%
Volume de stockage (en m3)	19 912	19 906	-0.03%
Linéaire de conduites (en ml)	588 508	595 592	1,2%
Données clientèles			
Nombre de contrats - abonnés	23 722	23 912	1 %
Nombre de clients	23 550	23 738	1 %
Volumes consommés hors VEG (en m3)	2 593 147	2 532 495	-2 %
Indicateurs quantitatifs			
Volumes produits (en m3)	3 069 287	3 142 058	2%
Dont Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	15 375	10 299	-33%
Dont Réservoir TRIANON (FALAISE)	61 981	68 021	10%
Dont Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	59 944	66 133	10%
Dont Station EP LA DURAND (LORRAIN)	1 176 371	1 120 797	-5%
Dont Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	157 202	141 329	-10%
Dont Station EP de GALION (Gros Morne)	1 374 102	1 488 607	8%
Dont Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	70 171	106 295	51%
Dont Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	47 453	40 715	-14%
Dont Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	47 857	43 634	-9%
Dont Forage DEMARE (Basse-Pointe)	58 830	56 228	-4%
Volumes exportés (en m3)	63 140	51 875	-18%
Volumes importés (en m3)	1 812 060	1 807 849	0%
Volumes mis en distribution (en m3) sur l'année civile	4 818 207	4 898 036	2%
Volumes mis en distribution (en m3) calculés sur la période de relève des compteurs	4 854 320	4 838 497	0%
Consommation moyenne par client	110	106	-4 %
Nombre total de branchements en service	23 736	23 926	1 %
Dont branchements en plomb	0	0	-
Dont branchements neufs	289	364	26 %
Nombre de compteurs	23 739	23 925	1 %
Dont compteurs renouvelés	1 240	1 097	-12 %
Soit % du parc compteur	5,22 %	4,59 %	-12 %
Rendement du réseau de distribution (indicateur « rapport du Maire »)	59%	58%	-2%
Indice linéaire de pertes en réseau (en m3/km/j)	7.64	9.55	25%
Indicateurs quantitatifs (eau brute) - 2014			
Nombre total d'échantillons validés en eau brute	Total		
	60		
Indicateurs qualitatifs (hors eau brute) - 2014			
Nombre d'échantillons contrôle sanitaire ARS	Total	Conforme	% conformité
Dont analyses physico-chimiques	617	578	94%
Dont analyses bactériologiques	311	283	91%
Dont analyses bactériologiques	306	295	96.4%
Nombre d'échantillons surveillance de l'exploitant	2 336	2 235	95.7%
Dont analyses physico-chimiques	2 336	2 235	95.7%



2 532 495 m³ consommé



23 926 branchements
dont 364 branchements
neufs



595 592 ml
de réseau



58% de
rendement de
réseau



281 fuites sur
conduite réparées
331 fuites sur
branchement réparées




94% des analyses
conformes






Nombre de clients

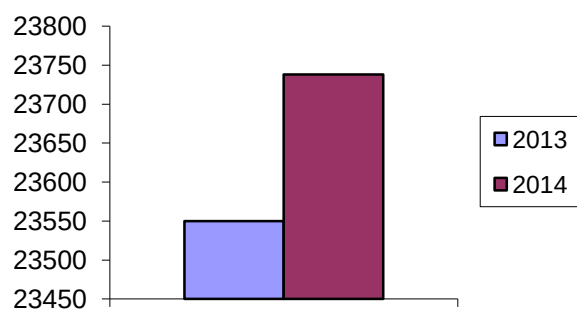

Volumes consommés (en m3)

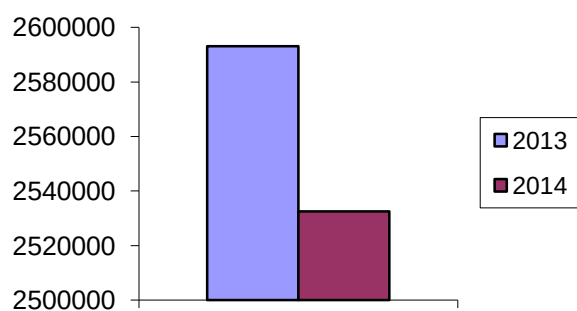





2.2 LES FAITS MARQUANTS

Suite à la tempête Gonzalo au cours du mois d'octobre venant du sud Atlantique et remontant le long de l'arc Antillais vers le Nord, de fortes précipitations touchèrent la Martinique, en particulier sur sa partie Nord atlantique.

Ces fortes chutes d'eau ont entraîné un effondrement sur le versant Sud du morne Jacob de la commune du Lorrain.

Une grosse coulée de boue a envahi le lit de la rivière Lorrain perturbant fortement la production d'eau potable de l'usine de traitement de Durand.

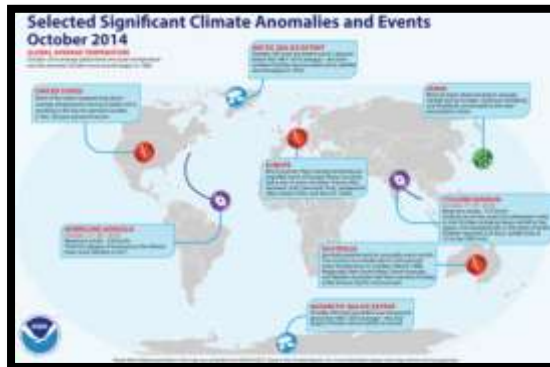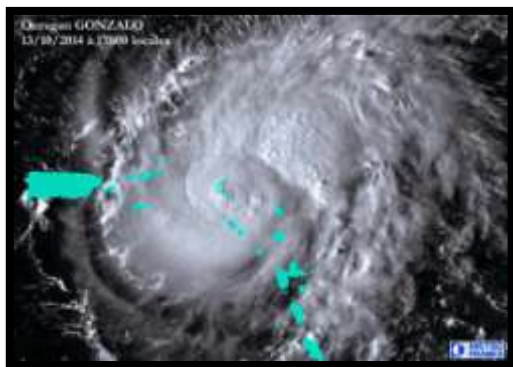

Les réservoirs et réseaux de distribution des communes du Lorrain, Marigot et de Sainte Marie ont dû être vidangés et nettoyés sur 2 jours, privant alors 7 000 foyers d'eau potable. **La canalisation de secours de l'eau de l'UPEP CAPOT vers l'usine la Durand fortement corrodée n'a pu palier aux manques d'eau survenus sur les réseaux.**




Au vu de l'importance du phénomène la cellule de crise SMDS a été ouverte, et mise en relation continue avec les différents services de l'état :

- La Préfecture pour le survol du Morne Jacob ;
- Le SDIS pour la mobilisation des pompiers pour le remplissage des citernes (6 citernes ont été mises à disposition par SMDS aux collectivités) ;
- La police de l'eau et l'ARS pour les différentes déclarations à faire dès lors qu'il y a une pollution de la ressource conformément à l'article L.211-5 du Code de l'environnement.



- Les services techniques des mairies pour la distribution de sachets d'eau (près de 2 500 sachets ont été produits et conditionnés par les équipes SMDS) pour distribution aux abonnés impactés.

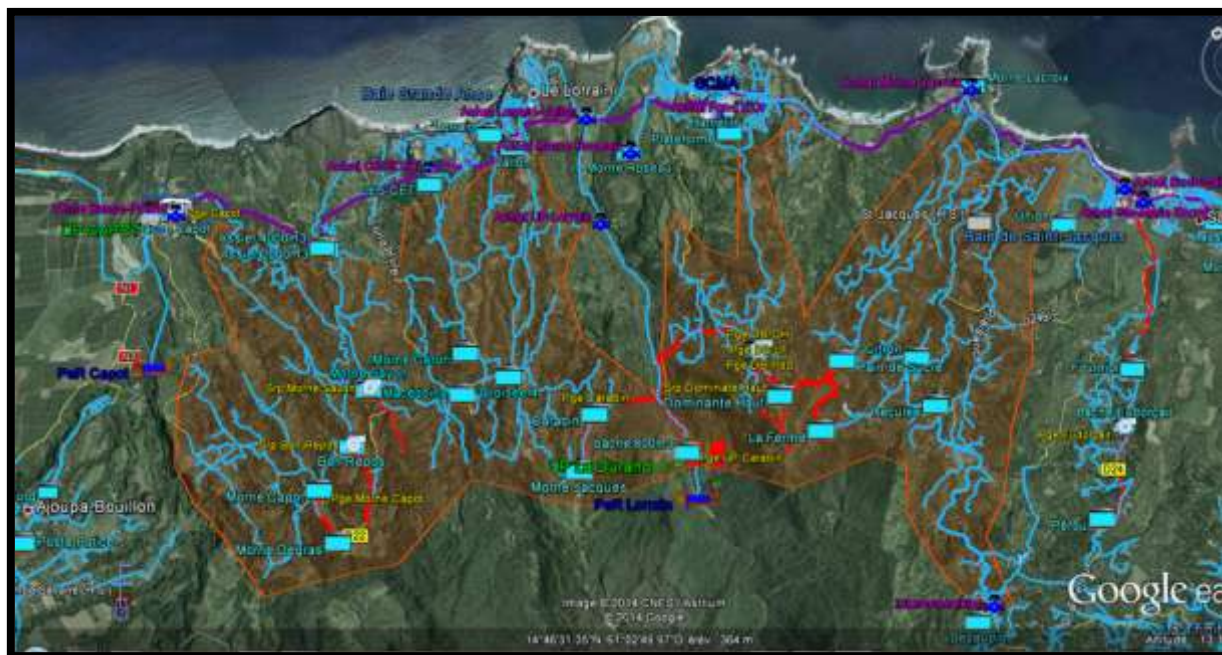


Zone impactée.

Les abonnés concernés ont été tenus informés de l'évolution de la situation par notre système de télé alerte PALOMA et des différents communiqués envoyés aux radios.

- 2 alertes téléphoniques Palom@ auprès de 6 930 foyers,

- Alerte du 24/10/2014 de 11heures à 13 heures
- Plus de 75% des foyers ont été joint

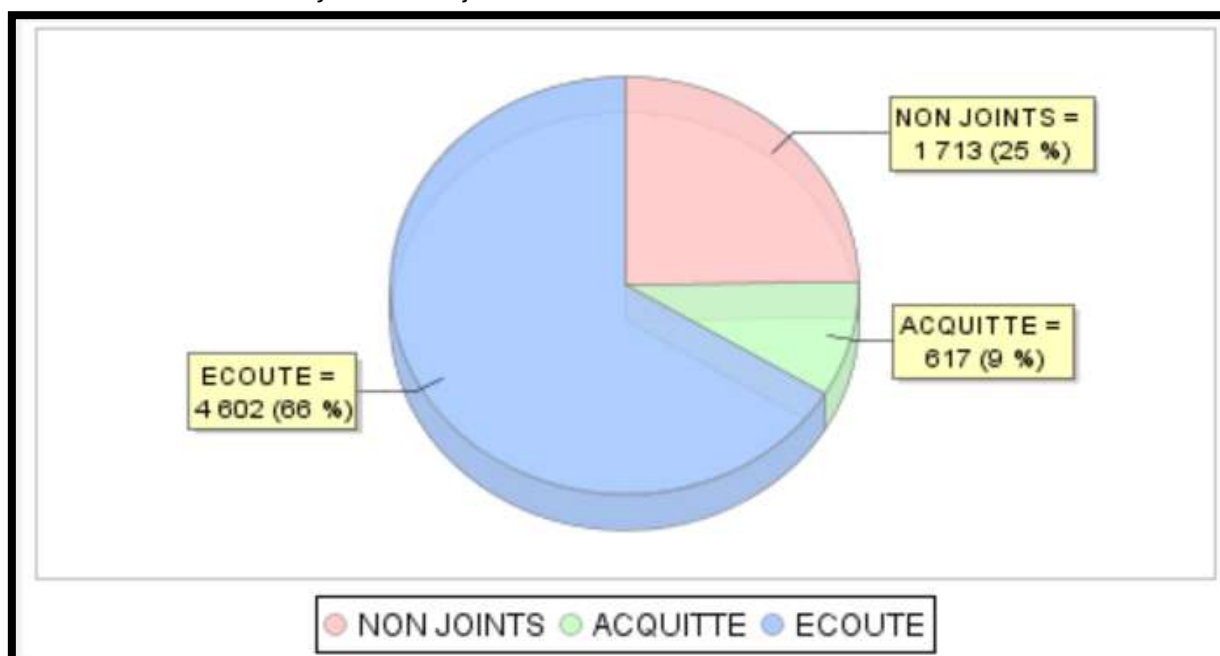

Alerte du 24/10/2014 de 17 heures à 19 heures.

La SMDS a mis en place pour chacune des communes concernées des citernes d'eau de 2 000L à 4 000L et a également produits plus de 3 000 sachets de 1L distribués par les services techniques des mairies aux populations impactées.



➤ Août 2014 : Rupture de la canalisation d'adduction DN200 du réservoir Pérou : près de Florimond les dégâts causés ont été importants, un gros talus de terre a été emporté.
La remise en service de cette canalisation n'est pas possible (terrain instable). Par ailleurs, la canalisation DN 100 entre Florimond et l'interconnexion est également rompue. Cette situation contraint à augmenter nos volumes d'achat d'eau au Conseil Général.



- 23 Août 2014 : Glissement de terrain rue des étages à Sainte Marie.
- Casse de la canalisation d'eau potable DN 63; de même que des branchements d'eau potable;
 - Rupture de l'interconnexion entre les deux collecteurs d'eaux usées.



Branchement cassé

- Casses récurrentes sur la canalisation de rivière roche MACOUBA. (Fonte grise vétuste) ;
- Casses fréquentes sur antenne au lotissement rose des vents 100 mètres de canalisation DN63 ;
- Manque eau récurrent au quartier deux terres au Gros Morne ;

Autre fait marquant : L'arrêté préfectoral d'alerte sécheresse du 14 avril 2014

Documents annexe 16.4

2.2.1 Les ouvrages et les installations mis hors service

Le Réservoir de bas du Bourg sur la commune d'Ajoupa Bouillon a été mis hors service suite à la modification du réseau de distribution du réservoir Poste Police à Ajoupa Bouillon, et remplacé par un réducteur de pression.

2.2.2 Les ouvrages et les installations mis en service

Aucun



3 NOS PROPOSITIONS D'AMELIORATION

3.1 SUR LES INSTALLATIONS

« Etude de vulnérabilité »

Certains événements survenus ces dernières années en France ont eu pour conséquence de perturber l'alimentation en eau de collectivités et ont rappelé l'intérêt de réduire les menaces d'actes de malveillance qui pèsent sur les systèmes de production et les réseaux de distribution d'eau potable.

Le code de la santé publique impose depuis janvier 2007 une évaluation de la vulnérabilité des systèmes d'alimentation en eau potable pour toutes les productions ou distributions desservant une population > 10 000 habitants. Un arrêté d'application est en attente de parution.

Un guide méthodologique pour l'évaluation de cette vulnérabilité a été diffusé par la Direction Générale de la Santé. Cette méthodologie permet, par le biais d'un questionnaire très complet, d'attribuer des notes de criticité par installation et sur les organisations mises en place, afin d'identifier des mesures à mettre en œuvre permettant d'atteindre un niveau de sécurité adéquat.

RESERVOIRS

- Rajouter une échelle pour l'accès à la bache du pompage MOUBIN (BASSE POINTE) ;
- Réhabiliter les parois intérieures et extérieures des réservoirs UNION, PEROU, PAIN SUCRE, EDEN ; LASSALE
- Aménager l'accessibilité aux réservoirs MORNE CAPOT et Trianon ;
- Réhabiliter la chambre des vannes des réservoirs Bezaudin (chambre fissurée).

STATIONS DE POMPAGE

- Mise en place d'un rail de levage à la station de pompage EUDORCAIT
- Mise en place d'un rail de levage à la station du pompage de l'usine de traitement d'eau potable La Durand.

UPEP Galion

- Capacité de stockage des réactifs et autonomie des bacs de solutions insuffisantes
- Etanchéité des ouvrages (bacs de préparation des solutions, décanteur et intérieur réservoir n°2) à reprendre
- Sécurité : prise en rivière (garde corps et ligne de vie)
- Fiabiliser l'aspiration du pompage en rivière.
- Filière à mettre en place : le traitement des boues

UPEP Lorrain

- Capacité de stockage des réactifs et autonomie des bacs de solutions insuffisantes
- Etanchéité génie civil à reprendre : fuites sur décanteur
- Accès impossible en période de pluie
- Filière à mettre en place : le traitement des boues.
- Ouverture de porte ou rideau par groupe de deux électropompes.

UPEP Calvaire

- Filtration sur filtre à sable sous pression avec système de lavage eau uniquement à remplacer par une filtration avec système de lavage eau+ air (éviter les colmatages fréquents et améliorer la qualité de l'eau en sortie).



- Mise en place d'un groupe électrogène.

UPEP Grand Rivière

- Filtration sur filtre à sable sous pression avec système de lavage eau uniquement à remplacer par une filtration avec système de lavage eau+ air (éviter les colmatages fréquents et améliorer la qualité de l'eau en sortie)
- Mise en place d'un groupe électrogène
- Mise en service des forages de manière à sécuriser la production d'eau sur la commune : arrêt de l'usine actuellement sur une valeur de turbidité basse ce qui en cas d'intempéries persistante, génère des coupures d'eau

Croix Laurence, Eden, Louison ,

- Mise en place de groupes électrogènes car chloration à l'arrêt en cas de coupure EDF

Croix Hauteur Bourdon , Morne Balai

- Mettre en place une chloration en ligne en cas de coupure EDF.



3.2 SUR LE RESEAU

Les travaux proposés permettront d'améliorer le rendement de réseau, qui dépend de la pression et l'état du réseau (âge, matériau).

	CRITERES					
	Matériau fragile (PVC collé, FG)	Vétusté	Fort pression	Casses fréquentes (plusieurs fois par an)	Quartier sensible (manques d'eau fréquents, hôpital, ...)	Difficultés d'exploitation
☞ Canalisation distribution UPEP galion DN 300 mise à nu au passage en rivière ; déboîtement imminent.					X	X
☞ Refoulement pompage Carabin lorrain fonte grise DN 200 Réseau vétuste à renouveler 3000ml.	X	X				
☞ Réseau adduction bon repos vers morne capot Lorrain fonte grise DN 125 Réseau vétuste et fuyard à renouveler (casses fréquentes) 4000ml.	X	X		X		
☞ Bourg du Lorrain Fonte grise de DN 125 Poser 2000ml de canalisation en fonte DN 150 mm	X	X				X
☞ Distribution réservoir Morne Ceron le Lorrain Réseau morne lcaque en sur profondeur fuyard.	X			X		X
☞ Distribution du réservoir de Carabin de Croisée Quatre à Morne Capot au Lorrain Fonte grise de 125 mm Poser 4000 ml de canalisation en fonte DN 125 mm	X					
☞ Réseau distribution quartier Emma basse pointe Rupture de canalisation dans le lit de la rivière accès difficile mise en place d'une conduite provisoire en PEHD Maillage a réalisé sur distribution RSV Hauteur Bourdon	X			X		X
☞ Bourg de Sainte-Marie (rue des étages) en Fonte Grise à renouveler réseau vétuste Poser environ 5000 ml de Polyéthylène DN 75 en faisant abstraction de la défense Incendie	X	X		X		X
☞ Bourg Sainte Marie (cité union): 4 000ml insalubre	X					X
☞ Quartier union sainte marie (cité union) Déplacement 3000ml réseaux PVC DN 63/75 situé sous les habitations ; accès impossible aux réseaux ; fuite sous les habitations	X			X		X
☞ Distribution vert pré 3 quartiers rivière pomme Conduite DN 63 mise à nue dans le lit de la rivière. (REPARATION PROVISIOIRE FAITE PAR SMDS) Réseau à supprimer et maillage à réaliser sur réseau vert pré 1&2				X		X
☞ Réseau distribution chère épice DN 110 PVC Casse-en sur profondeur sous ouvrage hydraulique mise en place d'une conduite provisoire en PEHD 50 ml de canalisation DN 110 PVC à poser.	X					X
☞ Réseau d'adduction distribution RSV EDEN/ RSV POSTE POLICE ajoupa bouillon fonte grise DN 60 Réseau vétuste casse au passage en rivière réparation provisoire. Déviation de la conduite à prévoir pose d'une passerelle 15 mètres au dessus passage en rivière.	X	X				X
☞ Refoulement du supprimeur de bon repos au lorrain : 800ML de conduite PVC DN 90 à renouveler	X		X	X		X
☞ Canalisation DN 200 adduction UPEP CAPOT vers UPEP LA DURAND 1500 (ml)	X	X				X
☞ Renouveler canalisation DN 150 distribution réservoir Calvaire						



☞ Renouveler la canalisation de distribution de l'UPEP galion DN 300 200ml au passage en rivière	X	X				X
☞ Renouveler canalisation adduction réservoir de PEROU sainte marie DN 150; 1500ml	X	X				X
☞ Renouveler canalisation distribution du réservoir de Vert Pré 3 en DN 120	X		X			X
☞ Renouveler 240 ml canalisation DN 120 de distribution du réservoir Morne des esses en DN 150	X					X
☞ Renouveler 74ml de canalisation DN 63 bourg Vert Pré en DN75		X				
☞ Poser réducteur de pression DN 60 au quartier Zabeth			X			
☞ Poser réducteur de pression DN 60 quartier Sansé (Ajoupa Bouillon)			X	X		
☞ Canalisation à reprendre Chemin Relouza à Tracée Bonin						X



4 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

« A compter de l'exercice 2008, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau et d'assainissement (RPQS), dit « rapport du Maire », devra comprendre la publication des indicateurs de performance définis par le décret N° 2007-675 et l'arrêté du 02 mai 2007 quels que soient la taille et le mode de gestion du service. Cette nouvelle obligation pour les collectivités va permettre de disposer d'un référentiel d'indicateurs partagé par l'ensemble des parties prenantes et de capitaliser l'information sur la performance des services via le système d'information que l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) est en train de créer au plan national.

Les tableaux présentés ci-dessous recensent d'une part les indicateurs et leurs clefs de consolidation* relatifs à l'exécution des missions qui nous ont été confiées dans le cadre de notre contrat de délégation de service public et d'autre part les données élémentaires pour les indicateurs qui ne sont pas entièrement de notre ressort.

L'ensemble des indicateurs sont définis dans des fiches descriptives disponibles sur le site www.eaudanslaville.fr conformément à la circulaire interministérielle n°12 / DE du 28 avril 2008. Cette circulaire précise également dans son annexe IV les termes utilisés dans ces fiches.

** La clef de consolidation est nécessaire pour calculer l'indicateur à une échelle supérieure à celle du périmètre contractuelle, par exemple dans le cas d'une collectivité avec plusieurs opérateurs. Les clefs de consolidation sont définies dans les fiches descriptives des indicateurs. »*



4.1 LES INDICATEURS DU « RAPPORT DU MAIRE »

Référence	Libellé	2014	Unité	Commentaires
D102.0-1	Prix TTC du service d'eau potable au m3 pour 120 m3 au 01/01/N+1	3.10 €	€/m3	
D102.0-2	Prix TTC du service d'eau potable au m3 pour 120 m3 au 01/01/N	3.09 €	€/m3	
D151.0-1	Délai maximal d'ouverture des branchements eau potable pour les nouveaux abonnés défini par le service	15j	jours ouvrés	
P101.1-1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	96.4%	pourcent	
P102.1-1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	91.0%	pourcent	
P103.2-b	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	89		
P104.3-1	Rendement du réseau de distribution	57.78%	pourcent	
P105.3-1	Indice linéaire des volumes non comptés	10.67	m3/km/j	hors linéaire de branchement en 2014
P106.3-1	Indice linéaire de pertes en réseau	9.55	m3/km/j	hors linéaire de branchement en 2015
P107.2-1	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable		pourcent	
P108.3-1	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	40%	pourcent	
P109.0-1	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité du service de l'eau potable	0.0004	euros/m3	
P151.1-1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	0.75	par milliers d'abonnés	18 coupures pour 23 912 abonnés
P152.1-1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	91%	pourcent	
P154.0-1	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente, service de l'eau potable	3.80%	pourcent	
P155.1-1	Taux de réclamations du service de l'eau potable	0.84	par milliers d'abonnés	

5 L'ORGANISATION DE SAUR

5.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société SAUR dont le siège est à Saint Quentin en Yvelines assure une couverture nationale du territoire grâce à 20 Directions Régionales et 8 centres opérationnels d'exploitation (dont 2 dans les DOM) qui ont en charge la bonne exécution des contrats.



L'implantation de ces centres opérationnels d'exploitation assure une proximité et une réactivité au service de ses clients collectivités et consommateurs.



L'organisation de SAUR aux Antilles

Présentation générale

SAUR Antilles, est composée de 2 filiales présentes en Martinique, en Guadeloupe et d'un établissement SAUR à Saint-Barthélemy :

- **La SMDS** en Martinique avec :
 - Le Secteur de Schœlcher ;
 - Le Secteur de Sainte Marie ;
 - Le Centre de Pilotage et Pôle Technique du Robert ;
 - La Direction Générale et Financière à Schœlcher.
- La **CGSP** en Guadeloupe implantée à Basse Terre.
- L'établissement **SAUR** Saint Barthélemy.



Carte de Saur aux Antilles


Les caractéristiques générales sont les suivantes

Indicateur de capacité	Valeur
Communes desservies	17
Population desservie	116 066 hab.
Clients eau potable	50 461
Clients assainissement	8 158



5.2 LE PERSONNEL

Organisation régionale

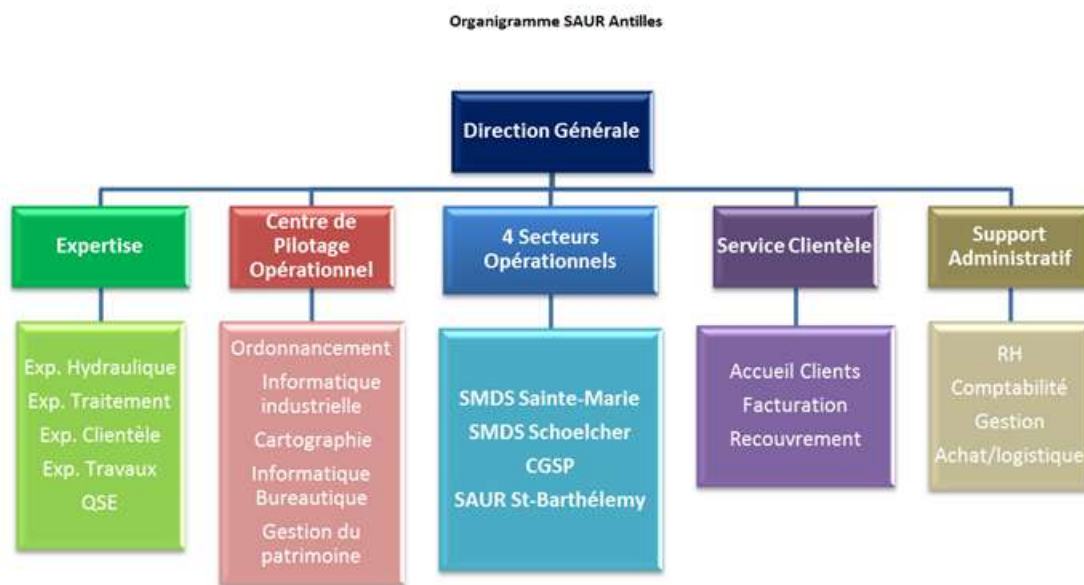

L'organisation régionale a été revue suite à l'inauguration du Centre de Pilotage Opérationnel (CPO ACOMAT) et du pôle expertise au Robert. Cette organisation novatrice et performante, développée par le Groupe Saur et ses filiales aux Antilles, a pour mission de faciliter, d'optimiser et de moderniser la gestion, de l'eau. SMDS et CGSP sont les premiers opérateurs à déployer une telle organisation aux Antilles.





Organisation du secteur

Présentation générale

La société SMDS (Filiale à 100% de SAUR France)

Missions


Les missions de SMDS sont les suivantes :

- Exploitation au quotidien des stations et des réseaux d'eau et d'assainissement
- Relations courantes avec les Collectivités
- Relations au quotidien avec les clients consommateurs, principalement par l'agent clientèle et les agents releveurs
- Permanence du service 24 h / 24 h

Organigramme



Organigramme secteur Sainte Marie

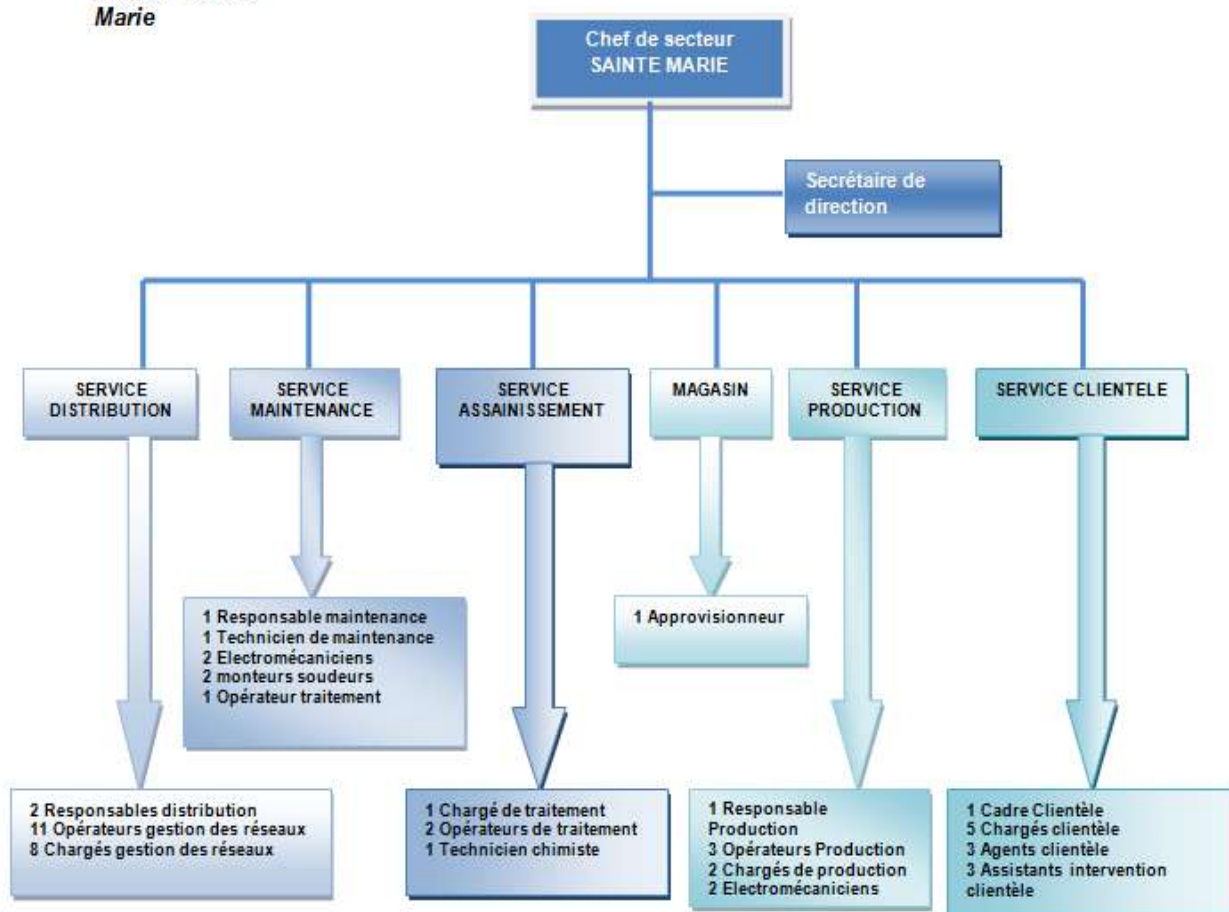

5.3 LES MOYENS

Les laboratoires d'analyses SAUR accrédités COFRAC

SAUR dispose d'un réseau de laboratoires d'analyses internes et de partenariat avec des laboratoires externes accrédités COFRAC reconnus pour leur expertise en environnement et intervenant régulièrement sur le périmètre du contrat.

En cas de pollution accidentelle, ces laboratoires sont sollicités pour détecter dans les plus brefs délais le type de produits incriminés. Ils garantissent une astreinte continue et peuvent être sollicités 24h/24.

Les directions support du groupe SAUR

Le siège SAUR met à la disposition des Directions Régionales et des centres opérationnels d'exploitation son expertise dans de nombreux domaines, et notamment :

1. Traitement des eaux ;
2. Hydraulique ;
3. Maintenance ;
4. Informatique industrielle ;
5. Téléréleve et radio relève ;
6. Logiciels métiers ;
7. Logistique et achats.



Les logiciels métier du groupe SAUR

SAUR a développé et mis en œuvre toute une gamme de logiciels spécialisés dans le domaine de l'exploitation des services publics d'eau et d'assainissement :

SAPHIR	Gestion de la clientèle
J@DE	Gestion des achats et de la comptabilité
MIRE QUALITE PRODUIT	Gestion de la qualité de l'eau
MIRE PRODUCTION	Gestion de la production et du traitement de l'eau
MIRE FORCE MOTRICE	Gestion de l'énergie électrique
MIRE EQUIPEMENTS DE MESURE GERES	Gestion des équipements de mesures
MIRE PATRIMOINE	Gestion des équipements techniques
MIRE RENOUVELLEMENT	Gestion du renouvellement des matériels électromécaniques
MIRE RAD	Génération des rapports annuels du délégataire destinés aux collectivités
GEF et GEF PREVENTIF	Gestion de la maintenance
PDI / MOBITECH	Planification des interventions de terrain
VAL	Gestion des épandages agricoles
AGATE	Gestion de l'assainissement non collectif
CART@JOUR - ANC	Gestion de l'assainissement non collectif (partenariat avec G2C Informatique)
AQUASOFT	Modélisation et optimisation des réseaux d'eau sous pression, y compris de la qualité de l'eau
BACARA	Calcul du traitement de mise à l'équilibre des eaux
ARC GIS	Cartographie informatisée des réseaux
WINRAM	Calcul de la protection des réseaux d'eau sous pression
CHARLINE	Calcul des lignes d'eau dans les usines de traitement
STANDARDS D'AUTOMATISMES	Contrôle commande des installations déléguées à l'aide d'automates programmables
ELOISE et SCOPE	Système de supervision locale des installations de production ou traitement
GEREMI 32/TOPKAPI	Télésurveillance à distance et gestion des alarmes des installations de production ou traitement
e-collectivité	Mise à disposition de nos clients collectivités via Internet de données issues de notre système d'information : cartographie des réseaux d'eau, suivi de la production et du fonctionnement des installations, suivi des contrôles des installations d'assainissement non collectif



Les ressources matérielles du secteur

MOYENS (en nombre)	Secteur Sainte Marie
Véhicule léger	23
Véhicule type 4x4 (dont 2 spécialisés dans la réparation des fuites)	10
Véhicule type 4x2	0
Véhicule type benne	2 (1 camion grue en commun avec EU)
Mini-pelle	1
Compresseur	1
Tronçonneuse	2
Machine à percer en charge	1
Groupe Electrogène mobile	2
Blindages pour trachées	6
Feux tricolores	1
Projecteur	1
Poste de soudure	1 (en commun)
Serveur de supervision	1 (en commun tout secteur)
Matériel de détection des conduites	1
Corrélateur acoustique	1
Nettoyeur haute pression	2
Poste informatique	26
Scie à sol	1
Système électro-acoustique de détection de fuites d'eau	1
Prélocalisateurs acoustiques	25
Appareil de localisation de fuites par gaz traceur	1
Coupe tube amiante DN 300	1
Marteau piqueur	1



5.4 L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE

L'organisation régionale

La permanence de service

Dispositif d'alerte

- Pendant l'ouverture des bureaux, les interventions nécessaires à la continuité de service sont assurées par l'ensemble du secteur d'exploitation, relayé si besoin, par les services de la Direction.
- En dehors de ces horaires, les clients peuvent continuer à composer le n° d'accès indiqué sur leur facture :
 - ils sont mis en relation avec un responsable de **permanence 24h/24 et 7j/7**.
 - ce dernier déclenche l'intervention d'un agent ayant les compétences pour l'intervention mais peut également faire appel, si besoin, au renfort d'un électromécanicien d'astreinte ou d'un autre agent de terrain.
- L'électromécanicien de permanence peut également recevoir des informations transmises par notre système de télésurveillance (TOPKAPI).

Les moyens humains

- Le niveau II de permanence
 - reçoit les appels clients ainsi que les appels de télésurveillance
 - coordonne les interventions des niveaux III sur le terrain.
- En cas d'incident majeur (pollution, manque d'eau généralisée, accident...), le niveau II fait appel au **cadre de permanence** de niveau I, qui :
 - mettra en œuvre les dispositions d'urgence
 - assurera la liaison entre l'astreinte locale et les services de l'Etat



Les moyens techniques

- Un standard téléphonique

Ce central permet de donner un message d'information paramétrable à distance par l'agent de permanence en cas de perturbation sur le réseau

- Un central de Supervision (TOPKAPI)

Il permet de traiter et prioriser toutes les alarmes et informations en provenance des installations.

L'organisation secteur

Les moyens humains

- Le secteur de Sainte-Marie dispose en permanence d'une astreinte composée de :

- 6 agents de niveau III affectés au réseau et aux installations : 3 pour la Distribution, 1 pour la Production, 1 pour l'UPEP Capot et 1 pour l'Assainissement
- 1 électromécanicien de niveau III

○

5.5 LA DEMARCHE DE MANAGEMENT

Démarche Qualité ISO 9001 - 2000



La certification ISO 9001 :

Notre Compétence, Votre Garantie

Le Pôle Eau et Assainissement de Saur a pour mission de réaliser le service de l'eau et/ou de l'assainissement pour le compte de ses clients collectivités. Dans ce cadre, il se doit de respecter la réglementation et de répondre aux attentes des ses clients et autres parties prenantes (clients consommateurs, administrations, associations de protection de l'environnement...).

Depuis plus de 12 ans, Saur a ainsi mis en place différents outils de management, techniques et organisationnels, qui lui permettent de garantir au quotidien la qualité du service ou de la prestation technique rendus.

Ceci passe en particulier par une parfaite maîtrise des risques opérationnels pouvant impacter la satisfaction des clients et des consommateurs (respect des obligations contractuelles) et leur santé (risque sanitaire associé à une pollution chimique ou bactériologique de l'eau potable).

Dans ce but, Saur identifie l'ensemble des risques pour les métiers de l'eau et de l'assainissement, mesure la satisfaction des clients et des consommateurs, assure un traitement efficace et rapide des réclamations et met en place des plans d'amélioration.



Saur réalise également des exercices de simulation de crise de manière à développer, à tous les niveaux de l'entreprise, sa capacité à réagir dans des situations difficiles. Ce travail est aussi l'occasion de créer des synergies très utiles avec ses clients et ses parties prenantes telles que ARS, préfecture, pompiers,...

Ces efforts et cette dynamique permettent à Saur d'être certifiée par **Afnor Certification** (organisme externe) selon la norme internationale ISO 9001 version 2008, orientée vers la satisfaction du client et la qualité du produit ou du service fourni.

Cette démarche démontre la volonté de Saur de servir ses clients avec toujours plus de professionnalisme, de proximité et de compétences. Elle constitue aussi un réel engagement à l'amélioration continue, vecteur de progrès et de dialogue entre Saur et ses clients.

Pour les collectivités, cette certification ISO 9001 est avant tout un gage de transparence. Elle peut ainsi servir de base à une communication factuelle et objective pour mettre en valeur les efforts engagés au niveau d'un territoire en vue d'améliorer la gestion globale de l'eau.

De plus, elle conduit à des bénéfices concrets sur le terrain, par exemple dans les domaines suivants :

- La satisfaction du consommateur : traitement personnalisé, mesure des performances de l'entreprise grâce à l'évaluation régulière de la satisfaction des consommateurs
- Une information permanente à destination du client consommateur (site internet, plateformes téléphoniques) et de la collectivité (rapport annuel du délégataire)
- Une meilleure gestion des risques et la mise en place de moyens efficaces pour anticiper : surveillance sanitaire permanente, exercices de crise, mise en place de moyens de prévention, gestion des déchets...

SAUR ANTILLES a renouvelé son certificat ISO 9001 version 2008 délivré par l'AFAQ en Octobre 2009.

Notre engagement dans cette démarche de management, fortement mobilisatrice des compétences, est motivé par notre volonté constante d'amélioration de nos performances et de la qualité de nos prestations en tenant compte de la sécurité des collaborateurs et de notre environnement.



6 LE CONTRAT

6.1 LES INTERVENANTS

La collectivité

Nom de la collectivité : Syndicat des Communes du Nord Atlantique

Le Maire ou Président : Monsieur PERASTE

La Directrice : Madame M. DUBREAS

Siège : Quartier DUHAMELIN – 97225 LE MARIGOT

Téléphone : 05.96. 53.53.72

Télécopie : 05.96. 53.62.97

e.mail : scna@wanadoo.fr

Les collectivités adhérentes

Nom de la commune

Nom du (des) délégué(s)

N° téléphone Mairie



AJOUPA BOUILLON	M. SUEDILE, M. BONTE	05.96.53.32.22
BASSE POINTE	MME CASIMIRIUS; M.GOLVET	05.96.78.50.44
GRAND RIVIERE	M. BOUQUETY; Mme MOREAU	05.96.55.77.77
GROS MORNE	M. ORVILLE; MME BONNECHOSE	05.96.67.50.11
LORRAIN	M. ABELKALON; M. ZELELA	05.96.53.44.22
MACOUBA	M. VARACAVOUDIN; MME ESCAVOCALF	05.96.78.53.68
MARIGOT	M. PERASTE (président); M. NEIZELIEN	05.96.53.50.09
SAINTE MARIE	M. MONTFLORE; M. COURSET	05.96.69.30.06
TRINITE	M. LESDEMA; Mme FORTAS	05.96.58.20.12
ROBERT	M. MIRAM-MARTHE-ROSE; MME LONETE	05.96. 65.10.05

Le service chargé du contrôle

Organisme : ESPELIA

Adresse : 80, rue Taitbout - 75009 PARIS

Téléphone : 01 44 51 54 45

Télécopie : 01 44 51 09 59

Agence régionale de santé

Agence Régionale de Santé

Interlocuteur : Monsieur CAMY Didier

Adresse : Avenue PASTEUR BP 658 97263 FORT DE FRANCE

Téléphone : 05.96.60.60.08

Télécopie : 05.96.60.60.12

email : Didier.CAMY@sante.gouv.fr

L'agence de l'eau

Nom de l'Agence : Office Départemental de l'Eau de la Martinique

L'interlocuteur : Madame Jeanne DEFOI (Directrice)

Adresse : 7 Avenue Condorcet - BP 32 - 97201 Fort-de-France

Téléphone : 05.96.48.47.20

Télécopie : 05.96.63.23.67

e.mail : ode972@wanadoo.fr

Le délégataire SAUR

SMDS

Directeur Délégué : Monsieur Etienne DU COUËDIC

Adresse : Z.A. Belle Etoile – 97230 SAINTE MARIE

Téléphone : 0596 69 54 74

Télécopie : 0596 69 30 00

e.mail : etducoue@saur.fr

6.2 LE CONTRAT



Nature du contrat : Délégation Service Public
Date d'effet : 01/07/2007
Durée du contrat : 12 ans
Date d'échéance (intégrant les avenants éventuels) : 30/06/2019

6.3 VIE DU CONTRAT

Les avenants signés dans l'année

Néant

Les avenants

Néant

Les clauses de révision atteintes

Sans objet.

6.4 ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES

Les conventions

Il s'agit des engagements devant être repris à l'échéance du contrat pour assurer la continuité de service.

Les conventions de vente d'eau

Collectivité destinataire	Date de signature	Date d'échéance	Particularités
SICSM	09/06/1981	08/06/2001	

Les conventions d'achat d'eau

Collectivité d'origine	Date de signature	Date d'échéance	Particularités
Conseil Général			Convention écrite
SICSM	25/06/1997	24/06/2047	Achat d'eau Directoire

Les conventions passées avec les gros consommateurs

Sans objet.

Les biens de reprise

Il s'agit des biens qui appartiennent au délégataire et qui peuvent être vendus à la Collectivité à l'issue du contrat. Les éléments concernant cet aspect sont repris dans le chapitre « Votre patrimoine – Les biens de reprise ».

Les engagements liés au personnel

1^{er} cas : Les conditions d'application des dispositions de l'article L122.12 sont réunies.

Dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome disposant des moyens et du personnel spécifiquement affectés à la poursuite de l'activité, les moyens et le personnel sont transférés en application des dispositions du Code du Travail (article L 122-12).



Ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises, qu'elles adhèrent ou non à la FP2E. Dans le cas de reprise de l'activité par une collectivité territoriale (retour en régie), le transfert est effectué en application des modalités prévues par l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005.

2^{ème} cas : Les conditions prévues par l'article L 122.12 ne sont pas réunies

2.1. Entreprises de la profession adhérentes à la FP2E.

Dans le cas où les deux entreprises, (l'entreprise cédante et l'entreprise reprenant l'activité) adhèrent à la FP2E, celles-ci ont l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2.5.2 de la Convention Collective de L'Eau et de l'Assainissement qui prévoit le transfert en fin de contrat du personnel spécifiquement affecté à l'activité.

2.2. Si l'une des deux entreprises est non adhérente à la FP2E.

En ce cas, les entreprises concernées ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de l'article 2.5.2 précité, mais elles peuvent à leur guise et selon leur intérêt, en accepter ou en demander l'application.

Les flux financiers

A l'issue de l'actuel contrat de délégation, les engagements financiers suivants devront faire l'objet d'un solde :

- Régularisation éventuelle de TVA (sur les investissements de la Collectivité, liés à l'exploitation du service, ayant fait l'objet d'une attestation délivrée par cette dernière),
- Régularisation des surtaxes collectées et reversées, après déduction des impayés éventuels,
- Transfert de propriété des biens de reprise éventuels,
- Régularisation des fonds et programme de renouvellement s'il y a lieu,
- Régularisation de tout autre type d'engagement contractuel spécifique (fond de travaux, fond d'investissement, ...).



7 LA GESTION CLIENTELE

Population desservie

Commune	Habitants
BASSE-POINTE	3 686
GRAND'RIVIERE	538
GROS-MORNE	10 397
L AJOUPA-BOUILLON	1 821
LA TRINITE	1 534
LE LORRAIN	7 401
LE MARIGOT	3 630
LE ROBERT	4865
MACOUBA	1 132
SAINTE-MARIE	17 594
Total de la collectivité	52 598

7.1 NOMBRE DE BRANCHEMENTS

Nombre total de branchements

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
BASSE-POINTE	1 744	1 738	-0,34 %
GRAND'RIVIERE	404	395	-2,23 %
GROS-MORNE	4 502	4 522	0,44 %
L'AJOUPA-BOUILLON	882	872	-1,13 %
LA TRINITE	696	697	0,14 %
LE LORRAIN	3 365	3 549	5,47 %
LE MARIGOT	1 680	1 675	-0,30 %
LE ROBERT	2 212	2 219	0,32 %
MACOUBA	488	488	0,00 %
SAINTE-MARIE	7 763	7 771	0,10 %
Total de la collectivité	23 736	23 926	0,80 %
Evolution N/N-1	-	0,80 %	

Décomposition par type de branchements


Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.

Commune	2014	Particuliers et Autres			communaux
		Dont < 200 m3/an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m3/an (tranche 2)	Dont conso > 6000 m3/an (tranche 3)	communaux
BASSE-POINTE	1 738	1 550	184	0	4
GRAND'RIVIERE	395	361	31	0	3
GROS-MORNE	4 522	4 066	419	1	36
L'AJOUPA-BOUILLON	872	771	82	2	17
LA TRINITE	697	631	60	0	6
LE LORRAIN	3 549	3 203	305	1	40



LE MARIGOT	1 675	1 498	146	0	31
LE ROBERT	2 219	1 983	223	0	13
MACOUBA	488	417	58	0	13
SAINTE-MARIE	7 771	7 008	706	0	57
Total de la collectivité	23 926	21 488	2 214	4	220
Répartition	-	89,81 %	9,25 %	0,02 %	0,92 %

Répartition par type de branchement

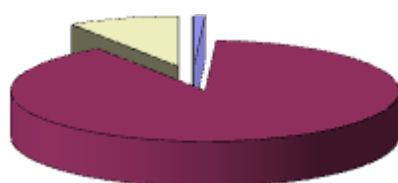

- Communaux
- Tranche 1
- Tranche 2
- Tranche 3

7.2 NOMBRE DE CONTRATS – ABONNES

Ce tableau présente le nombre de contrats au 31 décembre de chaque année affichée.

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
BASSE-POINTE	1 732	1 726	-0,35 %
GRAND'RIVIERE	404	395	-2,23 %
GROS-MORNE	4 500	4 520	0,44 %
L'AJOUA-BOUILLON	882	872	-1,13 %
LA TRINITE	696	697	0,14 %
LE LORRAIN	3 365	3 549	5,47 %
LE MARIGOT	1 680	1 675	-0,30 %
LE ROBERT	2 212	2 219	0,32 %
MACOUBA	488	488	0,00 %
SAINTE-MARIE	7 763	7 771	0,10 %
Total de la collectivité	23 722	23 912	0,80%
Evolution N/N-1	-	0,80 %	

On observe une diminution sensible du nombre d'abonnés sur les communes de Grand Rivière, d'Ajoupa Bouillon, compensée par une évolution significative sur la commune du Lorrain.

7.3 NOMBRE DE CLIENTS

Ce tableau présente le nombre de clients au 31 décembre de chaque année affichée

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
BASSE-POINTE	1 731	1 725	-0,35 %
GRAND'RIVIERE	395	386	-2,28 %
GROS-MORNE	4 468	4 488	0,45 %
L'AJOUA-BOUILLON	868	858	-1,15 %
LA TRINITE	696	697	0,14 %
LE LORRAIN	3 331	3 515	5,52 %
LE MARIGOT	1 655	1 650	-0,30 %
LE ROBERT	2 204	2 211	0,32 %
MACOUBA	488	488	0,00 %
SAINTE-MARIE	7 714	7 720	0,08 %
Total de la collectivité	23 550	23 738	0,80%
Evolution N/N-1	-	0,80 %	



Pour les nombres de clients en baisse sur les communes du Nord, est du à faible activité économique qui fait que la population se rapproche des commune plus importantes

Par contre le Lorrain affiche une évolution de + de 5% de clients qui correspond à de nouvelles résidences d'habitats sociaux (SIMAR...).

7.4 LES VOLUMES COMPTABILISES

7.4.1 Les volumes consommés hors VEG (Vente d'Eau en Gros)

7.4.1.1 Période de relève des compteurs

Communes	Dates relèves 2014 - 1	Dates relèves 2014 - 2
Sainte Marie	01 avril 2014 au 30 avril 2014	01 octobre 2014 au 21 octobre 2014
Gros Morne	25 avril 2014 au 16 mai 2014	21 octobre 2014 au 03 novembre 2014
Lorrain	09 mai 2014 au 27 mai 2014	03 novembre 2014 au 10 novembre 2014
Vert Pré-Trinité-Gr Rivière	23 mai 2014 au 09 juin 2014	10 novembre 2014 au 28 novembre 2014
Marigot	02 juin 2014 au 11 juin 2014	24 novembre 2014 au 28 novembre 2014
Ajoupa Bouillon	09 juin 2014 au 18 juin 2014	27 novembre 2014 au 03 decembre 2014
Basse Pointe	20 juin 2014 au 30 juin 2014	06 decembre 2014 au 13 decembre 2014
Macouba	01 juillet 2014 au 07 juillet 2014	12 decembre 2014 au 17 decembre 2014

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du : 6/11/2014 (363 jours).

7.4.1.2 Les volumes consommés par commune hors VEG

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
BASSE-POINTE	191 638	191 046	-0,31 %
GRAND'RIVIERE	37 859	36 969	-2,35 %
GROS-MORNE	496 476	495 352	-0,23 %
L'AJOUPA-BOUILLON	96 994	106 537	9,84 %
LA TRINITE	71 726	67 812	-5,46 %
LE LORRAIN	371 581	350 189	-5,76 %
LE MARIGOT	189 541	169 740	-10,45 %
LE ROBERT	236 133	230 673	-2,31 %
MACOUBA	57 569	67 437	17,14 %
SAINTE-MARIE	843 630	816 740	-3,19 %
Total de la collectivité	2 593 147	2 532 495	-2,34%
Evolution N/N-1	-	-2,34 %	

7.4.1.3 Les volumes consommés par type de branchement hors VEG



Commune	2014	Particuliers et autres			communaux
		Dont < 200 m ³ /an	Dont 200 < conso < 6000 m ³ /an	Dont conso > 6000 m ³ /an	communaux
BASSE-POINTE	191 046	120 125	66 068	0	4 853
GRAND'RIVIERE	36 969	25 960	9 367	0	1 642
GROS-MORNE	495 352	291 442	144 110	49 685	10 115
L'AJOUA-BOUILLON	106 537	61 293	24 680	16 454	4 110
LA TRINITE	67 812	47 557	19 660	0	595
LE LORRAIN	350 189	222 926	110 399	8 116	8 748
LE MARIGOT	169 740	107 618	56 365	0	5 757
LE ROBERT	230 673	157 293	67 197	0	6 183
MACOUBA	67 437	32 553	16 649	0	18 235
SAINTE-MARIE	816 740	529 132	245 260	0	42 348
Total de la collectivité	2 532 495	1 595 899	759 755	74 255	102 586
Consommation moyenne par type de branchement	106	74	343	18 564	466

7.4.1.4 Caractéristiques des consommations hors VEG

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre ayant consommé ou non.

Commune	Nb branchements sans consommation	Nb branchements avec consommation
L AJOUA-BOUILLON	50	822
BASSE-POINTE	90	1 648
GRAND'RIVIERE	18	377
GROS-MORNE	269	4 253
LE LORRAIN	232	3 317
MACOUBA	29	459
LE MARIGOT	84	1 591
LE ROBERT	121	2 098
SAINTE-MARIE	333	7 438
LA TRINITE	37	660
Total de la collectivité	1 263	22 663

7.4.1.5 Liste détaillée des consommations de plus de 6 000 m³/an hors VEG

Ce tableau présente les clients ayant un branchement dont la consommation est supérieure à 6 000 m³.

Commune	Nom du client	2013	2014	Evolution N / N -1
L AJOUA-BOUILLON	S.I.M.A.R	1	8 141	814000,00 %
L AJOUA-BOUILLON	SARL AJOUPLANT	6 179	8 313	34,54 %
GROS-MORNE	MR LE MAIRE DU GROS MORNE	9 314	8 692	-6,68 %
GROS-MORNE	DENEL SAS.	48 116	49 685	3,26 %
LE LORRAIN	MONSIEUR LE MAIRE	13 967	8 653	-38,05 %
LE LORRAIN	CTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL	9 718	8 116	-16,48 %
MACOUBA	STADE MUNICIPAL	2 130	9 228	333,24 %
SAINTE-MARIE	MR LE MAIRE DE STE MARIE	21 331	22 819	6,98 %
SAINTE-MARIE	S.E.M.A	15 869	18 959	19,47 %
Total de la collectivité		126 625	142 606	12,62 %

Certains clients ont plusieurs branchements. Figurent dans ce tableau les clients ayant au moins un branchement avec une consommation supérieure à 6000 m³/an. Les consommations indiquées sont les sommes des consommations de l'ensemble des branchements de chaque client. Cela explique que les volumes de ce tableau soient supérieurs à ceux du tableau du § 7.4.1.3.

7.4.1.6 Spectre des consommations hors VEG



Tranche	Volume consommé	Nombre de branchements
moins de 50 m3	173 803	8 142
de 50 à 100 m3	517 637	6 918
de 100 à 150 m3	543 547	4 419
de 150 à 200 m3	369 953	2 143
de 200 à 250 m3	232 563	1 041
de 250 à 300 m3	126 848	463
de 300 à 350 m3	87 399	270
de 350 à 400 m3	44 019	117
de 400 à 450 m3	41 434	98
de 450 à 500 m3	33 123	69
de 500 à 550 m3	15 683	30
de 550 à 600 m3	18 967	31
de 600 à 650 m3	13 137	21
de 650 à 700 m3	12 124	17
de 700 à 750 m3	15 180	20
plus de 750 m3	287 078	127

7.4.2 Les volumes facturés

Les volumes facturés sont présentés dans les états des décomptes.

7.5 ETAT DES RECLAMATIONS CLIENTS

Réclamations récurrentes sur l'année	Nombre de déclarations en 2014
FACTURATION ENCAISSEMENT / PRELEVEMENT ENCAISSEMENT / Défaut/retard encaissement TIP	22
FACTURATION ENCAISSEMENT / PRELEVEMENT ENCAISSEMENT / Erreur prélèvement	7
FACTURATION ENCAISSEMENT / REDEVANCE ET TARIF / Erreur facturation Eau	1
FACTURATION ENCAISSEMENT / RELANCE / Erreur frais de recouvrement	57
FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / Erreur estimation	5
FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / Erreur relevé	34
FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / Inversion Compteur	1
FACTURATION ENCAISSEMENT / VOLUME CONSOMMATION COMPTAGE / Relevé non effectué	10
PRODUIT / EAU POTABLE / Pression trop faible	1
QUALITE DE SERVICE / COMPORTEMENT CIVILITE / Incivilité collaborateur	2
QUALITE DE SERVICE / DOMMAGE CAUSE / Branchement fermé à tort	1
QUALITE DE SERVICE / ERREUR ADMINISTRATIVE / Erreur adresse facturation	4
QUALITE DE SERVICE / QUALITE DE SERVICE / Réclamation sur Réclamation	1
QUALITE DE SERVICE / TRAVAUX / Travaux défectueux ou non conformes	3

7.6 LES INDICATEURS DU SERVICE

Les indicateurs spécifiques

Au 31 Décembre 2014 :

Indicateurs de service	Clientèle 2014
% d'abonnés bénéficiant d'un prélèvement automatique	9,80%
% d'abonnés bénéficiant de paiements échelonnés	6,20%



% factures rectificatives réalisées	0,57%
Volume dégrèvements pour fuites* (m ³)	40 142
Nombre d'abonnés ayant bénéficié d'un dégrèvement pour fuite	345
Durée moyenne de traitement des réclamations	45 j
Délai moyen de réalisation des devis de branchements	18 jours
Délai moyen de réalisation des branchements	33 jours

Il convient de préciser que, la durée moyenne de traitement des réclamations 2014, l'écart important ne reflète pas la réalité. (7 jours en 2013).

En effet jusqu'en 2013 la durée de traitement était calculée sur tableur Excel ;
Après enregistrement manuel des dates du chrono-courrier (différence moyenne annuelle entre date d'arrivée de la réclamation et date de la réponse au client).

En 2014 la procédure des réclamations est nouvelle et intégrée au progiciel Saphir (base de donnée des clients) ;

Ainsi pour toute réclamation il y a création d'un fichier « dossier- réclamation » avec dates de création et date de fermeture du dossier de réclamation et, l'extraction du temps de traitement dans l'outil de requête « Infocentre B.O » qui renseigne le présent RAD.

Ce qu'il s'est passé en 2014 : les dossiers ont bien été ouverts, les réclamations traitées et les réponses envoyées par courrier ;

En revanche le « dossier- réclamation » de la base de donnée n'a pas toujours été fermé le même jour que le courrier départ, ce qui explique l'incohérence de l'écart 2013-2014(de 7 à + de 50 jours).

- Depuis le 1^{er} octobre 2010 les abonnés ont la possibilité de régler leur facture en ligne: téléphone et (ou) internet www.smds.fr au moyen de leur carte bancaire.

7.7 LE PRIX DE L'EAU

7.7.1 Le prix de l'eau

Prix de l'eau au 01/01/2014 pour une consommation de 120 m³ :

370,38 € T.T.C.

Soit :

3,09 € / m³

ou

0,0031 € / litre

7.7.2 Les composantes du prix de l'eau


La décomposition d'une facture d'eau pour une consommation annuelle de 120 m³ est la suivante :

Abonnement part SMDS 63,17 € soit : 17%



Consommation part SCNA	66,00 €	soit :	18%
Consommation part SMDS	185,18 €	soit :	50%
Office de l'Eau (Ressource+Pollution) :	43,78 €	soit :	12%
Octroi de mer :	4,72 €	soit :	1%
TVA :	7,53 €	soit :	2%
Total	370,38 €		

Composantes du prix de l'eau 2014

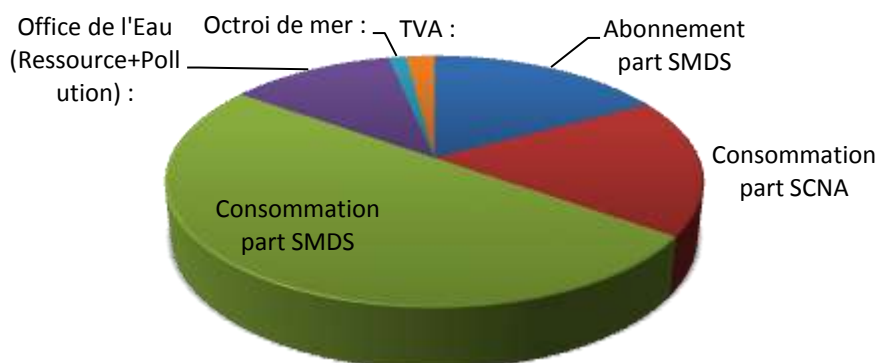

L'évolution du prix

Année	2013	2014	2015
Prix du m3 au 1er janvier	3,07 €	3,09 €	3,10 €
Evolution N/N-1	1,4%	0,6%	0,3%



7.8 SITE INTERNET SAUR

Saur met à la disposition de ses clients particuliers une agence en ligne, accessible à partir du portail www.saur.com.

Les clients de SMDS, société filiale de Saur, ont accès à ces mêmes services à partir de l'adresse www.smds.fr où ils sont accueillis, puis redirigés vers le site Saur où ils peuvent créer leur espace client.



www.saurclient.fr : une agence en ligne 24h/24

Notre site www.saurclient.fr est dédié à tout client abonné au service de l'eau. Chacun peut y créer son Espace Client, et y gérer son ou ses comptes, en toute sécurité.

L'espace client est mis à jour quotidiennement grâce à une interface sécurisée entre les bases de données clients et le site.

Comment faire pour

- ▶ Vous abonner
- ▶ Nous contacter
- ▶ Vérifier votre consommation
- ▶ Opter pour l'e-facture
- ▶ Vous informer sur la qualité de votre eau
- ▶ Résilier votre abonnement

> Gestion du compte sur « Mon Espace Client »

Sur son Espace Client, le client peut visualiser ses informations personnelles, le solde de son compte, son dernier index relevé, son historique de consommation sur 3 ans, sa dernière facture.

Il peut également y effectuer à toute heure les opérations nécessaires à la gestion de son compte et via les formulaires en ligne, contacter directement le service clientèle local concerné par sa demande. Les fonctionnalités disponibles sont largement utilisées par nos clients qui peuvent :

- | | |
|---|---|
| ▶ Modifier leur adresse de facturation | ▶ Demander une fermeture temporaire de branchement |
| ▶ Modifier leurs identifiants de connexion | ▶ Demander un devis pour un branchement |
| ▶ Modifier ou communiquer leurs coordonnées bancaires | ▶ Régler leur facture par carte bancaire |
| ▶ Modifier leur mode de paiement | ▶ Souscrire à l'e-facture Saur et consulter leurs factures en ligne |
| ▶ Communiquer le relevé de leur compteur | ▶ Nous adresser un mail |
| ▶ Souscrire à un nouvel abonnement | ▶ Recevoir un mail lors de la relève de leur compteur |
| ▶ Résilier leur abonnement en cours | ▶ Différer le prélèvement de leur facture de solde |

A partir de la page d'accueil, les internautes non encore clients de Saur peuvent nous contacter, demander en ligne un devis ou une estimation de travaux de branchement, ou un encore, un abonnement au service de l'eau.

> Information sur l'eau dans la commune du client

Dans cet espace client, le client accède aussi à une information personnalisée sur l'eau dans sa commune. Il peut y retrouver :

- ▶ la qualité de l'eau dans sa commune,
- ▶ une description des installations (station de traitement ou d'assainissement, réseau...)
- ▶ les travaux prévus sur la commune (les interruptions de services y sont annoncées)
- ▶ des alertes en cas de coupure, de casse de réseaux, de pollution...
- ▶ un espace spécifique est prévu pour l'actualité de l'eau sur la commune (Investissements prévus, actualité événementielle, lien vers le site de la collectivité).



> Une information exhaustive sur les thématiques de l'Eau

Dans les rubriques de « Toute l'info sur l'eau », l'internaute accède à une information détaillée sur les thèmes liés à l'eau :

- des conseils pratiques,
- un espace documentation pour le téléchargement des brochures Saur,
- des réponses aux questions les plus fréquentes,
- l'essentiel pour la préservation de l'eau dans l'environnement,
- les grands thèmes de la qualité de l'eau,
- un simulateur de consommation.

En savoir plus

- Votre règlement**
Les modes de paiement que faire en cas de difficulté pour régler votre facture
- Votre facture**
Pour mieux comprendre votre facture
- Votre compteur**
Savoir le lire, l'utiliser, le protéger, et le rendre accessible
- Vous et l'Eau**
Les éco-gestes, pour maîtriser votre consommation

> Partenariat avec Websourd et HandiCapZéro

▸ Websourd

WebSourd a développé une gamme de services de mise en relation entre l'usager et son environnement sur la base d'un concept de Visio Interprétation qui donne accès à un interprète en langue des signes à distance ou un vélotypiste, par l'intermédiaire d'une connexion haut débit, d'une Webcam et d'un micro : [Elision Contact](#).

La personne sourde ne pouvant téléphoner à un numéro d'appel, se connecte sur le site www.saurclient.fr et peut accéder à nos services à travers une interface web sur une page d'accueil internet qui la met en relation avec un conseiller Saur via un interprète. L'internaute sourd choisit son mode de communication lorsqu'il se connecte (Langue des Signes Française ou écrit). En cas d'appel, c'est l'interprète WebSourd qui contacte le conseiller Saur.

▸ HandiCapZéro

Grâce à notre partenariat avec l'association HandiCapZéro, nous adaptons gratuitement nos supports écrits en caractères agrandis ou en braille. Le service « Confort de lecture », en ligne sur www.handicapzero.org, permet à nos clients de prendre connaissance des documents écrits de manière autonome en choisissant les options d'écran ou de lecture audio les mieux adaptées.

Enfin, sous l'onglet « Saur », l'internaute retrouve les coordonnées de nos services clientèle et la carte des implantations de Saur en France.

Accessibilité

websourd
LE SIGNE D'OUVERTURE

- Personnes sourdes ou malentendantes
Un interprète échange avec vous en LSF ou par écrit



Cliquez ici

- HandiCapZéro
Adaptation des documents pour les personnes malvoyantes





8 LE PATRIMOINE DU SERVICE

Le patrimoine de service est présenté par installation, ouvrage ou équipement et par type afin d'en avoir une vue synthétique.

On y trouve d'une manière générale les installations de production et/ou de traitement ainsi que les ouvrages de prélèvement de l'eau brute.


Au niveau du réseau de distribution, le détail porte généralement sur les stations de reprise/surpression, les traitements complémentaires éventuels ainsi que sur les châteaux d'eau et réservoirs. Nous trouvons enfin le détail des canalisations, des équipements de réseaux, des branchements et éventuellement des compteurs.

Le recrutement d'un gestionnaire patrimoine au CPO a permis de mettre à jour les installations en les recatégorisant via l'outil MIRE patrimoine. De ce fait, le nombre d'installations diffère par rapport à 2013.

Le détail, équipement par équipement, est fourni en annexe 1.

8.1 LE SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

RESEAU D'ADDUCTION DU SCNA

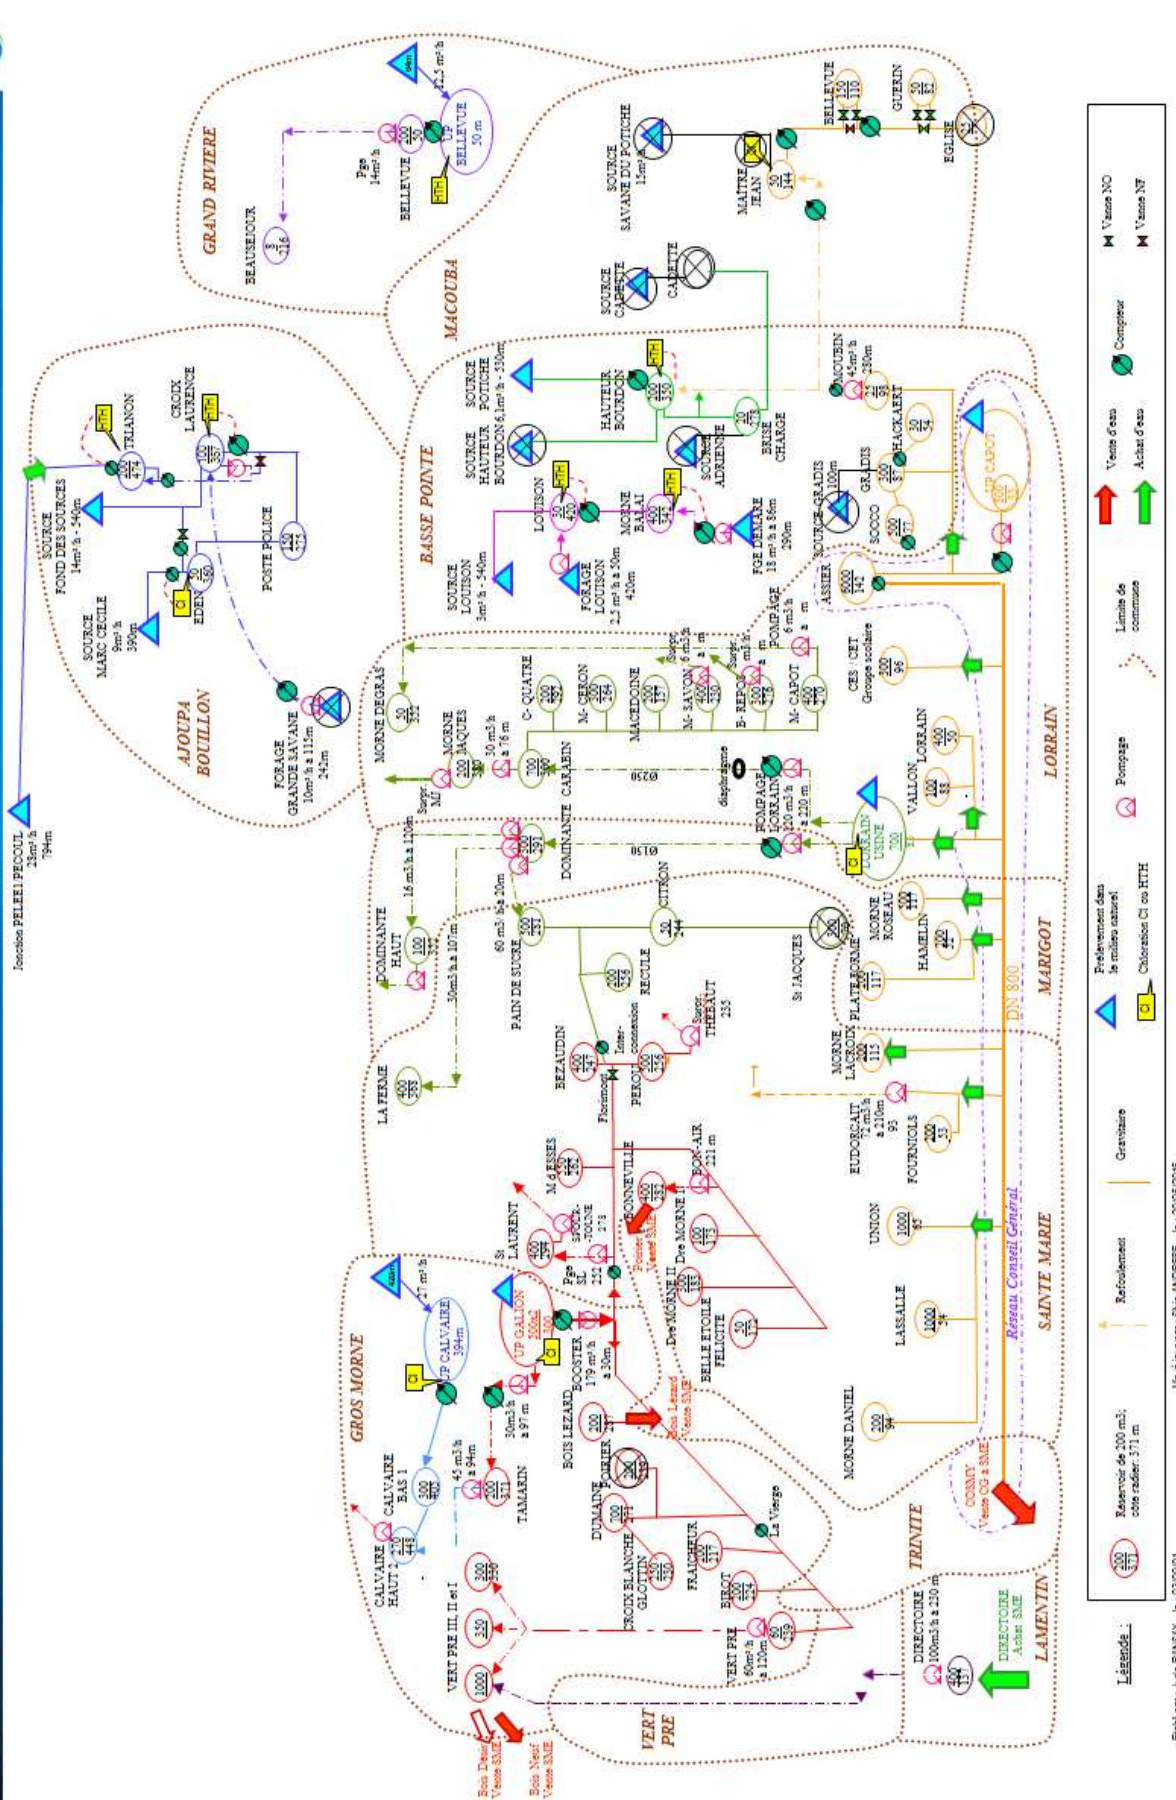



8.2 LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

8.2.1 Les installations de production

Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)

Date de mise en service	1997
Capacité nominale	8 m3/h
Nature de l'Eau	Souterraine : Source
Provenance de l'Eau	Source Max Cécile
Type Filière	Traitement de désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON

Station EP Chloration TRIANON (AJOUPA BOUILLON)

Date de mise en service	2009
Capacité nominale	28 m3/h
Nature de l'Eau	Souterraine : Nappe
Provenance de l'Eau	Source Pelée 1 & 2
Type Filière	Traitement de désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON
Description	Chloration

Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)

Date de mise en service	1965
Capacité nominale	12.5 m3/h
Nature de l'Eau	Superficielle: Rivière
Provenance de l'Eau	Rivière Grand Rivière
Type Filière	Traitement physique simple et désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON

Station EP LA DURAND (LORRAIN)

Date de mise en service	1963
Capacité nominale	200 m3/h
Nature de l'Eau	Superficielle: Rivière
Provenance de l'Eau	Rivière du Lorrain
Type Filière	Traitement physico-chimique et désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	OUI
Description	Station

Station EP chloration LOUISON (Basse Pointe)

Date de mise en service	2011
Capacité nominale	5.5 m3/h
Nature de l'Eau	Souterraine : Source
Provenance de l'Eau	Source + Forage Louison
Type Filière	Traitement de désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON
Description	Chloration



Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)

Date de mise en service	1967
Capacité nominale	14 m3/h
Nature de l'Eau	Souterraine : Source
Provenance de l'Eau	Source Fond des Sources
Type Filière	Traitement de désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON
Description	STATION

Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)

Date de mise en service	1977
Capacité nominale	10 m3/h
Nature de l'Eau	Mélange d'eau
Provenance de l'Eau	Source Potiche+ Achat d'eau UPEP CAPOT
Type Filière	Traitement de désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON

STATION EP Chloration MORNE BALAI (BASSE POINTE)

Date de mise en service	2007
Capacité nominale	18 m3/h
Nature de l'Eau	Mélange d'eau
Provenance de l'Eau	Forage Démarre+ Eau traitée UPEP Louison
Type Filière	Traitement de désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON
Description	CHLORATION

Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)

Date de mise en service	1977
Capacité nominale	16 m3/h
Nature de l'Eau	Superficielle: Rivière
Type Filière	Traitement physique simple et désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	NON

Station EP de GALION (Gros Morne)

Date de mise en service	1963
Capacité nominale	217 m3/h
Nature de l'Eau	Superficielle: Rivière
Provenance de l'Eau	Riv. Gommier, Verrier, Gallion
Type Filière	Traitement physico-chimique et désinfection
Equipement de télésurveillance	OUI
Groupe électrogène	OUI



8.2.1.1 La situation des installations de production vis-à-vis de la réglementation

Traitement des eaux de lavage : autorisation de rejet

Installation	Rejet soumis à	Statut	Date
Station EP chloration LOUISON (Basse Pointe)	Sans objet	Sans objet	-
STATION EP Chloration MORNE BALAI (BASSE POINTE)	Sans objet	Sans objet	-
Station EP Chloration TRIANON (AJOUPA BOUILLON)	Sans objet	Sans objet	-
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Sans objet	Sans objet	-
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Sans objet	Sans objet	-
Station EP de GALION (Gros Morne)	Soumis à autorisation	Aucune action	-
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	Sans objet	Sans objet	-
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	Sans objet	Sans objet	-
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Soumis à autorisation	Aucune action	-

Aucune action relative aux autorisations de rejet n'est actuellement engagée.

8.2.2 Les ouvrages de prélèvement d'eau brute

Réservoir LOUISON (BASSE POINTE) \ Captage Louison

Date de mise en service 01/01/2007
Capacité nominale -

Source FOND DES SOURCES (Ajoupa-Bouillon) \ Captage Fond des Sources (Ajoupa-Bouillon)

Date de mise en service 01/01/1967
Capacité nominale 14 m3/h

Source MARC CECILE (Ajoupa-Bouillon) \ Captage MARC CECILE

Date de mise en service 01/01/1970
Capacité nominale 9 m3/h

Station EP BELLEVUE (Grand Riviere) \ Prise en rivière GRAND RIVIERE

Date de mise en service 31/12/1965
Capacité nominale 14.4 m3/h

Station EP de CALVAIRE (Gros Morne) \ Prise d'eau Bras Gomier - Rivière du Galion

Date de mise en service 01/01/1977
Capacité nominale 29 m3/h

Station EP de GALION (Gros Morne) \ Prise en Rivière Confluence bras Gomier&Verrier - rivière du Galion

Date de mise en service 01/01/1963
Capacité nominale 76 m3/h



Station EP de GALION (Gros Morne) \ Prise en rivière GOMMIER

Date de mise en service 01/01/1963
Capacité nominale 83 m3/h

Station EP de GALION (Gros Morne) \ Prise en rivière VERRIER

Date de mise en service 01/01/1963
Capacité nominale 82 m3/h

Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe) \ Captage Potiche

Date de mise en service 01/01/1977
Capacité nominale 6 m3/h

Station EP LA DURAND (LORRAIN) \ Prise d'eau rivière du Lorrain

Date de mise en service 31/12/1963
Capacité nominale 200 m3/h

8.2.2.1 La situation des ouvrages de prélèvements vis-à-vis de la réglementation

Autorisation de prélèvement et périmètre de protection

Ouvrage	Autorisation de prélèvement	Débit autorisé	Date du rapport hydrologique	Date avis du CDC ou du CSHPF	Date arrêté préfectoral
Source FOND DES SOURCES (Ajoupa-Bouillon) \ Captage Fond des Sources (Ajoupa-Bouillon)	Aucune action	-	07/05/2010	-	-
Source MARC CECILE (Ajoupa-Bouillon) \ Captage MARC CECILE	Aucune action	-	-	-	-
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière) \ Prise en rivière GRAND RIVIERE	Aucune action	-	-	-	-
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne) \ Prise d'eau Bras Gomier - Rivière du Galion	Autorisation signée	27 m3/h	25/07/2000	10/12/2009	01/02/2010
Station EP de GALION (Gros Morne) \ Prise en Rivière Confluence bras Gomier&Verrier - rivière du Galion	Autorisation signée	76.68 m3/h	25/07/2000	01/10/2009	01/02/2010
Station EP de GALION (Gros Morne) \ Prise en rivière GOMMIER	Autorisation signée	76.68 m3/h	25/07/2000	01/10/2009	01/02/2010
Station EP de GALION (Gros Morne) \ Prise en	Autorisation signée	76.68 m3/h	25/07/2000	01/10/2009	01/02/2010



rivière VERRIER					
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe) \ Captage Potiche	Sans objet	-	-	-	-
Forage DEMARE (Basse-Pointe)/Forage Demare	Aucune action				
Station EP LA DURAND (LORRAIN) \ Prise d'eau rivière du Lorrain	Demande en cours	-	25/07/2000	-	-

8.3 LES INSTALLATIONS SUR LE RESEAU

8.3.1 Les stations de surpression et de reprise

Description des stations de surpression et reprise

Désignation	Lieu	Débit nominal M3/h	HMT en mCE	Télésurveillance	Groupe électrogène	Description
Surpresseur Calvaire 2 dit Calvaire Haut	GROS-MORNE	5	38	OUI	NON	-
Forage DEMARE/ pompage Morne Balai	BASSE-POINTE	18	86	OUI	NON	Forage Démare
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	LE MARIGOT	6	36	OUI	OUI	-
Surpresseur Croix Laurence	L'AJOUPA-BOUILLON	18	131	OUI	NON	-
Forage LOUISON/Pompage vers RSV Louison	BASSE-POINTE	2.5	50	OUI	NON	-
Pompage BELLEVUE	GRAND'RIVIERE	10	127	OUI	NON	alimente bache Beauséjour
SURPRESSEUR BONNEVILLE	SAINTE-MARIE	6	31	OUI	NON	remplissage du RSV Bonneville
STATION POMPAGE MORNE CAPOT	LE LORRAIN	7	107	OUI	OUI	pompage vers RSV Morne Dégras
STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	GROS-MORNE	45	94	OUI	NON	pompage vers RSV Calvaire 2
Station pompage de Directoire (Robert)	LE ROBERT	100	230	OUI	NON	PPGE Vers RSV Vert Prè 3
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	SAINTE-MARIE	72	210	OUI	NON	PPGE vers RSV PEROU
SURPRESSEUR BON REPOS	LE LORRAIN	6	75	OUI	OUI	Surpression Réseaux distribution
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	SAINTE-MARIE	6	90	OUI	NON	vers RSV ST Laurent
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	GROS-MORNE	60	120	OUI	OUI	Vers RSV Vert Prè 1 et 2
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	BASSE-POINTE	45	280	OUI	NON	Vers RSV Maître Jean; Hauteur Bourdon et Réseaux Rivière Roche



SURPRESSEUR MORNE SAVON	LE LORRAIN	5	75	OUI	OUI	surpression Réseaux
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	SAINTE-MARIE	12	56	OUI	OUI	Vers RSV ST Laurent
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	SAINTE-MARIE	6	64	OUI	NON	surpression Réseaux
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	LE MARIGOT	60	20	OUI	OUI	3 pompes: P1 (Pain de sucre)60/20; P2(La ferme) 30/107; P3(Dominante Haut): 16/120
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	SAINTE-MARIE	25	80	OUI	OUI	Vers RSV Bonneville
SURPRESSEUR MORNE JACQUES	LE LORRAIN	6	49	OUI	OUI	surpression Réseaux
Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES	LE LORRAIN	30	76	OUI	NON	Vers RSV Morne Jacques
POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	GROS-MORNE	179	30	OUI	OUI	Vers RSV TAMARIN
POMPAGE STATION UPEP LA DURAND	LORRAIN	120	220	OUI	OUI	Vers Dominante/Carabin

8.4 LES OUVRAGES DE STOCKAGE

8.4.1 Châteaux d'eau et Réservoirs

Description des châteaux d'eau et de réservoirs

Désignation	Volume en m3	Cote trop plein	Cote radier	Télésurveillance
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain) \ Réservoir MORNE DEGRAS	50	355	352	OUI
Station EP LA DURAND (LORRAIN) \ Réservoir usine du lorrain	700	-	83	OUI
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT \ Réservoir DOMINANTE	300	295	292	OUI
Station EP de GALION (Gros Morne) \ RESERVOIR de TETE 2	500	-	300	OUI
Station EP de GALION (Gros Morne) \ RESERVOIR de TETE 1	500	-	300	OUI
Réservoir de VALLON (Lorrain) \ Réservoir Vallon	100	91	88	OUI
Bâche BEAUSEJOUR \ Bâche BEAUSEJOUR (Grand Rivière)	8	219	214	NON
Réservoir de AKR (Basse Pointe) \ Réservoir AKR	-	-	54	NON
Réservoir de GUERIN (Macouba) \ Réservoir GUERIN	50	-	-	NON
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon) \ Réservoir CROIX LAURENCE	100	-	357	OUI
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon) \ Réservoir POSTE POLICE	150	-	275	OUI
Reservoir TRIANON (FALAISE) \ Réservoir	-	-	-	OUI



TRIANON 1				
Reservoir TRIANON (FALAISE) \ Réservoir TRIANON 2	-	-	-	OUI
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe) \ Réservoir HAUTEUR BOURDON	200	-	350	OUI
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba) \ RESERVOIR MAITRE JEAN	50	-	-	OUI
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne) \ Réservoir TAMARIN	200	373	371	OUI
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne) \ Réservoir de CALVAIRE	300	409	406	OUI
Réservoir de SOCCO (Basse Pointe) \ Réservoir SOCCO	500	-	77	NON
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain) \ Réservoir CROISEE QUATRE	200	294	293	OUI
Réservoir du BOURG (Lorrain) \ Réservoir Lorrain	400	54	51	OUI
Réservoir de CES CET (Lorrain)	300	99	97	OUI
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain) \ Réservoir MACEDOINE	200	161	157	OUI
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain) \ Réservoir MORNE CERON	300	266	260	OUI
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot) \ Réservoir Duhamelin	200	54	52	OUI
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot) \ Réservoir Dominante Haut	100	354	352	OUI
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe) \ Réservoir GRADIS	300	-	87	NON
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie) \ Réservoir de Bonneville	400	285	283	OUI
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie) \ Réservoir la Ferme	400	372	369	OUI
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie) \ Réservoir FOURNIOL	200	56	54	OUI
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie) \ Réservoir Derriere Morne 1	100	176	174	OUI
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie) \ Réservoir St Laurent	400	300	295	OUI
Réservoir de CARABIN (Lorrain) \ Réservoir CARABIN	700	306	301	OUI
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie) \ Réservoir Morne Daniel	200	96	94	OUI
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie) \ Réservoir La Croix	200	117	115	OUI
Réservoir de PEROU (Sainte Marie) \ Réservoir PEROU	500	261	257	OUI



Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie) \ Reservoir Morne des Esses	550	268	262	OUI
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie) \ Bache Belle Etoile	50	175	172	OUI
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie) \ Reservoir Union	1 000	74	66	OUI
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie) \ Reservoir Bezaudin	400	251	247	OUI
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie) \ Reservoir Lassalle	1 000	59	54	OUI
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie) \ Reservoir Derriere Morne 2	300	187	183	OUI
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain) \ Reservoir MORNE CAPOT	400	274	271	OUI
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie) \ Reservoir Pain de Sucre	500	289	282	OUI
Réservoir de BON REPOS (Lorrain) \ Reservoir BON REPOS	300	234	231	OUI
Bache de CITRON (Sainte Marie) \ Bache Citron	50	246	245	OUI
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere) \ Réservoir BELLEVUE	200	53	50	OUI
Réservoir de RECULE (Sainte Marie) \ Reservoir Recule	200	260	257	OUI
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne) \ Reservoir FRAICHEUR	200	219	217	OUI
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne) \ Reservoir DUMAINE	700	275	272	OUI
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne) \ Reservoir BOIS-LEZARD	200	291	287	OUI
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne) \ Reservoir GLOTTIN	250	233	230	OUI
Réservoir de BIROT (Gros Morne) \ Reservoir BIROT	200	228	224	OUI
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne) \ Reservoir Vert Pre 3	1 000	335	330	OUI
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne) \ Reservoir Vert Pré 1	300	333	330	OUI
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne) \ Réservoir VERT PRE 2	350	333	330	OUI

8.5 LE RESEAU

8.5.1 Les canalisations

8.5.1.1 Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux

Descriptif des canalisations d'adduction existantes


Matériaux	Diamètre (mm)	Extension de l'année	Linéaire total (ml)
Acier	33	0	864
Acier	40	0	723
Fonte	40	0	23



Fonte	60	0	11 853
Fonte	80	0	12 663
Fonte	100	0	22 252
Fonte	125	0	23 194
Fonte	150	0	20 114
Fonte	175	0	600
Fonte	200	0	23 731
Fonte	225	0	651
Fonte	250	0	9 927
Fonte	300	0	3 173
Fonte	600	2 228	2 228
Fonte	800	0	24 154
Inconnu	0	529	50 740
Inconnu	63	61	61
Polyéthylène	40	0	307
Polyéthylène	50	0	1 287
Polyéthylène	63	79	7 940
Polyéthylène	75	0	1 262
Polyéthylène	90	0	1 770
Polyéthylène	110	0	376
Polyéthylène	125	0	1 587
Polyéthylène	140	35	1 105
Polyéthylène	160	0	316
Pvc	20	0	22
Pvc	32	0	677
Pvc	40	64	1 477
Pvc	50	83	45 140
Pvc	63	1 234	58 041
Pvc	75	823	53 570
Pvc	80	0	8
Pvc	90	7	31 588
Pvc	110	218	123 376
Pvc	125	737	41 483
Pvc	140	0	1 424
Pvc	150	0	1 729
Pvc	160	0	11 856
Pvc	200	0	1 918
Pvc	250	0	383
Total		6 097	595 592

Descriptif de l'âge des canalisations :


Années de pose des canalisations du SCNA

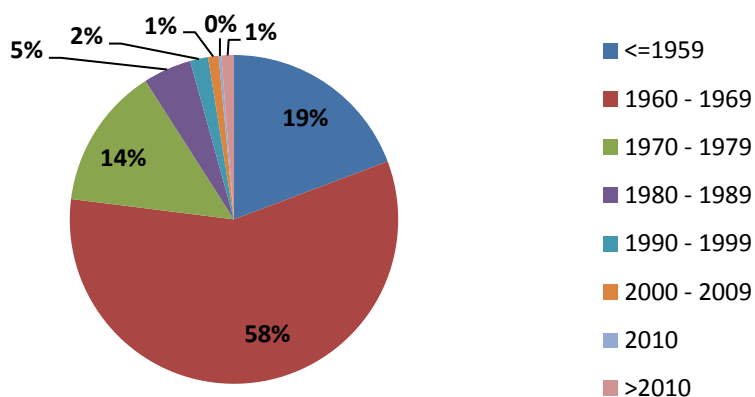



Descriptif matériau canalisation :

Matériaux réseau SCNA

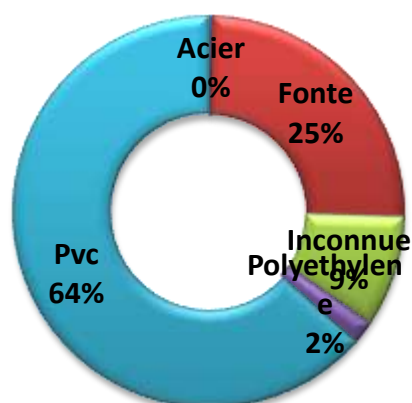

Descriptif année de pose et matériau canalisation

Nature Canalisation/Année pose	<=1959	1960 - 1969	1970 - 1979	1980 - 1989	1990 - 1999	2000 - 2009	2010	>2010	
Acier	1 585								1 585
Fonte	64 173	69 105	7 872	3 687		228		2 335	147 399
Inconnue	47 561	310	4 038	1 763		1 065			54 737
Polyéthylène			2 021	111	8 513	1 373	1 417	871	14 307
Pvc		270 322	68 246	22 406	1 914	3 381	199	4 012	370 481
Longueur Totale (ml):	113 318	339 737	82 177	27 967	10 427	6 046	1 616	7 218	588 508

Age
moyen:
49 ans

8.5.2 Les équipements de réseau

Descriptif des organes hydrauliques du réseau

Désignation	Nombre
Clapet	5
Compteur	70
Defense incendie	380
Vanne / Robinet	1544
Ventouse	288
Vidange / Purge	661
Régulateurs/réducteurs	168

8.5.3 Les branchements




Cf. § 5.1.

8.5.4 Les compteurs

8.5.4.1 Répartition par âge et par diamètre

Diamètre nominal	<=15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	>50 mm	Total
Age								
1	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394
2	975	8	0	4	0	0	2	989
3	1 990	0	0	0	0	0	3	1 993
4	826	29	0	0	0	0	0	855
5	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228
6	887	0	0	0	0	0	9	896
7	486	52	0	31	32	1	2	604
8	1 465	25	0	11	4	0	1	1 506
9	462	3	0	0	3	0	0	468
10	1 257	12	0	3	5	0	1	1 278
11	788	3	0	2	0	0	0	793
12	1 829	12	0	0	1	0	0	1 842
13	1 910	21	1	5	0	0	1	1 938
14	2 229	23	1	4	2	1	2	2 262
15	71	1	0	0	0	0	0	72
16	1 576	11	0	3	1	0	0	1 591
17	1 583	20	0	3	5	0	0	1 611
18	792	7	0	2	3	0	0	804
19	555	3	0	0	1	0	0	559
20	458	4	0	1	0	0	1	464
21	251	3	0	1	0	0	0	255
22	325	1	0	1	1	0	0	328
>22	185	6	0	3	1	0	0	195
Total par diamètre	23 522	244	2	74	59	2	22	23 925

Répartition des compteurs par âge et par diamètre

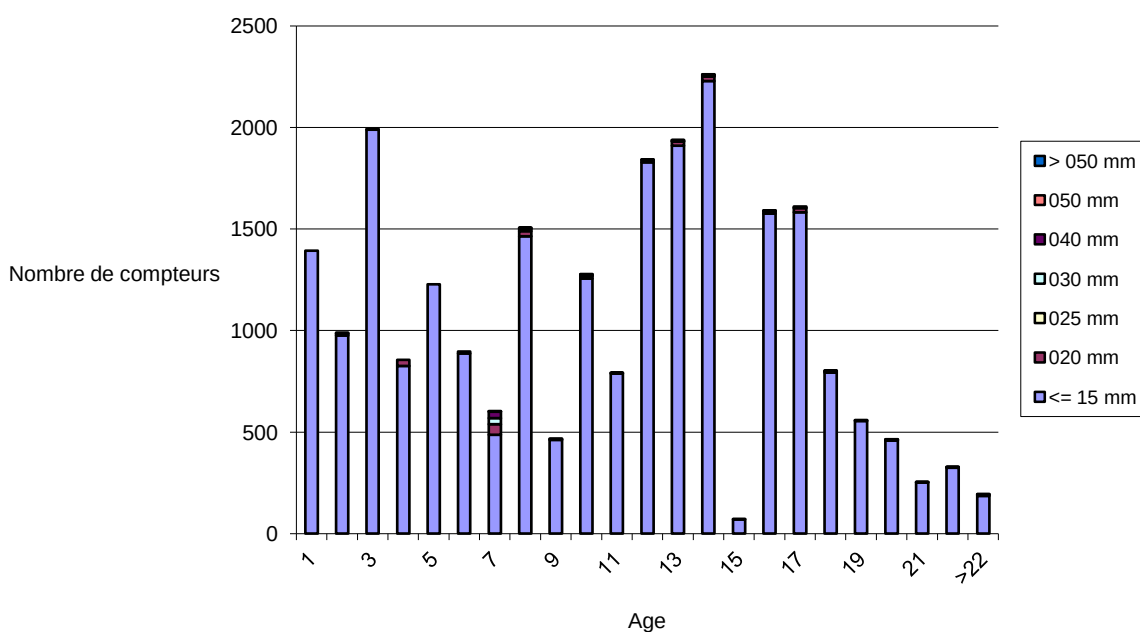

Nombre de compteurs sans les branchements résiliés fermés dont les compteurs sont toujours en place.

8.6 LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU REGARD DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE SECURITE

Mise en sécurité des ouvrages

Commune	Site	risque	Lignes de vie	gardes de corps	passerelle	portillon	Grillage /clôture	barreaux antichute/caillebotis	échelle/escalier	autres observations
GROS MORNE	Prises en rivière Galion	chute accès	* prise Verrier * prise Gommier	* Prise Verrier : regard crépine d'aspiration (grille garde-corps rabattable) * Prise Gommier : garde-corps						accès dangereux : 2 clôtures à escalader/ prévoir chemin d'accès
GROS MORNE	Usine Galion	chute manutention		* filtre à sable * décanteur	* décanteur			* caillebotis autour des vannes d'extraction des boues et canal de récupération des eaux de lavage * bâche de contact * booster * arrivée eau brute	* échelle avec crinoline sur accès décanteur	Manutention manuelle des sacs de réactifs =>dispositif de levage des sacs
GROS MORNE	Usine Galion Bâche	chute		* autour des 2 réservoirs côté risque de chute						
GROS MORNE	Prise en rivière Calvaire	chute	x							
GROS MORNE	Usine Calvaire	chute						caillebotis sur canal d'évacuation des eaux de lavage		

GROS MORNE	Rés. Calvaire	chute		autour du réservoir						caillebotis eau de lavage
GROS MORNE	Pompage Vert Pré-Gros Morne	accès manutention								aménager accès au pompage pour véhicule installer moyen de manutention (monorail) pour pompes
GROS MORNE	Pompage Tamarin									
GRAND RIVIERE	Prise en rivière	chute	x	* regard de vidange * canal de dessablage						
Commune	Site	risque	Lignes de vie	gardes de corps	passerelle	portillon	grillage/clôture	barreaux antichute/caillebotis	échelle/escalier	autres observations
GRAND RIVIERE	Usine	chute		mettre en conformité garde-corps escalier d'accès usine					x	
AJOUPA BOUILLON	Croix Laurence	intrusion chute		x		x	1	* chambre des vannes du réservoir		point ancrage +canne

AJOUPA BOUILLON	Eden	intrusion chute		X			1	*chambre de comptage		trappe/tampon point ancrage +canne
BASSE POINTE	Louison	chute intrusion accès		X		2	2	* chambres des vannes du réservoir		installer moyen de manutention pour pompes de forage trappe/réservoir points ancrage
BASSE POINTE	Hauteur Bourdon	Intrusion Chute		X		1	1	* chambre des vannes		trappe/tampon + anti chute
BASSE POINTE	Pompage Moubin	manutention chute		X					* accès à la bâche	installer moyen de manutention (monorail) pour pompes
VERT PRE	Pompage Directoire									
SAINTE MARIE	Pompage Saint Laurent	intrusion				1	1			
SAINTE MARIE	Pompage Bonneville	chute accès		X				X		aménager accès au pompage pour véhicule

SAINTE MARIE	Surpresseur Bonneville	chute						X		
SAINTE MARIE	Pompage Eudorçais	Manutention chute							* accès à la bâche	installer moyen de manutention (monorail) pour pompes
MARIGOT	Pompage Dominante	accès								aménager accès au pompage pour véhicule
LORRAIN	Pompage Morne Capot	accès								aménager accès au pompage pour véhicule
LORRAIN	Usine Lorrain	chute		* autour du décanteur * filtres à sable	* décanteur (à voir pertinence)			* sur chambre des vannes arrivée eau brute * caillebotis autour des vannes d'extraction des boues et canal de récupération des eaux de lavage * sur chambre des vannes réservoirs * sur ouvrage de vidange	* échelle d'accès au décanteur	* Point d'ancrage central autour du décanteur + garde de corps * Manutention manuelle des sacs de réactifs (=)dispositif de levage des sacs
LORRAIN	Pompage Lorrain	manutention								installer un monorail de manutention pour les équipements

FAIT



8.7 LES BIENS DE REPRISE

Les biens de reprise sont les biens qui appartiennent à SAUR et qui doivent être éventuellement repris à leur valeur par la Collectivité en cas de changement de Déléguataire

8.7.1 Les compteurs appartenant au délégataire

Diamètre nominal	<=15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	>50 mm	Total
Age								
1	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394
2	975	8	0	4	0	0	2	989
3	1 990	0	0	0	0	0	3	1 993
4	826	29	0	0	0	0	0	855
5	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228
6	887	0	0	0	0	0	9	896
7	486	52	0	31	32	1	2	604
8	1 465	25	0	11	4	0	1	1 506
9	462	3	0	0	3	0	0	468
10	1 257	12	0	3	5	0	1	1 278
11	788	3	0	2	0	0	0	793
12	1 829	12	0	0	1	0	0	1 842
13	1 910	21	1	5	0	0	1	1 938
14	2 229	23	1	4	2	1	2	2 262
15	71	1	0	0	0	0	0	72
16	1 576	11	0	3	1	0	0	1 591
17	1 583	20	0	3	5	0	0	1 611
18	792	7	0	2	3	0	0	804
19	555	3	0	0	1	0	0	559
20	458	4	0	1	0	0	1	464
21	251	3	0	1	0	0	0	255
22	325	1	0	1	1	0	0	328
>22	185	6	0	3	1	0	0	195
Total par diamètre	23 522	244	2	74	59	2	22	23 925

8.7.2 Les autres biens de reprise

Les biens de reprise identifiés sont :

Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1997
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Satellite	01/06/1997
Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES (Lorrain)	Satellite	01/09/1997
Station pompage de PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT depuis Dom bas	Satellite	01/06/1998
SURPRESSEUR DE SPOURTOUNE (Sainte Marie)	Satellite	01/01/1997
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Satellite	01/06/1997
SURPRESSEUR THEBAULT (Sainte Marie)	Satellite	01/02/1997
Station pompage de VERT PRE (Le Robert)	Satellite	01/06/1997
Station Eau potable de LORRAIN (Lorrain)	Satellite	01/10/1997
Station Eau potable de GALION (Gros Morne)	Satellite	28/07/2000
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Satellite	01/06/2000
Réservoir de CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Satellite	05/01/1997
Réservoir de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	Satellite	01/10/1998
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	Satellite	01/10/1997
Reservoir Calvaire 2 (Gros Morne)	Satellite	01/01/2005
Réservoir de BELLE ETOILE (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	Satellite	01/09/1997
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Satellite	01/07/1997
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Satellite	01/09/1997
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	Satellite	01/09/1998



Réservoir de CALVAIRE (Gros Morne)	Satellite	01/01/1997
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Satellite	28/07/2000
Réservoir de CE CET (Lorrain)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de CITRON (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	Satellite	01/09/1998
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	Satellite	01/08/1997
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Satellite	28/07/2000
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	Satellite	01/05/1997
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	Satellite	01/05/1997
Réservoir de GLOTTIN (Gros Morne)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	Satellite	28/07/2000
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir du LORRAIN (Lorrain)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de Morne Capot (Lorrain)	Satellite	01/06/1998
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Satellite	01/09/1998
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Satellite	01/09/1997
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	01/09/1997
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	Satellite	01/09/1998
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	Satellite	01/06/1997
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	Satellite	01/10/1997
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	Satellite	01/09/1998
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de VALLON (Lorrain)	Satellite	01/07/1998
Réservoir de VERT PRE 3 (Robert)	Satellite	01/06/1998
Reservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Satellite	30/03/2004
Réservoir de GRAND RIVIERE Bellevue	Satellite	01/04/2003
Réservoir Trianon (Ajoupa Bouillon)	Satellite	01/01/2013
Réservoir Poste Police (Ajoupa Bouillon)	Satellite	01/01/2008
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	Satellite	01/02/2000
Station de pompage MOUBIN (Basse Pointe)	Satellite	01/01/2003
Réservoir Morne Balai /Forage demare (Basse Pointe)	Satellite	02/01/2008
Bache Louison (Basse Pointe)	Satellite	01/01/1997
Réservoir Vert pré 1 & 2 (Robert)	Satellite	01/01/2008
Réservoir Directoire (Robert)	Satellite	01/01/1997
Blampuy	Satellite	02/01/1997



9 BILAN DE L'ACTIVITE

9.1 LES VOLUMES D'EAU


9.1.1 Les volumes mis en distribution

Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés

9.1.1.1 Les volumes annuels mis en distribution exprimés en m3


Volume produit = Volume traité injecté dans le réseau

Désignation volume	2013	2014
Volume produit	3 069 287	3 142 059
Volume importé	1 812 060	1 807 849
Volume exporté	63 140	51 875
Total volume mis en distribution	4 818 207	4 898 033
Evolution N / N-1	5.38%	1.66%

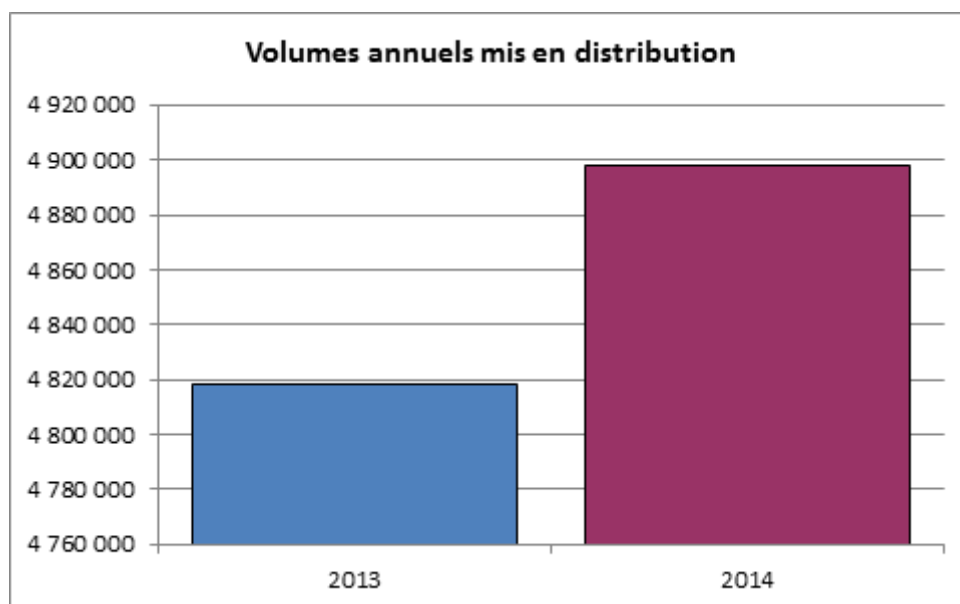

9.1.1.2 Les volumes mensuels mis en distribution


	2013	2014	Evolution N/N-1
Janvier	405 728	437 052	7.72%
Février	353 888	360 323	1.82%
Mars	374 862	412 824	10.13%
Avril	410 259	392 459	-4.34%
Mai	430 107	385 464	-10.38%
Juin	383 163	374 470	-2.27%
Juillet	434 220	448 278	3.24%
Août	428 211	441 027	2.99%
Septembre	423 420	429 579	1.45%
Octobre	406 658	414 186	1.85%
Novembre	382 879	386 210	0.87%
Décembre	384 812	416 161	8.15%
Total	4 818 207	4 898 033	1.66%

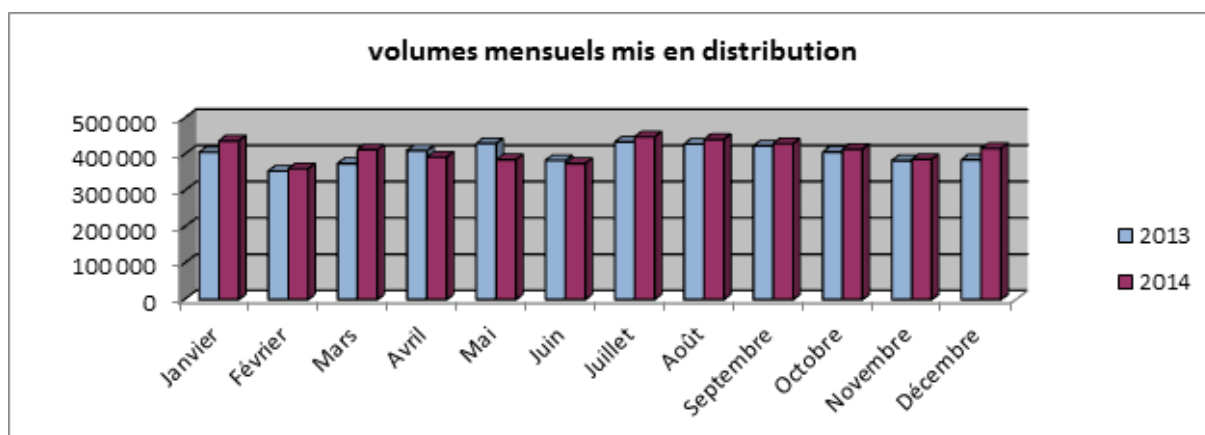

9.1.2. La production

9.1.2.1. Volumes mensuels produits exprimés en m3


	2013	2014
Janvier	269 620	300 553
Février	238 732	226 614
Mars	244 516	278 136
Avril	252 033	268 313
Mai	269 533	245 461
Juin	246 366	227 474
Juillet	276 850	282 686
Août	272 350	285 344
Septembre	259 026	274 202
Octobre	250 288	258 293
Novembre	250 257	230 051
Décembre	239 716	264 932
Total	3 069 287	3 142 059
Evolution N / N+1	6.72%	2.37%

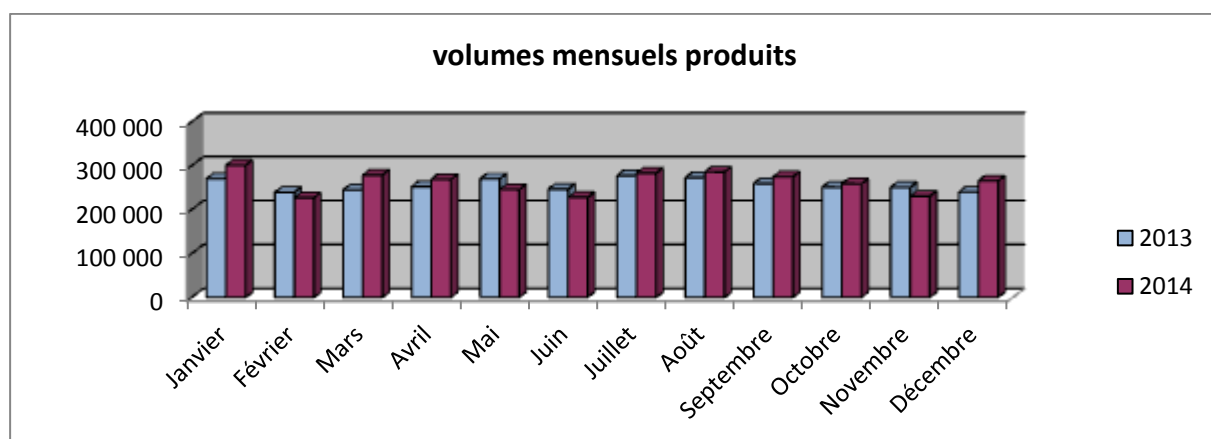

9.1.2.2 Synthèse annuelle par station



Libellé de la station	Volume annuel		Volume journalier			
	2013	2014	Volume moyen	Pointe constatée	Capacité nominale	Taux de mobilisation
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	15 375	10 299	28	98	132	74%
Reservoir TRIANON (FALAISE)	61 981	68 021	186	326	205	159%
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	59 944	66 133	181	393	250	157%
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	1 176 371	1 120 797	3 070	4531	4 000	113%
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	157 202	141 329	387	671	580	116%
Station EP de GALION (Gros Morne)	1 374 102	1 488 607	4 078	4685	4 340	108%
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	70 171	106 296	291	393	336	117%
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	47 453	40 715	111	170	216	79%
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	47 857	43 634	119	225	320	70%
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	58 830	56 228	154	370	432	86%
Total	3 069 287	3 142 059	8 605	11 862	10 811	110%

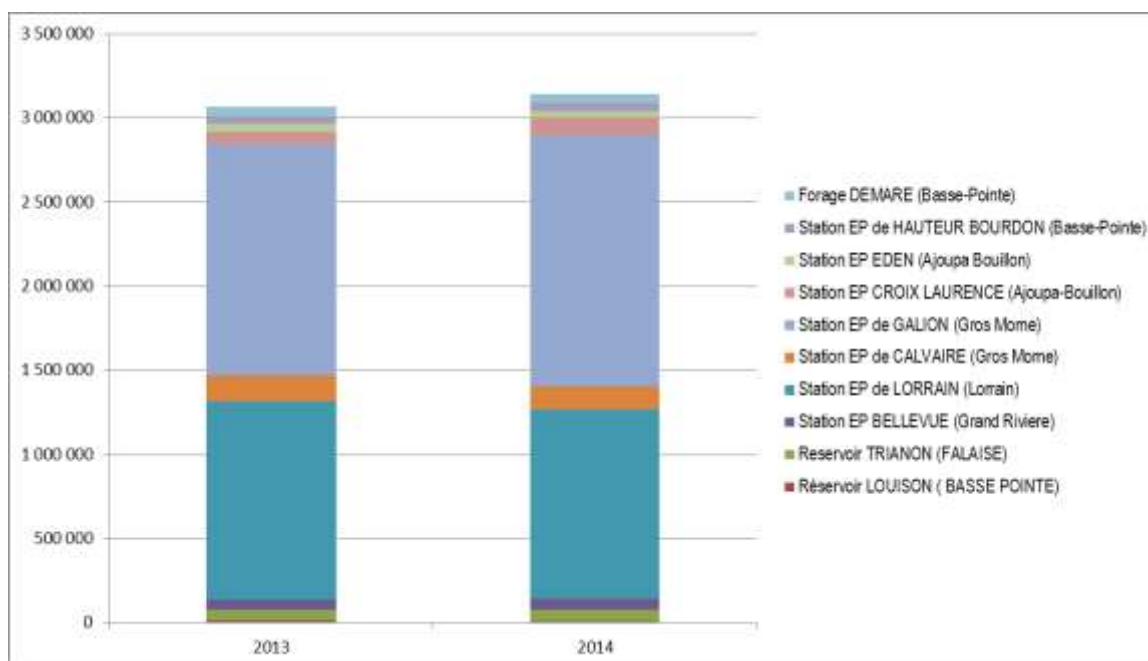

9.1.2.3 Détail par station



Bilan hydraulique

Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	14 284	11 721	-18%
Besoin usine	0	0	-
Eau traitée	15 375	10 299	-33%
Eau produite	15 375	10 299	-33%
Rendement hydraulique	1.08	0.88	-19%

Reservoir TRIANON (FALAISE)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	61 981	68 021	10%
Besoin usine	0	0	-
Eau traitée	61 981	68 021	10%
Eau produite	61 981	68 021	10%
Rendement hydraulique	1	1	0%

Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	63 433	69 984	10%
Besoin usine	-1 903	-2 102	10%
Eau traitée	61 847	68 234	10%
Eau produite	59 944	66 133	10%
Rendement hydraulique	0.95	0.94	0%

Station EP LA DURAND (LORRAIN)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	1 247 550	1 161 363	-7%
Besoin usine	-39 990	-31 450	-21%
Eau traitée	1 216 361	1 152 247	-5%
Eau produite	1 176 371	1 120 797	-5%
Rendement hydraulique	0.94	0.97	2%

Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	0	0	-
Besoin usine	0	0	-
Eau traitée	157 202	141 329	-10%
Eau produite	157 202	141 329	-10%
Rendement hydraulique	-	-	-

Station EP de GALION (Gros Morne)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	1 534 885	1 583 839	3%
Besoin usine	-43 983	-40 631	-8%
Eau traitée	1 418 085	1 529 238	8%
Eau produite	1 374 102	1 488 607	8%
Rendement hydraulique	0.90	0.94	5%

Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	70 171	109 021	55%
Besoin usine	0	-2 726	-
Eau traitée	70 171	109 021	55%
Eau produite	70 171	106 296	51%
Rendement hydraulique	1.00	0.98	-2%

Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	0	0	-



Besoin usine	0	0	-
Eau traitée	47 453	40 715	-14%
Eau produite	47 453	40 715	-14%
Rendement hydraulique	-	-	-

Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	49 084	44 755	-
Besoin usine	0	-1 121	-
Eau traitée	47 857	44 755	-6%
Eau produite	47 857	43 634	-9%
Rendement hydraulique	0.98	0.97	0%

Forage DEMARE (Basse-Pointe)

Volume annuel en m3	2013	2014	Evolution N/N-1
Eau brute	58 830	56 228	-4%
Besoin usine	0	0	-
Eau traitée	58 830	56 228	-4%
Eau produite	58 830	56 228	-4%
Rendement hydraulique	1	1	0%




Bilan de production

Volumes mensuels produits exprimés en m3


Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	1 028	758	788	1 116	1 301	1 364	1 983	1 632	1 721	1 371	945	1 368	15 375
Année 2014	1 590	1 125	1 081	1 001	1 005	1 192	1 103	1 123	284	250	229	316	10 299

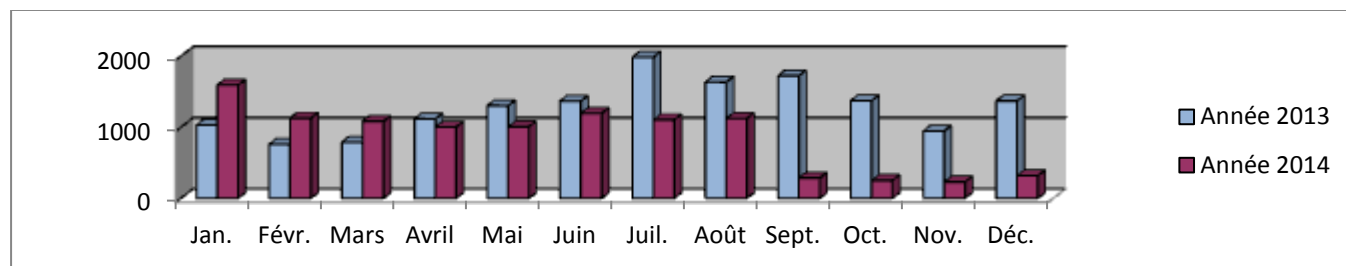


Reservoir TRIANON (FALAISE)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	2 986	6 898	6 348	6 454	6 681	5 190	3 098	3 549	4 647	4 377	5 856	5 897	61 981
Année 2014	7 717	4 296	5657	6 491	5 184	8 120	5 728	3 844	4 294	6 358	5 367	4 965	68 021

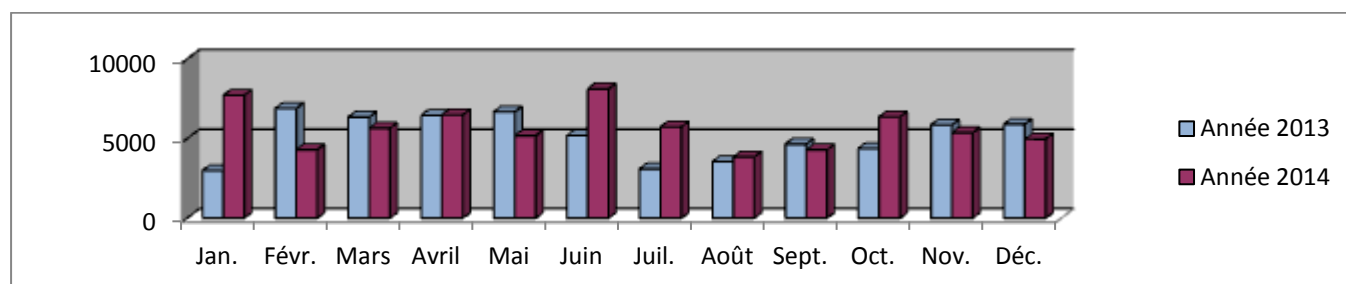

Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)


	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	5 386	4 469	4 424	4 811	5 200	4 245	5 118	5 860	5 056	5 050	5 644	4 682	59 944
Année 2014	5 559	4 816	5 097	6 178	5 817	4 772	5 552	5 110	6 052	6 490	5 043	5 647	66 133

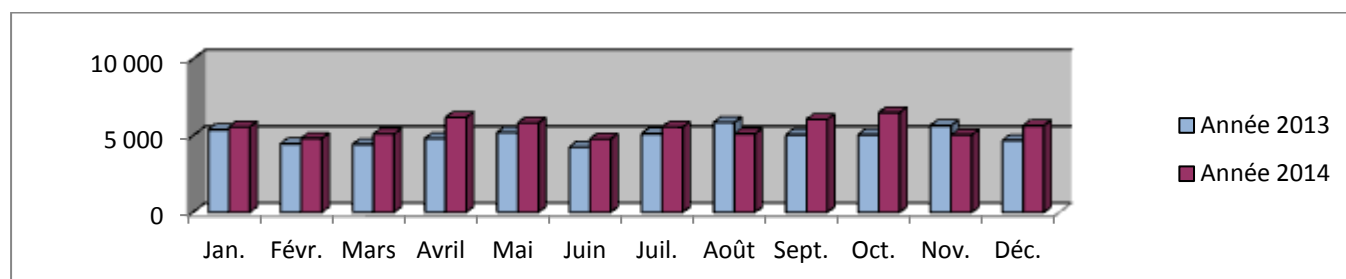




Station EP LA DURAND (LORRAIN)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	105 566	87 961	90 868	85 418	104 061	92 617	104 811	108 709	102 850	104 836	97 875	90 800	1 176 371
Année 2014	109 266	83 624	95 945	94 967	91 166	57 646	104 341	110 948	97 191	98 482	77 326	99 895	1 120 797

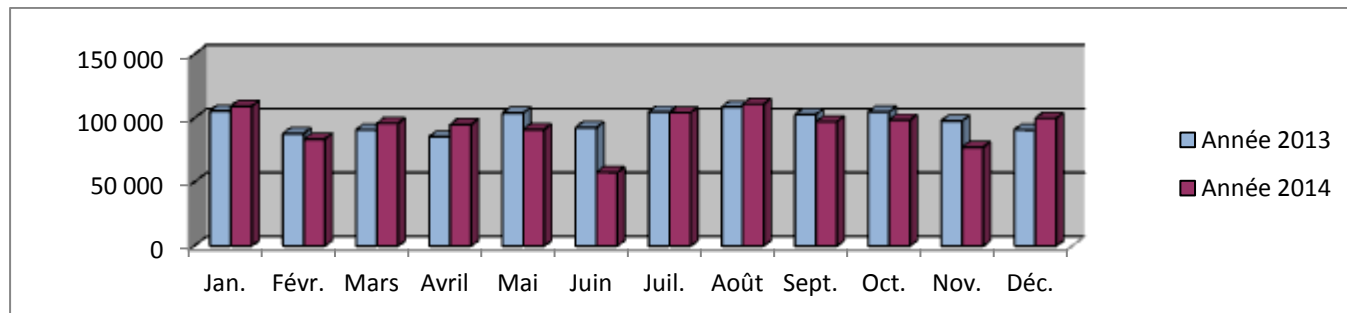


Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	14 762	12 145	11 469	11 068	15 726	13 929	15 407	14 380	11 825	11 867	12 073	12 551	157 202
Année 2014	12 820	10 806	14 134	10 814	11 387	8 003	11 830	14 062	10 236	11 441	9 954	15 842	141 329

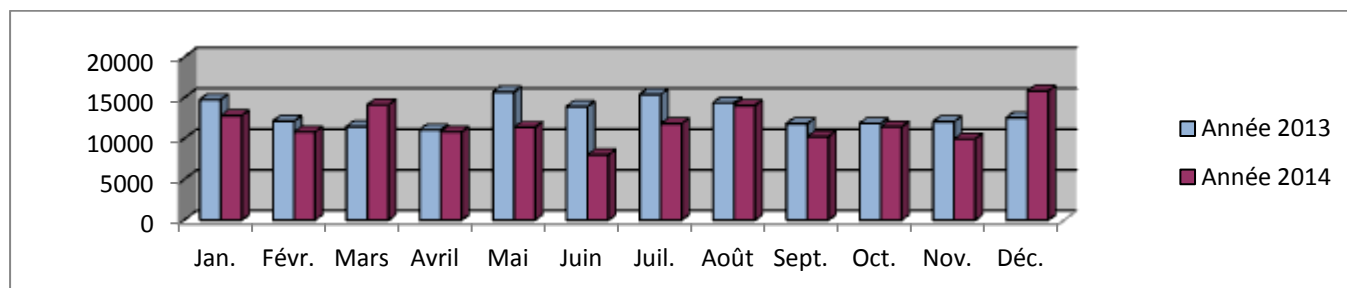


Station EP de GALION (Gros Morne)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	118 511	107 948	112 506	123 926	118 052	110 239	126 397	120 201	113 490	106 124	108 801	107 906	1 374 102
Année 2014	142 455	103 003	137 161	127 256	116 219	132 251	138 655	123 453	125 381	112 545	112 724	117 504	1 488 607

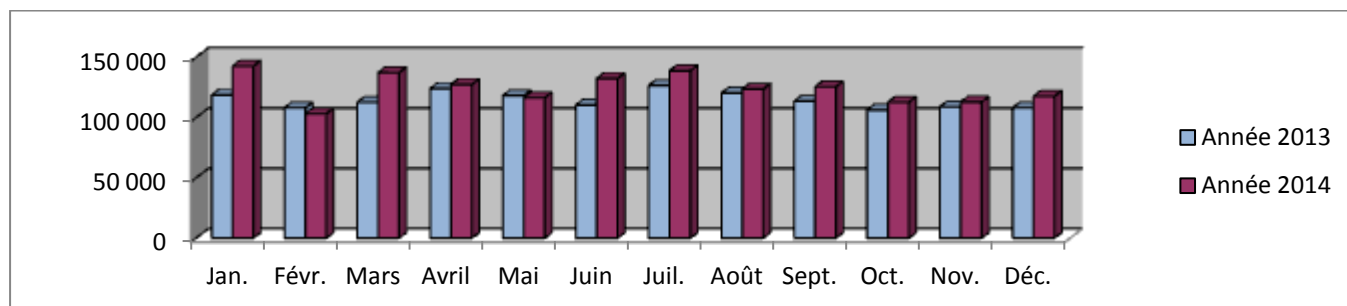


Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	7 660	5 902	4 822	4 030	4 338	5 319	8 009	7 047	7 774	6 094	4 811	4 365	70 171
Année 2014	8 712	7 629	6 196	1 0542	6 027	5 365	5 334	1 1443	1 4123	1 1974	9 806	9 145	106 296

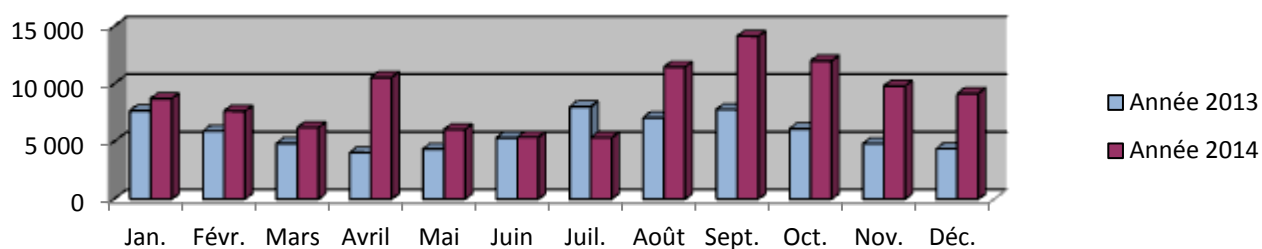


Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	4 099	3 427	2 994	5 482	5 243	4 613	4 000	3 323	3 672	3 665	3 192	3 743	47 453
Année 2014	3 895	3 256	3 578	2 627	3 456	3 046	3 478	5 587	5 809	2 103	1 808	2 072	40 715

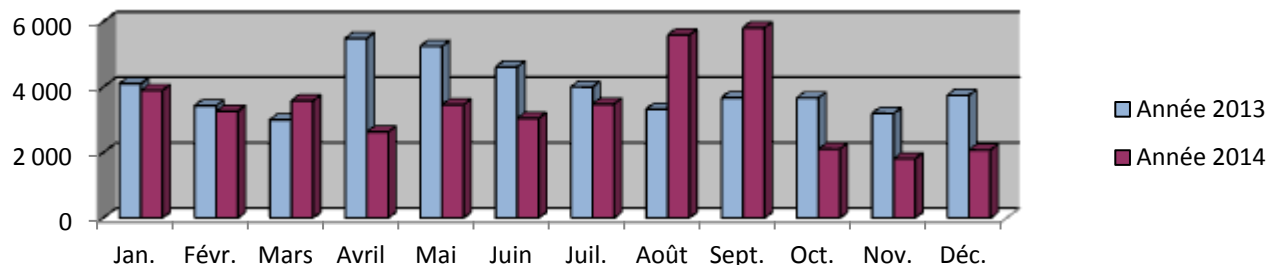

Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)


	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	3 511	2 699	4 634	3 737	2 830	3 630	3 986	4 277	4 563	3 375	5 394	5 220	47 857
Année 2014	5 733	4 864	5 108	3 529	798	820	1 513	3 775	4 977	4 116	3 654	4 747	43 634

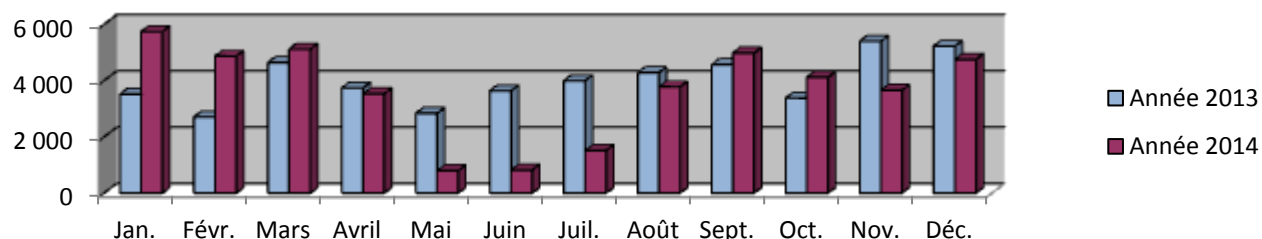



Forage DEMARE (Basse-Pointe)

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	6 112	6 526	5 664	5 991	6 100	5 219	4 041	3 372	3 428	3 528	5 665	3 184	58 830
Année 2014	2 806	3 195	4 179	4 908	4 402	6 259	5 152	5 999	5 855	4 534	4 140	4 799	56 228

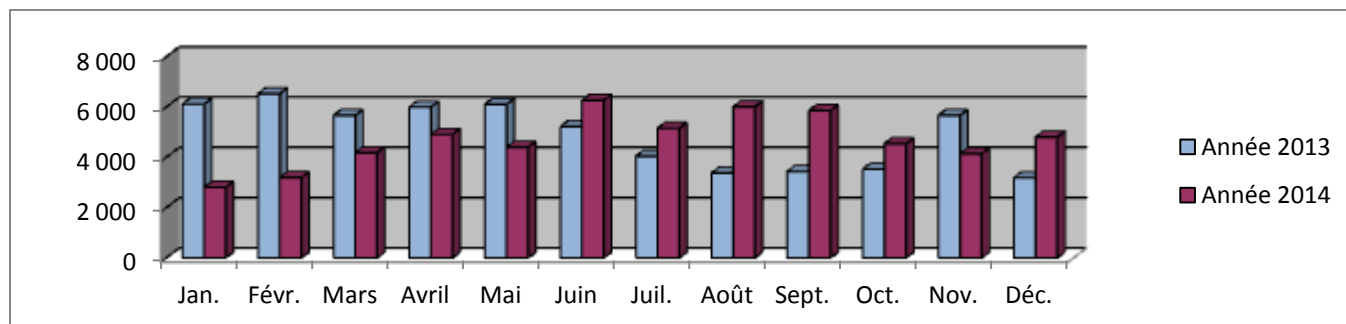




9.1.3 Les exportations

9.1.3.1 Volumes globaux

Volumes mensuels exprimés en m3

Volumes mensuels en m3	2013	2014
Janvier	9 821	4 204
Février	6 783	3 443
Mars	5 310	4 186
Avril	5 961	4 265
Mai	4 144	3 209
Juin	3 348	5 103
Juillet	4 361	3 999
Août	4 981	4 201
Septembre	4 819	4 294
Octobre	4 481	4 323
Novembre	4 272	7 448
Décembre	4 859	3 200
Total	63 140	51 875
Evolution N / N-1	-19.96%	-17,84 %

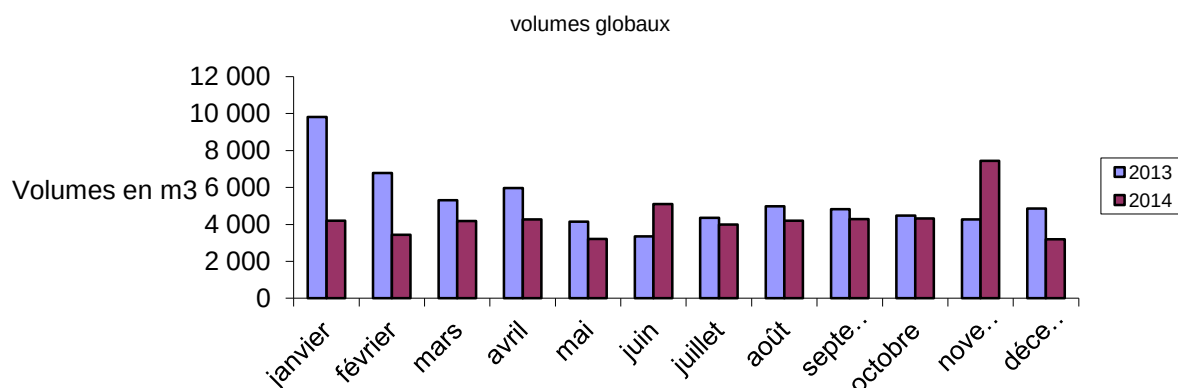

9.1.3.2 Synthèse par destination

Volumes annuels exportés exprimés en m3

Désignation destination	2013	2014
Exportation vers SME	63 140	51 875
Total	63 140	51 875


9.1.3.3 Détail par destination



Volumes mensuels produits exprimés en m3

Exportation vers SME

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	9 821	6 783	5 310	5 961	4 144	3 348	4 361	4 981	4 819	4 481	4 272	4 859	63 140
Année 2014	4 204	3 443	4 186	4 265	3 209	5 103	3 999	4 201	4 294	4 323	7 448	3 200	51 875

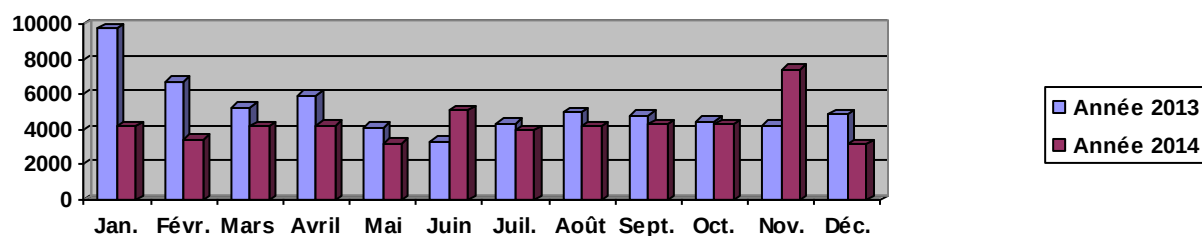


9.1.3.4.Détail par compteur



Volume mensuel exprimé en m3


Exportation vers SME : Compteur Vente SME Sous Bois

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	3 189	2 859	2 846	2 964	1 367	1 020	1 153	1 299	1 307	1 253	1 114	1 162	21 533
Année 2014	1 120	1 008	1 173	1 195	1 123	1 196	1 046	1 127	1 491	1 182	1 204	1 281	14 146

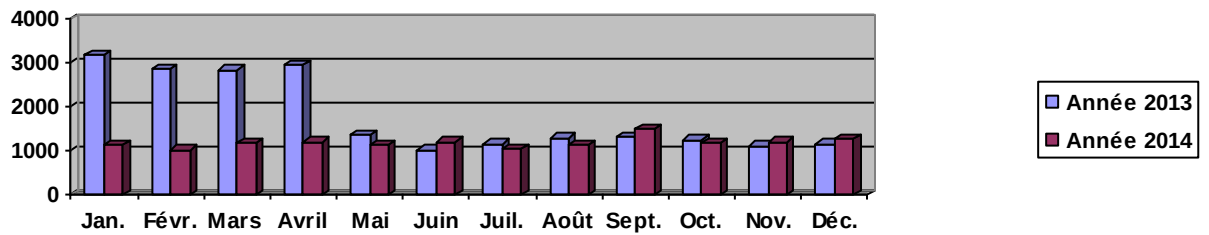


Exportation vers SME : Compteur Vente SME Bois Désir

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

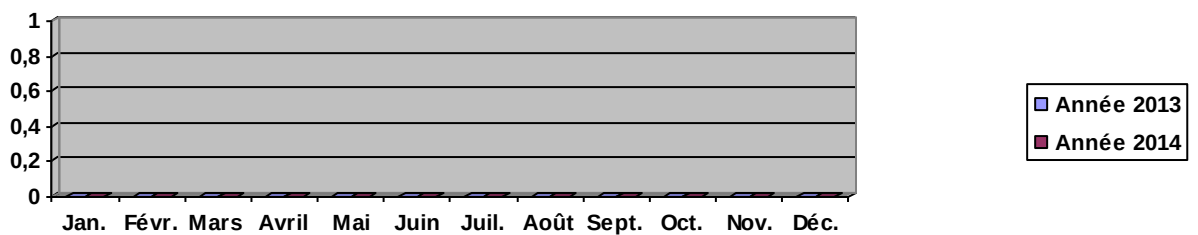


Ex

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	2 148	2 101	1 961	2 260	1 984	1 878	2 568	2 415	2 604	2 115	1 876	2 202	26 112
Année 2014	2 026	1 946	2 338	2 454	1 351	3 323	2 335	2 543	2 546	2 478	5 517	1 393	30 250

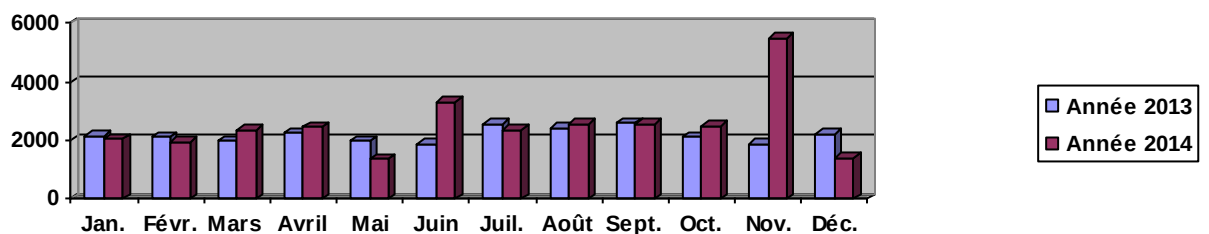

Exportation vers SME : Compteur Vente SME Bois Lézard


	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	221	236	222	283	282	227	309	986	611	775	861	954	5 967
Année 2014	576	246	305	274	257	238	300	150	0	253	271	303	3 173

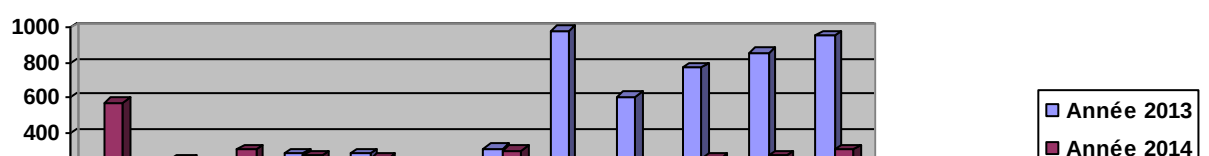



Exportation vers SME : Compteur SME Morne Poirier 2

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	4 263	1 587	281	454	511	223	331	281	297	338	421	541	9 528
Année 2014	482	243	370	342	478	346	318	381	257	410	456	223	4 306

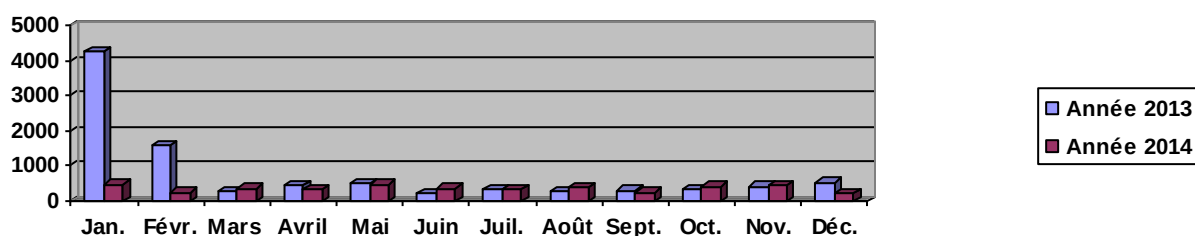

9.1.4 Les importations


9.1.4.1 Volumes globaux

Volumes mensuels importés exprimés en m3

	2013	2014
Janvier	145 929	140 703
Février	121 939	137 152
Mars	135 656	138 874
Avril	164 187	128 411
Mai	164 718	143 212
Juin	140 145	152 099
Juillet	161 731	169 591
Août	160 842	159 884
Septembre	169 213	159 671
Octobre	160 851	160 216
Novembre	136 894	163 607
Décembre	149 955	154 429
Total	1 812 060	1 807 849
Evolution N / N-1	2.08%	-0,23 %



volumes globaux

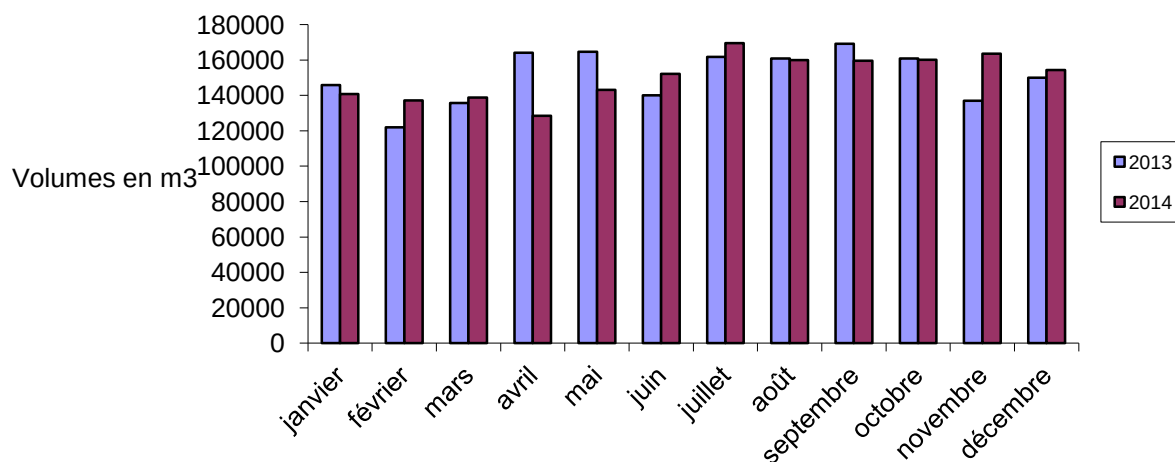


Synthèse par origine

Volumes annuels importés exprimés en m3

Désignation origine	2013	2014
Importation d'Achat d'eau SME	448 860	368 332
Importation de DEPARTEMENT CAPOT	1 363 200	1 439 517
Importation de MORNE ROUGE Eau Potable	0	0
Total	1 812 060	1 807 849

synthèse par origine

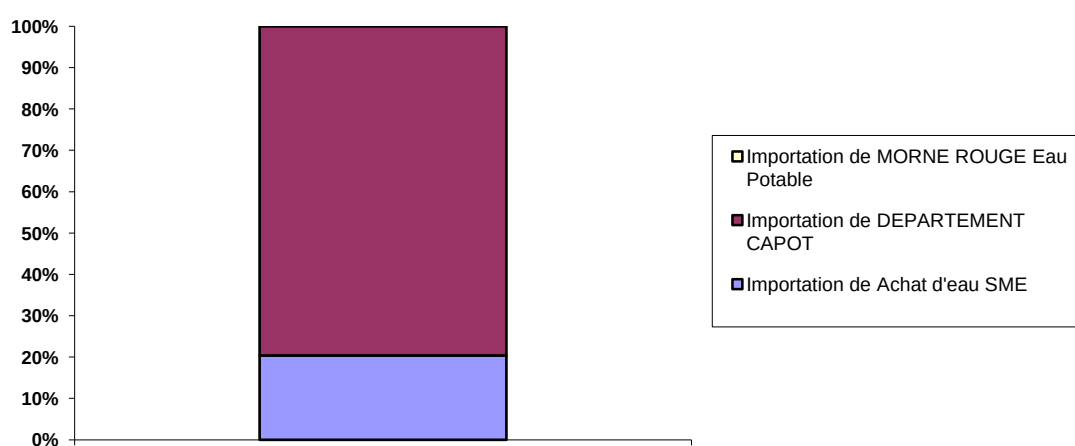

Les volumes importés du Morne Rouge sont des volumes d'eau brute. Ils ne sont pas comptabilisés ici mais dans les volumes produits au niveau de l'UPEP de Trianon.


9.1.4.3. Détail par origine



Volumes mensuels importés exprimés en m3


Importation de Achat d'eau SME

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	31 970	28 490	41 740	41 100	45 990	35 600	48 590	44 780	45 470	37 610	24 854	22 666	448 860
Année 2014	24 440	19 340	22 750	20 670	31 982	26 751	36 053	34 786	35 646	34 874	39 990	41 050	368 332

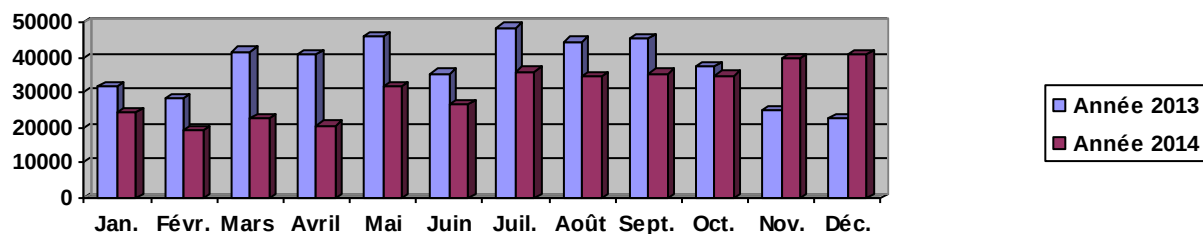

Importation de DEPARTEMENT CAPOT

	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Année 2013	113 959	93 449	9 3916	12 3087	118 728	104 545	113 141	116 062	123 743	123 241	112 040	127 289	1 363 200
Année 2014	116263	117 812	116 124	107 741	111 230	125 348	133 538	125 098	124 025	125 342	123 617	113 379	1 439 517

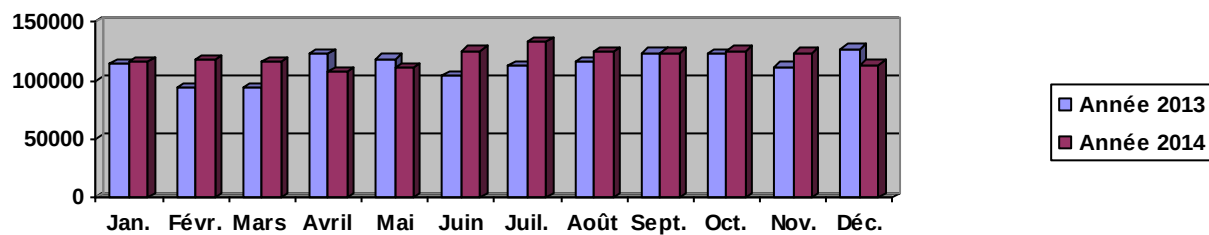



9.1.5 Les volumes surpressés

Les volumes annuels pompés exprimés en m3

Désignation	Refoulement	Volume annuel en m3
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Ctr Volum Refoul Carabin	661 510
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Cptr Eau volum Dominante	639 372
Station pompage de Directoire (Robert)	Compteur Achat d'eau Directoire	368 332
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	COMPTEUR REFOULEMENT MOUBIN	177 080
Total		1 846 294

9.1.6 Le rendement du réseau

Période d'extraction des données

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du : 6/11/2014 (363 jours).

Dans ce chapitre, le volume mis en distribution est calculé sur cette même période.

Rendement du réseau de distribution : indicateur « rapport du Maire » issu du décret n°2007-675

Rendement du réseau de distribution = (volume consommé autorisé + volume vendu en gros) / (volume produit + volume acheté en gros) * 100

Avec volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau.

Il est possible d'obtenir les volumes sur 365 j en multipliant chaque volume par le ratio 365/nombre de jours de la période de relève.

La période de relève sera celle de l'année pour laquelle on cherche à recalculer le volume


Désignation	2013	2014
Volume eau potable consommé autorisé	2 826 441	2 774 420
Volume eau potable vendu en gros	70 732	50 708
Volume eau potable produit	3 133 231	3 116 327
Volume eau potable acheté en gros	1 791 821	1 772 878
Rendement du réseau de distribution	59%	58%
Evolution N / N-1	-8.63%	-2.06%

- **Volume consommateurs sans comptage et volume de service** estimés à 5% des volumes mis en distribution soit 241 925 m³


Remarque : influence de la consommation sur le rendement :



Depuis 2008, la consommation journalière des abonnés du SCNA n'a cessé de diminuer :

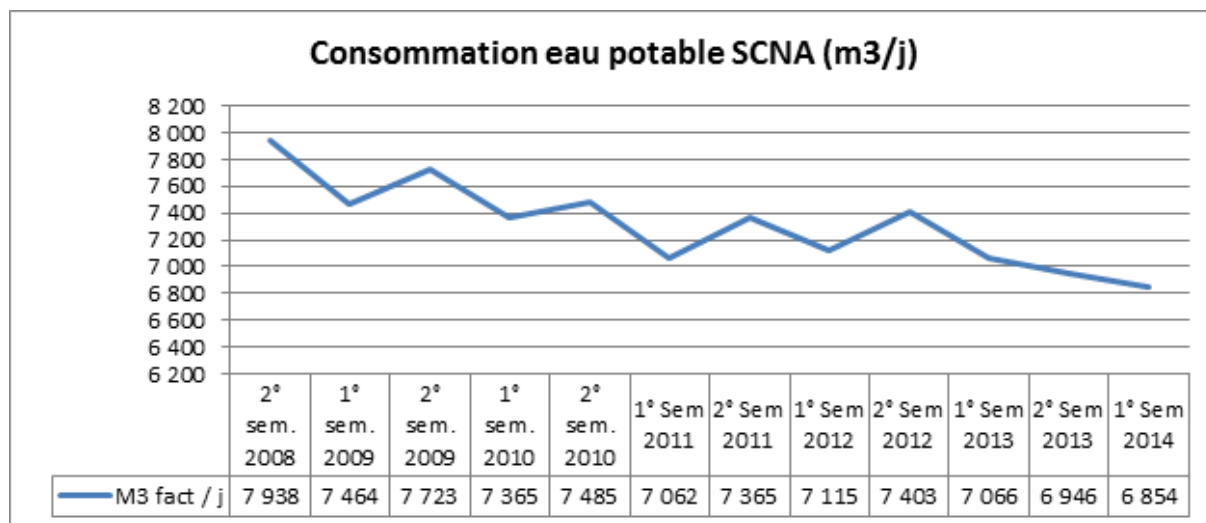

La baisse de la consommation induit mécaniquement une baisse du rendement. Si le volume des pertes en eau du SCNA était resté constant depuis 2008, la seule baisse de la consommation aurait conduit à une chute du rendement de 3,6% comme le montre la simulation ci-dessous :

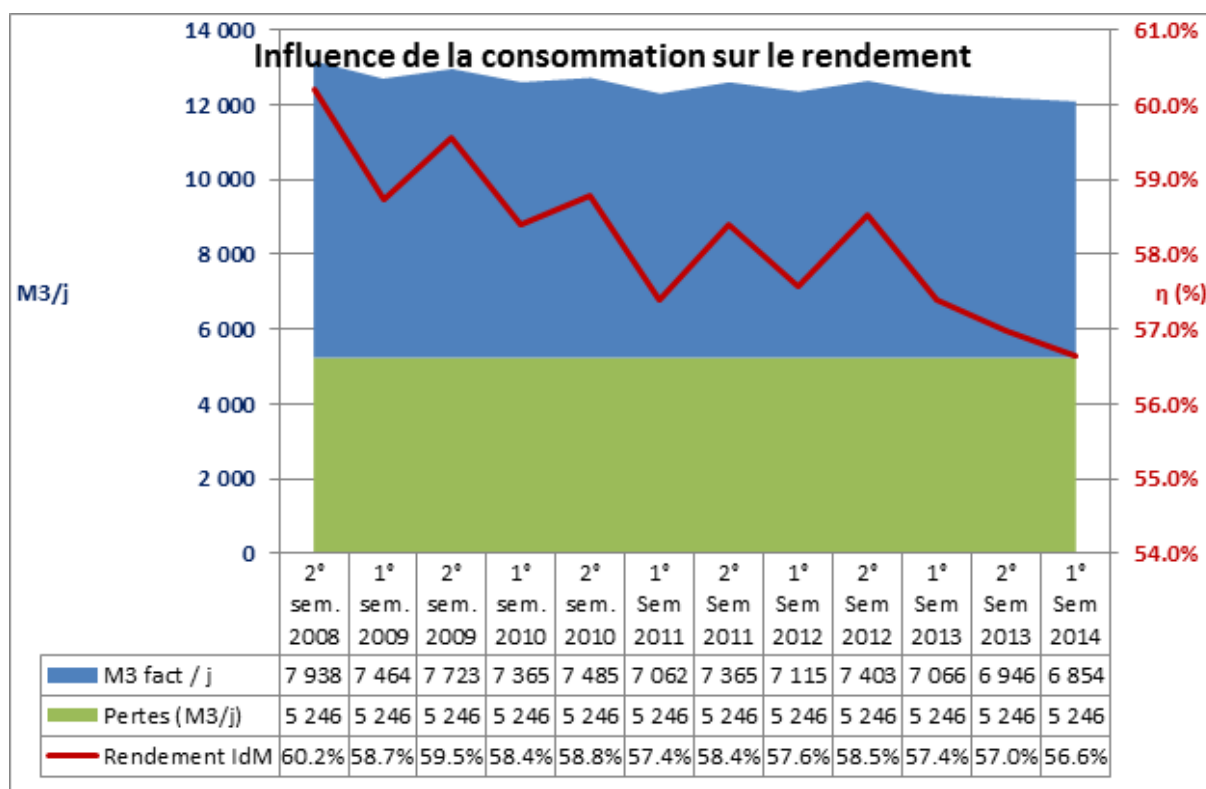



Indice linéaire de pertes en réseau : indicateur « rapport du Maire » issu du décret n° 2007-675

Indice linéaire de pertes en réseau = (volume mis en distribution – volume consommé autorisé) / longueur du réseau de desserte / nombre de jours

Avec volume mis en distribution = volume produit + volume acheté en gros – volume vendu en gros

Et volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau

Désignation	2013	2014
Volume eau potable mis en distribution	4 854 320	4 838 497
Volume eau potable consommé autorisé	2 826 441	2 774 420
Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (en KM)	731.140	595.592
Indice linéaire de pertes en réseau en m3/ KM / jour	7.64	9.55
Evolution N / N-1	24.33%	24.96%

Depuis 2014 et l'avenant signé entre SMDS et SCNA, le linéaire des branchements n'est plus pris en compte dans le calcul de l'ILP d'où la forte augmentation de cet indice. Si l'on avait conservé les branchements dans le calcul, l'ILP aurait été de 7,7 : stable par rapport à 2013.

9.2 L'ENERGIE ELECTRIQUE

9.2.1 Consommation globale d'énergie électrique

Désignation	2013	2014
Consommation d'énergie électrique en kWh	3 039 484	2 749 383
Evolution N / N-1		-9,54 %

9.2.2 Consommation d'énergie électrique des stations d'une puissance supérieure ou égale à 0 kW

Liste des stations de production / traitement et de reprise / surpression :

Station	Consommation en kWh
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	174
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	50 629
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	18 737
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	11 614
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	3 606
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	0
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	0
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	0
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	1
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	5 220
Réservoir de VALLON (Lorrain)	0
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	0
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	86 370
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	12 424
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	- 23
Réservoir de ST JACQUES (Sainte Marie)	0
Bâche de CITRON (Sainte Marie)	0
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	1
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	1 314
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	44
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	1 276
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	125 059
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	265
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	0
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	13 078
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	7
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	121



Station	Consommation en kWh
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	1 477 398
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	145
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	1 556
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	0
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	124
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	6 427
Réservoir de POIRIER (Gros Morne)	0
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	186
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	139
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	864
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	32 313
Station EP de GALION (Gros Morne)	177 145
Station pompage de Directoire (Robert)	411 784
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	34 476
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	425
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	1 031
Réservoir de MORNE BALAI (dit démarre) (Basse-Pointe)	221
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	246 880
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	28 352

9.3 LES PRODUITS DE TRAITEMENT

Les consommations et les taux de traitement par station

PRODUITS DE TRAITEMENT : CONSOMMATION 2014								
Commune	Nom	Filière	Produit	Conso annuelle		Volume annuel (m3)	Taux de traitement	
				quantité	unité		Quantité	unité
Lorrain	Lorrain	Traitement physico-chimique et désinfection	SA	32775	Kg	1 120 797	29,24	g/m ³
			Chaux	9150	Kg	1 120 797	8,16	g/m ³
			Cl ₂	26	Bouteilles	1 120 797	0,35	l/m ³
Gros Morne	Galion	Traitement physico-chimique et désinfection	SA	56625	Kg	1 488 607	38,04	g/m ³
			Chaux	21825	Kg	1 488 607	14,66	g/m ³
			Cl ₂	34	Bouteilles	1 488 607	0,35	l/m ³
Gros Morne	Calvaire	Traitement physique simple et désinfection	Cl ₂	6,71	Bouteilles	141 329	0,72	l/m ³
Basse Pointe	Louison	Désinfection	HTH	1,14	Futs de 40 kg	10 299	4,41	g/m ³
Basse Pointe	Morne Balai	Désinfection	HTH	6,20	Futs de 40 kg	56 228	4,41	g/m ³
Ajoupa Bouillon	Croix Laurence	Désinfection	HTH	12,02	Futs de 40 kg	109 021	4,41	g/m ³
Grand Rivière	Bellevue	Traitement physique simple et désinfection	HTH	7,71	Futs de 40 kg	69 984	4,41	g/m ³
Basse Pointe	Hauteur bourdon	Désinfection	HTH	4,93	Futs de 40 kg	44 755	4,41	g/m ³
Ajoupa Bouillon	Eden	Désinfection	Cl ₂	1,93	Bouteilles	40 715	0,72	l/m ³





10 LA QUALITE DU PRODUIT

10.1 L'EAU BRUTE

Synthèse quantitative de l'eau brute :

NATURE DE L'ANALYSE	Nombre d'analyses	Non-Conformes	% conformité
Contrôle sanitaire (ARS)			
Bactério	23	6	73,9%
Physico-chimique	37	0	100,0%
Nombre total d'échantillons	60	6	90,0%

10.2 L'EAU TRAITEE

10.2.1 Synthèse

Synthèse qualitative de l'eau traitée :

Surveillance de l'exploitant	Nombre analysé	Non-conformes	% conformité
Physico-chimique	2336	101	95,7%
TOTAL échantillons	2336	101	95,7%

Contrôle sanitaire de l'ARS	Nombre analysé	Non-conformes	% conformité
Nombre d'échantillons contrôle sanitaire ARS	617	39	94%
Dont analyses physico-chimiques	311	28	91,0%
Dont analyses bactériologiques	306	11	96,4%

10.2.2 Détails des non-conformités

10.2.2.1 Surveillance de l'exploitant:

Mois	Date prélèvement	Commune	Installation concernée	Type d'eau	Paramètre	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Valeur
janvier	27/01/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,17
février	10/02/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,26
février	10/02/2014	Basse Pointe	UPEP Morne Balai	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,28
février	12/02/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,23
mars	12/03/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,09
avril	08/04/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,17
avril	09/04/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,18
avril	14/04/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		0,26
avril	22/04/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,16
avril	23/04/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,08



mai	12/05/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,19
mai	22/05/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,17
mai	26/05/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
mai	27/05/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
juin	11/06/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,12
juin	20/06/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,02
juin	20/06/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,08
juin	20/06/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,10
juin	23/06/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,13
juin	27/06/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	chlore total	mg/L	0,30		0,16
juillet	07/07/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore total	mg/L	0,3		0,07
juillet	08/07/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,28
juillet	11/07/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,24
juillet	15/07/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
juillet	18/07/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,07
juillet	20/07/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,01
juillet	21/07/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,01
août	03/08/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,26
août	04/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	turbidité	NTU	1		1,6
août	04/08/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,15
août	06/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	turbidité	NTU	1		2,26
août	06/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,25
août	06/08/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		3,74
août	06/08/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,08
août	06/08/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
août	07/08/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	turbidité	NTU	1		1,44
août	07/08/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,24
août	07/08/2014	Basse Pointe	UPEP Morne Balai	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,06
août	08/08/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,61
août	11/08/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,17
août	11/08/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,12
août	11/08/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	turbidité	NTU	1		1,31
août	13/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,25
août	13/08/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	turbidité	NTU	1		253,00
août	14/08/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,23



aout	14/08/2014	Basse Pointe	UPEP Morne Balai	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,27
aout	18/08/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,23
aout	18/08/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	turbidité	NTU	1		2,02
aout	19/08/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,15
aout	20/08/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,21
aout	22/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,19
aout	22/08/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	turbidité	NTU	1		1,24
aout	25/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,1
aout	26/08/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,21
aout	27/08/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,11
septemb re	02/09/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP croix Laurence	ESST	turbidité	NTU	1		1,78
septemb re	02/09/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,15
septemb re	07/09/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	turbidité	NTU	1		2,05
septemb re	07/09/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,13
septemb re	08/09/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,27
septemb re	11/09/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP croix Laurence	ESST	turbidité	NTU	1		1,22
septemb re	11/09/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,15
septemb re	15/09/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,22
septemb re	16/09/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,18
septemb re	18/09/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
septemb re	24/09/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,02
septemb re	25/09/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		2,45
septemb re	26/09/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,06
septemb re	30/09/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		12,00
septemb re	30/09/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,11
octobre	03/10/2014	Gros Morne	UPEP Calvaire	ESST	chlore libre	mg/L	0,3		0,11
octobre	06/10/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,28
octobre	06/10/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,16
octobre	16/10/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,22
octobre	16/10/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,08
octobre	17/10/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,22
octobre	18/10/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,20
octobre	21/10/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,10
octobre	24/10/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,54
octobre	25/10/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,11
octobre	27/10/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	turbidité	NTU	1		1,99
octobre	29/10/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,10
novemb re	01/11/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,26



novembre	07/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,16
novembre	12/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,26
novembre	13/11/2014	Basse Pointe	UPEP Hauteur Bourdon	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,24
novembre	13/11/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,22
novembre	14/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,16
novembre	14/11/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,18
novembre	17/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,18
novembre	17/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,18
novembre	17/11/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,11
novembre	18/11/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
novembre	21/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,16
novembre	24/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	turbidité	NTU	1		1,51
novembre	25/11/2014	Ajoupa Bouillon	UPEP Falaise	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,00
novembre	26/11/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,17
décembre	02/12/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,14
décembre	16/12/2014	Basse Pointe	UPEP Louison	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,15
décembre	17/12/2014	Grand Rivière	UPEP Bellevue	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,03
décembre	22/12/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	chlore libre	mg/L	0,30		0,11



10.2.2.2 Contrôle Sanitaire:

Contrôle sanitaire de l'ARS				
Date prélèvement	Localisation	N° point	Type d'eau	Paramètre NC
08/01/2014	Sortie station Galion	55	ESST	Turbidité>1(1,3)
09/01/2014	Sortie station Galion	55	ESST	Turbidité>1(1,3)
13/01/2014	Mairie du Lorrain	123	ED	Présence entérocoques (6 ufc/ml)
22/01/2014	Sortie station Falaise	1089	ESST	chlore (0,07)
22/01/2014	Sortie station Falaise	1089	ESST	Escherichia Coli (5 ufc/ml)
27/01/2014	Entrée station du Lorrain	7	EBAT	présence de salmonelles type Panama
05/02/2014	Sainte Marie: Pérou	125	ED	Turbidité>1(2)
05/02/2014	Lorrain/Morne Capot	122	ED	Présence entérocoques (6 ufc/ml)
05/02/2014	Sortie station Galion	55	ESST	Cl<0,3(0,25)
12/02/2014	Sortie station Galion	55	ESST	Turbidité>1(1,3)
10/03/2014	Sortie réservoir Morne Balai	114	ED	Cl<0,3(0,2)
13/03/2014	Sortie station Lorrain	26	ESST	Turbidité >1(1,1)
13/03/2014	Sortie station Lorrain	26	ESST	Présence Escherichia Coli
20/03/2014	Captage Bras Gommier percé ; rivière Galion	8	EBAT	présence de salmonelles type Panama
16/04/2014	Sortie station Morne Balai	158	ESST	Cl<0,3(0,05)
22/04/2014	Sortie station Marc Cécile	195	ESST	Chlordécone>0,1(0,113)
24/04/2014	Mairie du Gros Morne	121	ED	Turbidité>1(1,1)
13/05/2014	Sortie station Morne Balai	114	ED	Cl<0,1(0,05)
11/06/2014	Mairie Sainte Marie	138	ED	Présence entérocoques (12 ufc/ml)
19/06/2014	Gros Morne Quartier Dessaint	446	ED	Présence entérocoques
01/07/2014	Mairie Gros Morne	121	ED	Turbidité>1(1,4)
02/07/2014	Macouba Rivière Roche	441	ED	Cl<0,1(0,05)
02/07/2014	Macouba quartier Cadette	120	ED	Entérocoques intestinaux (7 ufc/100ml)
02/07/2014	Macouba quartier Cadette	120	ED	Cl<0,1(0,05)
09/07/2014	Sortie Réservoir Morne Balai	114	ED	Cl<0,1(0,05)
09/07/2014	Sortie Réservoir Morne Balai	114	ED	Escherichia Coli et Entérocoques intestinaux (9 ufc/ml)



16/07/2014	Point mobile sortie Morne Balai	564	ED	CI<0,1(0,05)
20/08/2014	Entrée station Calvaire	178	EBAT	salmonelles (type Enterica subsp.houtenae).
25/08/2014	Lorrain Morne Capot	122	ED	Turbidité>1(1,3)
27/08/2014	Pérou st Marie	125	ED	Turbidité>1(2,2)
15/09/2014	Entrée station Grand Rivière	1	EBAT	Présence Salmonelle
17/09/2014	Mairie Basse Pointe	116	ED	CI<0,1(0,09)
17/09/2014	Réservoir Morne Balai	114	ED	CI<0,1(0,05)
18/09/2014	Lorrain Capot	122	ED	Turbidité>1(1,9)
25/09/2014	Confluence du Galion	179	EBAT	Présence Salmonelle
25/09/2014	Sortie Station Galion	55	ESST	Turbidité>1(2,1)
23/09/014	Sortie Station Lorrain	26	ESST	Turbidité>1(4,6)
08/10/2014	Gros Morne, captage Bras Verrier, rivière Galion	9	EBAT	Salmonelle (Enterica subsp.arizonae)
08/10/2014	Gros Morne Dumaine, Chez Mme Alario	124	ED	présence Entérocoques intestinaux
03/11/2014	Mairie du Gros Morne	121	ED	Turbidité >1 (1,2)
20/11/2014	Ajoupa Bouillon/Abandonné	112	ED	CI NC (<0,05)
20/11/2014	Ajoupa Bouillon/Abandonné	112	ED	Présence Entérocoques intestinaux.
15/12/2014	Mairie de Grand Rivière	51	ED	Entérocoques intestinaux (11 ufc).Présence Escherichia Coli

10.3 SUIVI SPECIFIQUE DES PARAMETRES

10.3.1 Aluminium

Le paramètre aluminium dispose d'une valeur de référence de qualité imposée par la législation, 200 µg/L.

Le tableau ci-contre fourni le nombre de dépassements de cette référence de qualité survenu au cours de l'année 2014.



10.3.1.1 Contrôle Sanitaire (ARS) :

Contrôle sanitaire (ARS)				
Type d'eau	Nombre d'analyses du paramètre aluminium	Référence de qualité µg/L	Nombre de dépassements de la référence de qualité	% Conformité
Eau sortie de station	49	200	3	93,90%
Eau distribuée	201	200	17	91,50%

Liste des dépassements de la référence de qualité observés en sortie de station (ESST) et sur le réseau de distribution (ED) lors du contrôle sanitaire (ARS).

Date de prélèvement	Commune	Origine	Référence	Point de surveillance	Type d'eau	AI (µg/L)
27/01/2014	Lorrain	Sortie station du Lorrain	Local technique	26	ESST	406
21/01/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	329
27/01/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	244
28/01/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	250
12/02/2014	Gros Morne	Sortie station Galion	Robinet laboratoire Galion	55	ESST	251
25/02/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	219
17/03/2014	Lorrain	Point mobile H	Hauteur Ste Marie	571	ED	259
17/03/2014	Lorrain	Lorrain / Carabin	Chez Mme Anonay	140	ED	319
07/04/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	278
08/04/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	219
14/04/2014	Lorrain	Lorrain / Morne Capot	Chez Mme Diony Anasthasie	122	ED	486
14/04/2014	Lorrain	Lorrain / Carabin	Chez Mme Anonay	140	ED	375
16/06/2014	Lorrain	Lorrain / Morne Capot	Chez Mme Diony Anasthasie	122	ED	248
25/09/2014	Gros Morne	Sortie station Galion	Robinet laboratoire Galion	55	ESST	553
25/08/2014	Lorrain	Lorrain / Morne Capot	Chez Mme Diony Anasthasie	122	ED	491
20/08/2014	Gros Morne	Quartier Dessaint.	IDEA	446	ED	232
15/09/2014	Lorrain	Lorrain / Carabin	Chez Mme Anonay	140	ED	302
18/09/2014	Lorrain	Lorrain / Morne Capot	Chez Mme Diony Anasthasie	122	ED	932
18/09/2014	Lorrain	Point mobile H	Hauteur ste Marie	571	ED	243
03/11/2014	Gros Morne	Bourg du Gros Morne	Mairie du Gros Morne	121	ED	286



10.3.1.2 Surveillance de l'exploitant

Autocontrôle en sortie de station				
Type d'eau	Nombre d'analyses du paramètre aluminium	Référence de qualité µg/L	Nombre de dépassements de la référence de qualité	% Conformité
Eau sortie de station	366	200	9	97,5%

Détail des Non-conformités :

Mois	Date prélèvement	Commune	Installation concernée	Type d'eau	Paramètre	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Valeur
janvier	15/01/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	alu	mg/L		0,2	0,238
août	02/08/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	alu	mg/L		0,20	0,362
août	06/08/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	alu	mg/L		0,20	0,290
septembre	12/09/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	alu	mg/L		0,2	0,235
septembre	15/09/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	alu	mg/L		0,2	0,218
septembre	19/09/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	alu	mg/L		0,20	0,334
septembre	25/09/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	alu	mg/L		0,20	0,208
novembre	01/11/2014	Gros Morne	UPEP Galion	ESST	alu	mg/L		0,20	0,278
décembre	17/12/2014	Lorrain	UPEP Lorrain	ESST	alu	mg/L		0,2	0,266



11 LES OPERATIONS REALISEES PAR SAUR

11.1 MAINTENANCE DU PATRIMOINE

11.1.1 Stations et ouvrages

11.1.1.1 La maintenance des équipements

Synthèse des interventions

	Entretien	Renouvellement	TOTAL
Curatif	257	27	284
Préventif	299	121	420
Total	556	148	704

Liste des opérations de maintenance effectuées dans l'année :

Les entretiens de premier niveau (contrôle niveau huile, graissage, ...) ne sont pas détaillés dans les tableaux qui suivent :

Interventions en activité Entretien

Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Bâche de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	Compteur d'eau volumétrique add	21/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Bâche de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	Compteur d'eau volumétrique add	03/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Bâche de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	Sonde de niveau piezzo-métrique	11/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Bâche de CITRON (Sainte Marie)	Coffret électrique intérieur	08/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE (Basse-Pointe)	30/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE (Basse-Pointe)	22/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE/ pompage Morne Balai	08/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE/ pompage Morne Balai	16/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE/ pompage Morne Balai	05/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE/ pompage Morne Balai	18/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Forage DEMARE/ pompage Morne Balai	25/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réseau SCNA Lorrain	CANALISATION LORRAIN	28/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réseau SCNA Lorrain	CANALISATION LORRAIN	28/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Compteur d'eau add/dist Calvaire	02/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	07/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Surpresseur Calvaire 2 dit Calvaire Haut	03/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Surpresseur Calvaire 2 dit Calvaire Haut	19/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Surpresseur Calvaire 2 dit Calvaire Haut	11/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Surpresseur Calvaire 2 dit Calvaire Haut	03/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique adduction	21/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	02/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	02/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Régul.de niveau par robinet flotteur	10/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Ballon HYDROFORT	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique distribution	14/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	24/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Instrumentation	27/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Pompe surface verticale P1	24/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Régul. de niveau par robinet flotteur	12/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	SURPRESSEUR BON REPOS	09/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	SURPRESSEUR BON REPOS	14/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	SURPRESSEUR BON REPOS	05/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	SURPRESSEUR BON REPOS	18/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	SURPRESSEUR BON REPOS	22/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	compteur distribution vers Bois Jadé	15/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	SURPRESSEUR BONNEVILLE	13/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	SURPRESSEUR BONNEVILLE	31/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	SURPRESSEUR BONNEVILLE	15/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	SURPRESSEUR BONNEVILLE	08/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	SURPRESSEUR BONNEVILLE	29/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	Suspresseur équipé de 3 pompes	31/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Compteur adduction	12/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Groupe électrogène	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Instrumentations	30/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	PERAX P 200 XM	15/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES	14/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES	05/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES	15/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES	24/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Station pompage de CARABIN à MORNE JACQUES	06/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique distribution	10/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	Satellite	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	Coffret électrique intérieur	15/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	Compteur volumétrique distribution	17/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	satellite	31/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	Pérox	23/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	Régul. de niveau par robinet flotteur	26/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	Stabilisateur de pression amont	26/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	Stabilisateur de pression amont	12/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	Compteur d'eau volumétrique DIST	23/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	Compteur d'eau volumétrique distribution	06/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	Instrumentation	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	Panneaux Solaire Rés la Ferma (S-M)	06/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	Pérox	24/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Electricité commande	20/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Réducteur de pression	17/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Régul. de niveau par robinet flotteur	28/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE BALAI (dit démarre) (Basse-Pointe)	Régulateur de niveau	06/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE BALAI (dit démarre) (Basse-Pointe)	Réservoir de MORNE BALAI (dit démarre) (Basse-Pointe)	26/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique adduction	29/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Compteur volumétrique Dist DN 100	28/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Compteur volumétrique Dist DN 100	29/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Groupe électrogène	25/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Instrumentations	30/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Organes Electriques	28/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Réservoir Morne Capot	24/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	STATION POMPAGE MORNE CAPOT	18/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	STATION POMPAGE MORNE CAPOT	19/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	STATION POMPAGE MORNE CAPOT	21/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	STATION POMPAGE MORNE CAPOT	29/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	STATION POMPAGE MORNE CAPOT	27/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique distribution	06/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Electricité commande	20/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique distribution	13/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Panneau solaire	12/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Télégestion	07/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Télégestion	27/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Armoire groupe électrogène FG WILSON	19/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique distribution	10/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	31/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	KIT SURPRESSEUR	31/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Organes Electriques (éclairage, pompe, vanne électrique...Etc.)	13/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	pompe de surface verticale 2	12/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE JACQUES	27/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE JACQUES	28/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE JACQUES	16/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE JACQUES	22/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE JACQUES	28/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Boîte à boues DN100	21/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Clapet anti retour P1	27/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	30/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	23/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	28/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Groupe électrogène FG WILSON	29/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Organes Electriques (éclairage, pompe, vanne électrique ..etc.)	27/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Réservoir Ballon Hydrofort 300L	08/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	30/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	13/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	02/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	08/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	22/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	02/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	14/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	05/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Satellite	08/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE SAVON	15/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE SAVON	05/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE SAVON	15/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE SAVON	25/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	SURPRESSEUR MORNE SAVON	07/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	Porte en aluminium	15/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	Compteur volumétrique distribution vers eudorçais	21/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	Compteur volumétrique distribution vers eudorçais	08/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	Panneaux Solaire	03/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	Compteur d'eau volumétrique distribution	11/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	Compteur d'eau volumétrique distribution	15/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Electricité commande	25/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Panneau solaire	12/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	pérax	14/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	pérax	09/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Stabilisateur de pression amont C Laurence	30/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Stabilisateur de pression Amont/Aval Add	30/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de RECALE (Sainte Marie)	Pérax	03/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	26/02/2014	Curatif	Mise en conformité suite à rapport de contrôle réglementaire
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	Sonde de niveau piezzo-métrique	15/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique Adduction	21/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	21/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	24/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	10/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	17/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Compteur DN100 refoulement	02/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	16/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	03/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	07/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	01/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	18/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	25/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	03/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	STATION POMPAGE TAMARIN - CALVAIRE	24/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de VALLON (Lorrain)	Electricité commande	20/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de VALLON (Lorrain)	Electricité commande	11/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	Régul. de niveau par robinet flotteur	04/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	Régul. de niveau par robinet flotteur	04/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	17/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Coffret électrique télégestion local forage	18/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Compteur Adduc Source Louison DN65 chambre des vannes	07/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Forage LOUISON/Pompage vers RSV Louison	15/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Forage LOUISON/Pompage vers RSV Louison	19/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Forage LOUISON/Pompage vers RSV Louison	16/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Forage LOUISON/Pompage vers RSV Louison	16/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Forage LOUISON/Pompage vers RSV Louison	16/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Perax P200 XM	29/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Perax P200 XM	13/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	30/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	21/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	Station EP chloration LOUISON (Basse Pointe)	27/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Batterie	30/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Débitmètre adduction diam 100	22/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Informatique d'exploitation standard	23/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Organes électriques	14/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Réservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Vanne de régulation	03/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	04/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	08/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	11/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	18/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	04/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	25/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	15/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	22/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	06/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	03/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	18/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	24/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	09/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	16/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Boite à Crépine adduction DN 60	29/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	Hydro altimétrie DN 60	03/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	panneau solaire N°1	19/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	panneau solaire N°2	20/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Réservoir TRIANON (FALAISE)	PERAX P400Xi	12/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Assainissement	30/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Assainissement	15/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	10/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	06/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	22/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	25/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	29/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	29/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	09/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	20/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	27/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	14/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	20/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	20/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	24/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	26/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	28/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	04/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	09/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Siège SMDS STE MARIE	Service Maintenance	10/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Siège SMDS STE MARIE	Siège SMDS STE MARIE	02/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Compteur d'eau volumétrique refoul Pain de sucre	07/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Electricité commande	04/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Electricité commande	30/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Groupe électrogène	31/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Groupe électrogène	04/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Groupe électrogène	21/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Groupe électrogène	01/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Groupe électrogène	03/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	INFORMATIQUE AUTOMATE TELEGESTION	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	19/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	29/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	03/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	04/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	06/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Organes électriques	18/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Pompe de surface verticale Dominante Haut P3	14/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	Pompe de surface verticale Dominante Haut P3	03/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Pompe de surface verticale Dominante Haut P3	11/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Pompe de surface verticale Dominante Haut P4	11/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Pompe de surface verticale La Ferme 2	20/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Pompe de surface verticale La Ferme 2	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Pompe de surface verticale La Ferme 2	16/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Pompe de surface verticale La Ferme 2	16/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Satellite	15/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Satellite	02/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	20/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	06/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	02/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	17/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT)	15/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Electrovanne de rejet DN32	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	OXYDATION OU DESINFECTION	08/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Plaque acier (entrée site)	24/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Pompage BELLEVUE	11/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Pompage BELLEVUE	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Pompage BELLEVUE	02/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Pompage BELLEVUE	28/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Porte en Acier à 2 Battant	23/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	16/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	30/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	01/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	UPEP	07/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	UPEP GRAND RIVIERE	11/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	UPEP GRAND RIVIERE	26/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	UPEP GRAND RIVIERE	02/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP BELLEVUE (Grand Rivière)	Vanne eau brute DN100	14/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Clôture en acier galvanisé	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Compteur distribution	03/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Compteur distribution	04/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Compteur d'eau adduct arrivée de Trianon	16/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Satellite Réservoir, Chloration	02/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Surpresseur Croix Laurence	02/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Surpresseur Croix Laurence	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Surpresseur Croix Laurence	18/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Surpresseur Croix Laurence	10/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Surpresseur Croix Laurence	23/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique adduction	21/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Station EP de CALVAIRE	22/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Station EP de CALVAIRE	20/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Station EP de CALVAIRE	07/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Station EP de CALVAIRE	28/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Armoire électrique intérieure (salle principale)	30/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Booster	13/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Booster	15/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	CHLORATION	11/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	CHLORATION	12/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	CHLORATION	26/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Compresseur 1	26/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Compresseur 2	26/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Compteur eau de rétrolavage des filtres (rsv 1)	30/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Compteur eau de rétrolavage des filtres (rsv 2)	30/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Compteur horaire pompe lavage 2	10/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	DECANTATION	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Electropompe en rivière N° 2	19/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Groupe électrogène	11/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Groupe électrogène	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station EP de GALION (Gros Morne)	Groupe électrogène	06/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	22/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	04/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	15/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	30/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	09/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	POMPAGE STATION UPEP Galion (2 PPES)	28/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Pompe de surface verticale 1 GALION /TAMARIN	03/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Pompe de surface verticale 1 GALION /TAMARIN	11/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Pompe de surface verticale 2 GALION /TAMARIN	09/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Pompe immergée 1 (eau de service)	30/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Pompe immergée 2 (eau de service)	30/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Pompe immergée 2 (eau de service)	27/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Portes en inox	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Réservoir Ballon Eau de service - Hydrofort 300L	05/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Soufflante pompe à vide N° 1	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Station EP de GALION (Gros Morne)	14/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Station EP de GALION (Gros Morne)	13/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Station EP de GALION (Gros Morne)	12/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Station EP de GALION (Gros Morne)	11/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de GALION (Gros Morne)	Tuyau aspiration P2	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Vanne motorisée DN 200 papillon isolement amont booster	15/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	Compteur d'eau volumétrique arrivée source potiche	26/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	30/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	Chloration Eden	07/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	Compteur adduction source EDEN	20/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	Pompe de surpression	06/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	Sonde de Niveau piezzo 0-6 M	31/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Armoire électrique Traitement usine	30/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	canalisation eau de service	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	CHLORATION	21/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	CHLORATION	13/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	CHLORATION	08/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Clapet de non retour aspiration 1 (pompage)	08/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Clapet de non retour aspiration 2 (pompage)	12/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Clapet de non retour pompe 2	12/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur 2 (carabin)	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur 2 (carabin)	24/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur 2 (carabin)	15/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur 2 (carabin)	03/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur d'air N°1	06/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur d'air N°2	15/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compteur d'eau volumétrique de Carabin	17/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compteur d'eau volumétrique de Carabin	18/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Cuve fioul	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	ELECTRICITE COMMANDE	21/03/2014	Curatif	Mise en conformité suite à rapport de contrôle réglementaire
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	ELECTRICITE COMMANDE	15/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	ELECTRICITE COMMANDE	22/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Electrovanne de cmd	18/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	EXHAURE ET PRETRAITEMENT	29/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	EXHAURE ET PRETRAITEMENT	04/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	FILTRATION	14/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	FILTRATION	24/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	FILTRATION	14/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	FILTRATION	03/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Groupe électrogène changé en 1998	21/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Groupe électrogène changé en 1998	13/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Groupe électrogène changé en 1998	02/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Groupe électrogène changé en 1998	24/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	INFORMATIQUE AUTOMATE TELEGESTION	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	03/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	10/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	17/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	27/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	28/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	12/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	14/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	25/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	28/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	07/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	14/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	21/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	27/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	31/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	04/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	29/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	09/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	15/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	19/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	03/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	05/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	11/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	11/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	12/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	20/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	02/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	18/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	22/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	22/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	06/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	07/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	08/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	18/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	20/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	08/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	08/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	12/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	19/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	26/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	03/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	06/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	08/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	15/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	16/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	17/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	22/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	28/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	31/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	31/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	07/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	14/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	21/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	01/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	05/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	09/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	10/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	18/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	POMPAGE STATION	19/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P1 (PN°1 Carabin)	03/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P2 (PN°2 Carabin)	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P2 (PN°2 Carabin)	18/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P2 (PN°2 Carabin)	18/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P2 (PN°2 Carabin)	15/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P2 (PN°2 Carabin)	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P2 (PN°2 Carabin)	29/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P3 (Carabin)	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P3 (PN°1 Dominante Bas)	30/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P4 (PN°2 Dominante Bas)	18/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P4 (PN°2 Dominante Bas)	23/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe de surface horizontale P4 (PN°2 Dominante Bas)	23/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe doseuse chaud	04/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe doseuse chaud	30/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Pompe vide cave	13/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Porte en acier (Porte d'entrée)	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Satellite	05/05/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	SECOURS	30/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Soufflante pompe à vide N°1	27/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Soufflante pompe à vide N°1	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Station EP LA DURAND (LORRAIN)	24/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Station EP LA DURAND (LORRAIN)	05/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Station EP LA DURAND (LORRAIN)	07/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Station EP LA DURAND (LORRAIN)	07/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Station EP LA DURAND (LORRAIN)	14/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Surpresseur d'air à piston rotatif N2	13/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Surpresseur d'air à piston rotatif N2	28/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Vanne de boues N° 3	14/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Vanne de boues N° 4	14/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Vanne PIC	29/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Vanne PIC	19/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Armoire électrique intérieure pompage	14/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Armoire électrique intérieure pompage	20/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Electricité commande	27/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Electricité commande	18/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale P1	28/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale P1	11/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale P2	11/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale P2	06/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale P2	03/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale P2	13/11/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	13/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	27/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	06/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	18/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	26/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	05/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	18/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	06/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	Station pompage d'EUDORCAIT (Sainte Marie)	16/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Electricité commande	18/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Electropompe N° 1 horizontale	03/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Groupe électrogène	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Groupe électrogène	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Groupe électrogène	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Groupe électrogène	07/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Groupe électrogène	25/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	06/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	03/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	02/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	02/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	29/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de Directoire (Robert)	Armoire électrique intérieure	22/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de Directoire (Robert)	Electricité commande	18/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de Directoire (Robert)	Pompage de Directoire	13/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de Directoire (Robert)	Pompage de Directoire	19/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de Directoire (Robert)	Pompage de Directoire	10/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de Directoire (Robert)	Pompage de Directoire	06/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de Directoire (Robert)	Poste de transformation HT	01/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de Directoire (Robert)	Station pompage de Directoire (Robert)	12/03/2014	Curatif	Mise en conformité suite à rapport de contrôle réglementaire
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Electricité commande	14/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pérax P 200 XM	13/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	14/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	27/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	20/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	25/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	30/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	27/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	Pompage de Moubin	11/12/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	armoire électrique	15/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	GROUPE ELECTROGENE	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	GROUPE ELECTROGENE	20/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Organes Electriques	18/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Robinetterie, Tuyauterie DN 80/DN 60	28/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Satellite	08/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Satellite	08/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	08/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	28/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	25/04/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	11/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	21/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	17/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	17/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Electricité commande	18/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	30/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	03/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	22/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	28/04/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	12/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	04/06/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	03/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Groupe Electrogène 100 kVa	25/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Satellite	18/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	20/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	12/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	14/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	04/06/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	18/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	03/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	14/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Pompe de surface verticale N°2	19/09/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Satellite	12/12/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	03/02/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	15/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	07/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	18/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Groupe électrogène	31/01/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Groupe électrogène	03/07/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Groupe électrogène	21/08/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Groupe électrogène	11/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Opération(s) réalisée(s)
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	13/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	13/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	11/09/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	25/11/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Coffret électrique intérieur local	08/08/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Electricité Commande	26/03/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Electricité Commande	20/10/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	01/01/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	03/02/2014	Curatif	Remise en état de fonctionnement
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	18/03/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	15/05/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	07/07/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	06/10/2014	Préventif	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien



Interventions en activité Renouvellement

Station	Libellé équipement	Date intervention	Type d'intervention	Clause	Opération(s) réalisée(s)
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	Armoire électrique murale local forage	10/02/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	26/02/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Sonde de niveau piezzo-métrique	29/04/2014	Curatif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	Porte en aluminium	13/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Cheminée de ventilation en fonte	20/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Sonde de niveau piezzo-métrique	26/05/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Tampon en fonte	02/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Vanne manuelle à opercule (incendie)	18/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Vanne manuelle à opercule (vidange)	18/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Vanne manuelle à opercule adduction	14/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Vanne manuelle à opercule by-pass	18/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Vanne manuelle à opercule distribution	18/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	crépine aspiration	23/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	Tampon en fonte accès réservoir	23/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Crépine distribution DN 250	11/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Crépine INCENDIE dn60	11/06/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Vanne manuelle vidange	12/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Vanne manuelle Bypass adduction distribution	12/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Vanne manuelle Bypass Incendie distribution	13/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de l'UNION (Sainte Marie)	Vanne manuelle distribution	12/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	Sonde de niveau piezzo-métrique	11/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	trappe en inox accès réservoir	06/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Cheminée de ventilation en fonte	24/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	coffret électrique	26/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Crépine	03/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Eclairage	27/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Hublot	27/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement



Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Sonde de niveau piezzo-métrique	11/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Tampon en fonte	03/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Tampon en fonte de regard	03/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	Trappe de visite en acier	03/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	Crépine	18/03/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	Sonde de niveau piezzo-métrique	11/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Canalisation distribution DN 175	24/07/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Cheminée de ventilation en fonte	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Compteur d'eau volumétrique adduction	26/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	compteur distribution	24/07/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	crépine adduction	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	crépine incendie	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Tampon en fonte de regard CPTR DISTRIBUTION	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Tampon en fonte RSV	22/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Vanne manuelle à opercule adduction	22/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Vanne manuelle à opercule by pass adduction / distribution	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Vanne manuelle à opercule distribution DN 150	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Vanne manuelle à opercule VIDANDE	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Coffret électrique intérieur	26/08/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Crépine	30/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Crépine	30/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	Tampon en fonte	30/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	Cheminée de ventilation en fonte	11/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	Vanne manuelle distribution	16/12/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	Vanne manuelle add entrée RSV	17/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	Vanne manuelle bypass add dist	17/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	Vanne manuelle dist réserve incendie	17/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	vanne opercule manuelle vidange	17/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Détecteur de niveau à NNN électrodes /SONDESPIEZZO	20/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement



Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Tampon en fonte	24/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	Tampon en fonte de regard	01/01/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	boite à boue distribution	19/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	trappe de visite chambre des vannes	19/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Vanne manuelle distribution	27/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Vanne manuelle adduction	27/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Vanne manuelle bypass add dist	27/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Vanne manuelle bypass vidange dist	20/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Vanne manuelle vidange	27/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Coffret de répartition local	25/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Crépine Distribution	03/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Crépine Surpresseur	03/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	Cheminée de ventilation en fonte	28/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	Sonde de niveau piezzo-métrique	27/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	Compteur Adduction Pérou	26/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	Crépine	24/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	Crépine	25/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Cheminée de ventilation	28/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Compteur d'eau volumétrique distribution	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Crépine adduction croix Laurence	28/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Crépine Distribution	28/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Stabilisateur de pression Amont/Aval Add	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Vanne manuelle Vidange	14/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Vanne manuelle add Amont CPT	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Vanne manuelle Aval CPT add	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Vanne manuelle by-pass add dist	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Vanne manuelle by-pass dist vidange	14/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	Vanne manuelle distribution	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	Cheminée de ventilation en fonte	02/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement



Réservoir de RECOLE (Sainte Marie)	Crépine aspiration	02/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de RECOLE (Sainte Marie)	Sonde de niveau piezzo-métrique	27/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de RECOLE (Sainte Marie)	Tampon en fonte	08/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	Crépine aspiration	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	Sonde de niveau piezzo-métrique	27/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Crépine	09/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Tampon en fonte	11/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de VALLON (Lorrain)	Crépine	17/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de VALLON (Lorrain)	Sonde de niveau piezzo-métrique	06/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	Porte acier galva chambre des vannes	02/12/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	Compteur d'eau volumétrique distribution	05/05/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir du BOURG (Lorrain)	Cheminée de ventilation en fonte	30/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir du BOURG (Lorrain)	Coffret électrique intérieur	01/09/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir du BOURG (Lorrain)	Sonde de niveau piezzo-métrique	24/04/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir du BOURG (Lorrain)	Tampon en fonte	05/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Réservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	Débitmètre adduction diam 100	09/09/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Compteur d'eau adduct arrivée de Trianon	29/04/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Compteur d'eau volumétrique arrivée source	10/03/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	tampon 1 arrivée eau brute	31/01/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	tampon 2 arrivée eau brute	31/01/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	tampon 3 arrivée eau brute	31/01/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Turbidimètre eau traitée	21/08/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Station EP de GALION (Gros Morne)	Compteur eau brute	28/02/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	Compresseur 2 (carabin)	14/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DEMARE	BOÎTE À BOUES	26/03/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 1 (SAINTE MARIE)	RÉGUL DE NIVEAU PAR ROBINET FLOTTEUR	13/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE)	CANALISATION ADDUCTION	13/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE)	CANALISATION DISTRIBUTION	13/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE)	CANALISATION VIDANGE	13/11/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement



RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE)	CONTRÔLES ET MESURES	06/11/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	19/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT)	TAMPON EN FONTE DE REGARD	29/09/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE LA FERME (SAINTE MARIE)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	29/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE LA FERME (SAINTE MARIE)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	01/12/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	11/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE)	RÉGUL DE NIVEAU PAR ROBINET FLOTTEUR	11/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE)	TAMPON EN FONTE	11/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE)	TRANSMETTEUR DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	11/06/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MAÎTRE JEAN (MACOUBA)	TAMPON EN FONTE	18/03/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN)	ECLAIRAGE	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN)	HUBLOT	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	28/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	03/12/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN)	CRÉPINE dn80	24/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN)	PORTE EN ALUMINIUM	06/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	03/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	CLAPET ANTI RETOUR	12/06/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	CLAPET ANTI RETOUR	12/06/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	CLAPET DE NON RETOUR À BATTANT SIMPLE	13/06/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	CLAPET DE NON RETOUR À BATTANT SIMPLE	13/06/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	COFFRET DE CDE POMPES	25/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	PORTE EN ALUMINIUM	06/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	PRESSOSTAT	03/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	PRESSOSTAT	03/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN)	PROTECTION ANTI-BÉLIER PAR BALLON	25/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE PAIN DE SUCRE (SAINTE MARIE)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	04/12/2013	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE)	COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE adduct dn100	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE)	CRÉPINE DN 200	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE)	ECHELLE EXTÉRIEURE	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement



RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE)	ECLAIRAGE	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE)	HUBLOT	26/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE PLATEFORME (MARIGOT)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	01/12/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	01/12/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE)	HUBLOT	01/12/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE)	PLAQUE DE COUVERTURE EN ACIER	08/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE)	PORTE EN ALUMINIUM	07/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE SOCCO	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	26/03/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE SOCCO	CRÉPINE DN 125	26/03/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINTE MARIE)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	05/02/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINTE MARIE)	CONTROLES ET MESURES	27/03/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE TAMARIN (GROS MORNE)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	09/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	17/06/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN)	COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	11/09/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN)	PORTE EN ALUMINIUM	07/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 1 (GROS MORNE)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	25/04/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 1 (GROS MORNE)	CRÉPINE dn100	25/04/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 2 (GROS MORNE)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	25/04/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 2 (GROS MORNE)	CRÉPINE DN 100	25/04/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 2 (GROS MORNE)	CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	25/04/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 2 (GROS MORNE)	CRÉPINE DN 100	25/04/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE VERT PRE 3 (ROBERT)	DÉTECTEUR DE NIVEAU PIEZZOMÉTRIQUE (ouvrir FIM sur IL_001)	05/05/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN)	CRÉPINE distribution DN 150	28/08/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN)	PORTE EN ALUMINIUM	06/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION EAU POTABLE DE LORRAIN (LORRAIN)	COFFRET ÉLECTRIQUE COMPRESSEUR MIS EN 1999	11/09/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION POMPAGE DE ST LAURENT (SAINTE MARIE)	ARMOIRE ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE	04/02/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE)	FENÊTRE EN ACIER	12/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE)	POMPE DE SURFACE HORIZONTALE	08/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE)	RÉSERVOIR GAZ OIL	09/12/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE)	TAMPON DN600	01/12/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
STATION POMPAGE D'EUDORCAIT (SAINTE MARIE)	ARMOIRE ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE	20/02/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement



RÉSERVOIR DE MORNE BALAI	COMPTEUR ADDUCT LOUISON	15/07/200	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINT MARIE)	Cheminée de ventilation	19/11/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Réservoir Bellevue	Crépine distribution (DN 100)	31/03/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
STATION EP LOUISON	COMPTEUR DE DISTRIBUTION	12/08/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINT MARIE)	CRÉPINE dn100	14/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
Réservoir Laferme	Crépine DN150	23/10/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE CROIX LAURENCE	SONDE DE NIVEAU À FLOTTEUR	08/12/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE	CANALISATION ADDUCTION	14/10/2014	Curatif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE	CANALISATION DISTRIBUTION	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE	CANALISATION VIDANGE/INCENDIE	14/10/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN)	RÉGUL DE NIVEAU PAR ROBINET FLOTTEUR DN 60	09/09/2014	Préventif	Programme	Renouvellement de l'équipement
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN)	Réducteur de pression DN 60	09/09/2014	Préventif	Garantie	Renouvellement de l'équipement

11.1.1.2 Les contrôles métrologiques

Libellé analyseurs	Fréquence vérification
Réseau et usines	
Colorimètres de poche chlore HACH	Vérification bimestrielle
Turbidimètres de poche HACH	Vérification mensuelle
Usine Galion	
Analyseur de chlore et pH en continu	Vérification hebdomadaire
pH-mètre eau décantée	
PH-mètre eau de mélange	
Turbidimètre eau brute	Vérification mensuelle
Turbidimètre eau traitée	
Usine Lorrain	
Analyseur de chlore et pH en continu	Vérification hebdomadaire
pH-mètre eau décantée	
pH-mètre eau de mélange	
Turbidimètre eau brute	Vérification mensuelle
Turbidimètre eau traitée	
Station Calvaire	
Analyseur de chlore en continu	Vérification hebdomadaire
Turbidimètre eau brute	Vérification mensuelle
Turbidimètre eau traitée	
Station Grand Rivière	
Turbidimètre eau brute	Vérification mensuelle
Sites du Nord	
Analyseurs de chlore en continu	Vérification hebdomadaire



11.1.2 Réseaux et branchements

11.1.2.1 Réseaux

Liste des organes hydrauliques de réseau renouvelés dans l'année :

Désignation	Nombre d'interventions
Intervention sur bouches à clefs	49
Renouvellement de compteurs généraux	6
Renouvellement de vannes	10
Renouvellement de ventouse	2
Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	6

11.1.2.2. Branchements

Détail des interventions pour renouvellements des branchements

REFERENCE INTERVENTION	LIBELLE NATURE	DATE FIN DE REALISATION	ADRESSE	VILLE
70_72247067	Renouvellement complet des branchements AEP	20-mai-14	renouvellement brt conduite en galvanisé cassé à la prise en charge au bourg de basse pointe en face de la poste	Basse-Pointe
70_72249830	Renouvellement complet des branchements AEP	23-juil-14	Effectuer renouvellement du branchement de M. André Jules, quartier Hauteur Bourdon n° compteur 4949.	Basse-Pointe
70_72249566	Renouvellement complet des branchements AEP	15-juil-14	RENOUVELLEMENT DE 2 COMPTEURS DANS UN COFFRET DE 2 ABONNES N° 0535 INDEX 558 ; N° 8548 CESARINE Roger CHEMIN DU MAHOGANY HAUTEUR DUMA SUITE CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE	Basse-Pointe
70_72248691	Renouvellement complet des branchements AEP	24-juin-14	renouvellement de brt suite casse sur dist démarre	Basse-Pointe
70_72251055	Renouvellement complet des branchements AEP	28-août-14	renouvellement du brt pour le remplacement du cpt E A B P - 0720004209- MOULIN L ETANG	Basse-Pointe
70_72251065	Renouvellement complet des branchements AEP	28-août-14	RENOUVELLEMENT BRT DE Mr BONTE Maurice DEMARD MADELONETTE	Basse-Pointe
70_72250832	Renouvellement complet des branchements AEP	27-août-14	RENOUVELLEMENT BRT DE Mr BARTS FOND BOURG DE BASSE POINTE	Basse-Pointe
70_72258210	Renouvellement complet des branchements AEP	05-janv-15	SUITE DAIG RENOUVELLEMENT A PREVOIR.PAS DE PRESSION Mr PALMIR FRANCOIS LES ANTHIRIUMS A BASSE POINTE	Basse-Pointe
TOTAL BASSE POINTE				8
70_72242797	Renouvellement complet des branchements AEP	05-févr-14	RENOUVELLEMENT BRTCHEMIN ORANGE SUR	Gros-Morne
70_72243483	Renouvellement complet des branchements AEP	20-févr-14	suite int du 31 janvier abonne privée d'eau prévoir renouvellement du brt GUYOT JOSEPH BOIS LEZARDS	Gros-Morne
70_72243769	Renouvellement complet des branchements AEP	20-févr-14	renouvellement suite casse sur dist r près de Mme JUVIGNY MIRETTE-7218016380- PETITE LEZARDE	Gros-Morne



70_72249402	Renouvellement complet des branchements AEP	09-juil-14	SUITE CASSE A LA B A C A CROIX ODILON RENOUVELLEMENT DU BRT CPT N° 2581 INBD 1006 Mme MONIQUE	Gros-Morne
70_72252172	Renouvellement complet des branchements AEP	18-sept-14	Suite casse à la bouche à clé effectuer pose coffret et remplacement colonne de deux compteurs au quartier Glotin.	Gros-Morne
70_72251555	Renouvellement complet des branchements AEP	03-sept-14	renouvellement de un BRT sur une colonne 3 compteurs à barre d'engleberne dumaine après le temple	Gros-Morne
70_72251556	Renouvellement complet des branchements AEP	03-sept-14	renouvellement de un BRT sur une colonne 3 compteurs à barre d'engleberne dumaine après le temple	Gros-Morne
70_72254024	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254025	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254016	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254017	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254018	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254020	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254022	Renouvellement complet des branchements AEP	20-oct-14	Renouvellement complet de branchement au quartier Bois Neuf , Vert Pré.	Gros-Morne
70_72254471	Renouvellement complet des branchements AEP	03-nov-14	RENOUVELLEMENT BRT CPT N) 468680 IND 1237 SUITE EXTENTION DE RESEAU A CROIX BLANCHE	Gros-Morne
70_72255178	Renouvellement complet des branchements AEP	12-nov-14	SUITE CASSE A LA B A C RENOUVELLEMENT DE BRT BOIS LEZARD CHEZ Mr HYPOLITE	Gros-Morne
70_72256716	Renouvellement complet des branchements AEP	01-déc-14	SUITE CASSE A LA BOUCHE A CLE RENOUVELLEMENT DU BRT EN FACE DU JARDIN DU GROS MORNE A DENEL	Gros-Morne
70_72252908	Renouvellement complet des branchements AEP	07-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS A LA CROISSEE DE BOIS LEZARD12/05/2015.COMPTEUR N°8166	Gros-Morne



70_72252867	Renouvellement complet des branchements AEP	07-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS A LA CROISSEE DE BOIS LEZARD.COMPTEUR N°5761	Gros-Morne
70_72252863	Renouvellement complet des branchements AEP	07-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS A LA CROISSEE DE BOIS LEZARD,12/05/2015.COMPTEUR N°4757	Gros-Morne
70_72252864	Renouvellement complet des branchements AEP	07-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS A LA CROISSEE DE BOIS LEZARD.COMPTEUR N°5761/COMPTUER N°5642	Gros-Morne
70_72252865	Renouvellement complet des branchements AEP	07-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS A LA CROISSEE DE BOIS LEZARD.COMPTEUR N°5761COMPTEUR N°7516	Gros-Morne
TOTAL GROS MORNE				22
70_72246904	Renouvellement complet des branchements AEP	13-mai-14	Renouvellement du brt suite casse occasionnée par une entreprise à ajoupa haut du bourg.cpt n° 6826 ind 5841	L' Ajoupa-Bouillon
70_72244078	Renouvellement complet des branchements AEP	20-mars-14	RENOUVELLEMNT BRT TERINE SERGE SANCE N° 176 AJOUPA	L' Ajoupa-Bouillon
70_72248716	Renouvellement complet des branchements AEP	25-juin-14	RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT AU BOURG AJOUPA B	L' Ajoupa-Bouillon
70_72249589	Renouvellement complet des branchements AEP	17-juil-14	RENOUVELLEMENT DE 3 BRANCHEMENTS SUR UNE COLONNE DE 3 COMPTEURS SANCE AJOUPA B	L' Ajoupa-Bouillon
TOTAL AJOUPA BOUILLON				4
70_72248583	Renouvellement complet des branchements AEP	23-juin-14	renouvellement de 3 brts sur une colonne de 3 cpts a tracée trinité avant morne DIDI	La Trinité
70_72250973	Renouvellement complet des branchements AEP	12-août-14	RENOUVELLEMENT D'UN BRT N° cpt 125492 index : 373 SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS A MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité
70_72250976	Renouvellement complet des branchements AEP	12-août-14	RENOUVELLEMENT D'UN BRT N° cpt 269784 index : 68 SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS A MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité
70_72250974	Renouvellement complet des branchements AEP	12-août-14	RENOUVELLEMENT D'UN BRT N° cpt 4503 index : 2234 SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS A MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité
70_72250977	Renouvellement complet des branchements AEP	12-août-14	RENOUVELLEMENT D'UN BRT N° cpt 2458 index : 126 SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS A MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité
70_72250978	Renouvellement complet des branchements AEP	12-août-14	RENOUVELLEMENT D'UN BRT N° cpt 4718 index : 791 SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS A MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité
70_72250698	Renouvellement complet des branchements AEP	20-août-14	RENOUVELLEMENT D'UN BRTN° cpt 1079 index : 773 SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS A MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité



TOTAL LA TRINITE				7
70_72243134	Renouvellement complet des branchements AEP	06-févr-14	suite diag fuite sur le réseau de morne capot secteur eau bouillie près des poubelles contact 0696 40 80 65 renouvellement	Le Lorrain
70_72247454	Renouvellement complet des branchements AEP	29-mai-14	renouvellement de branchement fond grand anse au lorrain	Le Lorrain
70_72251557	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	RENOUVELLEMENT DE BRT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS MORNE CAPOT LORRAIN cpt n° A10HA253840	Le Lorrain
70_72251558	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	RENOUVELLEMENT DE BRT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS MORNE CAPOT LORRAIN cpt n° 2946	Le Lorrain
70_72251525	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	renouvellement brt simple cpt n° A10HA258117	Le Lorrain
70_72251526	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	RENOUVELLEMENT BRT SIMPLE QUI EST EN ATTENTE SANS CPT	Le Lorrain
70_72251101	Renouvellement complet des branchements AEP	22-août-14	renouvellement brt Mme PEROCHAUD Huguette morne capot	Le Lorrain
70_72251230	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	SUITE NON CONFORMITE RENOUELEMENT DE BRT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS MORNE CAPOT LORRAIN Mr POSPERE CPT N° 167863	Le Lorrain
70_72251231	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	SUITE NON CONFORMITE RENOUELEMENT DE BRT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS MORNE CAPOT LORRAIN RAGAL DUCHEL CPT N° 7815	Le Lorrain
70_72251232	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	SUITE NON CONFORMITE RENOUELEMENT DE BRT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS MORNE CAPOT LORRAIN JAHACHIN CPT N° 5570	Le Lorrain
70_72251233	Renouvellement complet des branchements AEP	02-sept-14	SUITE NON CONFORMITE RENOUELEMENT DE BRT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS MORNE CAPOT LORRAIN cpt n° 3622	Le Lorrain
70_72254473	Renouvellement complet des branchements AEP	31-oct-14	SUITE CASSE SUR DIST RENOUELEMENT BRT CPT N° 1280 PRES MAISON DE LA POUEE A VALLON	Le Lorrain
70_72254474	Renouvellement complet des branchements AEP	31-oct-14	SUITE CASSE SUR DIST RENOUELEMENT BRT CPT N° 4747 PRES MAISON DE LA POUEE A VALLON	Le Lorrain
TOTAL LE LORRAIN				7
70_72249844	Renouvellement complet des branchements AEP	23-juil-14	Cause fuite ,effectuer renouvellement du branchement (4 compteurs) situé près de M. Martiny Marcel au quartier Dominante commune du Marigot.	Le Marigot



70_72249173	Renouvellement complet des branchements AEP	20-août-14	RENOUVELLEMENT DU BRT DE LA CCNM DU MARIGOT	Le Marigot
70_72251568	Renouvellement complet des branchements AEP	21-oct-14	renouvellement branchement suite casse sur le brt à dominante avant le temple	Le Marigot
TOTAL LE MARIGOT				3
70_72243770	Renouvellement complet des branchements AEP	12-mars-14	suite casse sur réseau près de M. PANCARTE HYACINTHE JEAN CLAUDE- 0720011315- BOIS NEUF renouvellement brt	Le Robert
70_72246992	Renouvellement complet des branchements AEP	20-mai-14	RENOUVELLEMENT BRT SUITE CASSE SUR DIST COMPTEUR N° 0905 IND 2252 bouteau avant le réducteur	Le Robert
70_72248830	Renouvellement complet des branchements AEP	26-juin-14	renouvellement de brt M. LAFINE EUCHER BELISERE - 7218019339- BOIS DESIRS VERT PRE	Le Robert
70_72251658	Renouvellement complet des branchements AEP	09-sept-14	SUITE CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE RENOUVELLEMENT DE UN COMPTEUR SUR UNE COLONNE DE 2 CPTS A VOLTAIRE	Le Robert
70_72251828	Renouvellement complet des branchements AEP	05-août-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRANCHEMENT SUR UNE COLONNE DE 3 COMPTEUR SUITE CASSE A LA B A C COMPTEUR N° 5093 index 2021 A BOIS NEUF VERS LE TERRAIN DE FOOT	Le Robert
70_72251829	Renouvellement complet des branchements AEP	05-août-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRANCHEMENT SUR UNE COLONNE DE 3 COMPTEUR SUITE CASSE A LA B A C COMPTEUR N° 017964 index 1151 A BOIS NEUF VERS LE TERRAIN DE FOOT	Le Robert
70_72251830	Renouvellement complet des branchements AEP	05-août-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRANCHEMENT SUR UNE COLONNE DE 3 COMPTEUR SUITE CASSE A LA B A C COMPTEUR N° 110624 index 5137 A BOIS NEUF VERS LE TERRAIN DE FOOT	Le Robert
70_72251247	Renouvellement complet des branchements AEP	28-août-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT N° 043839 ind 872 SUR UNE COLONNE DE 4 CPTS RUE DES MAUVAISE PAYES PRES AUTO ECOLE BOURG DU VERT PRE	Le Robert
70_72251248	Renouvellement complet des branchements AEP	29-août-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT N° 7210 INDEX 5370 SUR UNE COLONNE DE 4 CPTS RUE DES MAUVAISE PAYES PRES AUTO ECOLE BOURG DU VERT PRE	Le Robert
70_72252904	Renouvellement complet des branchements AEP	02-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS.COMPTUER N°	Le Robert
70_72252905	Renouvellement complet des branchements AEP	02-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS	Le Robert



70_72252906	Renouvellement complet des branchements AEP	02-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS	Le Robert
70_72252907	Renouvellement complet des branchements AEP	02-oct-14	RENOUVELLEMENT CPT TERRAIN DE FOOT	Le Robert
70_72253001	Renouvellement complet des branchements AEP	02-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS	Le Robert
70_72253002	Renouvellement complet des branchements AEP	02-oct-14	RENOUVELLEMENT DE 1 CPT SUR UNE COLONNE DE 6 CPTS	Le Robert
TOTAL LE ROBERT				15
70_72242588	Renouvellement complet des branchements AEP	10-déc-14	SUITE FICHE SAFIR RENOUVELLEMENT DU BRT AUTEVILLE ANTOINE A RODON	Sainte-Marie
70_72243153	Renouvellement complet des branchements AEP	13-févr-14	suite casse sur dist renouvellement brt HILARIUS Amelie pain de sucre habitué	Sainte-Marie
70_72247225	Renouvellement complet des branchements AEP	30-mai-14	SUITE INT DE BOLINOIS ET CHERCHER RENOUVELLEMENT BRT A PREVOIR M. GELIE SATURNIN- 7218009817- FONDS MOULINS BON AIR.Téléphone Fixe : 0596698869 (l intervention demande de plus grd moyen panneau plus Bakou	Sainte-Marie
70_72244029	Renouvellement complet des branchements AEP	28-févr-14	renouvellement de brt DUCTEIL AGNES- 7218007753- FOURNIOLS 456 Rue TILAPE	Sainte-Marie
70_72246837	Renouvellement complet des branchements AEP	18-juin-14	suite casse renouvellement du brt pain de sucre près de PARICART	Sainte-Marie
70_72249813	Renouvellement complet des branchements AEP	22-juil-14	Renouveler le branchement Mme BECKOUE LUDOVINE- FOURNIOLS 456 Rue TILAPE.Suite intervention J.C DellasseRobinet de prise en charge cassé à remplacer pour ouverture, compteur illisible à remplacer	Sainte-Marie
70_72250570	Renouvellement complet des branchements AEP	26-août-14	RENOUVELLEMENT DU BRT CELOT PATRIQUE A RECULE	Sainte-Marie
70_72248724	Renouvellement complet des branchements AEP	07-juil-14	RENOUVELLEMENT BRT BONAIRE	Sainte-Marie
70_72247473	Renouvellement complet des branchements AEP	30-mai-14	renouvellement de brt privé d'eau M. TERRINE OCTAVE- 7218011360- RUE DES ETAGES 37 RUE DES FRUITS12/05/2015cpt n° 204974	Sainte-Marie
70_72252617	Renouvellement complet des branchements AEP	26-sept-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRT SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS HABITATION RORO A PEROU CPT N°	Sainte-Marie
70_72252616	Renouvellement complet des branchements AEP	26-sept-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRT SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS HABITATION RORO A PEROU CPT N°	Sainte-Marie
70_72252615	Renouvellement complet des branchements AEP	26-sept-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRT SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS HABITATION RORO A PEROU CPT N°	Sainte-Marie



70_72250713	Renouvellement complet des branchements AEP	01-sept-14	renouvellement branchement: Mme BENETEAU DE LA PRAIRIE M. FLORE- - 54 RUE DES ETAGE/remplacer le compteur:0696200943 / Numéro compteur 000007084 A REMPLACER	Sainte-Marie
70_72253585	Renouvellement complet des branchements AEP	13-oct-14	Effectuer renouvellement du branchement de Mme Drané quartier Derrière Morne.	Sainte-Marie
70_72252898	Renouvellement complet des branchements AEP	01-oct-14	renouvellement branchement cpt n° à Bonaire sainte marie	Sainte-Marie
70_72252618	Renouvellement complet des branchements AEP	26-sept-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRT SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS HABITATION RORO A PEROU CPT N°	Sainte-Marie
70_72252619	Renouvellement complet des branchements AEP	26-sept-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRT SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS HABITATION RORO A PEROU CPT N°	Sainte-Marie
70_72252621	Renouvellement complet des branchements AEP	26-sept-14	RENOUVELLEMENT DE UN BRT SUR UNE COLONNE DE 6 COMPTEURS HABITATION RORO A PEROU CPT N°	Sainte-Marie
70_72253728	Renouvellement complet des branchements AEP	22-oct-14	Branchement actuellement sur adduction N° 004776. Reprise du branchement sur distribution de Mme AUDINAY Rosette PEROU Ste Marie - EP STE MARIE. Voir BERTRAC	Sainte-Marie
TOTAL SAINTE MARIE				19

11.1.2.3. Compteurs

Nombre de compteurs renouvelés dans l'année

Diamètre du compteur	Nombre
<= 15 mm	1076
20 mm	15
25 mm	0
30 mm	4
40 mm	1
50 mm	0
> 50 mm	1
Total	1097



11.1.3. Autres interventions

Synthèse des interventions pour fuites sur conduites :

Nature	Nombre d'interventions
Fuite / casse sur conduite de réseau AEP	281

Synthèse des interventions pour fuites sur branchements :

Nature	Nombre d'interventions
Fuite / casse sur branchement AEP	331

Synthèse des interventions d'entretien :

Nature	Nombre d'interventions
Purge de réseau	39
Manœuvre de vannes	215
Intervention pour raccordement (avis, coupure et remise en service)	3
Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	33
Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	17
Entretien / Vérification de ventouses	57
Intervention sur bouches à clefs	125



Détail des interventions pour fuites sur conduites :

VILLE	DATE FIN REALISATION	ADRESSE	DN conduite (mm)	REFERENCE INTERVENTION
Basse-Pointe	03-janv-14	CASSE SUR DIST AKR BASSE POINTE	25	70_72241731
Basse-Pointe	03-janv-14	casse à la b à c MADELONETTE près de JEAN CLAUDE CAPERON	25	70_72241746
Basse-Pointe	13-févr-14	casse sur dist à AKR sous un mur	110	70_72243184
Basse-Pointe	17-févr-14	casse sur dist derrière le rond point les hybrides akr basse pointe	110	70_72243563
Basse-Pointe	11-mars-14	Casse quartier Morne Balai DN 63	63	70_72244466
Basse-Pointe	28-févr-14	CASSE SUR DIST DEMARD SUITE DIAG SUR LA ROUTE PRES DE Mr RELOTTE ancien agent de la SMDS	63	70_72244042
Basse-Pointe	06-mai-14	suite diag FIR N° 72246691 casse à la b à c à réparée plus haut de la boulangerie la baguette	110	70_72246693
Basse-Pointe	12-mai-14	casse sur dist conduite GALVA DN 3/8 bourg de basse pointe près centre culturel	25	70_72246916
Basse-Pointe	15-oct-14	Casse sur distribution au quartier Rivière-Roche.	100	70_72253603
Basse-Pointe	31-oct-14	CASSE SUR DIST A HAUTEUR DUMAS	75	70_72254562
Basse-Pointe	07-oct-14	CASSE SUR DIST A DEMARD BASSE POINTE AVANT LE PETIT PONT	160	70_72252829
Basse-Pointe	30-sept-14	CASSE SUR DIST MORNE BALAI VOIE N° 3	50	70_72252868
Basse-Pointe	27-août-14	casse sur distribution Morne Balai	50	70_72250925
Basse-Pointe	03-sept-14	casse sur dist à chalvet basse pointe vert l'habitation	110	70_72251528
Basse-Pointe	24-juin-14	casse sur dist à démarre	110	70_72248690
Basse-Pointe	02-juil-14	FUITE D'EAU SUR LE REFOULEMENT DU FORAGE	80	70_72249001
Basse-Pointe	07-juil-14	SUITE DIAG FUIITE SUR LE RESEAU DE EYMA ENTRE LE BAT PLANTIN ET BENEDETA CASSE A REPARER	40	70_72249236
Basse-Pointe	09-août-14	casse sur DN110, distribution Démarre		70_72250677
Nombre Basse-Pointe	18			
Grand'Rivière	31-janv-14	CASSE SUR RSEAU A REPAREE AVANT LE RESERVOIR DE BELLEVUE A GRAND RIVIERE		70_72242686
Nombre Grand'Rivière	1			
Gros-Morne	06-févr-14	suite diag safir1497030721 FUITE A DEUX TERRES SIGNALEE PRES DE CHEZ MR TEROSIER GILBERT NON LON DE SA B.A.C	40	70_72242483
Gros-Morne	31-janv-14	suite constat fuite le24 janvier A BOIS LEZARD CHEMIN BELEROPHON casse à réparée	63	70_72242909
Gros-Morne	11-févr-14	casse sur dist entre trou la guerre et dessaint (petit lézard)	63	70_72243160
Gros-Morne	27-févr-14	suite diag fuite sur le réseau casse a réparer près de Mme JUVIGNY MIRETTE-7218016380- PETITE LEZARDE	63	70_72243636
Gros-Morne	20-mai-14	pensez aux EPI et aux panneaux. casse sur dist chemin forgard au gros morne	50	70_72246980
Gros-Morne	30-mai-14	suite recherche de fuite FIR n°72246927 casse sur dist terre curiale	75	70_72246931
Gros-Morne	19-mai-14	casse sur dist chemin Etile bois lézard	50	70_72246686
Gros-Morne	07-avr-14	casse sur dist dominant gros morne	50	70_72245525



Gros-Morne	15-avr-14	casse sur dist chemin boissette après le pont près de Mr HUBERT	50	70_72245574
Gros-Morne	16-avr-14	suite recherche de fuite fir n°72245850 casse repérée au niveau du pont chemin de la source à tracée a réparer	125	70_72245851
Gros-Morne	17-avr-14	CASSE SUR DIST PRES Mme TRESFIELD A FLAMBOYANT AU GROS MORNE BOUT DU RESEAU 0696 67 66 02	50	70_72245903
Gros-Morne	26-mars-14	Casse sur distribution quartier Glotin croisée chemin boissette	75	70_72245010
Gros-Morne	20-oct-14	Casse sur distribution avant regard Magnan	110	70_72254026
Gros-Morne	10-sept-14	Casse signalée au Quartier Petite Lézarde.		70_72251941
Gros-Morne	15-oct-14	Casse au quartier Bois Lézard niveaux maison Marie-Aline Bélérphon.	63	70_72253589
Gros-Morne	29-juil-14	Casse sur canalisation au quartier Deux Terres.	63	70_72250141
Gros-Morne	18-juin-14	SUITE RECHERCHE FUIITE SUR LE RESAU DE DUMAINE FIR N° 72247441 FUIITE REPERE A TERRE CURIALE AU BOURG DU GROS MORNE	75	70_72248445
Gros-Morne	07-juin-14	RUPTURE DE CANALISATION A FRAICHEUR N° 3	110	70_72247954
Gros-Morne	30-juin-14	SUITE RECHERCHE FUIITE FIR N° 72247441 CASSE A REPARER EN FACE DU RSV DE POIRIER	50	70_72248841
Gros-Morne	26-juin-14	casse sur dist chemin regard dominant gros morne	50	70_72248697
Gros-Morne	18-juin-14	suite recherche de fuite FIR n° 722488283 fuites repérées à réparer glottin	40	70_72248284
Gros-Morne	08-août-14	SUITE DIAG CASSE SUR DSIT A FAIRE ENTREE MONOR HYACINTHE SUR LE CHEMIN DEVANT LA MAISON CAFARDI.SIGNALEMENT DE M. FANON GUILLAUME 0596.67.73.10	50	70_72250526
Gros-Morne	13-août-14	casse sur canalisation, suite fiche diagnostic saphir	63	70_72250738
Gros-Morne	13-août-14	casse sur distribution Ladigue	75	70_72250748
Gros-Morne	27-août-14	CASSE SUR DIST A MAGNAN PRES BOUCHE INCENDIE	50	70_72251278
Gros-Morne	07-oct-14	CASSE SUR DIST DN 40 VERS LE TERRAIN DE FOOT DE BOIS LEZARD A POINT K	50	70_72253302
Gros-Morne	01-oct-14	CASSE SUR LA DIST APRES LA BI DUMAINE BARRE D'ENGLEBERNE	50	70_72252872
Gros-Morne	25-août-14	casse sur dist TERRE CURIALE RUE VIVI JARIN CHEZ Mme VERSOL JUSTIN TEL 0596 67 58 71	75	70_72251103
Gros-Morne	03-sept-14	SUITE DAIG CASSE A REPARER SUR LE RESEAU DE DUMAINE AVANT LA BOUCHE INCENDIE APRES LE TEMPLE barre d'engleberne	110	70_72251529
Gros-Morne	14-nov-14	CASSE SUR DIST CHEMIN BOISETTE AU GROS MORNE	50	70_72255276
Gros-Morne	14-nov-14	CASSE SUR DIST A REPARER CAUSE PAR UNE ENTRPRISE APRES LA CROISEE DE CROIX ODILON ET AVANT LE NOUVEAU BATIMENT DE S PERSONNES AGEES SUITE FICHE DIAG	50	70_72255282
Gros-Morne	16-déc-14	suite recherche sur le réseau du gros morne FIR N° 72257300 fuite repérée dans la traversée d'une ravine à rivière pomme	90	70_72257511



Gros-Morne	15-déc-14	suite recherche fuite casse repérée à glottin chemin boissette	50	70_72257510
Gros-Morne	19-nov-14	casse à faire à Duverger suite recherche de fuite sur le réseau de dumaine	125	70_72255503
Gros-Morne	15-déc-14	suite recherche de fuite casse retrouvée sur au bout du réseau de glottin à Mangot mouche	75	70_72257506
Gros-Morne	19-nov-14	CASSE SUR DIST PRES DE L'ANCIENNE ECOLE EN FACE DE L'ENTREE DE BOIS D'INDE	50	70_72256045
Gros-Morne	02-déc-14	CASSE SUR DIST CHEMIN BOISETTE A GLOTTIN		70_72256723
Nombre Gros-Morne	37			
L'Ajoupa-Bouillon	20-janv-14	casse sur dist ajoupa b avant le réservoir bas du bourg	50	70_72242469
L'Ajoupa-Bouillon	24-avr-14	casse sur dist sancé ajoupa près vitalis avant le virage	110	70_72245993
L'Ajoupa-Bouillon	15-mai-14	Pensez au EPI et aux panneaux de signalisation. Rupture de canalisation grande savane après la salle des fêtes	60	70_72246979
L'Ajoupa-Bouillon	11-mars-14	Casse réseau Croix Laurence	125	70_72244465
L'Ajoupa-Bouillon	04-avr-14	fuite sur réseau au bourg d'ajoupa		70_72245401
L'Ajoupa-Bouillon	17-avr-14	casse sur dist bourg ajoupa causée par une entreprise	80	70_72245846
L'Ajoupa-Bouillon	17-avr-14	CASSE SUR DIST AJOUPA A L'ENTREE D'ABANDONNE plus haut que la précédente causé par l'entreprise	80	70_72245901
L'Ajoupa-Bouillon	05-mai-14	casse sur dist bas du bourg causé l'entreprise caraïbes-moteurs	20	70_72246394
L'Ajoupa-Bouillon	06-mai-14	fuite sur le réseau près de l'école primaire bourg ajoupa bouillon	100	70_72246395
L'Ajoupa-Bouillon	22-oct-14	Casse sur distribution au quartier Sancé.	25	70_72254047
L'Ajoupa-Bouillon	02-oct-14	Casse sur distribution au quartier Sancé, avant garage tôlerie.	25	70_72252991
L'Ajoupa-Bouillon	22-juil-14	Casse sur canalisation au quartier Sencé commune D'Ajoupa Bouillon. Prévoir signalisation temporaire et port des E-P-I		70_72249841
L'Ajoupa-Bouillon	20-mai-14	fuite sur réseau ravine dessaint vanne poteau incendie	100	70_72247251
L'Ajoupa-Bouillon	15-sept-14	CASSE SUR BRT A DINET AJOUPA	80	70_72252058
L'Ajoupa-Bouillon	09-déc-14	CASSE SUR DSIT A SANCE AJOUPA		70_72253448
L'Ajoupa-Bouillon	20-oct-14	CASSE SUR DIST A SANCE PLUS BAS DE VITALIS DANS LE VIRAGE	75	70_72253800
L'Ajoupa-Bouillon	03-nov-14	CASSE SUR DIST LOT MAXIME AJOUPA B	63	70_72254766
L'Ajoupa-Bouillon	15-déc-14	CASSE SUR DIST A HILMANY ET MARIE LOUISE AJOUPA B	50	70_72257219
Nombre L'Ajoupa-Bouillon	18			
La Trinité	24-mars-14	casse sur dist à plaisable près de Mr RADIGOY près terrain de foot	63	70_72244039
La Trinité	05-mai-14	Casse sur réseau entre quartier malgré tout et quartier Desfort		70_72244458
La Trinité	09-sept-14	Casse sur distribution au quartier Tracé.	90	70_72251857
La Trinité	09-sept-14	Casse sur distribution au quartier Malgré-toute.	75	70_72251858
La Trinité	09-sept-14	Casse sur distribution au n° 78 Chemin Galbat quartier Cher Epice.		70_72251859



La Trinité	21-août-14	SUITE DIAG FIR N° 72250938 CASSE A REPARÉE A TRACÉE AVANT LE PONT EN FACE DU CLAIRE LOGY	140	70_72250943
Nombre La Trinité	6			
Le Lorrain	20-janv-14	suite recherche fuite sur le réseau casse repérée a repérer à bon repos	75	70_72242487
Le Lorrain	31-janv-14	casse sur dist causée par un tierce près de l'école de carabin au lorrain	63	70_72242922
Le Lorrain	11-févr-14	casse sur réseau près de HARTOCK à VALLON au LORRAIN		70_72243028
Le Lorrain	11-févr-14	casse sur dist fond labour morne capot près JABOL Gérard	75	70_72243283
Le Lorrain	18-févr-14	fuite sur réseau sur le d'une bouche incendie à bon repos	110	70_72243583
Le Lorrain	25-avr-14	suite diag fuite devant la maison de Mr DUPROT SAINT ANGE à pré bourg au lorrain a faire prévoir compresseur	20	70_72246282
Le Lorrain	15-avr-14	suite recherche fuite casse à réparée plus haut de la famille DRAME		70_72245834
Le Lorrain	09-avr-14	casse sur dist à morne ceron entrée en face de la radio près de lessalle	20	70_72245531
Le Lorrain	17-avr-14	CASSE SUR DIST A MORNE SAVON 100m avant le réducteur derrière l'école de macédoine	25	70_72245841
Le Lorrain	09-avr-14	casse sur dist à morne ceron au lorrain	25	70_72245246
Le Lorrain	14-mars-14	casse à la b à c fond cany morne capot près de diony	25	70_72244578
Le Lorrain	20-mars-14	Casse à Morne Capot DN50Pensez au EPI et aux panneaux de signalisation. casse sur ADD DN 200 non loin de l'entrée de morne bois	50	70_72244844
Le Lorrain	06-mai-14	casse sur dist fond gens libres après le réducteur près de RAVIER	20	70_72246658
Le Lorrain	06-mai-14	suite recherche fuite FIR N°72246659 casse repérée à réparer sur le pont	75	70_72246660
Le Lorrain	09-avr-14	suite diag fir n° 72245366 casse sur dist à morne lorrain près JULES MICHEL	110	70_72245247
Le Lorrain	28-juil-14	Casse sur réseau niveau maison Jean Marie avant garage Bragance.	32	70_72250132
Le Lorrain	23-oct-14	Casse sur distribution au bourg.	75	70_72254171
Le Lorrain	20-oct-14	Casse sur distribution au quartier Macédoine.	150	70_72254007
Le Lorrain	23-oct-14	Casse sur canalisation au quartier Croche-Mort	110	70_72254181
Le Lorrain	22-oct-14	Casse sur distribution au quartier Morne Bois.	50	70_72254032
Le Lorrain	23-oct-14	Casse sur distribution au quartier Bon repos.	75	70_72254057
Le Lorrain	23-oct-14	Casse sur distribution au quartier Segueineau.	25	70_72254172
Le Lorrain	23-oct-14	Casse sur adduction DN150 au quartier Macédoine.	150	70_72254187
Le Lorrain	27-août-14	CASSE SUR DIST CAUSEE PAR UNE ENTREPRISE A MORNE ETOILE AU LORRAIN	110	70_72251276
Le Lorrain	05-nov-14	casse sur distribution DN 50 quartier Maxime	50	70_72254865
Le Lorrain	29-oct-14	CASSE SUR DIST A VALLON PRES MAISON DE LA POUPEE	75	70_72254450
Le Lorrain	27-oct-14	CASSE SUR DIST CITE LE VALLON PRES DE HILDERAL LE CAMIONNEUR	63	70_72254379
Le Lorrain	28-oct-14	CASSE SUR DIST A MOREAU AU LORRAIN PRES DE NESTIL DANIEL	110	70_72254380



Le Lorrain	25-sept-14	Mme jacqueline Monar. Habitant quartier maxime le lorrain.signale une fuite importante à son compteur. tel :0696 451654		70_72252630
Le Lorrain	17-sept-14	CASSE SUR DIST A FOND LABOUR MORNECAPOT PRESDE Mr DUPRO	90	70_72252092
Le Lorrain	26-août-14	CASSE SUR DIST A CASTELLE BRANDEAU APRES RAGAL PRES CABINNE TELEPHONIQUE	50	70_72251224
Le Lorrain	08-août-14	SUITE RECHERCHE DE FUITE FIR N° 72248989 CASSE REPEREE A RÉPARÉE sur le réseau de bon repos (suppresseur)	75	70_72250527
Le Lorrain	12-août-14	Casse adduction Capot/UPEP LORRAIN	200	70_72250678
Le Lorrain	21-août-14	CASSE SUR DIST A MORNE ETOILE PRES DE Mr ANNONAY Pierre	110	70_72250942
Le Lorrain	01-juil-14	casse sur dist morne céron près desca	50	70_72248980
Le Lorrain	24-juin-14	casse sur dist à macédoine avant le garage des véhicules poids lourd	110	70_72248688
Le Lorrain	25-juin-14	casse sur dist à moreau près NESTIL	50	70_72248694
Le Lorrain	24-avr-14	casse sur adduction à macédoine au lorrain avant ravier DN 150 fonte	150	70_72246136
Le Lorrain	11-juin-14	rupture de canalisation bon repos en face du nouveau lotissement	25	70_72247698
Le Lorrain	12-juin-14	casse sur dist à vallon près de l'hôpital du lorrain	110	70_72248152
Le Lorrain	20-mai-14	CASSE SUR DIST NOUVELLE CITE VALLON ROUTE DE CASTELLE BRANDO	63	70_72247218
Le Lorrain	12-juin-14	CASSE SUR DIST MORNE LORRAIN PRES MICHEL ETIENNE	110	70_72248155
Le Lorrain	13-juin-14	FUITE SUR RESEAU EN FACE DE LA SICA AU LORRAIN	50	70_72248251
Le Lorrain	13-juin-14	FUITE SUR RESEAU PRES ARBAU FOND GRAND ANSE	110	70_72248252
Le Lorrain	14-oct-14	Casse sur distribution entrée Croche-Mort , recherché vanne pour fermeture antenne.	90	70_72253600
Le Lorrain	04-déc-14	SUITE RECHERCHE DE FUITE AU BOURG DU LORRAIN. FUITE REPERE A LA CROISEE DE LA GANDARMERIE PRES DE Mr TARQUIN	126	70_72256144
Le Lorrain	08-déc-14	CASSE SUR DIST AU LORRAIN FON BRULE EN FACE DE LA SICA	50	70_72257087
Le Lorrain	08-déc-14	CASSE SUR LA DIST A VALLON PRES DE Mr HILDERAL	63	70_72257091
Le Lorrain	20-nov-14	casse sur dist fond brûlé près de la sica au lorrain	50	70_72255891
Nombre Le Lorrain	49			
Le Marigot	06-janv-14	casse sur dist à charpentier avant le radar	75	70_72241236
Le Marigot	06-janv-14	suiteDIAGD FUITE SUR LE RESEAU DE PAPIN AU MARIGOT PRES DU TERRAIN DE FOOT CASSE A REPAREE EN URGENCE PRES DE SAVILIA	200	70_72241978
Le Marigot	04-sept-14	CASSE SUR DIST Mme RENARD THEODORE- 7218004832- PAPIN VUE PAR PALCY		70_72245142
Le Marigot	21-mai-14	fuite sur réseau suite raccordement à sénéchal marigot	160	70_72247250
Le Marigot	16-avr-14	casse sur dist entre le terrain de foot te duhaumond au marigot	100	70_72245842
Le Marigot	23-avr-14	suite diag casse sur dist à réparer fond Dominique près defrel et dantin avant le PI	125	70_72245906



Le Marigot	21-mars-14	réparation première casse quartier fleuri dans le champ de canne à sucre	50	70_72245005
Le Marigot	21-mars-14	Réparation deuxième casse quartier fleuri dans le champ de canne à sucre	50	70_72245006
Le Marigot	27-mars-14	Casse sur distribution réseau quartier Papin	63	70_72245042
Le Marigot	20-mars-14	Casse Dominante Haut	110	70_72244848
Le Marigot	10-avr-14	suite recherche de fuite sur le réseau de dominante casse repérée 150 ml à l'entrée de papin après la BI	75	70_72245571
Le Marigot	25-août-14	CASSE SUR DIST A DEHAUMON APRES L'ANCIENNE BACHE	50	70_72251216
Le Marigot	18-sept-14	CASSE SUR DIST A REPARER PRES DE L'ECOLE MATERNELLE DU BOURG DERRIERE LE CIMETIERE	40	70_72251622
Le Marigot	18-sept-14	CASSE SUR DIST A CHARPENTIER AU MARIGOT	75	70_72252096
Le Marigot	30-sept-14	suite diag casse sur dist causé par une entreprise à charpentier au marigot 0696 84 48 40	50	70_72252874
Le Marigot	23-déc-14	suite diag casse à faire sur la dist avant le local de EDF la pointe au marigot (lat. : 14.826015N long : -61.038648W)	100	70_72257766
NombreLe Marigot	16			
Le Robert	21-janv-14	suite recherche fuite sur réseau du vert prévoir FIR n°72242367 réparer casse sur dist entrée avant station épuration de providence		70_72242465
Le Robert	10-févr-14	CASSE SUR DIST A CHERE EPICE PRES DE Mr BIROTAT	63	70_72243179
Le Robert	12-mars-14	suite diag fuite sur le réseau casse a faire près de M. PANCARTE HYACINTHE JEAN CLAUDE- 0720011315- BOIS NEUF	50	70_72243638
Le Robert	26-févr-14	casse à la bouche à clé croisée chère épice près de la cabine téléphonique		70_72243912
Le Robert	26-févr-14	casse sur dist croisée chère épice café près de la cabine téléphonique	125	70_72243900
Le Robert	10-mars-14	Réparation de la canalisation quartier Bois Neuf près de chez Mr ANACLET ROMULE voisin PANCARTE EUGENE.		70_72244457
Le Robert	15-mai-14	casse sur dist bouteau avant le réducteur	63	70_72246930
Le Robert	24-juil-14	Casse sur réseau signalée au Vert-Pré avant l'école de Café.	40	70_72249975
Le Robert	31-juil-14	Casse sur canalisation au quartier Brice , Vert-Pré.	50	70_72250274
Le Robert	19-mars-14	Casse Galette DN110	110	70_72244849
Le Robert	24-juin-14	casse sur dist à l'heureux vert pré	75	70_72248686
Le Robert	27-juin-14	casse sur dist zabeth vert pré	75	70_72248821
Le Robert	12-juin-14	casse sur dist la digue vert pré près Mme LISIMA	75	70_72248153
Le Robert	08-juil-14	CASSE SUR DIST LA DIGUE VERT PRE APRES LE REDUCTEUR	110	70_72249123
Nombre Le Robert	14			
Macouba	23-janv-14	casse sur dist rivière roche macouba près de la chapelle	100	70_72242484
Macouba	24-janv-14	FUITE SUR L'ADDITION DE LA CHAMBRE DES VANNES DU RESERVOIR DE MAITRE JEAN	125	70_72242550
Macouba	21-mai-14	casse sur dist suite pose branchement pour la ville de macouba à du potiche	100	70_72247239



Macouba	02-avr-14	suite diag fir n° 72245227 casse à réparée sur la dist MACOUBA en face du stade	100	70_72245245
Macouba	20-oct-14	Casse sur distribution au quartier Rivière Roche.	80	70_72254031
Macouba	21-oct-14	Casse sur distribution au quartier Rivière Roche.	80	70_72254014
Macouba	23-oct-14	Casse sur distribution au quartier Rivière Roche.	100	70_72254170
Macouba	21-mai-14	nouvelle casse sur la dist macouba à du potiche	100	70_72247254
Macouba	8			
Sainte-Marie	08-janv-14	casse sur réseau villeneuve sainte marie parking de la mairie	125	70_72241745
Sainte-Marie	15-janv-14	CASSE SUR DIST A DERRIERE MORNE AVANT LA CITE TI CASE	63	70_72242234
Sainte-Marie	16-janv-14	casse sur réseau rue beaufort sainte aroman	110	70_72242378
Sainte-Marie	21-janv-14	casse sur réseau après le rond point de recule vers bezaudin	110	70_72242463
Sainte-Marie	22-janv-14	CASSE SUR DIST A EPINEUX ST JACQUES ENTREE FACE GARAGE ADELISSE	90	70_72242560
Sainte-Marie	13-févr-14	suite recherche de fuite sur le réseau de pain de sucre habitué presPARICART sondage à faire pour réparation	110	70_72243143
Sainte-Marie	13-févr-14	casse sur dist à ZAC belle étoile en face de la SMDS	63	70_72243164
Sainte-Marie	11-avr-14	SUITE DIAG FUITE SUR LE RESEAU PETITE RIVIERE SALEE LUCIOLE DERRIER MORNE LOCALISEE PRES DES MAISONS: PONCHATEAU MENIT ET ROMANY. REPARATION CASSE EN URGENCE CAR INONDE LE TERRAIN DE MR PONCHATEAU MARIE-LUCIEN 0696 85 33 51		70_72243295
Sainte-Marie	20-févr-14	FUITE SUR RESEAU MORNE MILLOTTE	125	70_72243404
Sainte-Marie	17-févr-14	SUITE RECHECHE FUITE SUR LE RESEAU DE RECULE CASSE A REPAREE	125	70_72243482
Sainte-Marie	24-févr-14	suite recherche de sur le réseau de pain de sucre casse a réparer à épineux saint jacques	90	70_72243625
Sainte-Marie	24-févr-14	suite recherche fuite sur le réseau de pain de sucre casse repérée à la rue des sapotilles à épineux saint jacques	75	70_72243645
Sainte-Marie	20-févr-14	CASSE A REPEREE DERRIERE MORNE LA LUCIOLE APRES AVOIR DETEMINER LA FUITE AVEC ALBERT	110	70_72243745
Sainte-Marie	20-févr-14	CASSE SUR RESEAU DERRIERE MORNE entrée face cité ti case bout du réseau POUR INFO 0696 37 63 21	63	70_72243746
Sainte-Marie	18-avr-14	suite recherche de fuite fir n° 72245986 casse retrouvée à chemin bois 9 entrée face réservoir de recule avant les premières maisons en contre bas de la route	63	70_72245995
Sainte-Marie	23-avr-14	casse sur dist Pérou vers cherchel 150 m après la vanne au derrière le PMU	75	70_72246132
Sainte-Marie	30-avr-14	SUITE DIAG FIR N°72246371 REPARATION A FAIRE DEVANT LEBAT TAMARILLOSUR LA PELOUSE	50	70_72246447
Sainte-Marie	11-avr-14	casse sur dist entrée adélisse vers épineux dans le plat	75	70_72245718
Sainte-Marie	11-mars-14	casse Fourniol Morne cossou	110	70_72244460
Sainte-Marie	20-mars-14	Casse DN110 bourg Ste Marie	110	70_72244845



Sainte-Marie	21-mars-14	Réparer casse suite recherche de fuite Martiny Charles réseau Pointe Bénie	40	70_72245003
Sainte-Marie	07-avr-14	casse sur dist près de Mr CARI Emile PAIN DE SUCRE	50	70_72245403
Sainte-Marie	16-mai-14	casse sur dist sur le réseau de reculé près du réservoir de saint jacques	63	70_72246891
Sainte-Marie	28-févr-14	casse sur dist dans la carrière avant le réducteur de épineux	90	70_72243765
Sainte-Marie	14-avr-14	casse sur dist épineux st jacques vers la table créole	63	70_72245722
Sainte-Marie	09-mai-14	casse sur dist bout du réseau avant le pont à charpentier	75	70_72246714
Sainte-Marie	09-mai-14	SUITE RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU FIR N° 722461718/05/2015. CASSE REPERE EN FACE DU GARAGE TULTE ENTREE EN TERRE	50	70_72246727
Sainte-Marie	13-mai-14	suite recherche de fuite fir n° 72246907 casses repérées à réparer en face de la gendarmerie près de la RN1	50	70_72246910
Sainte-Marie	13-mai-14	CASSE SUR DIST A LASSALLE PRES DU PARKING DE LA RADIO DU CENTRE COMMERCIAL	110	70_72246911
Sainte-Marie	26-mai-14	suite diag fuite casse sur dist à réparer à l'union allée galba	50	70_72247237
Sainte-Marie	30-mai-14	suite int de lavenaire casse sur dist près de Mme CUPIT JOSETTE- 7218007405-FRANCOIS Téléphone Portable : 0696256970 - Téléphone Fixe : 0596693860	20	70_72247223
Sainte-Marie	26-févr-14	CASSE SUR DIST BELLE ETOILE DERRIERE L'ABRIS BUS	75	70_72243943
Sainte-Marie	25-avr-14	suite diag casse sur dist a faire 100 ml après le surpresseur de thebault à Pérou	75	70_72246308
Sainte-Marie	10-mars-14	casse sur dist à rose des vents impasse douce brise	25	70_72244030
Sainte-Marie	27-mars-14	Casse DN63 chemin Landragin	50	70_72244847
Sainte-Marie	14-mai-14	suite diag rupture de canalisation en face de l'église de sainte marie		70_72246922
Sainte-Marie	02-juil-14	pensez au EPI et aux panneaux de signalisation. teste rupture de canalisation à pain de sucre sainte marie en face du terrain de foot		70_72246924
Sainte-Marie	26-mai-14	casse sur dist route de recule près de l'ébénisterie LEBRUN	20	70_72247236
Sainte-Marie	05-nov-14	TESTE. rupture de canalisation à pain de sucre en face du terrain de foot		70_72247114
Sainte-Marie	04-août-14	Fuite sur installation intérieur du regard.	100	70_72250184
Sainte-Marie	28-juil-14	Fuite dans regard réducteur de pression, après école de Pain de Sucre commune de Sainte Marie.	110	70_72249868
Sainte-Marie	31-juil-14	Casse sur canalisation quartier Bois Jadé Derrière Morne.	75	70_72250273
Sainte-Marie	28-août-14	Casse sur canalisation signalée au quartier Derrière Morne lieu-dit Bois Jadé.	75	70_72251240
Sainte-Marie	22-oct-14	Casse sur distribution au quartier Bezaudin.		70_72254027
Sainte-Marie	22-oct-14	Casse sur distribution au quartier Saint Jacques, Citron.	125	70_72254077
Sainte-Marie	22-oct-14	Casse sur distribution au quartier Bezaudin.	125	70_72254049
Sainte-Marie	24-nov-14	suite diag casse sur dist à réparer DEVANT CHEZ MME VALEY LILIANE TEL 0596 69 43 66 OU LE 06 96 35 02 17	50	70_72255372



Sainte-Marie	14-nov-14	CASSE A REPAREE SUITE DIAG RESEAU DE PAIN DE SUCRE A DESROSE S DUCHAMP PRES DE Mr COURSET ERIC	90	70_72255275
Sainte-Marie	13-nov-14	CASSE SUR DISTA PEROU PRES LA FAMILLE CHEVALIER EAU COULE DANS LE CANIVAUX	75	70_72255099
Sainte-Marie	30-oct-14	CASSE SUR DIST EN FACE DU TERRAIN DE FOOT DE PAIN DE SUCRE	90	70_72254443
Sainte-Marie	30-oct-14	CASSE SUR DIST BASSIN NOIR PRES DE TAYEE	50	70_72254449
Sainte-Marie	05-nov-14	CASSE SUR DIST PEROU PRES DE CERCHEL	75	70_72254837
Sainte-Marie	27-nov-14	CASSE SUR DIST RUE DERRIERE A EUDORCAIT PRES DE LA VIDANGE	63	70_72255098
Sainte-Marie	20-nov-14	CASSE SUR DIST VERS LA CITE DE BONAIRE	110	70_72255170
Sainte-Marie	25-août-14	CASSE SUR DSIT A FOND MOULIN PRES DE TITINE SPORT	75	70_72251214
Sainte-Marie	04-août-14	SUITE DAIG FUIITE SUR LE RESEAU CASSE SUR DIST A FAIRE RUE DUCHAMPS A PAIN DE SUCRE	90	70_72249685
Sainte-Marie	01-sept-14	CASSE SUR DIST ENTRE L'ECOLE DE RECOULE ET L'ENTREE DE TROU MANGOUSTE		70_72251481
Sainte-Marie	27-août-14	RUPTURE DE CANALISATION A RUE DES ETAGES SUITE GLISSEMENT	125	70_72251277
Sainte-Marie	08-sept-14	SUITE DIAG CASSE SURC DIST A REPARER PRES DE Mr LESSALLE EMMANUEL DERRIERE LE TEMPLE ADVENTISTE A PEROU ENTREE DU TOLIER	75	70_72251479
Sainte-Marie	15-sept-14	CASSE SUR DISTA SAINT AROMAN PRES DES PARENTS DE CERCHEL	20	70_72251975
Sainte-Marie	12-sept-14	CASSE SUR DIST CITE RECOULE	75	70_72251972
Sainte-Marie	15-sept-14	CASSE SUR DISTA BASSIN NOIR FOURNIOL PRES DE TAYEE	50	70_72251978
Sainte-Marie	15-sept-14	CASSE SUR DIST AVANT LE REDUCTEUR RIVIERE ROMANETTE	25	70_72251973
Sainte-Marie	11-sept-14	CASSE SUR DSIT PRES DU TEMPLE DE PEROU	75	70_72251571
Sainte-Marie	16-sept-14	CASSE SUR DIST PRES GROSRY RIVIERE ROMANETTE	75	70_72251974
Sainte-Marie	18-sept-14	CASSE SUR DIST A FOND CLEMENCE SAINT JACQUES	50	70_72251984
Sainte-Marie	19-sept-14	CASSE SUR DIST A PAIN DE SUCRE APRES LA BOUTIQUE ELOIDIN	75	70_72252246
Sainte-Marie	13-oct-14	suite diag casse sur dist à faire en face de Mme CINCINATUS avant école de PAIN DE SUCRE en sortant du RSV	110	70_72253445
Sainte-Marie	03-oct-14	casse sur dist à pain de sucre près boutique ELOIDIN	20	70_72253005
Sainte-Marie	07-oct-14	CASSE SUR DIST RUE VATON MORNE DES ESSES	63	70_72253293
Sainte-Marie	28-août-14	SUITE DAIG FUIITE CASSE SUR DIST A REPARER RUE DES KAIDON VILLENEUVE	25	70_72251380
Sainte-Marie	13-août-14	casse croisée de pain de sucre. préciser DN conduite et matériau	110	70_72250739
Sainte-Marie	13-août-14	casse St Jacques, près de chez Mr Pommier Thierry. préciser DN conduite et matériau	110	70_72250740
Sainte-Marie	25-août-14	CASSE SUR ADD DE MORNE DANIEL PRES EN FACE DU RSV DE LASSALLE	110	70_72251218



Sainte-Marie	21-juil-14	SUITE DIAG FUITE RUE DU BON MANIOC VERS LA FAMILLE LORDINOT A PEROU CASSE A REPAREE SUR LA DIST DANS LE REGARD REDUCTEUR18/05/2015.REGARD A CASSER POUR LA REPARATION	75	70_72249690
Sainte-Marie	12-août-14	CASSE SUR DIST A LA CROISEE DE ROBIN A PAIN E SUCRE	110	70_72250696
Sainte-Marie	14-août-14	CASSE SUR DIST PRES DE LERANDY A SAINT JACQUES	75	70_72250827
Sainte-Marie	18-août-14	casse sur dit morne Théodore	125	70_72240023
Sainte-Marie	19-août-14	SUITE DAIG FIR N° 72250695 CASSE SUR DSIT A REPAREE A FOURNIOLS A BASSIN NOIR EN FACE DE LA PASSERELLE	75	70_72250917
Sainte-Marie	18-août-14	CASSE SUR DIST APRES LE ROND POINT VERS LA CITE DE RECULE	110	70_72250830
Sainte-Marie	17-août-14	casse sur dist après la croisée de citron vers saint jacques	125	70_72250829
Sainte-Marie	09-août-14	casse sur DN 50; rue des Grandes Trelles; Pain de suce	50	70_72250676
Sainte-Marie	19-juin-14	casse sur dist près de petris à morne théodor bezaudin		70_72248403
Sainte-Marie	24-juin-14	CASSE SUR DIST CITE BONAIRE DN 110	110	70_72248664
Sainte-Marie	24-juin-14	SUITE DAIG FIR N°72248657 CASSE SUR DIST A REPARER ENTREE EMPIERER EN FACE DE LA CABINE TELEPHONIQUE CROISEE DE DERRIERE MORNE	50	70_72248680
Sainte-Marie	27-mai-14	casse sur dist rivière romanettepres de grosy	75	70_72247440
Sainte-Marie	10-mars-14	suite diag fir n°72244426 casse à faire sur le réseau de eudorçait	110	70_72247472
Sainte-Marie	02-juin-14	casse sur dist rue ti lappe fourniols	50	70_72247571
Sainte-Marie	02-juin-14	rupture de canalisation sur le réseau de derrière morne derrière pro pneu intervention à faire à la main	50	70_72247585
Sainte-Marie	09-juin-14	CASSE SUD DIST FIURNIOLS CAUSEE PAR UN ENGIN SUR UNE PLANTATION LE CHEMIN DE FER	75	70_72247861
Sainte-Marie	18-juin-14	suite int de cherchel et bolinois prévoir engin casse sur dist près de Mme BARATINY EVA- 7218010117- DERRIERE MORNE MOUNZI SUD	75	70_72248120
Sainte-Marie	03-juil-14	suite recherche FIR n° 72248976 casse repérée à rue des fruits à pain	80	70_72248977
Sainte-Marie	05-juil-14	SUITE RECHECHE DE FUITE FIR N° REPARATION A FAIRE A ROSE DES VENTS PRES BAZABAS	63	70_72249008
Sainte-Marie	27-mai-14	SUITE RECHERCHE FUITE FIR N° 72247243 CASSE A REPAREE A CITRON PRES DE LA VIDANGE D'IRRIGATION	125	70_72247450
Sainte-Marie	10-juin-14	suite diag fir n°72247737 casse sur dist a réparer en face du terrain de foot desrose	90	70_72247849
Sainte-Marie	01-juil-14	casse sur dist à Bezaudin près de l'école après la quincaillerie	110	70_72248950
Sainte-Marie	04-juil-14	CASSE SUR DIST EPINEUX SAINT JACQUES	75	70_72249127
Sainte-Marie	10-juil-14	SUITE DIAG FUITE ENTRE LE RESREVOIR DE DERRIERE 1 ET LA BACHE DE BELLE ETOILE. CASSE SUR DIST A REPAREE	90	70_72249381
Sainte-Marie	22-oct-14	Renfort sur casse distribution au quartier Bezaudin.	125	70_72254054



Sainte-Marie	09-déc-14	suite recherche de fuite FIR n° 72257023 deuxième réparation à faire à la main après la traversée de rivière en face de la vieille maison	50	70_72257101
Sainte-Marie	10-déc-14	suite recherche de fuite FIR n° 72257023 première réparation à faire après le réducteur de trou grec à duchamps	75	70_72257100
Sainte-Marie	10-déc-14	CASSE SUR DIST DANS LA CARRIERE VERS EPINEUX APRES LE REDUCTEUR DU TERRAIN DE FOOT	90	70_72257109
Sainte-Marie	10-déc-14	suite diag casse sur dist à faire près la famille chevalier à 116 rue beaufort Pérou	50	70_72256832
Sainte-Marie	03-déc-14	CASSE SUR DIST A FAIRE PRES DE M. BIRBA EMILE- 7218010105- DERRIERE MORNE MOUNZI SUD	20	70_72256720
		Téléphone Fixe : 0596692015 - Téléphone Portable : 0696266792		
Sainte-Marie	21-nov-14	SUITE DIAG FUITE CASSE SUR DIST A FAIRE AVANT LE PERE DE TISMON A BONAIRE		70_72256043
Sainte-Marie	02-déc-14	casse sur dist derrière morne après les poubelles	75	70_72256613
Sainte-Marie	24-nov-14	suite recherche de fuite fir n° 72255893 casse a réparée au niveau de la vidange rose des vents	63	70_72256111
Sainte-Marie	01-déc-14	CASSE SUR DIST A DERRIERE MORNE BOIS JADE AVANT LE TEMPLE	75	70_72256459
Sainte-Marie	03-déc-14	suite diag casse à réparée en face de la menuiserie route de l'union	25	70_72256188
Sainte-Marie	30-déc-14	SUITE DIAG FICHE SAPHIR CASSE SUR DISTA FAIRE A COTE DE MME DENIS BERTHE FLORA EN ALLANT VERS LA FAMILLE BIRBA. PREVOIR CAMION PLUS PONCE	50	70_72258195
Sainte-Marie	13-nov-14	CASSE SUR DIST A L'ENTREE DE FOND CLEMENCE	75	70_72255266
Sainte-Marie	15-déc-14	casse dist quartier robin à sainte marie	50	70_72257505
Sainte-Marie	29-déc-14	pensé aux EPI intervention à la main. casse sur dist à derrière morne près de Mme HYPOCRATE maison n° 687 0696 95 45 23	50	70_72257920
Sainte-Marie	113			

Détail des interventions pour fuites sur branchements :

REFERENCE INTERVENTION	LIBELLE NATURE	DATE FIN DE REALISATION	ADRESSE	VILLE
70_72242561	Fuite / casse sur branchement AEP	01/01/2014	CASSE AVANT CPT DEVANT LE DEPOT DE LOUIISON CAUSE PAR UNE VOITURE	Basse-Pointe
70_72242921	Fuite / casse sur branchement AEP	03/02/2014	casse avant cpt après l'hôtel l'eritz	Basse-Pointe
70_72243049	Fuite / casse sur branchement AEP	05/02/2014	Casse sur branchement/préciser adresse et si branchement renouveler	Basse-Pointe
70_72245287	Fuite / casse sur branchement AEP	03/04/2014	casse avant cpt rue du roukoyée akr basse pointe	Basse-Pointe
70_72246692	Fuite / casse sur branchement AEP	07/05/2014	casse sur traversée de route près de la boulangerie à madelonette	Basse-Pointe



70_72246899	Fuite / casse sur branchement AEP	12/05/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A HAUTEUR DUMAS ROUTE DU MAHOGANIE	Basse-Pointe
70_72246985	Fuite / casse sur branchement AEP	14/05/2014	casse avant compteur à morne balai causée par une entreprise après l'école	Basse-Pointe
70_72247110	Fuite / casse sur branchement AEP	16/05/2014	casse avant hauteur bourdon basse pointe ancien maire Mr CHARPENTIER Félix	Basse-Pointe
70_72247270	Fuite / casse sur branchement AEP	28/05/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE MADELONETTE	Basse-Pointe
70_72247430	Fuite / casse sur branchement AEP	26/05/2014	casse à la b à c DEMARD près de Mme THOMAS Francinne	Basse-Pointe
70_72247922	Fuite / casse sur branchement AEP	05/06/2014	casse avant cpt dans les caniveaux à hauteur bourdon	Basse-Pointe
70_72248457	Fuite / casse sur branchement AEP	02/07/2014	CASSE AVANT CPT PRES DU TERRAIN DE FOOT PRES DE Mr SAINTE ROSE	Basse-Pointe
70_72248692	Fuite / casse sur branchement AEP	25/06/2014	casse avant cpt démarre rue de la chapelle chez MR PETULA CLOTAIRE	Basse-Pointe
70_72249023	Fuite / casse sur branchement AEP	03/07/2014	casse avant cpt morne balai près de la famille SURBON	Basse-Pointe
70_72249379	Fuite / casse sur branchement AEP	27/08/2014	suite diag fuite sur le réseau de madelonnette en face de la boulangerie CASSE A LA B A C A FAIRE	Basse-Pointe
70_72249809	Fuite / casse sur branchement AEP	21/07/2014	FUITE SUR TRAVERSÉE DE ROUTE DE DEMARD PRES LA CHAPELLE ET Mr PETULA CLOTAIRE	Basse-Pointe
70_72250315	Fuite / casse sur branchement AEP	05/08/2014	Fuite sur branchement face poste de Basse pointe rue Schœlcher.	Basse-Pointe
70_72251379	Fuite / casse sur branchement AEP	29/08/2014	SUITE DAIG CASSE A LA B A C A REPARER A HEYMA BASSE POINTE	Basse-Pointe
70_72251512	Fuite / casse sur branchement AEP	04/09/2014	casse avant cpt en face de l'abri bus à madelonnette Mr POLOMAT Rolant	Basse-Pointe
70_72251993	Fuite / casse sur branchement AEP	19/09/2014	CASSE APRES COMPTEUR A L'INTERIEUR DU STEP D'AKR A BASSE POINTE CONDUITE EN GALVANISEE VOIR AVEC GABET	Basse-Pointe
70_72252436	Fuite / casse sur branchement AEP	25/09/2014	FUITE SUR CONDUITE APRES RBT CPT STEP DE MADELONETTE voir CANUTY	Basse-Pointe
70_72252663	Fuite / casse sur branchement AEP	25/09/2014	casse sur branchement à Madelonnette/prendre les références compteur	Basse-Pointe
70_72252821	Fuite / casse sur branchement AEP	29/09/2014	diag fuite sur le réseau à démarre à basse pointe près de Mme MOUNATCHY	Basse-Pointe
70_72252835	Fuite / casse sur branchement AEP	30/09/2014	casse sur traversée de route a démarre près Mr RELOTTE	Basse-Pointe
70_72254087	Fuite / casse sur branchement AEP	22/10/2014	Fuite sur traversée de route au quartier Madelonnette.	Basse-Pointe
70_72254444	Fuite / casse sur branchement AEP	29/10/2014	CASSE AVANT COMPTEUR A HAUTEUR DUMAS CHEMIN DU MAHOGANY CHEZ Mr HOUDREVILLE Georges	Basse-Pointe
70_72254793	Fuite / casse sur branchement AEP	03/11/2014	SUITE RECHERCHE DE FUITE ET SONDAGE CASSE A REPEREE A RIVIERE ROCHE A FAIRE URGENT	Basse-Pointe
70_72254842	Fuite / casse sur branchement AEP	04/11/2014	casse avant compteur à demard basse pointe près madame SURBON	Basse-Pointe



70_72255075	Fuite / casse sur branchement AEP	07/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR RIVIERE ROCHE	Basse-Pointe
70_72255368	Fuite / casse sur branchement AEP	17/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR A DEMARD EN FACE D Mr RELOTTE ROGER	Basse-Pointe
70_72255369	Fuite / casse sur branchement AEP	17/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR RUE DU STADE	Basse-Pointe
70_72256132	Fuite / casse sur branchement AEP	25/11/2014	VOMPTEUR CASSE A REMPLACER NALAMOUTOU LES ANTIRIUMS A BASSE POINTE	Basse-Pointe
70_72257555	Fuite / casse sur branchement AEP	17/12/2014	Fuite avant compteur G.O / TP niveau garage Pheso quartier EMMA.	Basse-Pointe
70_72257745	Fuite / casse sur branchement AEP	19/12/2014	casse avant compteur AKR basse pointe chez Mr TIMARD Olivier	Basse-Pointe
70_72257903	Fuite / casse sur branchement AEP	24/12/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A YEMA BASSE POINTE PRES DE Mr MOUTOUSAMY ET LAURA MARIE AVANT LA BI	Basse-Pointe
70_72249679	Fuite / casse sur branchement AEP	27/08/2014	CASSE AVANT CPT BIRMINGHAM LUCIANA GRAND RIVIERE	Grand'Rivière
70_72251979	Fuite / casse sur branchement AEP	12/09/2014	CASSE AVANT CPT Mme JULIENEAU ODETTE BELLEVUE GRAND RIVIERE	Grand'Rivière
70_72241965	Fuite / casse sur branchement AEP	02/01/2014	casse avant compteur trou la guerre bout de réseau	Gros-Morne
70_72242209	Fuite / casse sur branchement AEP	09/01/2014	casse sur brt colonne cassée à poirier gros morne	Gros-Morne
70_72243162	Fuite / casse sur branchement AEP	10/02/2014	casse avant cpt moges poronette morne congo	Gros-Morne
70_72243630	Fuite / casse sur branchement AEP	19/02/2014	casse avant cpt causée par la DDE deux terres vers st Etienne	Gros-Morne
70_72244585	Fuite / casse sur branchement AEP	18/03/2014	casse avant cpt à SINAI au gros morne	Gros-Morne
70_72244586	Fuite / casse sur branchement AEP	18/03/2014	casse avant cpt près PIEJOS AU GROS MORNE	Gros-Morne
70_72245573	Fuite / casse sur branchement AEP	08/04/2014	casse avant cpt à l'angle du chemin Mangot mouche et de glottin	Gros-Morne
70_72246137	Fuite / casse sur branchement AEP	14/05/2014	casse avant cpt chemin ostéologue rivière lézarde	Gros-Morne
70_72246400	Fuite / casse sur branchement AEP	30/04/2014	CASSE AVANT COMPTEUR A LA CROISEE DE BORELIE BOIS LEZARD CONTACT 0696 35 37 02	Gros-Morne
70_72247870	Fuite / casse sur branchement AEP	06/06/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE PLUS HAUT DE L'ECOLE DE DUMAINE	Gros-Morne
70_72248143	Fuite / casse sur branchement AEP	12/06/2014	casse avant compteur chez Mme disoundy à croix jurin au gros morne privé d'eau tel 0596 67 52 39	Gros-Morne
70_72248554	Fuite / casse sur branchement AEP	24/06/2014	CASSE A LA BOUCHE A CLE PLUS BAS DE LA BOUTIQUE DE BELLEVUE A LA CROISEE DE MAXIMIN	Gros-Morne
70_72248834	Fuite / casse sur branchement AEP	09/07/2014	CASSE A B A C CROIX ODILON	Gros-Morne
70_72249165	Fuite / casse sur branchement AEP	08/07/2014	.SUITE DIAG CASSE AVANT CPT A REPAREE CHEMIN BELLEROPHON A BOIS LEZARD PRES DE Mr MARCILLON	Gros-Morne



70_72249249	Fuite / casse sur branchement AEP	09/07/2014	casse avant cpt près de cartesse guy a glottin 0696 39 69 07	Gros-Morne
70_72249269	Fuite / casse sur branchement AEP	08/07/2014	CASSE AVANT CPT RIVIERE LEZARDE 2	Gros-Morne
70_72249565	Fuite / casse sur branchement AEP	15/07/2014	fuite au compteur au gros morne Mr TEREZIN cpt n° 125808	Gros-Morne
70_72249587	Fuite / casse sur branchement AEP	18/07/2014	CASSE AVANT COMPTEUR RIVIERE POMME TEL 0596 71 88 60	Gros-Morne
70_72249681	Fuite / casse sur branchement AEP	24/07/2014	CASSE AVANT CPT Mr DISER A BOIS LEZARD	Gros-Morne
70_72250151	Fuite / casse sur branchement AEP	29/07/2014	Fuite sur bouche à clé à chemin Boissette quartier Glottin.	Gros-Morne
70_72250968	Fuite / casse sur branchement AEP	05/09/2014	CASSE A LA B A C BOUT DE RESEAU DE CROIX GIRIN GROS MORNE PRES LA FAMILLE MONA	Gros-Morne
70_72251281	Fuite / casse sur branchement AEP	27/08/2014	casse avant cpt à cite fraicheur près bellerofond tel 0696 23 17 47	Gros-Morne
70_72251417	Fuite / casse sur branchement AEP	04/09/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE CITE FRAICHEUR	Gros-Morne
70_72251937	Fuite / casse sur branchement AEP	11/09/2014	Casse à la bouche à clé au quartier Glotin.	Gros-Morne
70_72251938	Fuite / casse sur branchement AEP	11/09/2014	Casse sur distribution au quartier Magnan.	Gros-Morne
70_72251987	Fuite / casse sur branchement AEP	12/09/2014	FUITE SUR BRT CPTN° 0560 A DUMAINE APRES L'ECOLE	Gros-Morne
70_72252066	Fuite / casse sur branchement AEP	19/09/2014	Compteur cassé chez Mme Prajet Henriette Chemin Ajoupa , fuite importante.	Gros-Morne
70_72252177	Fuite / casse sur branchement AEP	18/09/2014	Casse avant compteur au quartier Terre Curiale.	Gros-Morne
70_72253073	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	casse avant compteur trou la guerre près de batterie et charote 0696 23 09 54 0596 67 85 04	Gros-Morne
70_72253316	Fuite / casse sur branchement AEP	08/10/2014	casse sur traversée de route suite réouverture de brt M. DELOS GEORGES- 7218016234- SAINT MAURICE / Numéro compteur 263464	Gros-Morne
70_72254079	Fuite / casse sur branchement AEP	22/10/2014	Fuite importante au quartier La Vierge DN50 PEHD sectionné suite passage engin espace vert.	Gros-Morne
70_72255277	Fuite / casse sur branchement AEP	14/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR SUITE DIAG A CROIX BLANCHE FOND ZABROCOT PRES DE JARIN CHRISTOPHE	Gros-Morne
70_72255283	Fuite / casse sur branchement AEP	14/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR CAUSE PAR UNE ENTREPRISE APRES LA CROISEE DE CROIX ODILON ET AVANT LE NOUVEAU BATIMENT DE S PERSONNES AGEES SUITE FCHE DIAG	Gros-Morne
70_72256660	Fuite / casse sur branchement AEP	02/12/2014	LE 16 DECEMBRE REMBLAIT A FAIRE SUITE CASSE URGENT Mme VENTADOUR 0596 71 72 76 LE 1 DECMBRE CASSE A LA BOUCHE A CLE EN FACE DU JARDIN DU GROS MORNE A DENEL EAU COULE DERRIERE LE MUR	Gros-Morne
70_72256813	Fuite / casse sur branchement AEP	04/12/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A SAINT MICHEL AU GROS MORNE	Gros-Morne
70_72256828	Fuite / casse sur branchement AEP	04/12/2014	CASSE APRES COMPTEUR RBT NE FERME PAS Mme VAUCLIN Lucie A DEUX TERRES PRES DE LA BOUCHERIE	Gros-Morne



70_72257117	Fuite / casse sur branchement AEP	09/12/2014	CASSE AVANT COMPTEUR RUE DE L'ECOLE A GLOTTIN PRES DE Mr ROY CAMILLE	Gros-Morne
70_72257502	Fuite / casse sur branchement AEP	15/12/2014	casse avant compteur a carrefour marquette au gros morne	Gros-Morne
70_72257916	Fuite / casse sur branchement AEP	13/01/2015	casse avant cpt du stade du gros morne prévoir Bakou	Gros-Morne
70_72258218	Fuite / casse sur branchement AEP	30/12/2014	CASSE AVANT COMPTEUR A GLOTTIN PLUS DE L'ECOLE AU PRES DE LA FAMILLE ROY CAMILLE	Gros-Morne
70_72242918	Fuite / casse sur branchement AEP	04/02/2014	casse avant cpt à la croisée la RACINE AJOUPA B	L'Ajoupa-Bouillon
70_72242919	Fuite / casse sur branchement AEP	04/02/2014	casse avant cpt la RACINE vers le BOURG AJOUPA B	L'Ajoupa-Bouillon
70_72242920	Fuite / casse sur branchement AEP	04/02/2014	CASSE AVANT CPT AU BOURG AJOUPA B	L'Ajoupa-Bouillon
70_72243020	Fuite / casse sur branchement AEP	07/02/2014	casse avant cpt derrière l'église d'ajoupa b dans une plantation	L'Ajoupa-Bouillon
70_72244080	Fuite / casse sur branchement AEP	17/03/2014	CASSE AVANT CERVE ROBERT BOURG AJOUPA CPT N°0610	L'Ajoupa-Bouillon
70_72246141	Fuite / casse sur branchement AEP	23/04/2014	CASSE AVANT CPT RIVIERE ROCHE Mme DUMOTIE Anne cpt n°4550 ind 1996	L'Ajoupa-Bouillon
70_72246142	Fuite / casse sur branchement AEP	23/04/2014	casse avant cpt en face du restaurant le LOUIS D'OR	L'Ajoupa-Bouillon
70_72246724	Fuite / casse sur branchement AEP	13/05/2014	casse avant cpt le marché au bourg au bourg	L'Ajoupa-Bouillon
70_72248715	Fuite / casse sur branchement AEP	25/06/2014	CASSE A LA B A C BOURG AJOUPA	L'Ajoupa-Bouillon
70_72249866	Fuite / casse sur branchement AEP	23/07/2014	Fuite sur bouche à clé au quartier Adinet commune D ' Ajoupa - Bouillon. prévoir signalisation temporaire et port des E-P-I.	L'Ajoupa-Bouillon
70_72251861	Fuite / casse sur branchement AEP	10/09/2014	Casse avant compteur au Bourg Ajoupa Bouillon.	L'Ajoupa-Bouillon
70_72252422	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	CASSE A LA BOUCHE A CLE SANCE AJOUPA B	L'Ajoupa-Bouillon
70_72252805	Fuite / casse sur branchement AEP	29/09/2014	casse sur la dist d'Eden à la racine	L'Ajoupa-Bouillon
70_72252820	Fuite / casse sur branchement AEP	29/09/2014	casse avant cpt N° 2450 ind CAVINY MAURICE ajoupa	L'Ajoupa-Bouillon
70_72253530	Fuite / casse sur branchement AEP	10/10/2014	Fuite avant compteur n° 5329 au quartier Grande Savane.	L'Ajoupa-Bouillon
70_72253711	Fuite / casse sur branchement AEP	16/10/2014	Casse à la bouche à clé au quartier Ravine des Saints.	L'Ajoupa-Bouillon
70_72254297	Fuite / casse sur branchement AEP	24/10/2014	Casse sur traversée de route au quartier Sancé.	L'Ajoupa-Bouillon
70_72245407	Fuite / casse sur branchement AEP	04/04/2014	CASSE AVANT CPT CHEZ Mr SULPA CELIUS BELLEVUE CHEMIN MAXIMIN VOIR SI POSSIBLE DE DEPLACER LE COMPTEUR	La Trinité
70_72248978	Fuite / casse sur branchement AEP	01/07/2014	casse avant compteur près de l'école de Bellevue causée par la commune	La Trinité



70_72242235	Fuite / casse sur branchement AEP	14/01/2014	CASSE AVANT SUR TRAVERSEE DE ROUTE BON REPOS PRES DE ARBOT Asene	Le Lorrain
70_72242365	Fuite / casse sur branchement AEP	20/02/2014	FUITE SUR BRT DEVANT LA MAISON A DOMINANTE N° 15 BAS DU TEMPLE 0596 53 55 63 VITULA CELESTINE	Le Lorrain
70_72242498	Fuite / casse sur branchement AEP	17/01/2014	casse sur réseau la courtoisie n°10 chez Mr CAREL 0596 74 39 81	Le Lorrain
70_72242544	Fuite / casse sur branchement AEP	22/01/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE LOTISSEMENT PRE BOURG PRES DE Mr BARBA	Le Lorrain
70_72243022	Fuite / casse sur branchement AEP	04/02/2014	CASSE AVANT CPT PRES DE M. VALONY MICHEL- 7218001775- MOREAU	Le Lorrain
70_72243145	Fuite / casse sur branchement AEP	06/02/2014	casse avant cpt à VALLON près d'ONIER ET LESBO	Le Lorrain
70_72243580	Fuite / casse sur branchement AEP	18/02/2014	suite diag fuite avant cpt en face l'ancienne hôpital du lorrain près lina à réparée PREVOIR PANEAU ET EPI	Le Lorrain
70_72243750	Fuite / casse sur branchement AEP	21/02/2014	casse avant cpt morne capot lorrain en ceran entrée VELAYOUDON près de Mr PENY	Le Lorrain
70_72243907	Fuite / casse sur branchement AEP	07/03/2014	casse sur traversée de route après le pompage de bon repos près de sainte rose	Le Lorrain
70_72244840	Fuite / casse sur branchement AEP	19/03/2014	Casse sur branchement Mr Mardet à Vivé	Le Lorrain
70_72244841	Fuite / casse sur branchement AEP	19/03/2014	Casse sur branchement, porcherie Vivé	Le Lorrain
70_72244842	Fuite / casse sur branchement AEP	19/03/2014	casse sur compteur à Morne Céron	Le Lorrain
70_72245532	Fuite / casse sur branchement AEP	09/04/2014	casse à la b à c à morne étoile près de la scierie	Le Lorrain
70_72245636	Fuite / casse sur branchement AEP	09/04/2014	casse à la b à c MORNE CAPOT en CERAN près de Mr PENY	Le Lorrain
70_72246398	Fuite / casse sur branchement AEP	05/05/2014	casse sur conduite dn 32 entre l'usine et le décanteur à lunuté production du lorrain	Le Lorrain
70_72246937	Fuite / casse sur branchement AEP	13/05/2014	casse sur traversée de route à fond brulé près de la poste	Le Lorrain
70_72246982	Fuite / casse sur branchement AEP	14/05/2014	casse avant à morne étoile au lorrain avant la scierie causée par une entreprise	Le Lorrain
70_72247069	Fuite / casse sur branchement AEP	15/05/2014	casse avant devant le point mat seguineau au lorrain	Le Lorrain
70_72247109	Fuite / casse sur branchement AEP	16/05/2014	CASSE AVANT COMPTEUR BON REPOS PRES DE VILDEUIL FELIX	Le Lorrain
70_72247429	Fuite / casse sur branchement AEP	26/05/2014	casse sur traversée de route fond cany morne capot près Mr RUTER	Le Lorrain
70_72247436	Fuite / casse sur branchement AEP	26/05/2014	casse avant cpt morne étoile au lorrain près de galva	Le Lorrain
70_72247835	Fuite / casse sur branchement AEP	04/06/2014	casse avant compteur fonds grand anse chez Mme AUGUSTIN Eugeneie	Le Lorrain
70_72248393	Fuite / casse sur branchement AEP	16/06/2014	casse sur traversée de route à fond brulé en face de la poste	Le Lorrain



70_72248397	Fuite / casse sur branchement AEP	16/06/2014	casse sur traversée de route à fond labour avant le pont de la pirogue	Le Lorrain
70_72248687	Fuite / casse sur branchement AEP	24/06/2014	casse sur traversée de route avant le réservoir de macédoine	Le Lorrain
70_72248695	Fuite / casse sur branchement AEP	02/07/2014	casse à la b à c morne jacques après le temple	Le Lorrain
70_72249431	Fuite / casse sur branchement AEP	11/07/2014	CASSE AVANT COMPTEUR SOUS BOIS PRES Mme BILON	Le Lorrain
70_72249688	Fuite / casse sur branchement AEP	17/07/2014	CASSE AVANT Mme MANYRI PRES DU RSV DE SCEC AU LORRAIN	Le Lorrain
70_72250275	Fuite / casse sur branchement AEP	31/07/2014	Fuite sur branchement au quartier Macédoine sur traversée de route.	Le Lorrain
70_72250392	Fuite / casse sur branchement AEP	04/08/2014	CASSE AVANT CPT ROUTE MAISON DE LA POUPEE PRES DE LANGE	Le Lorrain
70_72250424	Fuite / casse sur branchement AEP	06/08/2014	CASSE AVANT CPT STATION EPURATION A SOUS BOIS	Le Lorrain
70_72250709	Fuite / casse sur branchement AEP	12/08/2014	fuite sur branchement: Mr Matrolle Alexandre route de l'abattoir tel:0596444479	Le Lorrain
70_72250941	Fuite / casse sur branchement AEP	21/08/2014	CASSE A LA B A C MORNE ETOILE AU LORRAIN PRES DE Mr VIGER	Le Lorrain
70_72251225	Fuite / casse sur branchement AEP	26/08/2014	FUITE SUR BRANCHEMNT PRES DE LEON EDMOND A VALLON LORRAIN	Le Lorrain
70_72251486	Fuite / casse sur branchement AEP	01/09/2014	CASSE A LA B A C LOT PRE BOURG RUE DES CAILLEMITE 0596 53 78 74	Le Lorrain
70_72252045	Fuite / casse sur branchement AEP	15/09/2014	CASSE AVANT CPT PRES DE PORSAN AUGUSTINE ET LAURENT PAMPHILE A BON REPOS	Le Lorrain
70_72252254	Fuite / casse sur branchement AEP	19/09/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE BON REPOS APRES LE LOTISSEMENT AVANT LA CROISEE DE MAXIME	Le Lorrain
70_72252622	Fuite / casse sur branchement AEP	25/09/2014	casse sur traversée de route à morne ceron	Le Lorrain
70_72252623	Fuite / casse sur branchement AEP	25/09/2014	casse sur traversée de route fond brulé	Le Lorrain
70_72252719	Fuite / casse sur branchement AEP	26/09/2014	CASSE AVANT COMPTEUR ET CONDUITE A METTRE EN FOUILLE PRES DE Mr MONARD A MAXIME	Le Lorrain
70_72253523	Fuite / casse sur branchement AEP	10/10/2014	Casse avant compteur au quartier Fond Grand Anse chez Mme Augustin Marthe.	Le Lorrain
70_72254458	Fuite / casse sur branchement AEP	29/10/2014	casse avant compteur près de michel Etienne croisée quatre après le plateau sportif	Le Lorrain
70_72254861	Fuite / casse sur branchement AEP	06/11/2014	casse à a b à c bon repos près de Mr CABRIMOLE	Le Lorrain
70_72254862	Fuite / casse sur branchement AEP	06/11/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A FOND BRULE AU LORRAIN	Le Lorrain
70_72255811	Fuite / casse sur branchement AEP	20/11/2014	Fuite au robinet de compteur maison Mme COMA FRANCIA- 7218000197- ROUTE DE L HOPITAL	Le Lorrain
70_72255898	Fuite / casse sur branchement AEP	20/11/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A FOND BRULE PRES DU HANGARD	Le Lorrain



70_72256128	Fuite / casse sur branchement AEP	24/11/2014	casse avant cpt Mr arbot morne savon	Le Lorrain
70_72256324	Fuite / casse sur branchement AEP	28/11/2014	Casse à la bouche à clé au quartier Fond Gens Libres.	Le Lorrain
70_72257088	Fuite / casse sur branchement AEP	08/12/2014	CASSE AVANT COMPTEUR DU STEP DE SOUS BOIS	Le Lorrain
70_72257097	Fuite / casse sur branchement AEP	08/12/2014	casse sur traversée de route près maison de la poupée à vallon	Le Lorrain
70_72257115	Fuite / casse sur branchement AEP	09/12/2014	CASSE AVANT COMPTEUR A CASTELLE BRANDO PRES DE MARC PAMPHILE CAUSE PAR LA COMMUNE	Le Lorrain
70_72241974	Fuite / casse sur branchement AEP	06/01/2014	casse sur traversée de route à charpentier avant la famille GELIE	Le Marigot
70_72245907	Fuite / casse sur branchement AEP	22/04/2014	suite diag casse à la b à c duvallon dominante face martinel bernard avant le point de chlore	Le Marigot
70_72246450	Fuite / casse sur branchement AEP	30/04/2014	CASSE AVANT CPT CHEZ BRIDIER Clément PLATE FORME AU MARIGOT	Le Marigot
70_72247267	Fuite / casse sur branchement AEP	21/05/2014	fuite sur colonne lot les FILAO résidence RISVUYAN AU MARIGOT	Le Marigot
70_72247458	Fuite / casse sur branchement AEP	24/03/2014	suite diag fir n° 72244994 casse sur traversée de route à faire MARIGOT DUHAMELIN PRES LA CITE DE JEAN BATISTE	Le Marigot
70_72248418	Fuite / casse sur branchement AEP	18/06/2014	suite int de bolinois et cherchel casse à la bouche à clé M. ARDIN FELIX- 7218004084- LOT DUHAUMONT LOT No6	Le Marigot
70_72248451	Fuite / casse sur branchement AEP	18/06/2014	CASSE AVANT CPT ENTREE DE LA POINTE AU MARIGOT	Le Marigot
70_72251423	Fuite / casse sur branchement AEP	29/08/2014	CASSE AVANT COMPTEUR N° 1896 A DUVALLOON DOMINANTE AU MARIGOT	Le Marigot
70_72251980	Fuite / casse sur branchement AEP	12/09/2014	CASSE AVANT CPT N° 1896 DUVALLOON AU MARIGOT régularisation	Le Marigot
70_72252176	Fuite / casse sur branchement AEP	18/09/2014	Fuite importante signalée à la résidence Fond D'or	Le Marigot
70_72252248	Fuite / casse sur branchement AEP	23/09/2014	CASSE A LA BOUCHE A CLE AU MARIGOT A L'ENTREE DE L'EDF AVANT LE PONT DU LORRAIN	Le Marigot
70_72253342	Fuite / casse sur branchement AEP	08/10/2014	casse avant cpt sur le nouveau réseau a duhamelin signalé par la mairie	Le Marigot
70_72254965	Fuite / casse sur branchement AEP	06/11/2014	Fuite avant compteur maison Goldery Benoit, quartier Plate Forme .	Le Marigot
70_72255079	Fuite / casse sur branchement AEP	27/11/2014	CASSE A LA B A C LA MARIE LA CROISEE DERRIERE LA MAIRIE	Le Marigot
70_72256722	Fuite / casse sur branchement AEP	04/12/2014	casse avant cpt à dominante en face entrée chemin mazure près de Mr GROUGI près poteau PTT	Le Marigot
70_72257868	Fuite / casse sur branchement AEP	08/01/2015	fuite sur traversée de route croisée yoldie a charpentier	Le Marigot
70_72242108	Fuite / casse sur branchement AEP	06/01/2014	CASSE A LA B A C L'HEUREUX VERT PRE VERT LE RANCH PRES DE BEROARD	Le Robert
70_72242113	Fuite / casse sur branchement AEP	10/01/2014	casse sur traversée de route bois neuf près vautour	Le Robert



70_72242114	Fuite / casse sur branchement AEP	10/01/2014	casse sur traversée de route voltaire près de la famille BONOIR	Le Robert
70_72242366	Fuite / casse sur branchement AEP	21/01/2014	CASSE AVANT CPT A L'ERMITAGE Madame HELLENISSE 05969 65 99 15	Le Robert
70_72242573	Fuite / casse sur branchement AEP	31/01/2014	casse à la b à c zabeth bout du réseau	Le Robert
70_72243771	Fuite / casse sur branchement AEP	26/02/2014	casse avant cpt à l'heureux causée par la commune du robert	Le Robert
70_72244459	Fuite / casse sur branchement AEP	14/03/2014	Casse importante à Lheureux quartier avant cpt Vert Pré/ manque eau pour les abonnés	Le Robert
70_72245374	Fuite / casse sur branchement AEP	04/04/2014	CASSE AVANT CPT A CHERE EPICE VERT PRE APRES LA FAMILLE MARTELY	Le Robert
70_72246725	Fuite / casse sur branchement AEP	08/05/2014	casse avant compteur la charles café au vert pré	Le Robert
70_72246906	Fuite / casse sur branchement AEP	03/06/2014	casse à la bouche à clé plus bas du temple avant INATE à l'heureux pensez aux EPI et aux panneaux	Le Robert
70_72247727	Fuite / casse sur branchement AEP	03/06/2014	suite diag n°72247715 casse à la b à c vert près de la coiffeuse à bois 9	Le Robert
70_72248399	Fuite / casse sur branchement AEP	17/06/2014	casse avant cpt près de MONTUEUX Franz à providence	Le Robert
70_72248400	Fuite / casse sur branchement AEP	17/06/2014	casse sur traversée de route après le terrain de foot à providence	Le Robert
70_72248401	Fuite / casse sur branchement AEP	17/06/2014	nouvelle casse sur traversée de route après le terrain de foot à providence	Le Robert
70_72249294	Fuite / casse sur branchement AEP	10/07/2014	SUITE DAIG BOLINOIS CASSE A LA B A C A REPARER PRES DE M. LAMINE ROBERT- 7218019587- MANS.CATALOGNE VERS BOIS NEUF VERT PRE	Le Robert
70_72249547	Fuite / casse sur branchement AEP	15/07/2014	casse avant cpt voltaire près de ANACLET	Le Robert
70_72249562	Fuite / casse sur branchement AEP	15/07/2014	CASSE AVANT BOUT DU RESEAU DE VOLTAIRE PRES DE GUILLAUME	Le Robert
70_72249682	Fuite / casse sur branchement AEP	18/07/2014	CASSE AVAN TCPT Mr VALMY CAFE VERT PRE CPT N° 5208	Le Robert
70_72249683	Fuite / casse sur branchement AEP	18/07/2014	CASSE AVAN TCPT Mr VALMY CPT N° 251512 IND 59 CAFE VERT PRE	Le Robert
70_72250133	Fuite / casse sur branchement AEP	28/07/2014	Fuite avant Compteur au quartier Providence maison Hery Marius tél: 0696 90 82 94 - 0596 654 88 85.	Le Robert
70_72250164	Fuite / casse sur branchement AEP	04/08/2014	Fuite avant compteur au quartier l'heureux.	Le Robert
70_72250402	Fuite / casse sur branchement AEP	05/08/2014	CASSE A LA B A C BOIS NEUF VERS LE TERRAIN DE FOOT prévoir renouvellement brt	Le Robert
70_72250913	Fuite / casse sur branchement AEP	26/08/2014	CASSE AVANT CPT PRES DE Mme BIZOLY A BOUTEAUD VERT VRE	Le Robert
70_72251246	Fuite / casse sur branchement AEP	28/08/2014	CASSE A LA B A C RUE DES MAUVAISE PAYES PRES AUTO ECOLE BOURG DU VERT PRE	Le Robert
70_72251825	Fuite / casse sur branchement AEP	08/09/2014	FUITE SUR BRANCHEMENT (colonne cassée) APRES L'ECOLE DE CAFE PRES DU PONT	Le Robert



70_72251827	Fuite / casse sur branchement AEP	08/09/2014	COFFRTE DE 4 CPS A POSER SUITE CASSE A LA B A C BOIS NEUF VERS LE TERRAIN DE FOOT prévoir renouvellement brt	Le Robert
70_72253240	Fuite / casse sur branchement AEP	06/10/2014	CASSE AVANT CPT LA SICA AU VERT PRE	Le Robert
70_72253294	Fuite / casse sur branchement AEP	07/10/2014	CASSE AVANT CPT ROUTE DU VERT PRE	Le Robert
70_72253295	Fuite / casse sur branchement AEP	07/10/2014	CASSE AVANT CPT A VOLTAIRE VERT PRE	Le Robert
70_72254858	Fuite / casse sur branchement AEP	05/11/2014	casse avant compteur avant le pittre à chère épice au vert pré	Le Robert
70_72256129	Fuite / casse sur branchement AEP	26/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR CAUSE PAR CINCINATUS A BOUTEAUD VERT PRE	Le Robert
70_72256437	Fuite / casse sur branchement AEP	09/12/2014	CASSE A LA BOUCHE A CLE AU BOUT DU RESEAU DE ZABETH VERS L'ERMITAGE	Le Robert
70_72257638	Fuite / casse sur branchement AEP	18/12/2014	casse à la bouche à clé voltaire près de Mr Thierry 0696 07 78 47	Le Robert
70_72257904	Fuite / casse sur branchement AEP	24/12/2014	casse sur traversée de route près de Mr BEROUARD à zabeth vers le ranch	Le Robert
70_72246140	Fuite / casse sur branchement AEP	23/04/2014	CASSE AVANT CPT RIVIERE ROCHE CHEZ Mr SOSSE CPT N° 1218 IND 3699	Macouba
70_72246661	Fuite / casse sur branchement AEP	06/05/2014	casse avant cpt cité rivière roche macouba	Macouba
70_72247982	Fuite / casse sur branchement AEP	10/06/2014	casse avant cpt à rivière roche macouba Mr DUMOTIER	Macouba
70_72249558	Fuite / casse sur branchement AEP	16/07/2014	FUITE AU RBT DU CPT NALAMOUTOU EDDY BOURG DU MACOUBA	Macouba
70_72249678	Fuite / casse sur branchement AEP	27/08/2014	CASSE AVANT CPT CHEZ Mr NOTEUIL Eveline 50 PAS MACOUBA	Macouba
70_72250397	Fuite / casse sur branchement AEP	04/08/2014	CASSE AVANT CPT PRES DE LA CHAPPEL A RIVIERE ROCHE	Macouba
70_72250956	Fuite / casse sur branchement AEP	27/08/2014	CASSE AVANT CPT RIVIERE ROCHE MACOUBA	Macouba
70_72251991	Fuite / casse sur branchement AEP	16/09/2014	CASSE AVANT CPT RIVIERE ROCHE Mr BORVAL RENE PRES DE PHILEMOND MONTOUTE MONIQUE	Macouba
70_72255796	Fuite / casse sur branchement AEP	19/11/2014	Casse avant compteur au quartier Nord-Plage.	Macouba
70_72242005	Fuite / casse sur branchement AEP	16/12/2013	casse à fond moulin bonaire	Sainte-Marie
70_72242238	Fuite / casse sur branchement AEP	13/01/2014	casse avant cpt à recule avant le réducteur	Sainte-Marie
70_72242240	Fuite / casse sur branchement AEP	22/01/2014	casse avant cpt chez bougade ernest saint jacques près bartolet	Sainte-Marie
70_72242344	Fuite / casse sur branchement AEP	22/01/2014	Casse branchement cause par un accident à bonne ville 200m après le rsv	Sainte-Marie
70_72242379	Fuite / casse sur branchement AEP	16/01/2014	casse avant cpt rue beaufort sainte aroman	Sainte-Marie



70_72242380	Fuite / casse sur branchement AEP	16/01/2014	casse avant cpt rivière romanette	Sainte-Marie
70_72242381	Fuite / casse sur branchement AEP	16/01/2014	casse avant rue des awawacks villeneuve s st marie	Sainte-Marie
70_72242466	Fuite / casse sur branchement AEP	16/01/2014	casse sur reseau à felix 1 apres le collège vers delasse	Sainte-Marie
70_72242587	Fuite / casse sur branchement AEP	10/12/2013	SUITE FICHE SAFIR RENOUVELLEMENT DU BRT M. ELIAZOR SYLVESTRE- 7218009980- RODON	Sainte-Marie
70_72243016	Fuite / casse sur branchement AEP	09/02/2014	suite recherche fuite sur le réseau de spourtoune casse repérée et a réparer en face de l'école	Sainte-Marie
70_72243148	Fuite / casse sur branchement AEP	06/02/2014	casse avant cpt près de l'entrée tatis simone ténos saint jacques	Sainte-Marie
70_72243407	Fuite / casse sur branchement AEP	10/02/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE FONR MOULIN PRES Mr LOF	Sainte-Marie
70_72243454	Fuite / casse sur branchement AEP	26/02/2014	suite recherche fuite à pain de sucre casse a réparée à duchamp pain de sucre intervention réalisée avec boisfer	Sainte-Marie
70_72243752	Fuite / casse sur branchement AEP	25/02/2014	casse sur dist epineux saint jacques après le réducteur	Sainte-Marie
70_72243903	Fuite / casse sur branchement AEP	25/02/2014	casse traversée de route trou grec	Sainte-Marie
70_72243939	Fuite / casse sur branchement AEP	27/02/2014	CASSE AVANT CPT DERRIERE LA BNP A SAINTE MARIE	Sainte-Marie
70_72243946	Fuite / casse sur branchement AEP	26/05/2014	-rue des étages casse sur branchement derrière le crédit mutuel	Sainte-Marie
70_72244040	Fuite / casse sur branchement AEP	10/07/2014	bezaudin rue de derrière casse à la bouche à clé près de Mr CASIRIUS	Sainte-Marie
70_72244425	Fuite / casse sur branchement AEP	10/03/2014	Casse sur distribution EUDORCAIT	Sainte-Marie
70_72244714	Fuite / casse sur branchement AEP	25/03/2014	Casse sur distribution	Sainte-Marie
70_72245241	Fuite / casse sur branchement AEP	31/03/2014	casse avant cpt à fourniols	Sainte-Marie
70_72245406	Fuite / casse sur branchement AEP	07/04/2014	CASSE A LA B A C RUE TI LAPPE FOURNIOLS PRES DE Mme DELIN	Sainte-Marie
70_72245908	Fuite / casse sur branchement AEP	17/04/2014	casse avant cpt t près du réservoir de recule	Sainte-Marie
70_72246131	Fuite / casse sur branchement AEP	23/04/2014	casse à la b à c Pérou sur la départementale vers bezaudin	Sainte-Marie
70_72246133	Fuite / casse sur branchement AEP	25/04/2014	casse avant cpt à saint jacques LAURENT Denis	Sainte-Marie
70_72246389	Fuite / casse sur branchement AEP	28/04/2014	casse sur branchement entre le réservoir de derrière morne 1 et 2	Sainte-Marie
70_72247066	Fuite / casse sur branchement AEP	15/05/2014	SUITE DIAG CASSE A LA BOUCHE A CLE EN FACE DE Mr GERMANY A BASSIN NOIR FOURNIOLS	Sainte-Marie
70_72247439	Fuite / casse sur branchement AEP	27/05/2014	suite diag fir n°72247249 casse sur brt à réparée rue des étages près du mécanicien	Sainte-Marie
70_72247447	Fuite / casse sur branchement AEP	27/05/2014	CASSE A LA B A C PLUS BAS DES PARENTS DE BOLINOIS A RECULE	Sainte-Marie



70_72247455	Fuite / casse sur branchement AEP	06/06/2014	casse à al b à c Belle-Etoile à coté d'un prunier à la Rue Jasmin des poètes. Les proches Voisins sont : Madame CABANET ancienne marchande de poisson et Monsieur BELLEAU travaillant à la DEAL (Ex DDE).	Sainte-Marie
70_72247586	Fuite / casse sur branchement AEP	02/06/2014	casse à la bouche à clé sur le réseau de derrière morne derrière pro pneu intervention à faire à la main pensez aux EPI et aux panneaux	Sainte-Marie
70_72248119	Fuite / casse sur branchement AEP	10/06/2014	CASSE AVANT CPT RUE DES ETAGES (voir solin)	Sainte-Marie
70_72248123	Fuite / casse sur branchement AEP	10/06/2014	fuite sur brt à la croisée de desrose vers robin	Sainte-Marie
70_72248156	Fuite / casse sur branchement AEP	12/06/2014	CASSE AVANT CPT DANS LE CANIVAU A BELLE ETOILE PRES DU SNACK	Sainte-Marie
70_72248282	Fuite / casse sur branchement AEP	13/06/2014	CASSE APRES CPT CHEZ BRUNO RUE DES SCALIERS SUITE TRAVAUX BOURG DE SAINTE MARIE	Sainte-Marie
70_72248450	Fuite / casse sur branchement AEP	18/06/2014	CASSE A LA BOUCHE A CLE PRES DE POMIER A SAINT JACQUES	Sainte-Marie
70_72248589	Fuite / casse sur branchement AEP	26/06/2014	casse à la b à c avant le réducteur à citron	Sainte-Marie
70_72248658	Fuite / casse sur branchement AEP	24/06/2014	CASSE AVANT CPT RUE MULATRE Mme HYPOLITE MARIE ADEL	Sainte-Marie
70_72248668	Fuite / casse sur branchement AEP	23/06/2014	CASSE AVANT CPT SUITE INT DE DELASSE CHEZ Mme RANSAU REGINE APRES L'ECOLE DE RECURLE	Sainte-Marie
70_72248696	Fuite / casse sur branchement AEP	08/07/2014	casse avant cpt rue malatre derrière le mur voir vallejo	Sainte-Marie
70_72248824	Fuite / casse sur branchement AEP	01/07/2014	CASSE AVANT CPT AVANT LE PONT BELE SAINT AROAMN	Sainte-Marie
70_72249019	Fuite / casse sur branchement AEP	07/07/2014	CASSE AVANT CPT FOND VERVILLE REMPLACEMENT	Sainte-Marie
70_72249021	Fuite / casse sur branchement AEP	02/07/2014	CASSE AVANT CPT PRES DE LA BOUTIQUE COVERT A BEZAUDIN	Sainte-Marie
70_72249161	Fuite / casse sur branchement AEP	07/07/2014	1ere CASSE AVANT CPT SAINT JACQUES PRES Mr LORDINOT GUY 0696 22 53 85	Sainte-Marie
70_72249162	Fuite / casse sur branchement AEP	07/07/2014	2ere CASSE AVANT CPT SAINT JACQUES PRES Mr LORDINOT GUY	Sainte-Marie
70_72249749	Fuite / casse sur branchement AEP	25/07/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE PLUS HAUT DRANE PRES DE LA BOUCHE INCENDIE DERRIERE MORNE	Sainte-Marie
70_72249875	Fuite / casse sur branchement AEP	24/07/2014	Fuite sur bouche à clé à L'Impasse Luçon quartier Reculé Commune de Sainte Marie.	Sainte-Marie
70_72250131	Fuite / casse sur branchement AEP	04/08/2014	Fuite à la bouche à clé face entrée rue Tilape .	Sainte-Marie
70_72250150	Fuite / casse sur branchement AEP	29/07/2014	Fuite signalée au n°10 rue Roseraie quartier Villeneuve.	Sainte-Marie
70_72250395	Fuite / casse sur branchement AEP	07/08/2014	CASSE AVANT CPT M. DRANE MATHIEU DERRIERE MORNE BOIS JADEINT (PALCY ET VALLEJO) Téléphone Fixe : 0536691817	Sainte-Marie
70_72250422	Fuite / casse sur branchement AEP	07/08/2014	CASSE A LA B A C DUCHAMPS PAIN DE SUCRE	Sainte-Marie



70_72250572	Fuite / casse sur branchement AEP	09/08/2014	CASSE AVANT CPT causé par l'entreprise TREMPIN A SAINT JACQUES	Sainte-Marie
70_72250697	Fuite / casse sur branchement AEP	12/08/2014	CASSE AVAANT COMPTEUR A RUE DES ETAGE	Sainte-Marie
70_72250912	Fuite / casse sur branchement AEP	28/08/2014	CASSE AVANT CPT CHEZ Mme BOLINOIS A RECULE CPT N° 2960	Sainte-Marie
70_72251054	Fuite / casse sur branchement AEP	21/08/2014	SUITE DIAG FUIITE CASSE B A C A FAIRE IMPASSE VELAYOUDON RUE DU CHEMIN DE FER SAINT-JACQUES 97230 SAINTE-MARIE	Sainte-Marie
70_72251056	Fuite / casse sur branchement AEP	21/08/2014	SUITE DIAG FUIITE CASSE SUR BRT prévoir marteau piqueur A COTE DE MR SIX A BEZAUDIN TEL 0696 44 24 51	Sainte-Marie
70_72251239	Fuite / casse sur branchement AEP	26/08/2014	Casse avant compteur signalée au quartier Saint Laurent.	Sainte-Marie
70_72251420	Fuite / casse sur branchement AEP	29/08/2014	fuite signalée au compteur pas de fuite . CASSE AVANT CPT A REPARER M. DESSART CLAUDE- 7218008048- CADRAN MORNE DES ESSES	Sainte-Marie
70_72251424	Fuite / casse sur branchement AEP	29/08/2014	CASSE AVANT COMPTEUR MAISON MOREL A CHARPENTIER	Sainte-Marie
70_72251485	Fuite / casse sur branchement AEP	01/09/2014	CASSE AVANT CPT Mr ARNETON RIVIERE CANARIE ENTREE DU GARAGE GILBERT VOIR AVEC CHERCHEL	Sainte-Marie
70_72251569	Fuite / casse sur branchement AEP	04/09/2014	CASSE SUR BRT PRES DE Mme BARATINY ALEXIA EDMEE- 7218007596- EUDORCAIT	Sainte-Marie
70_72251638	Fuite / casse sur branchement AEP	14/08/2014	casse avant compteur : branchement Bonté Guy à Pain de sucre	Sainte-Marie
70_72251939	Fuite / casse sur branchement AEP	11/09/2014	Casse sur branchement causée par DDE rte de Pain de Sucre quartier Saint Jacques.	Sainte-Marie
70_72251982	Fuite / casse sur branchement AEP	12/09/2014	CASSE AVANT CPT N° 8028 CITE RECULE régularisation	Sainte-Marie
70_72251983	Fuite / casse sur branchement AEP	12/09/2014	CASSE AVANT CPT N° 4480 A CITE RECULE régularisation	Sainte-Marie
70_72252098	Fuite / casse sur branchement AEP	18/09/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE AU LOTISSEMENT RECULE PRES BELLOISEAUX	Sainte-Marie
70_72252255	Fuite / casse sur branchement AEP	26/09/2014	CASSE AVANT CHEVIGNAC A BEZAUDIN DERRIERE L'ANCIENNE ECOLE	Sainte-Marie
70_72252256	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	CASSE AVANT CPT SAINT JACQUES ANCIENNE MAISON PERSONNE AGEE	Sainte-Marie
70_72252421	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	CASSE AVANT CPT Mr RICHER A SAINT JACQUES	Sainte-Marie
70_72252729	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	CASSE AVANT CPT HABITATION CONCORDE A DERRIERE MORNE	Sainte-Marie
70_72253061	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	casse avant cpt près Mme rotzen rivere romanette	Sainte-Marie
70_72253069	Fuite / casse sur branchement AEP	03/10/2014	CASSE AVANT COMPTEUR PRES LA FAMILLE CHILAE A RECULE	Sainte-Marie
70_72253276	Fuite / casse sur branchement AEP	07/10/2014	fuite sur branchement à la villa n°24 Gpe Reculé chez Mme Manbert, cliente sans eau. cpt n° 8682	Sainte-Marie
70_72253340	Fuite / casse sur branchement AEP	14/10/2014	CASSE AVANT COMPTEUR A BONAIRE EN FACE DU PHINIX 0596 52 14 77	Sainte-Marie



70_72253605	Fuite / casse sur branchement AEP	15/10/2014	Casse avant compteur quartier Pain de Sucre Endesroses maison Grougy Bertrand	Sainte-Marie
70_72253606	Fuite / casse sur branchement AEP	15/10/2014	Casse avant compteur quartier Pain de Sucre maison Courset Eric.	Sainte-Marie
70_72254375	Fuite / casse sur branchement AEP	27/10/2014	CASSE AVANT CPT A PEROU Mr HENRY MONJOLIE	Sainte-Marie
70_72254588	Fuite / casse sur branchement AEP	30/10/2014	CASSE AVANT CPT LES HAUTS DE VILLENEUVE IMPASSE DE AMAREUSE	Sainte-Marie
70_72254841	Fuite / casse sur branchement AEP	04/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR RUE DERRIERE EUDORCAIT PRES DE Mr FLOTENT PAUL	Sainte-Marie
70_72255100	Fuite / casse sur branchement AEP	12/11/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A EUDORCAIT	Sainte-Marie
70_72255674	Fuite / casse sur branchement AEP	18/11/2014	SUITE DIAG FUITE CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE APRES LOTISSEMENT ROSE DES VENTS IMPASSE COROSSOL. BOITE AUX LETTRES ROSE	Sainte-Marie
70_72255895	Fuite / casse sur branchement AEP	20/11/2014	suite diag fuite rbt après compteur défectueux eau coule à pleine tube lotissement reculé	Sainte-Marie
70_72256167	Fuite / casse sur branchement AEP	25/11/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE PRES DU RESERVOIR DE RECULE	Sainte-Marie
70_72256450	Fuite / casse sur branchement AEP	28/11/2014	CASSE AVANT COMPTEUR RECULE ENTREE EN FACE DE L'ECOLE PRES LA FAMILLE ROTZEN ANNETTE	Sainte-Marie
70_72256666	Fuite / casse sur branchement AEP	02/12/2014	CASSE A LA BOUCHE A CLE Chez Mr TERRINE jean Philippe quartier Pérou fond cresson.	Sainte-Marie
70_72256713	Fuite / casse sur branchement AEP	03/12/2014	CASSE AVANT COMPTEUR PRES LA FAMILLE CHILAIR	Sainte-Marie
70_72256725	Fuite / casse sur branchement AEP	04/12/2014	CASSE AVANT COMPTEUR TROU MANGOUSTE HILDERAL BERTINOTTE CPT N° 0029 IND 1169	Sainte-Marie
70_72256726	Fuite / casse sur branchement AEP	04/12/2014	CASSE AVANT SUR TRAVERSEE DE ROUTE APRES LE RESERVOIR DE SAINT JACQUES CMOPTEUR N° 4883 IND 3302	Sainte-Marie
70_72256830	Fuite / casse sur branchement AEP	04/12/2014	SUITE DIAG CASSE AVANT COMPTEURB A REPAREE LA FERME SAINT JACQUES RUE DU CENTENAIRE PRES DE Mr PIERRE VALADE	Sainte-Marie
70_72257233	Fuite / casse sur branchement AEP	10/12/2014	CASSE SUR BRT CAUSEE PAR UNE ENTREPRISE A CADRAN	Sainte-Marie
70_72257309	Fuite / casse sur branchement AEP	11/12/2014	CASSE AVANT: 0596697465 / 0696200251 IMPASSE BONTE - PEROU DEVANT CHEZ M. CHEVALIER CHRISTIAN VOISIN : CHEVALIER ELISABETH	Sainte-Marie
70_72257393	Fuite / casse sur branchement AEP	23/12/2014	CASSE SUR TRAVERSEE DE ROUTE A LA RUE EPINEUX. ENTRE MAISON LOSAT HYPPOLITE ET MAISON GENTIL	Sainte-Marie
70_72257876	Fuite / casse sur branchement AEP	08/12/2014	SUITE DIAG CASSE A REPAREE SUR CONDUITE DN 32 HABITATION MERVEILLEUSE - DERRIERE MORNE - CHEMIN DEUX TERRES - MAISON N° 259	Sainte-Marie



Détail des interventions d'entretien :

REFERENCE INTERVENTION	LIBELLE NATURE	DATE REALISE	ADRESSE	VILLE	LIBELLE ENTITE TECHNIQUE
70_72243297	Entretien / Vérification de ventouses	18/02/2014	entretien contrôle ventouse ponceau entrée morne icaque Bas ceron (rsv Macedoine)	Le Lorrain	Ventouse ponceau entrée morne icaque Bas ceron (rsv Macedoine)
70_72243298	Entretien / Vérification de ventouses	12/02/2014	entretien contrôle Ventouse Bas ceron près de Nestile Eustache (rsv Macedoine dist)	Le Lorrain	Ventouse Bas ceron près de Nestile Eustache (rsv Macedoine dist)
70_72243299	Entretien / Vérification de ventouses	18/02/2014	entretien contrôle Ventouse près du rsv adduct. dn 150 Carabin - Morne capot	Le Lorrain	Ventouse près du rsv adduct. dn 150 Carabin - Morne capot
70_72243313	Entretien / Vérification de ventouses	12/02/2014	entretien ventouse dist près de LAVENAIRE croisée quatre	Le Lorrain	Ventouse près de Lavenaire Pascal rsv croisé quatre dist
70_72243314	Entretien / Vérification de ventouses	12/02/2014	entretien ventouse add près de LAVENAIRE croisée quatre	Le Lorrain	Ventouse près de lavenaire Pascale add 150 Carabin - Morne Capot
70_72243315	Entretien / Vérification de ventouses	12/02/2014	entretien ventouse dist près de LIMIER EUGENE morne jacques	Le Lorrain	Ventouse près de Limier Eugène rsv Morne Jacques dist
70_72243647	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Le Lorrain	Ventouse près de l'école Carabin ad 150 Carabin Morne Capot
70_72243316	Entretien / Vérification de ventouses	12/02/2014	entretien ventouse près de GOOVINGO AZO taxiphone add carabin morne capot	Le Lorrain	Ventouse près de goovingo-Azo (taxiphone) add 150 carabin - morne capot
70_72243648	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Le Lorrain	Ventouse avant temple adventiste dans les bananes dist morne jacques
70_72243649	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Le Lorrain	Ventouse face temple adventiste dist pompage
70_72243650	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Le Lorrain	Ventouse près de michel Germain et Michel Maurice dist rsv Morne Jacques
70_72243317	Entretien / Vérification de ventouses	13/02/2014	entretien ventouse croisée morne savon macedoine	Le Lorrain	Ventouse croisée Morne Savon Macedoine rsv Morne Savon
70_72243318	Entretien / Vérification de ventouses	13/02/2014	entretien ventouse près d'ARBOT add carabin morne capot	Le Lorrain	Ventouse près de Harbeau aduct Carabin Morne Capot dn150



70_72243456	Entretien / Vérification de ventouses	14/02/2014	entretien ventouse près d'ARBAUT supprimeur morne savon n° 1	Le Lorrain	Ventouse près de Harbeau supprimeur Morne Savon n°1
70_72243457	Entretien / Vérification de ventouses	14/02/2014	entretien ventouse près d'ARBAUT supprimeur morne savon n° 2	Le Lorrain	Ventouse près de Harbeau supprimeur Morne Savon n°2
70_72243458	Entretien / Vérification de ventouses	14/02/2014	entretien ventouse près de TRIBEAULT ET POLOMAT morne savon	Le Lorrain	Ventouse bout de réseau supprimeur morne savon près de thibeault et Polomat
70_72243651	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Le Lorrain	Ventouse avant hangar Havre aduct Carabin Morne Capot dn150
70_72243652	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Le Lorrain	Ventouse après Ravier aduct Carabin Morne Capot dn150
70_72243486	Entretien / Vérification de ventouses	17/02/2014	entretien ventouse près de tanic antoine	Le Lorrain	Ventouse avant entrée chemin Tanic
70_72243487	Entretien / Vérification de ventouses	17/02/2014	entretien ventouse près d'exty daniel	Le Lorrain	Ventouse près de Albert Tanic chemin Tanic
70_72243488	Entretien / Vérification de ventouses	17/02/2014	entretien ventouse	Le Lorrain	Ventouse près de Tanic Antoine et Esty Denis
70_72243489	Entretien / Vérification de ventouses	17/02/2014	entretien ventouse près de saxemard eudese	Le Lorrain	Ventouse Saxemard Eudèse bout de réseau
70_72243490	Entretien / Vérification de ventouses	19/02/2014	entretien ventouse près de jeseneg honore	Le Lorrain	Ventouse Jeseneg Honoré
70_72243567	Entretien / Vérification de ventouses	17/02/2014	entretien contrôle ventouse n° 3 rue case nègre	Grand'Rivière	Ventouse n° 3 Beausejour Rue Case Nègre
70_72243566	Entretien / Vérification de ventouses	17/02/2014	entretien contrôle ventouse n° 2 vieux bourg rue du 22 mai	Grand'Rivière	Ventouse n°2 Vieux Bourg Rue 22 Mai Après Le Pont Coté Droit
70_72242119	Purge de réseau	09/01/2014	Signalisation temporaire. vidange à faire suite non conformité à pérou près de cherchel	Sainte-Marie	vidange près CHERCHEL à pérou
70_72243491	Entretien / Vérification de ventouses	18/02/2014	entretien ventouse près de paulo	Le Lorrain	Ventouse Paulo
70_72243180	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	10/02/2014	entretien réducteur de pression habitation eyma pres temple adventiste	Basse-Pointe	réducteur de pression Habitation Eyma (temple adventiste)



70_72242105	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	30/01/2014	Fixation de la canalisation d'eau brute le long de la rivière	Grand'Rivière	Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)
70_72243657	Entretien / Vérification de ventouses	21/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	Ventouse sur la route avant maison Blaize
70_72243656	Entretien / Vérification de ventouses	21/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	Ventouse près de lousior
70_72243655	Entretien / Vérification de ventouses	20/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	Ventouse lot Les moubins 3 en face maison André
70_72243654	Entretien / Vérification de ventouses	20/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	Ventouse chemin mahogany près de villa n°121
70_72243653	Entretien / Vérification de ventouses	20/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	Ventouse à coté entrée maison n°30 près de Joseph
70_72243185	Entretien / Vérification de ventouses	13/02/2014	entretien ventouse bas du bourg près de Mr GABOUR	Basse-Pointe	Ventouse fond du bourg près de gabour
70_72243181	Entretien / Vérification de ventouses	10/02/2014	entretien ventouse lot habitation eya aimé césaire	Basse-Pointe	Ventouse lot. htion Eyma Aimé Césaire
70_72243183	Entretien / Vérification de ventouses	10/02/2014	entretien ventouse près maison n° 13 à grosse roche	Basse-Pointe	Ventouse près de maison n°13
70_72243182	Entretien / Vérification de ventouses	10/02/2014	entretien ventouse fin de route à grosse roche	Basse-Pointe	Ventouse fin de route
70_72246392	Renouvellement de vannes	29/04/2014	remplacement de l'équipement	Le Lorrain	Vanne Secto Morne Capot Anceran Pres Peny entre Tanic Sophie
70_72245566	Purge de réseau	09/04/2014	Signalisation temporaire. purge réseau morne capot près de paul joseph suite NC chez Mme DIONY	Le Lorrain	Vidange morne capot plateau pres Paul Joseph
70_72251279	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	27/08/2014	entretien reducteur bouché suite casse sur le reseau	Le Lorrain	Réducteur La Sicri Morne Etoile
70_72247071	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	16/05/2014	entretien et contrôle de pression sur l'équipement pression forte chez les abonnés	Le Lorrain	réducteur Vallon Castelle Brando
70_72247246	Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	20/05/2014	remplacement réducteur	Le Lorrain	réducteur Vallon Castelle Brando



70_72247247	Renouvellement de vannes	20/05/2014	remplacement de la vanne amont du réducteur	Le Lorrain	vanne Amont
70_72247268	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	26/05/2014	CASSE SUR EQUIPEMENT CAUSE PAR UN TIERE AVANT LE RSV DE FOURNIOLS	Sainte-Marie	Ventouse ADD avant rsv de fourniols sur le pont
70_72247443	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	28/05/2014	entretien de l'équipement plus remplacement du pilote	Sainte-Marie	Stable croisée morne des esses
70_72247446	Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	28/05/2014	suite entretien du réducteur HS a remplacé URGENT	Sainte-Marie	Stable ensaut croisée morne des esses
70_72248237	Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	08/07/2014	LE NOUVEAU REDUCTEUR NE FONCTIONNE PAS A REMPLACER	Sainte-Marie	Stable ensaut croisée morne des esses
70_72249971	Manoeuvre de vannes	24/07/2014	Signalisation temporaire.Effectuer manoeuvre de vanne sur secteur Duhamelin commune du Marigot.	Le Marigot	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254267	Purge de réseau	24/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidanges réseau distribution rsv Pain de Sucre.	Sainte-Marie	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254265	Purge de réseau	24/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Dominante Haut et Bas.	Sainte-Marie	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254278	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Reculé	Sainte-Marie	CANALISATION EAU POTABLE
70_72251865	Manoeuvre de vannes	09/09/2014	Signalisation temporaire. Manoeuvre de vannes sur réseau Carabin suite manque eau.	Gros-Morne	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254288	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire.Effectuer vidanges réseau distribution rsv Macédoine.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254296	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Morne Dégras.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254294	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidanges réseau distribution rsv Morne Capot.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254292	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Bon Repos.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254290	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Morne Savon.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE



70_72254286	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Morne Céron.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72253588	Manoeuvre de vannes	14/10/2014	Signalisation temporaire. Manoeuvre de vanne sur réseau Morne Capot .	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254280	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidanges réseau distribution rsv Carabin.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254282	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange réseau distribution rsv Morne Jacques.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254284	Purge de réseau	27/10/2014	Signalisation temporaire. Effectuer vidange complète du réservoir.	Le Lorrain	CANALISATION EAU POTABLE
70_72253525	Purge de réseau	10/10/2014	Signalisation temporaire. Vidange du réseau quartier DUFALLY.	L'Ajoupa-Bouillon	CANALISATION EAU POTABLE
70_72254082	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	22/10/2014	Effectuer contrôle fonctionnement du réducteur de pression sur secteur Rivière Roche.	Macouba	CANALISATION EAU POTABLE
70_72251428	Purge de réseau	01/09/2014	Signalisation temporaire. RESERVOIR NIVEAU TRES BAS CERTAINS ABONNES PRIVE D'EAU PURGE RESEAU A FAIRE A BOIS LEZARD	Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE
70_72248979	Manœuvre de vannes	01/07/2014	Signalisation temporaire. manœuvre vanne sur le réseau RSV niveau du RSV 1.50m abonné privé d'eau	Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE
70_72247718	Manœuvre de vannes	02/06/2014	Signalisation temporaire. FERMER LA VANNE DE BYPASS A BOIS LEZARD	Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE
70_72247735	Manœuvre de vannes	03/06/2014	Signalisation temporaire. ouvrir la bypass de bois lézarde	Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE
70_72248117	Manœuvre de vannes	10/06/2014	Signalisation temporaire. trop plein du RSV de dumaine fermer la BIPASS	Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE
70_72249022	Manœuvre de vannes	02/07/2014	Signalisation temporaire. MANOEUVRE VANNE POUR RETABLIR LE RESEAU RUE DES ETAGES	Sainte-Marie	CANALISATION SAINTE MARIE
70_72252629	Manœuvre de vannes	18/11/2014	Signalisation temporaire. recherche vidange et ouverture pour renouvellement branchement	Sainte-Marie	CANALISATION SAINTE MARIE
70_72254389	Purge de réseau	30/10/2014	Signalisation temporaire. manoeuvre sur le réseau pour un retour à la normale suite intempérie	Le Lorrain	CANALISATION LORRAIN



70_72245988	Manœuvre de vannes	17/04/2014	Signalisation temporaire. MANOEUVRE VANNE SUR LE RESEAU DE BON REPOS	Le Lorrain	CANALISATION LORRAIN
70_72250511	Manœuvre de vannes	07/08/2014	Signalisation temporaire. manque eau sur le réseau manœuvre vanne a faire	Le Lorrain	CANALISATION LORRAIN
70_72249011	Manœuvre de vannes	03/07/2014	Signalisation temporaire. MANOEUVRE VANNE SUR LE RESEAU D'AJOUPA	L'Ajoupa- Bouillon	CANALISATION AJOUPA BOUILLON
70_72250509	Manœuvre de vannes	07/08/2014	Signalisation temporaire. manœuvre vanne sur le réseau pour la mise en service du forage	Grand'Rivière	CANALISATION GRAND RIVIERE
70_72246989	Entretien / Vérification de ventouses	20/05/2014	entretien de l'équipement	Le Lorrain	Ventouse Près de Saxemard Michel Morne Dégras
70_72246988	Entretien / Vérification de ventouses	20/05/2014	entretien de l'équipement	Le Lorrain	Ventouse entrée Rivière Claire dist rsv morne savon
70_72249149	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/07/2014	NETTOYAGE DE LA CREPINE	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72249264	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	08/07/2014	NETTOYAGE DE LA CREPINE	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72249437	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	11/07/2014	CREPINE A NETTOYER	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72249742	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	18/07/2014	NETTOYAGE CREPINE	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72250381	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/08/2014	nettoyage crépine	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72253088	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	06/10/2014	CONTROLE CREPINE	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72251996	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	15/09/2014	CREPINE A NETTOYER	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72254785	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	03/11/2014	CREPINE A NETTOYER	L'Ajoupa- Bouillon	Bac A Boue
70_72248648	Entretien / Vérification de ventouses	24/06/2014	entretien de l'équipement	Sainte-Marie	Ventouse Morne Théodor Bezaudin



70_72248588	Entretien / Vérification de ventouses	23/06/2014	entretien ventouse	Sainte-Marie	Ventouse Chemin Péronet Reculé
70_72248659	Entretien / Vérification de ventouses	26/06/2014	entretien ventouse	Sainte-Marie	Ventouse Charpentier près Des Gelie
70_72252717	Entretien / Vérification de ventouses	18/11/2014	entretien ventouse	Sainte-Marie	Ventouse ADD rue ti cotron morne des esses
70_72252718	Entretien / Vérification de ventouses	03/11/2014	entretien ventouse ADD	Sainte-Marie	Ventouse ADD en face place des fêtes
70_72243894	Entretien / Vérification de ventouses	24/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	ventouse au poteau
70_72249430	Manoeuvre de vannes	11/07/2014	Signalisation temporaire. STABE A FERMER	Gros-Morne	STABILISATEUR DE PRESSION
70_72248725	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/06/2014	ENTRETIEN DU CLAPET DANS LE REGARD DU REDUCTEUR	Gros-Morne	CLAPET ANTI RETOUR
70_72249297	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	09/07/2014	PAS DE PRESSION DANS LE QUARTIER REVOIR LE REGLAGE DU STABLE	Le Marigot	stabilisateur de pression
70_72250404	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/08/2014	manque eau contrôle réducteur	Le Marigot	stabilisateur de pression
70_72250405	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	05/08/2014	manque eau contrôle à faire	Le Marigot	stabilisateur de pression
70_72249301	Manœuvre de vannes	09/07/2014	Signalisation temporaire. TROP PLEIN DU RESERVOIR POSTE POLICE MANOEUVRE A FAIRE	L' Ajoupa-Bouillon	Réservoir POSTE POLICE
70_72250423	Renouvellement de ventouse	06/08/2014	remplacement ventouse	Le Marigot	Ventouse Duvallon Après piste Helico
70_72248447	Entretien / Vérification de ventouses	26/06/2014	ENTRETEIN CONTROLE VENTOUSE PRES DE ADELISE	Sainte-Marie	Ventouse add refoulement rsv Bonneville face adelise à bonneville
70_72250699	Renouvellement de vannes	12/08/2014	RENOUVELLEMENT ET DEPLACEMENT VANNE DE VIDANGE MORNE DIDI DEFORTS	La Trinité	Vidange Quartier Morne Didi Deforts
70_72246905	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	13/05/2014	suite diag fuite sur réducteur à répar	Le Robert	Réducteur de pression MORNE GALBA VERT PRE



70_72251280	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	27/08/2014	entretien boîte à crépine bouché suite casse sur le réseau	Le Lorrain	Boîte A Boue
70_72251353	Manœuvre de vannes	28/08/2014	Signalisation temporaire. VANNE MAILLAGE VERT PRE A FERMER	Gros-Morne	Vanne Maillage Entre Gros Morne Vert Pré Près fédération
70_72251633	Manœuvre de vannes	08/09/2014	Signalisation temporaire. manœuvre vanne by pass à fermer	Gros-Morne	Vanne Maillage Entre Gros Morne Vert Pré Près fédération
70_72254053	Manœuvre de vannes	21/10/2014	Signalisation temporaire. Manœuvre de vanne au réservoir.	Le Lorrain	Vanne manuelle à opercule ADDUCTION
70_72253447	Manœuvre de vannes	19/10/2014	Signalisation temporaire. vanne ADD réservoir BIROT à fermer vers 12h00 pour lavage prévu le vendredi 17 octobre	Gros-Morne	Vanne manuelle opercule adduction
70_72251552	Renouvellement de vannes	03/09/2014	remplacement de la vanne de secto	Gros-Morne	Vanne de secto barre d'engleberne dumaine apres le temple pres BI
70_72251553	Renouvellement de vannes	03/09/2014	remplacement vanne B I barre d'engleberne dumaine apres le temple	Gros-Morne	BI barre d'engleberne dumaine apres le temple
70_72252046	Purge de réseau	15/09/2014	Signalisation temporaire, VIDANGE A FAIRE	Le Lorrain	Vidange Pès DALPHRASE Bout de Réseau Fond Carabin
70_72252253	Manœuvre de vannes	23/09/2014	Signalisation temporaire. vanne bypass bois lézard à fermer trop plein du réservoir	Gros-Morne	Vanne Bypass Bois Lézard Au Dessous De L'école
70_72254667	Manœuvre de vannes	03/11/2014	Signalisation temporaire. MANEUVRE VANNE REMETTRE LE RSV BOIS LEZARD EN SCE	Gros-Morne	Vanne Bypass Bois Lézard Au Dessous De L'école
70_72247113	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	20/05/2014	entretien réducteur	Gros-Morne	Réducteur de pression Mme JEANNE GOLTIN avant la coiffeuse
70_72250747	Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	19/08/2014	remplacement réducteur de pression	Sainte-Marie	réducteur de pression près pomier
70_72250155	Manœuvre de vannes	29/07/2014	Signalisation temporaire. Manœuvre de vannes cause problème réseau.	Le Lorrain	Réservoir de Morne Degras
70_72254463	Purge de réseau	29/10/2014	Signalisation temporaire. PURGE RESEAU SUITE INTENPERIE EAU BOUEUSE CHARPENTIER PRES GELIE	Le Marigot	Vidange Rue Charpentier Près GELIE
70_72254781	Purge de réseau	03/11/2014	Signalisation temporaire. PURGE RESEAU A FOURNIOLS	Sainte-Marie	vidange pres Musée De La Banane Fourniols



70_72243896	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien contrôle ventouse	Basse-Pointe	ventouse école Hauteur Bourdon (vers rivière roche)
70_72254592	Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	02/11/2014	REPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION SUITE RECHERCHE DE FUITE	Macouba	réducteur de pression ancienne école de rivière roche
70_72251530	Purge de réseau	04/09/2014	Signalisation temporaire. VIDANGE A FAIRE	Macouba	Vidange près maison Kelban (dans le virage)
70_72248460	Purge de réseau	02/07/2014	Signalisation temporaire. PURGE RESEAU NORD PLAGE	Macouba	Vidange nord plage
70_72243658	Entretien / Vérification de ventouses	25/02/2014	entretien controle ventouse	Basse-Pointe	Ventouse sur la route vers Lalung avant B-I
70_72253450	Entretien / Vérification de ventouses	08/10/2014	CONTROLE VENTOUSE	Basse-Pointe	Ventouse près de Chinama
70_72254093	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	24/10/2014	Pose de « CELLO » et renouvellement de batterie neuve sur les « MAG8000 ».	Sainte-Marie	débimetre Fond Moulin
70_72254086	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	24/10/2014	Remplacement du CELLO défaillant par un LS42	Basse-Pointe	Débitmètre Hbitation AKR
70_72254089	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	24/10/2014	Repose sur site du CELLO.	Basse-Pointe	Débitmètre Socco
70_72250152	Manœuvre de vannes	29/07/2014	Signalisation temporaire. Manœuvre de vannes cause problème réseau.	Le Lorrain	Réservoir Morne Capot
70_72250154	Manœuvre de vannes	29/07/2014	Signalisation temporaire. Manœuvre de vannes cause problème réseau.	Le Lorrain	Réservoir BON REPOS
70_72250153	Manœuvre de vannes	29/07/2014	Signalisation temporaire; Manœuvre de vannes cause problème réseau.	Le Lorrain	Réservoir Morne Savon
70_72252828	Manœuvre de vannes	29/09/2014	Signalisation temporaire. VANNE ADD A FERMER POUR LAVAGE DU RESERVOIR LE MARDI 30 SEPT. MARDI MISE EN SCE APRES LAVAGE	Le Lorrain	Vanne manuelle à opercule adduction
70_72248398	Manœuvre de vannes	16/06/2014	Signalisation temporaire. fermer le RSV pour lavage	Le Lorrain	Vanne manuelle à opercule adduction
70_72249727	Purge de réseau	18/07/2014	Signalisation temporaire, PURGE RESEAU EAU MAUVAIS GOUT	Basse-Pointe	Vidange rue cité Madelonnette près de maison n°17



70_72252827	Manœuvre de vannes	30/09/2014	Signalisation temporaire. VANNE ADD A FERMER POUR LAVAGE DU RESERVOIR LE MERCREDI 1 OCTOBRE	Sainte-Marie	Vanne manuelle adduction
70_72253254	Manœuvre de vannes	07/10/2014	Signalisation temporaire. FERMEE VANNE ADD DU RSV DE MORNE DANIEL POUR LE LAVAGE MERCREDI	Sainte-Marie	Vanne manuelle add entée RSV
70_72256046	Purge de réseau	19/11/2014	Signalisation temporaire. MANOEUVRE VANNE ET PURGE RESEAU POUR UN RETOUR A LA NORMAL A GLOTIN	Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE
70_72255906	Purge de réseau	21/11/2014	DIAG MANQUE EAU SUR LE SECTEUR DE MORNE DESSES SUITE INTERVENTION AU RSV. PURGE A FAIRE SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU	Sainte-Marie	CANALISATION SAINTE MARIE
70_72257140	Purge de réseau	10/12/2014	Signalisation temporaire 19/05/2015 PURGE RESEAU A LA DE LA CRABIERE 0696 75 23 17. PERSONNE CONCERNEE Mme GOLETTA LAURENCE	Le Lorrain	CANALISATION LORRAIN
70_72256057	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	24/11/2014	CREPINE A NETTOYER	L'Ajoupa-Bouillon	Bac A Boue
70_7225677	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	19/11/2014	CREPINE A NETTOYER	L' Ajoupa-Bouillon	Bac A Boue
70_72257514	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	16/12/2014	CREPINE A NETTOYER	L' Ajoupa-Bouillon	Bac A Boue
70_72257925	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	29/12/2014	CREPINE A NETTOYER	L' Ajoupa-Bouillon	Bac A Boue
70_72258222	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	05/01/2015	CREPINE A NETTOYER	L' Ajoupa-Bouillon	Bac A Boue
70_72257520	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	19/12/2014	celot ou carte SIM a remplacé	Macouba	Compteur Rivière Roche
70_72257758	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	23/12/2014	celot ou carte SIM a remplacé	Sainte-Marie	débimetre Décoissière
70_72256691	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	18/11/2014	contrôle stable trop plein du réservoir	Le Marigot	Stabilisateur
70_72256823	Renouvellement stabilisateur / réducteur de pression	04/12/2014	RENOUVELLEMENT REDUCTEUR SUITE CONTROLE	Le Lorrain	Réducteur de pression
70_72256815	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	04/12/2014	SECTEUR PRIVE D'EAU CONTROLE DU REDUCTEUR	Le Lorrain	Réducteur de pression



70_72256821	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	04/12/2014	RENOUVELLEMENT BAC A BOUE	Le Lorrain	Boite à Boue
70_72256820	Renouvellement de vannes	04/12/2014	RENOUVOUVELLEMENT VANNE	Le Lorrain	Vanne Amont
70_72255673	Renouvellement de vannes	18/11/2014	renouvellement vanne pour recherche de fuite croisée morne vaudin	Gros-Morne	Vanne Croisée Morne Vaudin Vers Deux Terres
70_72255525	Renouvellement de vannes	19/11/2014	SUITE RECHERCHE DE FUITE (FIR N°72255502) RENOUVELLEMENT VANNE DE SECTO CROISEE DE DUVERGER	Gros-Morne	Vanne Duverger A Deux Terres
70_72255528	Renouvellement de vannes	19/11/2014	renouvellement vanne secto suite recherche de fuite FIR N°72255502 conduite plus vanne sur terrain privé clôturé par le propriétaire accès impossible	Gros-Morne	Vanne Croisée Duverger Vers Croisée Deux Terres
70_72255921	Renouvellement de ventouse	24/11/2014	renouvellement ventouse en garantie PLUS RELEVÉ GPS	Gros-Morne	Ventouse Dist Terrain De Foot De Glotin
70_72257870	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	23/12/2014	remplacement de la carte SIM	Gros-Morne	Compteur la vierge vers le bourg du gros morne
70_72257760	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	23/12/2014	celot ou carte SIM a remplacé	Sainte-Marie	débitmètre Rodon
70_72257521	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	23/12/2014	celot ou carte SIM a remplacé	Basse-Pointe	Débitmètre Habitation AKR
70_72257746	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	23/12/2014	celot ou carte SIM a remplacé	Basse-Pointe	Débitmètre Socco
70_72256721	Renouvellement de vannes	21/11/2014	renouvellement vanne vidange près landragin derrière morne	Sainte-Marie	vidange pres landragin derrière morne
70_72257218	Purge de réseau	10/12/2014	Signalisation temporaire. EAU TROUBLE VIDANGE A FAIRE	L'Ajoupa-Bouillon	vidange ADD source des sources vers le RSV eden
70_72257092	Purge de réseau	08/12/2014	Signalisation temporaire. purge réseau à faire	Sainte-Marie	vidange fourniois pres Samy reseau de perou
70_72257759	Intervention sur les systèmes de télégestion des compteurs généraux	23/12/2014	celot ou carte SIM a remplacé	Sainte-Marie	Compteur poirier A La Croisée 4 De Poirier
70_72256333	Manœuvré de vannes	27/11/2014	Signalisation temporaire.Fermer vanne adduction du réservoir à 17h00 pour cause de lavage annuel le 28/11/2014 (demain).	Gros-Morne	Vanne manuelle adduction



70_72257139	Manceuvre de vannes	10/12/2014	Signalisation temporaire. Fermer vanne adduction du réservoir pour lavage du 10/12/2014 (demain).	Gros-Morne	Vanne manuelle adduction
-------------	---------------------	------------	---	------------	--------------------------

11.2 TACHES D'EXPLOITATION

11.2.1 Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches

LIBELLE NATURE	DATE FIN DE REALISATION	ADRESSE
Nettoyage des réservoirs & bâches	23/10/2014	0845 Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/10/2014	0845 Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	09/10/2014	0851 Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	30/09/2014	0850 Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0850 Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0834 Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	02/10/2014	0831 Réservoir de CARABIN (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0831 Réservoir de CARABIN (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0848 Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	03/09/2014	0848 Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/03/2014	0809 Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)
Nettoyage des réservoirs & bâches	25/06/2014	0835 Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/10/2014	0838 Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)
Nettoyage des réservoirs & bâches	01/10/2014	0838 Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)
Nettoyage des réservoirs & bâches	25/08/2014	0048 Station EP de GALION (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/10/2014	0856 Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	17/10/2014	0856 Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0849 Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	25/08/2014	0849 Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0849 Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)



Nettoyage des réservoirs & bâches	27/03/2014	0810 Réservoir de SOCCO (Basse Pointe)
Nettoyage des réservoirs & bâches	21/03/2014	0814 Réservoir de GUERIN (Macouba)
Nettoyage des réservoirs & bâches	02/04/2014	8302 Bâche BEAUSEJOUR
Nettoyage des réservoirs & bâches	03/12/2014	0842 Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	07/11/2014	0827 Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	20/03/2014	0805 Réservoir de AKR (Basse Pointe)
Nettoyage des réservoirs & bâches	17/03/2014	0804 Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)
Nettoyage des réservoirs & bâches	12/12/2014	0857 Réservoir de PEROU (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	18/06/2014	0865 Réservoir de VALLON (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	21/10/2014	0826 Réservoir de BIROT (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0828 Réservoir de BON REPOS (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0828 Réservoir de BON REPOS (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	01/01/2014	0847 Réservoir du LORRAIN (Bourg Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	14/10/2014	0862 Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	23/10/2014	0843 Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	26/02/2014	0873 Reservoir TRIANON (FALAISE)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0852 Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0852 Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	28/10/2014	0852 Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	25/08/2014	0048 Station EP de GALION (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	23/09/2014	0858 Réservoir de PLATEFORME (Marigot)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/06/2014	0858 Réservoir de PLATEFORME (Marigot)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/10/2014	0860 Réservoir de RECULE (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	02/10/2014	0860 Réservoir de RECULE (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	20/03/2014	0007 Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/11/2014	0853 Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)



Nettoyage des réservoirs & bâches	10/12/2014	0840 Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/10/2014	0833 Bache de CITRON (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	19/06/2014	0833 Bache de CITRON (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	24/10/2014	0837 Réservoir de DOMINANTE (Marigot)
Nettoyage des réservoirs & bâches	25/02/2014	0803 Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)
Nettoyage des réservoirs & bâches	11/06/2014	0864 Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0855 Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	09/10/2014	0052 Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)
Nettoyage des réservoirs & bâches	17/03/2014	0802 Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)
Nettoyage des réservoirs & bâches	19/03/2014	0812 Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)
Nettoyage des réservoirs & bâches	25/02/2014	0873 Reservoir TRIANON (FALAISE)
Nettoyage des réservoirs & bâches	30/07/2014	0824 Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)
Nettoyage des réservoirs & bâches	02/04/2014	0051 Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)
Nettoyage des réservoirs & bâches	21/03/2014	0808 Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)
Nettoyage des réservoirs & bâches	27/10/2014	0854 Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	06/10/2014	0854 Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)
Nettoyage des réservoirs & bâches	22/04/2014	0045 Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)

Cette année, l'ensemble des réservoirs n'a pu être lavé du fait de l'arrêté préfectoral de sécheresse. Suite à l'éboulement du Morne Jacob, certains réservoirs sur les communes de Sainte Marie, Marigot et Lorrain ont été à nouveau nettoyés.

11.2.2 Travaux de recherche de fuites

Commune	Technique mise en œuvre	Linéaire inspecté (ml/an)	Nombre de fuites trouvées
GRAND'RIVIERE	Recherche de fuite AEP (appareils portables)	2000	1
GROS-MORNE	Recherche de fuite AEP (appareils portables)	6807	8
L'AJOUPA-BOUILLON	Recherche de fuite AEP (appareils portables)	2640	2
LE LORRAIN	Recherche de fuite AEP (appareils portables)	1474	8
LE MARIGOT	Recherche de fuite AEP (appareils portables)	50	4
SAINTE-MARIE	Recherche de fuite AEP - Véhicule spécialisé	306	2
SAINTE-MARIE	Recherche de fuite AEP (appareils portables)	15870	23



11.2.3 Contrôles réglementaires

Contrôles réglementaires

Les contrôles réglementaires des installations électriques ont été effectués aux dates suivantes:

Station	Date contrôle	Emplacement	Observation
Station pompage de Directoire (Robert)	28/04/2014	Pompage de Directoire	Visite de contrôle réglementaire
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	11/04/2014	Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP de GALION (Gros Morne)	28/04/2014	Station EP de GALION (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	24/03/2014	Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	03/04/2014	Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	31/03/2014	Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	18/03/2014	Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	31/03/2014	Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	15/04/2014	Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	07/04/2014	Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	09/05/2014	Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	14/04/2014	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	03/04/2014	Réservoir de CARABIN (Lorrain)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	25/03/2014	Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	15/04/2014	Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	09/05/2014	Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	10/04/2014	Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	15/04/2014	Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	15/04/2014	Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	31/03/2014	Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP de GALION (Gros Morne)	06/06/2014	Station EP de GALION (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	22/04/2014	Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	14/04/2014	Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	08/04/2014	Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	20/03/2014	Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	25/04/2014	Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	24/04/2014	Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	09/05/2014	Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	Visite de contrôle réglementaire



Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	11/04/2014	Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Bache de CITRON (Sainte Marie)	10/04/2014	Bache de CITRON (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Siège SMDS STE MARIE	04/06/2014	Service Maintenance	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	10/04/2014	Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	11/04/2014	Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	15/04/2014	Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	25/04/2014	Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	08/04/2014	coffret électrique	Visite de contrôle réglementaire
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	08/04/2014	Armoire électrique intérieure pompage	Visite de contrôle réglementaire
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	04/04/2014	Armoire électrique pompage générale	Visite de contrôle réglementaire
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	20/03/2014	Armoire électrique intérieure pompage	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	24/03/2014	Coffret électrique interieur pompe forage	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	03/04/2014	Coffret électrique intérieur	Visite de contrôle réglementaire
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	24/03/2014	Armoire Electrique	Visite de contrôle réglementaire
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	10/04/2014	Coffret électrique intérieur local	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	03/04/2014	Coffret électrique intérieur	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	08/04/2014	coffret électrique	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	10/04/2014	coffret électrique	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	07/04/2014	Coffret électrique intérieur	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir du BOURG (Lorrain)	01/04/2014	Coffret électrique intérieur	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	07/04/2014	coffret électrique	Visite de contrôle réglementaire
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	04/04/2014	Armoire électrique Traitement usine	Visite de contrôle réglementaire
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	24/03/2014	Armoire électrique murale local forage	Visite de contrôle réglementaire
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	04/04/2014	coffret électrique	Visite de contrôle réglementaire
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	07/04/2014	Armoire Electrique de Commande	Visite de contrôle réglementaire



Les contrôles réglementaires des appareils de levage ont été effectués aux dates suivantes :

Station	Date contrôle	Emplacement	Observation
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	03/06/2014	Rail long 4,5m local	Visite de contrôle réglementaire
Station pompage de Directoire (Robert)	03/06/2014	Palan manuel 2T sur Monorail	Visite de contrôle réglementaire
Station EP de GALION (Gros Morne)	03/06/2014	Chariot élévateur FENWICK	Visite de contrôle réglementaire
Station EP de GALION (Gros Morne)	03/06/2014	Potence de Levage Pompe Booster	Visite de contrôle réglementaire

La conformité à la réglementation sur la sécurité du personnel pour les installations électriques, les récipients sous pression et les appareils de levage a été vérifiée sur l'ensemble des sites par un organisme agréé. Les remises en conformité nécessaires et à la charge de l'exploitant, suite aux observations transmises, sont détaillées dans le chapitre des interventions réalisées.

11.3 PROGRAMME CONTRACTUEL

11.3.1 Programme d'investissements : compteurs de sectorisation

Compteurs achat d'eau CAPOT /SCNA												
COMPTEURS	EMPLACEMENT	FONCTIONS	COMPTEURS					TELEGESTION				Date
			Caractéristiques Compteur	Tvx	Ren	Inv	Date	Caractéristiques Télégestion	Tvx	Ren	Inv	
bourg lorrain	lorrain	achat scna	DN 150 mm		X		07/12/2009	LS42			X	2009
groupe scolaire	lorrain	achat scna	DN 100 mm		X			LS42			X	2009
basse pointe	lorrain /usine capot	achat scna	DN 150 mm		X			PERAX			X	2009
hamelin	marigot	achat scna	DN 150 mm		X			LS42			X	2009
eudorcait	ste marie	achat scna	DN 150 mm		X			LS42			X	2009
union	ste marie	achat scna	DN 150 mm		X		déc-09	LS42			X	2009
morne roseau adduction	marigot	achat scna	DN 100 mm		X			PERAX			X	2009
morne lacroix adduction	ste marie	achat scna	DN 100 mm		X			PERAX			X	2009
adduction upep lorrain	lorrain	achat scna	DN 100 mm		X			PERAX			X	2009
ajoupa /morne rouge	ajoupa	achat scna	DN 60 mm	X				LS42			X	2010
TOTAL				1	9	0			0	0	10	

Compteurs Sectorisation 1er niveau												
COMPTEURS	EMPLACEMENT	FONCTIONS	COMPTEURS					TELEGESTION				Date
			Caractéristiques Compteur	Tvx	Ren	Inv	Date	Caractéristiques Télégestion	Tvx	Ren	Inv	
Adduction Dominante Haut	marigot	Secto	DN 80 mm		X		01/07/2009	PERAX				août-09
Distribution Hauteur Bourdon	basse pointe	Secto	DN 100 mm		X		10/08/2009	PERAX				
Refolement St Laurent	ste marie	Secto	DN 80 mm		X		26/08/2009	PERAX				
Distribution Morne des Esses	ste marie	Secto	DN 100 mm		X		09/09/2009	PERAX				
Adduction RSV st laurent	ste marie	Secto	DN 100 mm			X	août-09	PERAX			X	août-09
Saint laurent	ste marie	Secto	DN 150 mm			X	août-08	PERAX			X	août-08
Adduction RSV mne Daniel	ste marie	Secto	DN 100 mm			X	2008	PERAX			X	2008
Adduction UPEP Lorrain	lorrain	Secto	DN 100 mm		X		30/11/2009	PERAX				2009
Adduction RSV mne Degras	lorrain	Secto	DN80mm			X	2008	PERAX			X	2008
Distribution RSV Bellevue	grand riviere	Secto	DN 100 mm		X		2008	PERAX			X	2008
refoulement pompage grand riviere	grand riviere	Secto	DN 60 mm			X	juil-12	PERAX			X	2012
la vierge	gros morne	Secto	DN 200 mm			X	août-08	CELLO			X	août-08
Distribution rsv gradis	basse pointe	Secto	DN125mm			X	mai-09	CELLO			X	mai-09



Distribution RSV socco	basse pointe	Secto	DN150mm			X	mai-09	CELLO			X	mai-09
refoulement pompage	gros morne	Secto	DN 80 mm			X	mai-09	PERAX			X	mai-09
tamarin												
refoulement pompage	vert pre	Secto	DN 150 mm			X	2008	PERAX			X	2008
directoire												
distribution rsv eden	Ajoupa	Secto	DN60mm			X	2013	PERAX			X	2014
perou RSV 1	Ste Marie	Secto	DN60mm		X		2012	PERAX			X	2014
Perou RSV 2	Ste Marie	Secto	DN60mm			X	2012	PERAX			X	2014
Réservoir Carabin	Lorrain	Secto	DN100			X	Sept 2014	PERAX			X	2014
TOTAL				0	7	13			0	0	15	

Compteurs Sectorisation 2ème niveau

COMPTEURS	EMPLACEMENT	FONCTIONS	COMPTEURS					TELEGESTION				
			Caractéristiqu es Compteur	Tvx	Ren	Inv	Date	Caractéris tiques Télegestio n	Tvx	Ren	Inv	Date
Centre commercial LASALLE	Ste Marie	Secto	DN 80 mm		X		12/06/2009					
Poirier	Trinite	Point de vente	DN 60 mm		X			LS42			X	2009
Bois LéZard	Gros Morne	Point de vente	DN 100 mm		X			CELLO			X	2009
Vert Pré 2	Bois Neuf	Point de vente	DN 100 mm		X		2008	CELLO			X	2009
Vert Pré 1	Bois Désir	Point de vente	DN 100 mm		X		2009	CELLO			X	2009
Riviere Roche	Basse Pointe	Secto	DN 80 mm			X	17/05/2010	CELLO			X	2010
Lotissement AKR	Basse Pointe	Secto	DN60mm			X	févr-11	CELLO			X	2011
Bois jaded	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	juil-10	CELLO			X	2010
Decossiere	Ste Marie	Secto	DN60mm			X	juil-10	CELLO			X	2010
Fond moulin	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	juil-10	CELLO			X	2010
Rodon	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	juil-10	CELLO			X	2010
Bonneville RSV 1	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	juin-10	PERAX			X	2010
Bonneville RSV 2	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	juin-10	PERAX			X	2010
Bonneville RSV 3	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	juin-10	PERAX			X	2010
Riviere pomme	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
L'heureux	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
Brisses	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
Chere epices	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
Café	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
bois desir	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
bois neuf	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
dessaint	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
croix odilon	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
dominant	Vert pré	Secto	DN60mm			X	2011	CELLO			X	2012
ADD. eden /fond des sources)	Ajoupa	Secto	DN60mm			X	2013	PERAX			X	2014
croisée dominante (vres fleury)	marigot	Secto	DN60mm			X	2013	CELLO			X	2014
Poirier (rsv)	Gros Morne	Secto	DN60mm			X	2013	CELLO			X	2014
riviere lezarde	Gros Morne	Secto	DN60mm			X	2013	CELLO			X	2014
ADD. croix blanche deux terres	Gros Morne	Secto	DN150mn			X	2013	CELLO			X	2014
saint aroman mne des esses	Ste Marie	Secto	DN60mm			X	2013	CELLO			X	2014
derose (pain de sucre)	Ste Marie	Secto	DN60mm			X	2013	CELLO			X	2014
carrefour reculée	Ste Marie	Secto	DN80mm			X	2013	CELLO			X	2014
quartier chalvet	Basse Pointe	Secto	DN60mm			X	2013	CELLO			X	2014
ADD. Carabin(morne savon)	Lorrain	Secto	DN100mn			X	2013	CELLO			X	2014
Bon Air	Sainte Marie	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	
Rue Mulâtre	Sainte Marie	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	
Morne Ceron	Lorrain	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	
Castel Brando	Lorrain	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	
Maxime	Lorrain	Secto	DN80mm			X	2014	LS42			X	
Seguineau	Lorrain	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	
Prebourg	Lorrain	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	



Dumaine Ecole	Gros Morne	Secto	DN60mm			X	2014	LS42			X	
TOTAL				0	5	37			0	0	41	

11.3.2 Programme de renouvellement

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/13	133 660 €
Report de Solde actualisé année 2013 Report de Solde 2013 x coefficient d'actualisation 2014 133 660€ x 1. 000425= 133 717€	133 717 €
Dotation au PROGRAMME année 2014 Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2014 200 000 € x 1.129693 = 225 939 €	225 939 €
Engagements réalisés :	-202 462 €
RÉSERVOIR DE DEMARE - BOÎTE À BOUES	-450 €
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 1 (SAINTE MARIE) - PORTE EN ALUMINIUM	-828 €
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 1 (SAINTE MARIE) - RÉGUL DE NIVEAU PAR ROBINET FLOTTEUR	-1 553 €
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE) - CANALISATION ADDUCTION	-1 243 €
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE) - CANALISATION DISTRIBUTION	-1 243 €
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE) - CANALISATION VIDANGE	-1 243 €
RÉSERVOIR DE DERRIERE MORNE 2 (SAINTE MARIE) - CONTRÔLES ET MESURES	-155 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - TAMPON EN FONTE	-207 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - TAMPON EN FONTE DE REGARD	-207 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - VANNE MANUELLE À OPERCULE ADDUCTION	-341 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - VANNE MANUELLE À OPERCULE BY-PASS	-341 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - VANNE MANUELLE À OPERCULE INCENDIE	-341 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - VANNE MANUELLE À OPERCULE VIDANGE	-341 €
RÉSERVOIR DE DOMINANTE HAUT (MARIGOT) - VANNE MANUELLE À OPERCULE DISTRIBUTION	-572 €
RÉSERVOIR DE GLOTTIN (GROS MORNE) - CRÉPINE DN100	-1 109 €
RÉSERVOIR DE LA FERME (SAINTE MARIE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DE LA FERME (SAINTE MARIE) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE LA FERME (SAINTE MARIE) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE LA FERME (SAINTE MARIE) - TAMPON EN FONTE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - CRÉPINE 60	-286 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - CRÉPINE DN250	-758 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - RÉGUL DE NIVEAU PAR ROBINET FLOTTEUR	-1 553 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - TAMPON EN FONTE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE L'UNION (SAINTE MARIE) - TRANSMETTEUR DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - CRÉPINE	-286 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - ECLAIRAGE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - HUBLOT	-42 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE DE REGARD	-207 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN) - TRAPPE DE VISITE EN ACIER	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MAITRE JEAN (MACOUBA) - CRÉPINE dn100	-572 €
RÉSERVOIR DE MAITRE JEAN (MACOUBA) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE MAITRE JEAN (MACOUBA) - TAMPON EN FONTE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - CANALISATION DISTRIBUTION	-1 243 €



RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 359 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE ADDUCT DN150	-517 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - CRÉPINE INCENDIE	-184 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - CRÉPINE ADDUCT	-572 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE	-1 157 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE DE REGARD	-1 157 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - VANNE MANUELLE À OPERCULE LONGUE adduct dn150	-489 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - VANNE MANUELLE À OPERCULE COURTE VIDANGE DN150	-489 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - VANNE MANUELLE À OPERCULE COURTE BY PASS ADD/DIST DN150	-489 €
RÉSERVOIR DE MORNE CAPOT (LORRAIN) - VANNE MANUELLE À OPERCULE LONGUE DIST DN150	-489 €
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN) - CRÉPINE dn 100	-286 €
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN) - CRÉPINE dn 100	-286 €
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN) - ECLAIRAGE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN) - HUBLOT	-42 €
RÉSERVOIR DE MORNE CERON (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE	-1 157 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-1 243 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - ECHELLE EN ACIER INTERIEURE	-1 553 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - VANNE MANUELLE À OPERCULE ADD ENTREE RSV SÉRIE COURTE dn 100	-435 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - VANNE MANUELLE À OPERCULE BY PASS ADD-DIST série courte DN 100	-435 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - VANNE MANUELLE À OPERCULE vidange S2RIE COURTE dn 100	-435 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - VANNE MANUELLE À OPERCULE DIST série courte DN 125	-572 €
RÉSERVOIR DE MORNE DANIEL (SAINTE MARIE) - VANNE MANUELLE À OPERCULE DIST RESERVIR INCENDIE SERIE COURTE dn 125	-572 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 359 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - CRÉPINE dn80	-1 109 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - PORTE EN ALUMINIUM	-828 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE	-1 157 €
RÉSERVOIR DE MORNE DEGRAS (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE DE REGARD	-1 157 €
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE) - CRÉPINE dn 200	-572 €
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE) - TAMPON EN FONTE DE REGARD	-207 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 359 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CLAPET ANTI RETOUR	-82 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CLAPET ANTI RETOUR	-82 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CLAPET DE NON RETOUR À BATTANT SIMPLE	-155 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CLAPET DE NON RETOUR À BATTANT SIMPLE	-155 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - COFFRET DE CDE POMPES	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - COFFRET DE RÉPARTITION	-1 035 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CRÉPINE dn 100	-286 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - CRÉPINE dn100	-286 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - PORTE EN ALUMINIUM	-828 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - PRESSOSTAT	-311 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - PRESSOSTAT	-311 €
RÉSERVOIR DE MORNE JACQUES (LORRAIN) - PROTECTION ANTI-BÉLIER PAR BALLON	-2 588 €
RÉSERVOIR DE PAIN DE SUCRE (SAINTE MARIE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DE PAIN DE SUCRE (SAINTE MARIE) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE PAIN DE SUCRE (SAINTE MARIE) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE) - COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE adduct dn100	-415 €
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE) - CRÉPINE dn 200	-286 €
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE) - ECHELLE EXTÉRIEURE	-1 553 €
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE) - ECLAIRAGE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE PÉROU (SAINTE MARIE) - HUBLOT	-42 €
RÉSERVOIR DE PLATEFORME (MARIGOT) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE PLATEFORME (MARIGOT) - CRÉPINE dn100	-472 €
RÉSERVOIR DE PLATEFORME (MARIGOT) - CRÉPINE dn100	-472 €
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE - CHEMINÉE DE VENTILATION	-1 079 €
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE - CRÉPINE dn 80	-228 €
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE - CRÉPINE dn 80	-228 €
RÉSERVOIR DE RECULE (SAINTE MARIE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 379 €
RÉSERVOIR DE RECULE (SAINTE MARIE) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €



RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE) - CRÉPINE dn 100	-472 €
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE) - HUBLOT	-42 €
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE) - PLAQUE DE COUVERTURE EN ACIER	-1 035 €
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE) - PORTE EN ALUMINIUM	-621 €
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE RECALE (SAINTE MARIE) - TAMPON EN FONTE	-1 035 €
RÉSERVOIR DE SOCCO - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-621 €
RÉSERVOIR DE SOCCO - CRÉPINE dn 125	-758 €
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINTE MARIE) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINTE MARIE) - CONTRÔLES ET MESURES	-155 €
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINTE MARIE) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-518 €
RÉSERVOIR DE TAMARIN (GROS MORNE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 357 €
RÉSERVOIR DE TAMARIN (GROS MORNE) - CRÉPINE dn 100	-1 109 €
RÉSERVOIR DE TAMARIN (GROS MORNE) - TAMPON EN FONTE	-1 157 €
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN) - CRÉPINE dn100	-378 €
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN) - CRÉPINE dn 100	-472 €
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN) - PORTE EN ALUMINIUM	-828 €
RÉSERVOIR DE VALLON (LORRAIN) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 1 (GROS MORNE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 359 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 1 (GROS MORNE) - CRÉPINE dn100	-184 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 1 (GROS MORNE) - PORTE EN ALUMINIUM	-621 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 2 (GROS MORNE) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 359 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 2 (GROS MORNE) - CRÉPINE dn 100	-184 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 3 (ROBERT) - COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE DisT DN200	-621 €
RÉSERVOIR DE VERT PRE 3 (ROBERT) - DÉTECTEUR DE NIVEAU PIEZZOMÉTRIQUE (ouvrir FIM sur IL_001)	-517 €
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN) - CHEMINÉE DE VENTILATION EN FONTE	-2 381 €
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN) - COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR	-1 656 €
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN) - CRÉPINE distribution dn 150	-472 €
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN) - PORTE EN ALUMINIUM	-828 €
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN) - SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE	-517 €
RÉSERVOIR DU LORRAIN (LORRAIN) - TAMPON EN FONTE	-1 035 €
STATION EAU POTABLE DE GALLION (GROS MORNE) - COMPTEUR D'EAU BRUTE	-828 €
STATION EAU POTABLE DE LORRAIN (LORRAIN) - COFFRET ÉLECTRIQUE COMPRESSEUR MIS EN 1999	-1 656 €
STATION POMPAGE DE ST LAURENT (SAINTE MARIE) - ARMOIRE ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE	-5 798 €
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE) - FENÊTRE EN ACIER	-517 €
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE) - POMPE DE SURFACE HORIZONTALE	-6 522 €
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE) - RÉSERVOIR GAZ OIL	-5 176 €
STATION POMPAGE DE VERT PRE (GROS MORNE) - TAMPON DN600	-1 035 €
STATION POMPAGE D'EUDORCAIT (SAINTE MARIE) - ARMOIRE ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE	-18 633 €
RESERVOIR Bois Léopard-Compteur volumétrique distribution	-415 €
UPEP Calvaire-Turbidimètre eau traitée	-2 071 €
Forage DEMARE-Armoire électrique murale local forage	-7 039 €
RESERVOIR Croix Laurence-Compteur arrivée Fond des Sources	-1 553 €
RESERVOIR Croix Laurence-Compteur arrivée Trianon	-377 €
RESERVOIR Carabin-Sonde de niveau piézométrique	-517 €
RESERVOIR de CITRON (ste marie)-Sonde de niveau à flotteur	-311 €
RESERVOIR r Union-Vanne distribution DN250	-855 €
RESERVOIR Union-Vanne vidange DN100	-435 €
RESERVOIR Union-vanne adduction/distribution dn 100	-435 €
RESERVOIR Union-vanne incendie/distribution DN100	-572 €
RÉSERVOIR DE MORNE BALAI-COMPTEUR ADDUCT LOUISON	-1 516 €
STATION POMPAGE DE DEMARE-COMPTEUR DE REFOULEMENT FORAGE dn80	-1 516 €
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE)-Vanne manuelle à opercule by pass incendie DN150	-758 €
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE)-Vanne manuelle à opercule vidange DDN 150	-758 €
RESERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE)-Vanne manuelle à opercule distribution DN 200	-1 007 €
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE)-Vanne manuelle à opercule by pass adduc/distr DN 200	-1 007 €
RÉSERVOIR DE MORNE DES ESSES (SAINTE MARIE)-Vanne manuelle à opercule ADDUCT DN200	-1 007 €
Station eau potable de Lorrain-Sonde de niveau piézométrique	-517 €



RÉSERVOIR DE GLOTTIN (GROS MORNE)-TAMPON EN FONTE	-1 157 €
STATION EAU POTABLE DE LORRAIN (LORRAIN)-SONDE DE NIVEAU PIEZZO-MÉTRIQUE (réservoir UPEP)	-517 €
RESERVOIR DE POSTE POLICE-VANNE ADDUCTION DN80 AMONT CR	-284 €
RESERVOIR DE POSTE POLICE-VANNE ADDUCTION DN80 AVAL CR	-284 €
RESERVOIR DE POSTE POLICE-VANNE BYPASS ADDUCT/DISTR. DN80	-284 €
RESERVOIR DE POSTE POLICE-VANNE DISTRIBUTION DN80	-284 €
RESERVOIR DE POSTE POLICE-HYDROSTAB AMONT/AVAL DN65	-3 468 €
RESERVOIR DE POSTE POLICE-COMPTeur DISTRIBUTION DN80	-1 514 €
STATION EP LOUISON-COMPTeur DE DISTRIBUTION	-1 139 €
RÉSERVOIR DE ST LAURENT (SAINTE MARIE)-CRÉPINE dn100	-286 €
RÉSERVOIR DE CROIX LAURENCE-SONDE DE NIVEAU À FLOTTEUR	-311 €
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE-CANALISATION ADDUCTION	-1 243 €
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE-CANALISATION DISTRIBUTION	-1 243 €
RÉSERVOIR DE POSTE DE POLICE-CANALISATION VIDANGE/INCENDIE	-1 243 €
RÉSERVOIR DE MACEDOINE (LORRAIN)-RÉGUL DE NIVEAU PAR ROBINET FLOTTEUR DN 60	-1 553 €
SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/14	157 193 €

11.4 FOND CONTRACTUEL DE RENOUVELLEMENT

Aucune opération de fond de travaux n'a été réalisée cette année.

Le solde de fonds de travaux s'élève à 82 000 euros au 31/12/2014. Le suivi financier du fonds de travaux sera réévalué dans le cadre du nouvel avenant au contrat d'affermage du service d'eau potable.

11.5 GARANTIE POUR CONTINUITE DE SERVICE

Cf 11.1.1.1 La maintenance des équipements

11.6 METHODE DE CALCUL DES DOTATIONS AUX COMPTES ET PROGRAMMES

Un **Fond Contractuel de Renouvellement** consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant défini contractuellement, et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fond Contractuel de Renouvellement a été établie à l'origine du contrat.

Le montant des opérations réalisées correspond à l'affectation de la dépense au Fond Contractuel.

Le tableau de suivi comprend l'ensemble des années depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice actuel, et notamment le solde du fond à date.

Un **Programme Contractuel de Renouvellement** correspond à un engagement du Délégué à réaliser un programme prédéterminé d'opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d'un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.

Le montant des opérations réalisées correspond à l'affectation de la dépense au Programme Contractuel.

Le tableau de suivi comprend l'ensemble des années depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date.



12 LES TRAVAUX REALISES DANS L'ANNEE

12.1 SUR LES STATIONS

Station	Libellé de l'équipement	Date intervention
Réseau SCNA Gros-Morne	CANALISATION GROS MORNE	06/02/2014
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	Porte en acier chambre des vannes	09/10/2014
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	Regard de puisage vidange RSV	18/11/2014
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	Armoire électrique intérieure local pompage	03/07/2014
Station EP de GALION (Gros Morne)	Filtre à sable 4	11/04/2014
Station EP de GALION (Gros Morne)	Filtre à sable 2	18/06/2014

12.2 SUR LES RESERVOIRS

Nouveaux aménagements et renforcements

AJOUPA BOUILLON :

Travaux dans la chambre des vannes du Réservoir Police : la SMDS a repris intégralement la chambre des vannes en plus des équipements inscrits ans le cadre du renouvellement contractuel.



Ancienne chambre des vannes avec deux arrivées d'eau et deux départs en DN 80.

Suite aux travaux entrepris sur le réseau, reprise de la chambre des vannes avec une arrivée 200 et un départ en DN 200.



12.2.2.2. Nouvelles installations

Raccordement de la canalisation de refoulement du forage de Grand Rivière à la Station de traitement Bellevue.

12.3 SUR LE RESEAU

COMMUNE AJOUPA BOUILLON :

Site à la mise hors service du réservoir Bas du Bourg, le réseau d'adduction et de distribution du réservoir Poste Police a été modifié en raison des travaux d'aménagement routiers du bourg d'Ajoupa Bouillon. Les travaux entrepris par SMDS ont été les suivants :

- Création d'un regard et pose d'un réducteur amont/aval DN 80
- Remplacement des deux canalisations adduction DN 80 du réservoir Poste Police en UNE canalisation DN 200 ;
- Remplacements des deux canalisations DN 80 de distribution du réservoir Poste Police en UNE canalisation DN 200.

Par ailleurs, les branchements ont été repris



Photos Branchements Ajoupa Bouillon




Photos Branchements Ajoupa Bouillon



Photos Branchements Ajoupa Bouillon

Raccordement sur cana dn 200 vers rsv poste police

Attente raccordement réseau vers « abandonné »

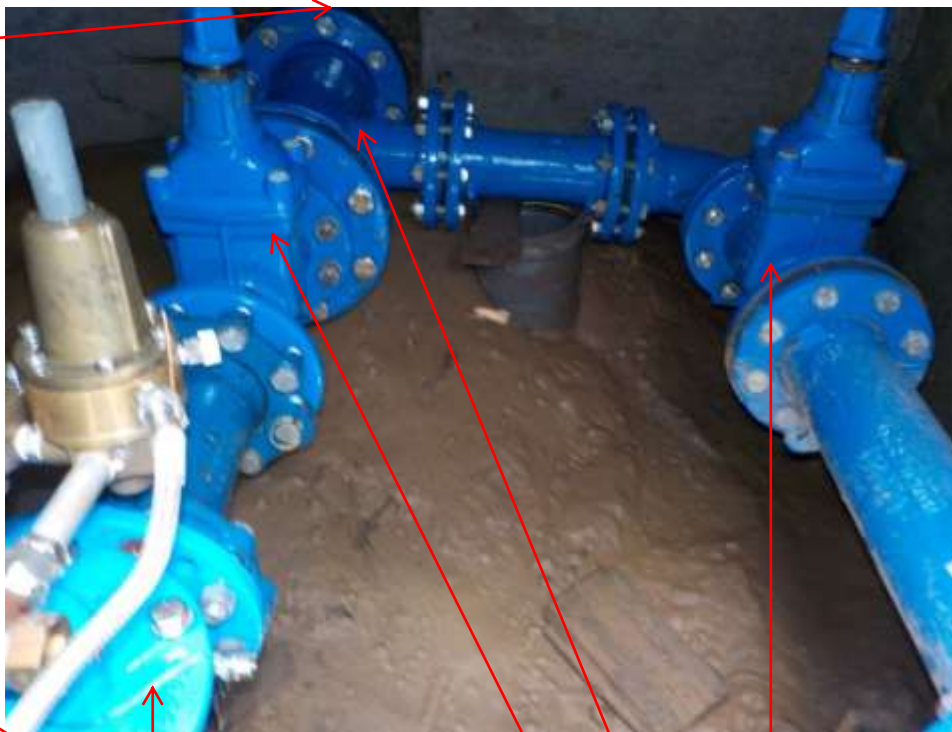

Reducteur dn 80 reseau croix laurence

Vanne aval série longue dn 80
Reseau Eden

Té 150/80 jonction reseau Eden et
Reseau Croix laurence

Vanne amont série longue dn 80
Reseau croix laurence

Vanne aval serie longue dn 80
Reseau croix laurence

Vanne série longue dn 80

Té dn 80/80 arrivée croix laurence






Arrivée réseau Eden dn 80

Vanne amont reducteur reseau Eden serie longue dn 80



Reducteur dn 60 reseau Eden

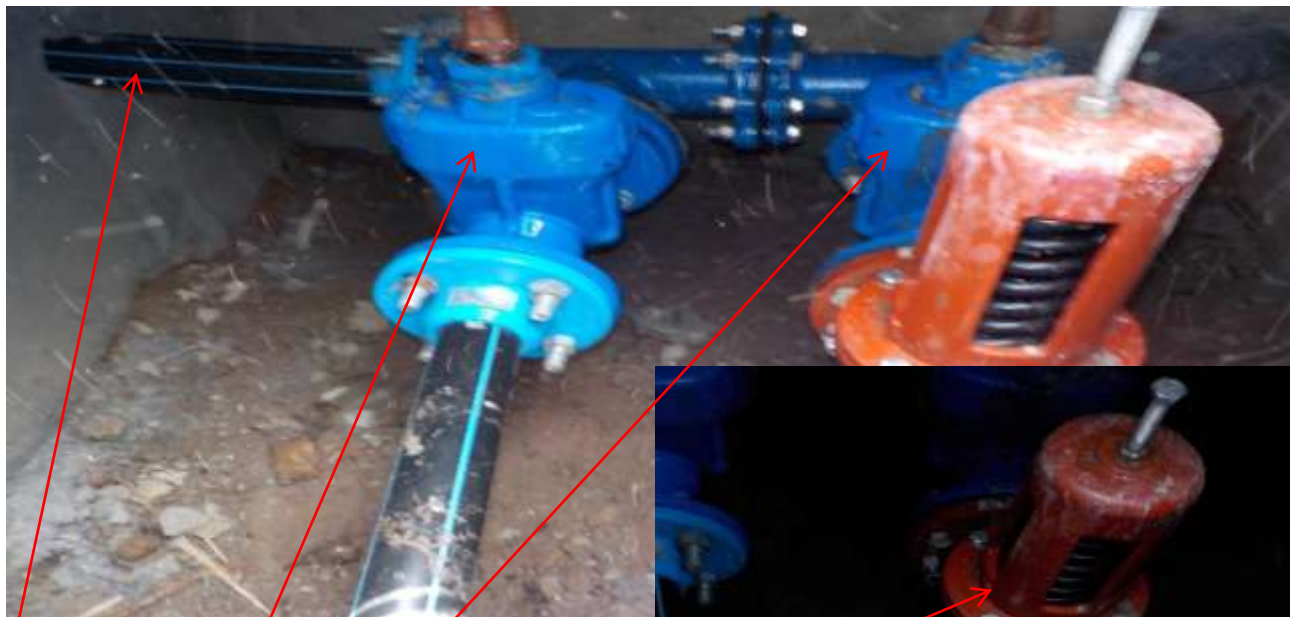

Cana d'arrivée dn80

Vanne série longue dn 65

Vanne amont série longue dn 80

Réducteur de pression mon dn 80

Compteur dn 80

Vanne aval serie longue dn 80



COMMUNE MARIGOT :

Travaux de raccordement Suite aux travaux de reprise du refoulement DN80 du pompage Dominante Bas vers Dominante Haut et de la canalisation DN 80 de distribution du réservoir Dominante Haut.

Pose d'un réseau DN 80 de distribution d'eau potable dans la rue Sénéchal pour mise en conformité des branchements.

COMMUNE DU GROS-MORNE :

Travaux de raccordement sur canalisation DN110 et déplacements de compteurs abonnés suite au chantier « Chemin Boissette » .

COMMUNE MACOUBA :

Travaux de raccordement sur canalisation DN 63 pour alimentation piscine de MACOUBA.

COMMUNE DE GRAND RIVIERE :

Pose canalisation refoulement forage en DN 90 vers usine de traitement.

COMMUNE DE SAINTE MARIE :

Travaux de raccordement de la distribution DN 125 du réservoir Morne Daniel



13 COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION

13.1 13.1 LE CARE

SMDS

11/05/2015

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION ANNEE 2014

(en application du décret du 14 mars 2005)

GESTION DU SERVICE EAU POTABLE


Région **LES ANTILLES**
Centre **SMDS**
Département **MARTINIQUE**
Collectivité **SCNA - AEP**

LIBELLE	En milliers d'Euros	Année 2013	Année 2014	Ecart en %
PRODUITS		8 055,6	8 048,0	-0,1
Exploitation du service		5 417,1	5 397,5	
Collectivités et autres organismes publics (estimations)		2 321,0	2 284,0	
Travaux attribués à titre exclusif		196,3	222,6	
Produits accessoires		121,2	143,9	
CHARGES		8 090,3	7 805,6	-3,5
Personnel		1 852,7	1 864,6	
Energie électrique		249,8	221,9	
Achats d'eau		1 071,5	1 088,4	
Produits de traitement		70,0	67,3	
Analyses		125,8	116,1	
Sous-traitance, matières et fournitures		493,3	382,8	
Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles (1)		53,1	47,3	
Autres dépenses d'exploitation		726,2	617,5	
- Télécommunications, poste et télégestion		62,2	53,5	
- Engins et véhicules		245,5	236,6	
- Informatique		18,4	20,0	
- Assurances		22,1	20,4	
- Locaux		184,0	111,5	
- Divers		193,9	175,5	
Contribution des services centraux et recherche		467,4	468,0	
Collectivités et autres organismes publics (estimations)		2 321,0	2 284,0	
- Part collectivité		1 410,0	1 395,0	
- Autres organismes publics		911,0	889,0	
Charges relatives aux renouvellements		385,9	436,8	
- Pour garantie de continuité du service		144,3	210,9	
- Programme contractuel		241,7	225,9	
Charges relatives aux compteurs du domaine privé		81,7	70,0	
Charges relatives investissements du domaine privé		62,9	36,7	
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux		129,1	104,2	
RESULTAT AVANT IMPOT		-34,7	242,4	
Impôt sur les Sociétés (calcul normatif)			80,8	
RESULTAT		-34,7	161,6	

(1) Si Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles y compris redevance domaniale: département, région, Etat et redevance d'occupation du domaine public de la collectivité.

Conforme à la circulaire FP2E du 31/01/2006
Réf: 172-072005 -972000 -01 2014120

(2) Si Annuités emprunt collectivité prises en charge : comprennent: annuités d'emprunt, amortissements droits d'exploitation et charges financières contractuelles.



- 182/223



6. Sous Traitance, Matières et Fournitures :

Cette rubrique comprend :

- Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, hydrocurage, espaces verts, cartographie ...) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.
- Matières et Fournitures : ce poste comprend :
 - la charge relative au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise.
 - la location de courte durée de matériel sans chauffeur.
 - les fournitures nécessaires à l'entretien et à la réparation du réseau.
 - les fournitures nécessaires à l'entretien du matériel électromécanique.
 - le matériel de sécurité.
 - les consommables divers.

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :

Cette rubrique comprend :

- la contribution économique territoriale (CET).
- La contribution sociale de solidarité.
- la taxe foncière.
- les redevances d'occupation du domaine public.

8. Autres dépenses d'exploitation :

- "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d'affranchissement (hors facturation).
- "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances.
- Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des contrats du centre proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du centre.
- "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de facturation :
 - SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle
 - MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice
 - J@DE, logiciel de gestion et des achats
 - NET&GIS, logiciel de cartographie
 - GEREMI, logiciel de télésurveillance.
- "Assurances" : ce poste comprend :
 - la prime d'assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire
 - Les primes dommages ouvrages



- Les autres primes particulières d'assurance s'il y a lieu
- Les franchises appliquées en cas de sinistre.

- "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l'utilisation des locaux.
- "Divers" : autres charges.

9. Frais de contrôle :

Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche :

Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat.

11. Collectivités et autres organismes publics :

Ce poste comprend :

- la part communale ou intercommunale.
- les taxes
- les redevances

12. Charges relatives aux Renouvellements :

- « Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit d'un lissage des charges sur la durée du contrat. Il est à noter que la méthode de calcul de ce lissage a été améliorée conformément au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 et au Rapport de l'Ordre des Experts Comptables : la méthode intègre les charges prévisionnelles selon un calcul fondé sur l'évaluation des risques à couvrir jusqu'à la fin du contrat. Ce calcul sera réactualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution du patrimoine et des charges réellement constatées depuis le début du contrat.
- "Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s'agit généralement d'un lissage économique sur la durée du contrat.
- "Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l'obligation du délégataire au titre d'un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c'est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister.

13. Charges relatives aux Investissements :

Elles comprennent les différents types d'obligation existant au contrat :

- programme contractuel d'investissements
- fonds contractuel d'investissements
- annuité d'emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire
- investissements incorporels.



Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé :

Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des compteurs propriété de l'entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement :

Ce poste comprend :

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau)
- les provisions pour créances douteuses
- les frais d'actes et de contentieux.

4) Résultat avant Impôt

Il s'agit de la différence entre les produits et les charges.

5) Impôt sur les sociétés

Cet impôt ne s'applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.

6) Résultat

Il s'agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.



14 SPECIMENS DE FACTURES

14.1 SPECIMENS DE FACTURES LIES AU DECRET N°2007-675

Vos Contacts :

Accueil : Zone Artisanale Belle Etoile
97230 SAINTE MARIE
Lundi au Vendredi 7h45 - 12h00 Mardi Jeudi
13h - 19h00

Téléphone : 05 96 69 54 84
Lu, Ma, Je 7h30-12h 13h-19h00 Me, Ve 7h30-13h00
Dépannage 24h/24 : 05 96 69 54 74
www.smds.fr

SPECIMEN
01 Janvier 2015

Référence à rappeler

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

NOM DU CLIENT

Distribution de l'eau :
Syndicat des communes du NORD ATLANTIQUE

Ce document est une simulation de facture.
Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	65,72 €	
Consommation TTC	305,77 €	soit 0,0025 €/Litre
Total facture TTC	371,49 €	

371,49 €

SMDS S.A.S.U. au Capital de 50 000 € RH RCS FORT DE FRANCE N 332 676 775 Siège Social Zone Artisanale Belle Etoile 97230 SAINTE MARIE TVA Intracommunautaire n° FR 95 542 180 486
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 36 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2001 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en nous adressant à SMDP, 1 rue Antoine Lavoisier / Supersolent. Toute information communiquée à SMDP dans le cadre d'un dossier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER



BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
STE MARIE	000005899	015 mm				120	Cons. simulée
TOTAL CONSOMMATION						120	

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation	Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau		315,43 € HT	322,56 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	%
Abonnement part SMDS		Année 2015					63,44	2,10
Consommation part SCNA		Année 2015		120	0,5500	66,00		2,10
Consommation part SMDS		Année 2015		1 à 50	50	1,2785	63,93	2,10
				51 à 120	70	1,7437	122,06	2,10

Organismes publics		48,51 € HT	49,43 € TTC	Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
				m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Office de l'eau)		Année 2015			120	0,2500	30,00		2,10
Participation à la préservation des ressources en eau		Année 2015			120	0,1148	13,78		2,10
Consommation Droit additionnel à l'Octroi de Mer Taux 1,5%		Année 2015				251,99	3,78		
Consommation Octroi de Mer 100 % des montants eau Taux 100%		Année 2015				251,99	0,00		
Abonnement Octroi de Mer 100 % des montants eau Taux 0%		Année 2015				63,44		0,00	
Abonnement Droit additionnel à l'Octroi de Mer Taux 1,5%		Année 2015				63,44		0,95	

Total Facture	371,49 € TTC	HT soumis à TVA : 359,21 € TVA sur les débits : 7,55 €	HT exonéré de TVA : 4,73 €
----------------------	---------------------	---	----------------------------

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSUMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L. 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

L'Office De l'Eau est un établissement public départemental qui a pour mission de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.



Vos Contacts :

Accueil : Zone Artisanale Belle Etoile
97230 SAINTE MARIE
Lundi au Vendredi 7h45 - 12h00 Mardi Jeudi
13h - 15h30

Téléphone : 05 96 69 54 84
Lu, Ma, Je 7h30-12h 13h-15h30 Me, Ve 7h30-13h00

Dépannage 24h/24 : 05 96 69 54 74

www.smds.fr

SPECIMEN
01 Janvier 2014

Référence à rappeler

212

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

NOM DU CLIENT

Distribution de l'eau :

Syndicat des communes du NORD ATLANTIQUE

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	65,45 €	
Consommation TTC	304,93 €	soit 0,0025 €/Litre
Total facture TTC	370,38 €	
	370,38 €	

SMDS S.A.S.U. au Capital de 50.000 EUR RCS FORT DE FRANCE B 320 879 776 Siège Social Zone Artisanale Belle Etoile 97230 SAINTE MARIE TVA Intracommunautaire n° FR 95 542 080 498
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 36 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données et d'un droit de suppression de vos données. Toute information communiquée à SAURI dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER



BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation	Information
	Numéro	Diamètre				m3	
STE MARIE	000008999	015 mm				120	Cons. simulée
TOTAL CONSOMMATION						120	

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation	Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau		314,35 € HT 326,96 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part SMDS		Année 2014		120	0,5500	66,00	63,17	2,10
Consommation part SCNA		Année 2014		50	1,2730	63,65		2,10
Consommation part SMDS		Année 2014	1 à 50	50	1,2730	63,65		2,10
			51 à 120	70	1,7362	121,53		2,10

Organismes publics		48,60 € HT 49,42 € TTC	Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
			m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Office de l'eau)		Année 2014		120	0,2500	30,00		2,10
Participation à la préservation des ressources en eau		Année 2014		120	0,1148	13,78		2,10
Consommation Droit additionnel à l'Octroi de Mer Taux 1.5%		Année 2014			251,18	3,77		
Consommation Octroi de Mer 100 % des montants eau Taux 0%		Année 2014			251,18	0,00		
Abonnement Octroi de Mer 100 % des montants eau Taux 0%		Année 2014			63,17		0,00	
Abonnement Droit additionnel à l'Octroi de Mer Taux 1.5%		Année 2014			63,17		0,95	

Total Facture	370,38 € TTC	HT soumis à TVA : 358,13 € TVA sur les débits : 7,53 €	HT exonéré de TVA : 4,72 €
----------------------	---------------------	---	----------------------------

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSUMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L. 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une intéréts forfataire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

L'Office De l'Eau est un établissement public départemental qui a pour mission de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l'eau, et plus particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l'exploitant ayant pour objectif d'affiner et d'optimiser le réglage des installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources :

- Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l'eau,
- Analyses de qualité de l'eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées dans des laboratoires d'analyses.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer

Branchement : Ensemble de canalisations et d'équipements reliant la partie publique du réseau de distribution d'eau à un réseau de distribution intérieur d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau avant compteur et un compteur général.

CARE : Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l'année en cours sont indiqués, et ceux de l'année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de distribution de l'eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s'agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume consommé par le branchement.

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l'eau.

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d'échantillons prélevés sur différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation).

Echantillon : Volume d'eau prélevé dans le but d'analyser les caractéristiques de l'eau à l'endroit et au moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l'eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s'agit d'un renouvellement, où le Délégataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.

Indice linéaire de pertes en réseau : L'indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Le volume perdu est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le



volume consommé autorisé. Cet indicateur qui rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l'état physique de ce réseau.

Indice linéaire des volumes non comptés : L'indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé.

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme.

Patrimoine immobilier : Il s'agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Déléataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d'un ouvrage financé par le Déléataire, destruction d'un ouvrage...),
- opération de renouvellement d'une telle importance qu'elle s'assimile à la construction d'un bâtiment neuf,
- Investissement immobilier du Déléataire (bureaux) entièrement dédié au service.

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque branchement d'un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de tous les clients s'étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C'est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d'une commune ou d'un contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année.

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d'échantillon le plus près possible de la production pour lequel la qualité de l'eau en ce point est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée.

Programme contractuel de renouvellement : Il s'agit de l'ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le Déléataire dans le cadre d'un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d'investissement : Il s'agit des engagements pris par le Déléataire de réaliser certains investissements sur le patrimoine, afin d'améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations. Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de mise en distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de consommation (robinet) par le client. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau en sortie des installations de production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.



Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d'eau produite sur volume d'eau brute admis sur l'installation. Il traduit le rendement de conversion de l'eau potable à partir de l'eau brute.

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d'autre part le volume produit augmenté du volume importé ou acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu'indirectement l'état du réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. .

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l'eau produite par les installations de production jusqu'au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus.

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client. Le réseau intérieur d'un client commence après le compteur général permettant d'évaluer la consommation du branchement associé à ce client.

Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou d'analyses et la tenue par l'exploitant d'un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux.

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la capacité nominale d'une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d'une installation dont les réserves de capacité sont minimales, voire insuffisantes.

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanseurs, filtres, ...) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d'eau potable, sont régulièrement évacués des installations.

Volume comptabilisé : Volume d'eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des relevés des appareils de comptage . Ce volume n'inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG).

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment :

- l'eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie),
- l'eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie,
- l'eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs)

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution ; ce volume estimé inclut notamment :

- l'eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs,
- l'eau utilisée lors d'opérations de purge ou de nettoyage des conduites
- l'eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau consommateurs

Volume consommé hors VEG : Volume d'eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce volume n'inclut pas les Ventes d'Eau en Gros (VEG) ou Volume d'eau exportée.

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l'année sur l'installation concernée.



Volume eau brute : Volume d'eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, ...). L'eau est qualifiée de brute pour signifier qu'elle n'a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d'eau brute intègrent les éventuels achats d'eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d'eau brute vendus hors périmètre du contrat.

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d'eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume importé (ou acheté en gros) : Volume d'eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume produit : Le volume d'eau produit sur les installations de production correspond au volume d'eau traitée duquel il faut éventuellement retrancher le volume besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de production).

Volume besoin usine : Volume d'eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l'intérieur de ces mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, ...)

Volume mis en distribution : Volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution d'eau en vue d'être consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au volume produit auquel on ajoute le volume importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume exporté ou vendu en gros.

Volume eau traitée : C'est le volume d'eau que les installations fournissent à l'aide de traitements plus ou moins complexes en fonction de la nature de l'eau brute que l'on souhaite rendre potable.



16 ANNEXES





16 DETAIL DES AUTRES BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU SERVICE

Désignation	Famille de biens	Nombre
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [P] - Pompage-Elévation	3
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [V] - Robinetterie-Régulation	57
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	4
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	9
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	15
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	4
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	7
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [P] - Pompage-Elévation	2
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	28
Station pompage d' EUDORCAIT (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	6
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	3
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	23
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [M] - Energie-Motorisation	1
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	25
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [P] - Pompage-Elévation	20
Station de Pompage Dominante Bas (PAIN DE SUCRE LA FERME DOMI HT	E [V] - Robinetterie-Régulation	77
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	3
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	17
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	7
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [P] - Pompage-Elévation	3
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	16
Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	1
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	1
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	5
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [P] - Pompage-Elévation	7
Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	35



Station pompage de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	6
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	29
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	25
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [P] - Pompage-Elévation	11
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	59
Surpresseur THEBAULT PEROU (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	10
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [C] - Aéraulique	1
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	6
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	6
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	11
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [P] - Pompage-Elévation	5
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [R] - Stockage	5
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	25
Station pompage de VERT PRE (Gros - Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	7
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [A] - Brassage-Aération	3
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [B] - Conditionnement-Préparation	1
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [C] - Aéraulique	23
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	60
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	72
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	47
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [P] - Pompage-Elévation	36
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [R] - Stockage	5
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [S] - Séparation-Filtration	15
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [T] - Transport-Manutention-Dosage	5
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [V] - Robinetterie-Régulation	163
Station EP LA DURAND (LORRAIN)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	35
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [B] - Conditionnement-Préparation	2
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	1
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	12
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	20
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	5
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [P] - Pompage-Elévation	1
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [R] - Stockage	3
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [S] - Séparation-Filtration	13
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [T] - Transport-Manutention-Dosage	1
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [U] - Sécurité-Protection	1
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	65
Station EP de CALVAIRE (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	11
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [A] - Brassage-Aération	2
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [B] - Conditionnement-Préparation	5
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	22
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	50
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	74
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	41
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [P] - Pompage-Elévation	33



Station EP de GALION (Gros Morne)	E [R] - Stockage	1
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [S] - Séparation-Filtration	6
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [T] - Transport-Manutention-Dosage	4
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	217
Station EP de GALION (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	21
Station pompage de Directoire (Robert)	E [C] - Aéraulique	4
Station pompage de Directoire (Robert)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	16
Station pompage de Directoire (Robert)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	37
Station pompage de Directoire (Robert)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Station pompage de Directoire (Robert)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	27
Station pompage de Directoire (Robert)	E [P] - Pompage-Elévation	5
Station pompage de Directoire (Robert)	E [T] - Transport-Manutention-Dosage	2
Station pompage de Directoire (Robert)	E [V] - Robinetterie-Régulation	64
Station pompage de Directoire (Robert)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [C] - Aéraulique	2
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	42
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	13
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [P] - Pompage-Elévation	4
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [S] - Séparation-Filtration	4
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [U] - Sécurité-Protection	1
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [V] - Robinetterie-Régulation	86
Station EP BELLEVUE (Grand Riviere)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	25
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	5
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	16
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [P] - Pompage-Elévation	2
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [T] - Transport-Manutention-Dosage	5
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	41
Réservoir de TAMARIN (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	7
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [A] - Brassage-Aération	1
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [C] - Aéraulique	3
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	26
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	23
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	5
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	12
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [P] - Pompage-Elévation	7
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [R] - Stockage	1
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [V] - Robinetterie-Régulation	38
Station EP CROIX LAURENCE (Ajoupa-Bouillon)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	14
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [B] - Conditionnement-Préparation	7
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	10
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	16
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	9
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [P] - Pompage-Elévation	3
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [S] - Séparation-Filtration	1
Réservoir de BELLEVUE (Macouba)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	10
Réservoir de GUERIN (Macouba)	E [C] - Aéraulique	2
Réservoir de GUERIN (Macouba)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	1
Réservoir de GUERIN (Macouba)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Réservoir de GUERIN (Macouba)	E [V] - Robinetterie-Régulation	12
Réservoir de GUERIN (Macouba)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	17
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	15
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3



Morne)		
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	9
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [P] - Pompage-Elévation	5
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	32
Reservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	13
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	7
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	20
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	8
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	2
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	32
Bache de BELLE ETOILE Félicité (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	16
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	16
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	14
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	16
Réservoir de BEZAUDIN (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	21
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	7
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	7
Réservoir de BIROT (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	17
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	16
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	16
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	5
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	7
Réservoir de BOIS LEZARD (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	17
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	7
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	10
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	9
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [P] - Pompage-Elévation	6
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	24
Réservoir de BON REPOS (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	15
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	19
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	15
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	9
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [P] - Pompage-Elévation	2
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	58
Réservoir de BONNEVILLE (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	14
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	20
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	21
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	3
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	24
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [P] - Pompage-Elévation	5
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	72
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [C] - Aéraulique	1



Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	6
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	4
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [V] - Robinetterie-Régulation	13
Réservoir de DUHAMELIN (Marigot)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	3
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	15
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	12
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	5
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	19
Réservoir de DUMAINE (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	5
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	3
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	21
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	15
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	10
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	37
Réservoir de FOURNIOL (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	10
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	5
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	23
Réservoir de FRAICHEUR (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	3
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	9
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	12
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	10
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	26
Réservoir de GLOTIN (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	3
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	14
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	17
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	29
Réservoir de LA CROIX (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	22
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	14
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	6
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	19
Réservoir de LA FERME (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	10
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	3
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	9
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	16
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	30
Réservoir de LASSALLE (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	11
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	6
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	15
Réservoir du BOURG (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	4
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	6
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	13
Réservoir de MACEDOINE (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3



Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	23
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	8
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	4
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	9
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [P] - Pompage-Elévation	10
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	51
Réservoir de MORNE CAPOT (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	14
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	6
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	13
Réservoir de MORNE CERON (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	12
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	7
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	2
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	21
Réservoir de MORNE DANIEL (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	16
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	4
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	10
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	6
Réservoir de MORNE DEGRAS (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	15
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	4
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	10
Réservoir de MORNE DES ESSES (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	4
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	21
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	17
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [P] - Pompage-Elévation	6
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [U] - Sécurité-Protection	2
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	44
Réservoir de MORNE JACQUES (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	8
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	7
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	15
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	28
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [P] - Pompage-Elévation	4
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [S] - Séparation-Filtration	4
Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	54



Réservoir de MORNE SAVON (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	21
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	9
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	8
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	4
Réservoir de CARABIN (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	10
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	10
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	4
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	7
Réservoir de CES CET (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	15
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	8
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	14
Bache de CITRON (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	24
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	4
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	8
Réservoir de CROISEE 4 (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	2
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	9
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	17
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	9
Réservoir de DERRIERE MORNE 1 (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	24
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	10
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	14
Réservoir de DERRIERE MORNE 2 (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	20
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	7
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	5
Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [V] - Robinetterie-Régulation	8



Réservoir de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	7
Réseau SCNA Marigot	E [V] - Robinetterie-Régulation	58
Réseau SCNA Marigot	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau SCNA Lorrain	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	7
Réseau SCNA Lorrain	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	22
Réseau SCNA Lorrain	E [V] - Robinetterie-Régulation	233
Réseau SCNA Lorrain	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau Ajoupa-Bouillon	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	3
Réseau Ajoupa-Bouillon	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	12
Réseau Ajoupa-Bouillon	E [V] - Robinetterie-Régulation	50
Réseau Ajoupa-Bouillon	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réseau Basse-Pointe	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	1
Réseau Basse-Pointe	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	36
Réseau Basse-Pointe	E [V] - Robinetterie-Régulation	129
Réseau Basse-Pointe	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau Grand Rivière	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	6
Réseau Grand Rivière	E [V] - Robinetterie-Régulation	28
Réseau Grand Rivière	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau Macouba	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Réseau Macouba	E [V] - Robinetterie-Régulation	23
Réseau Macouba	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	26
Réservoir de PAIN DE SUCRE (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	11
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	12
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	12
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	3
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	6
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	25
Réservoir de PEROU (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	12
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	7
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	12
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	2
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [V] - Robinetterie-Régulation	24
Réservoir de PLATEFORME (Marigot)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	11
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	16
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	20
Réservoir de RECULE (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	6
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	10
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	26
Réservoir de ST LAURENT (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	9
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	11
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	2
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [V] - Robinetterie-Régulation	13
Station EP EDEN (Ajoupa Bouillon)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	16
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [M] - Energie-Motorisation	1



Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [V] - Robinetterie-Régulation	17
Réservoir de POSTE de POLICE (Ajoupa-Bouillon)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de AKR (Basse Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	1
Réservoir de AKR (Basse Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Réservoir de AKR (Basse Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	9
Réservoir de AKR (Basse Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	19
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	4
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [M] - Energie-Motorisation	2
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	17
Réservoir de GRADIS (Basse-Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [B] - Conditionnement-Préparation	2
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [C] - Aéraulique	2
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	12
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	16
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	6
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [P] - Pompage-Elévation	6
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [R] - Stockage	6
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	20
Station EP de HAUTEUR BOURDON (Basse-Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	13
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	12
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [P] - Pompage-Elévation	3
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [R] - Stockage	1
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	12
Réservoir de MORNE BALAI (dit demare) (Basse-Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	11
Réservoir de SOCCO (Basse Pointe)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de SOCCO (Basse Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	4
Réservoir de SOCCO (Basse Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	3
Réservoir de SOCCO (Basse Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	12
Réservoir de SOCCO (Basse Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	4
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	7
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [V] - Robinetterie-Régulation	20
Réservoir de MAITRE JEAN (Macouba)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	6
Réservoir de BELLEVUE (Macouba)	E [C] - Aéraulique	1
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	2
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	6
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	6
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [P] - Pompage-Elévation	1
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [T] - Transport-Manutention-Dosage	2



Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	15
Forage DEMARE (Basse-Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	12
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	19
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [P] - Pompage-Elévation	5
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [V] - Robinetterie-Régulation	43
Station pompage de MOUBIN (Basse Pointe)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [B] - Conditionnement-Préparation	1
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	14
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [P] - Pompage-Elévation	6
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [R] - Stockage	5
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [V] - Robinetterie-Régulation	30
Réservoir LOUISON (BASSE POINTE)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	5
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	2
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	7
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	E [V] - Robinetterie-Régulation	1
Interconnection SCNA UPEP LORRAIN & GALION	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	1
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	10
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	5
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [M] - Energie-Motorisation	1
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	17
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [P] - Pompage-Elévation	9
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	22
Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Surpresseur de DOMINANTE HAUT (Marigot)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Réservoir de BELLEVUE (Macouba)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	4
Réservoir de BELLEVUE (Macouba)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Réservoir de BELLEVUE (Macouba)	E [V] - Robinetterie-Régulation	9
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [V] - Robinetterie-Régulation	16
Réservoir de l' UNION (Sainte Marie)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	13
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [C] - Aéraulique	1
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	3
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	9
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	1
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	6
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [V] - Robinetterie-Régulation	11
Réservoir de VALLON (Lorrain)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	3
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [C] - Aéraulique	2
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	21
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	7
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	5
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	3
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	22
Réservoir de VERT PRE 1 & 2 (Gros Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	7
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [C] - Aéraulique	2
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	19
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	6
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	2
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	9



Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [V] - Robinetterie-Régulation	26
Réservoir de VERT PRE 3 (Gros-Morne)	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	6
Reservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Reservoir MORNE ROSEAU (Marigot)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	4
Chambre comptage Sous Bois (Robert)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Chambre comptage Morne Poirier (Ste Marie)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Chambre de comptage Bois Lezards (Gros Morne)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	1
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [C] - Aéraulique	1
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	12
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	11
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [K] - Télésurveillance-Télégestion	3
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [M] - Energie-Motorisation	3
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [N] - Electricité-Commande-Puissance	1
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [P] - Pompage-Elévation	1
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [R] - Stockage	1
Reservoir TRIANON (FALAISE)	E [V] - Robinetterie-Régulation	42
Bâche BEAUSEJOUR	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	1
Bâche BEAUSEJOUR	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Bâche BEAUSEJOUR	E [V] - Robinetterie-Régulation	5
SYNDICAT DES COMMUNES DU NORD ATLANTIQUE	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	4
Réseau trinité	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	2
Réseau trinité	E [V] - Robinetterie-Régulation	15
Réseau trinité	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau SCNA Robert	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	33
Réseau SCNA Robert	E [V] - Robinetterie-Régulation	89
Réseau SCNA Robert	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	1
Réseau SCNA Gros-Morne	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	33
Réseau SCNA Gros-Morne	E [V] - Robinetterie-Régulation	178
Réseau SCNA Gros-Morne	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau SCNA Sainte-Marie	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	56
Réseau SCNA Sainte-Marie	E [V] - Robinetterie-Régulation	272
Réseau SCNA Sainte-Marie	E [X] - Tuyauterie-Canalisation	2
Réseau SCNA Marigot	E [G] - Serrurerie-Menuiserie	5
Réseau SCNA Marigot	E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire	13



16.1 TARIFS PRATIQUES, NOTES DE CALCUL DE REVISION

Date : 15/03/2015

SMDS

Partenaire : Syndicat des communes du NORD ATLANTIQUE

Référence contrat : 972000/01

Produit : Eau Potable	Type de contrat : Affermage	Type d'encaissement : Société
10SAbonnement part SMDS		
Prix (HT) à compter du 01/01/2015	Redevance : Abonnement part SMDS	
Devise : Euro	Date d'actualisation : 24/11/2014	
Prix révisé = [K=1,306444] * Prix de base	K : 1,306444	

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix	
Formule de révision :	
$0,144 + 0,432 \times \text{ICHTTS1HC} / \text{ICHTTS1HC}_0 + 0,048 \times 9720\text{MELBT} / 9720\text{MELBT}_0 + 0,192 \times \text{TP10A9720} / \text{TP10A9720}_0 + 0,144 \times \text{EBIQ9720} / \text{EBIQ9720}_0 + 0,04 \times \text{AE9720} / \text{AE9720}_0$	
$K = 0,96 \times (0,15 + 0,45 \text{ ICHTTS1} / \text{ICHTTS1}_0 + 0,05 \text{ ELVA} / \text{ELVA}_0 + 0,20 \text{ TP10A} / \text{TP10A}_0 + 0,15 \text{ EBIQ} / \text{EBIQ}_0) + 0,04 \text{ D} / \text{D}_0$	
Applications des indices : Valeur connue	
K intermédiaire : 1,306444	

Valeurs de base des paramètres utilisés				Valeurs actualisées au 01/11/2014				
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
9720MELBT	ELECTRICITE BASSE TENSION (CVS) BASE 100 EN 2000	105,20000						136,16046
	Substitué avec coeff. 1,12251 par 97201653963	97201653963	01/09/2014	31/10/2014	SITE INTERNET MONITEUR		1,12251	121,30000
AE9720	PRIX D'ACHAT D'EAU AU SICSM - 972000/01	0,12540	01/11/2014	01/11/2014				0,59650
TP10A9720	CANALISATIONS, EGOUTS, ASST, ADDUCT EAU AVEC TUYAUX	110,80000	01/07/2014	15/10/2014	SITE INTERNET MONITEUR			135,80000
EBIQ9720	ENS. ENERGIE, BIENS INTERMEDIAIRES, BIENS D'EQUIPEMENT B 100/2000	111,20000						128,17440
	Substitué avec coeff. 1,1868 par 1652129	1652129	01/09/2014	31/10/2014	SITE INTERNET INSEE		1,1868	108,00000
ICHTTS1HC	COUT HORAIRE DU TRAVAIL TOUS SALAIRES BASE 100-97 (Hors CICE)	134,30000						158,15800
	Substitué avec coeff. 1,43 par ICHTEHC	ICHTTEHC	01/06/2014	07/10/2014	SITE INTERNET INSEE		1,43	110,60000



Détail du calcul du coefficient de variation									
Résultat=0,144+0,432xICHTTS1HC/ICHTTS1HC _o +0,048x9720MELBT/9720MELBT _o +0,192xTP10A9720/TP10A9720 _o +0,144xEBIQ9720/EBIQ9720 _o +0,04xAE9720/AE9720 _o									
.	0,144								0,144000000
+	0,432	x	158,158 / 134,3					+	0,508743529
+	0,048	x	136,160463 / 105,2					+	0,062126447
+	0,192	x	135,8 / 110,8					+	0,235321300
+	0,144	x	128,1744 / 111,2					+	0,165981237
+	0,04	x	0,5965 / 0,1254					+	0,190271132
.								=====	
.									1,306443645

K définitif : 1,306444	
CRITERES TARIFAIRES	
Agent de la société : (Non);(Oui)	
Diamètre compteur sur rubrique : (015 mm);(020 mm);(030 mm);(040 mm);(050 mm,060 mm);(070 mm,080 mm);(100 mm,090 mm);(110 mm,150 mm,180 mm,190 mm);(200 mm,250 mm,300 mm,400 mm,500 mm);(Autre)	

Agent de la société Non

n.r.= non assujetti à la redevance

Diamètre compteur sur rubrique	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
015 mm	48,56	63,44						
020 mm	67,80	88,58						
030 mm	105,52	137,86						
040 mm	186,16	243,21						
050 mm,060 mm	347,40	453,86						
070 mm,080 mm	481,76	629,39						
100 mm,090 mm	965,56	1261,45						
110 mm,150 mm,180 mm,190 mm	2159,88	2821,76						
200 mm,250 mm,300 mm,400 mm,500 mm	4321,76	5646,14						
Autre	n.r.	n.r.						

Agent de la société Oui

n.r.= non assujetti à la redevance

Diamètre compteur sur rubrique	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
015 mm	48,56	63,44						
020 mm	67,80	88,58						
030 mm	105,52	137,86						
040 mm	186,16	243,21						
050 mm,060 mm	347,40	453,86						



070 mm,080 mm	481,76	629,39						
100 mm,090 mm	965,56	1261,45						
110 mm,150 mm,180 mm,190 mm	2159,88	2821,76						
200 mm,250 mm,300 mm,400 mm,500 mm	4321,76	5646,14						
Autre	n.r.	n.r.						



Date : 15/03/2015

SMDS

Partenaire : Syndicat des communes du NORD ATLANTIQUE

Référence contrat : 972000/01

Produit : Eau Potable	Type de contrat : Affermage	Type d'encaissement : Société
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------

10SConsommation part SMDS

Prix (HT) à compter du 01/01/2015

Devise : Euro

Prix révisé = [K=1,306444] * Prix de base

Redevance : Consommation part SMDS

Date d'actualisation : 24/11/2014

K : 1,306444

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix

Formule de révision :

$0,144+0,432 \times \text{ICHTTS1HC} / \text{ICHTTS1HC}_0 + 0,048 \times 9720\text{MELBT} / 9720\text{MELBT}_0 + 0,192 \times \text{TP10A9720} / \text{TP10A9720}_0 + 0,144 \times \text{EBIQ9720} / \text{EBIQ9720}_0 + 0,04 \times \text{AE9720} / \text{AE9720}_0$

$K = 0,96 \times (0,15 + 0,45 \text{ ICHTTS1} / \text{ICHTTS1}_0 + 0,05 \text{ ELVA} / \text{ELVA}_0 + 0,20 \text{ TP10A} / \text{TP10A}_0 + 0,15 \text{ EBIQ} / \text{EBIQ}_0) + 0,04 \text{ D} / \text{D}_0$

Applications des indices : Valeur connue

K intermédiaire : 1,306444

Valeurs de base des paramètres utilisés

Valeurs actualisées au 01/11/2014

Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
9720MELBT	ELECTRICITE BASSE TENSION (CVS) BASE 100 EN 2000	105,20000						136,16046
	Substitué avec coeff. 1,12251 par 97201653963	97201653963	01/09/2014	31/10/2014	SITE INTERNET MONITEUR		1,12251	121,30000
AE9720	PRIX D'ACHAT D'EAU AU SICSM - 972000/01	0,12540	01/11/2014	01/11/2014				0,59650
TP10A9720	CANALISATIONS, EGOUTS, ASST, ADDUCT. EAU AVEC TUYAUX	110,80000	01/07/2014	15/10/2014	SITE INTERNET MONITEUR			135,80000
EBIQ9720	ENS. ENERGIE, BIENS INTERMEDIAIRES, BIENS D'EQUIPEMENT B 100/2000	111,20000						128,17440
	Substitué avec coeff. 1,1868 par 1652129	1652129	01/09/2014	31/10/2014	SITE INTERNET INSEE		1,1868	108,00000
ICHTTS1HC	COUT HORAIRE DU TRAVAIL TOUS SALAIRES BASE 100-97 (Hors CICE)	134,30000						158,15800
	Substitué avec coeff. 1,43 par ICHEHC	ICHEHC	01/06/2014	07/10/2014	SITE INTERNET INSEE		1,43	110,60000



Détail du calcul du coefficient de variation

Résultat=0,144+0,432xICHTTS1HC/ICHTTS1HC+0,048x9720MELBT/9720MELBT+0,192xTP10A9720/TP10A9720+0,144xEBIQ9720/EBIQ9720+0,04xAE9720/AE9720

.	0,144						0,144000000
.	+	0,432	x	158,158 / 134,3		+	0,508743529
.	+	0,048	x	136,160463 / 105,2		+	0,062126447
.	+	0,192	x	135,8 / 110,8		+	0,235321300
.	+	0,144	x	128,1744 / 111,2		+	0,165981237
.	+	0,04	x	0,5965 / 0,1254		+	0,190271132
.						=====	
.							1,306443645

K définitif : 1,306444

CRITERES TARIFAIRES

Agent de la société : (Non):(Oui)

Tranche (m3/an) définies sur le critère Agent de la société

n.r.= non assujetti à la redevance

Agent de la société	Tranches							
	[1 , 50]		[51 , 6000]		[6001 , 12000]		[12001 , 24000]	
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Non	0,9786	1,2785	1,3347	1,7437	1,3938	1,8209	0,8884	1,1606

n.r.= non assujetti à la redevance

Agent de la société	Tranches							
	24001 - Maximum							
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Non	0,5331	0,6965	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

n.r.= non assujetti à la redevance

Agent de la société	Tranches							
	[1 , 50]		[51 , 6000]		[6001 , 12000]		[12001 , 24000]	
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Oui	0,9786	1,2785	1,3347	1,7437	1,3938	1,8209	0,8884	1,1606

n.r.= non assujetti à la redevance

Agent de la société	Tranches							
	24001 - Maximum							
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Oui	0,5331	0,6965	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.



16.2 LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d'une liste des textes parus en 2014 accompagnée, si nécessaire, d'un bref commentaire de leur objet.

Cette veille n'a pas pour ambition d'être exhaustive, mais simplement d'attirer votre attention sur les principaux textes qui depuis notre précédent rapport annuel peuvent, notamment, avoir une influence sur le service ou des incidences contractuelles. A cet effet, votre délégataire reste à votre disposition pour toute information et discussion avec vous sur les conditions d'intégration éventuelles de ceux-ci dans nos obligations.

Les textes que nous avons sélectionnés à votre attention sur l'année 2014 sont les suivants.

PLANIFICATION

- Un décret (**n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin**) crée, au sein du collège des usagers des comités de bassin, trois sous-collèges représentatifs des catégories d'usagers. Il modifie par ailleurs l'article D.213-19 du code de l'environnement relatif à l'élection du président du comité de bassin (éligibilité limitée aux représentants des collectivités territoriales et aux personnes qualifiées) et instaure l'élection de trois vice-présidents, élus par l'ensemble du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements et du collège des usagers pour trois ans. Il modifie l'article D.213-20 du code de l'environnement pour encourager l'assiduité aux séances du comité de bassin.
- Un arrêté (**du 6 novembre 2014 portant approbation de la convention type relative à la coopération entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et les agences de l'eau**) vient approuver la convention visant à formaliser et renforcer la coopération entre l'ONEMA et les agences de l'eau afin de poursuivre leurs objectifs communs pour la connaissance et la gestion des milieux aquatiques.
- Un décret (**n° 2014-1510 du 15 décembre 2014 portant diverses modifications des procédures d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et d'octroi de l'autorisation prévue par le II de l'article L.411-3 du code de l'environnement**) harmonise diverses dispositions relatives à la simplification du droit et à la participation du public dans le domaine de l'environnement.

La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives et du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 sont venues simplifier l'action de l'administration et favoriser la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Le décret procède à l'adaptation des dispositions réglementaires correspondantes dans le code de l'environnement et le code général de la propriété des personnes publiques. Ces adaptations concernent les procédures d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi que les conditions d'octroi de l'autorisation d'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées.

- Un arrêté (**du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux**) est venu ajuster le contenu du SDAGE, notamment : un certain nombre de documents viennent le compléter (présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin, résumé du programme de surveillance, dispositif de



suivi, ... ; un « résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin » devra être inséré ; de nouvelles orientations y figurent.

- Un décret (*n° 2014-1578 du 23 décembre 2014 relatif à la prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique*), en application de la loi de finances pour 2012, est venu définir les substances dangereuses pour l'environnement (nouvel élément constitutif de la pollution prise en compte dans la redevance pollution de l'eau d'origine non domestique). Ce décret pose donc les catégories de substances concernées, les modalités de détermination de la quantité de substances dangereuses pour l'environnement ajoutée dans le milieu naturel qui sert d'assiette pour le calcul du montant de la redevance ainsi que le seuil à partir duquel un suivi régulier des rejets doit être mis en place par les personnes assujetties.

REMARQUE CONTEXTE 2015 : Les projets de schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 et les nouveaux plans de gestion sur l'eau, les risques d'inondation et le milieu marin sont soumis au public et aux assemblées locales dans le cadre d'une vaste consultation organisée jusqu'au 18 juin 2015 pour chacun des douze bassins.

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et programmes de mesures (PDM) élaborés en 2009 doivent être mis à jour et publiés au Journal officiel avant fin 2015.

Une vaste consultation a été ouverte le 19 décembre 2014, et jusqu'au 18 juin 2015, pour l'ensemble des sept bassins hydrographiques de France métropolitaine et des cinq bassins d'outre-mer. Ces documents de planification fixeront pour six ans (2016-2021) les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre pour atteindre un bon état des eaux et répondre aux exigences de trois directives européennes : la directive-cadre sur l'eau de 2000 (DCE), la directive "inondations" de 2007 et la directive cadre de "stratégie pour le milieu marin" (DCSMM) de 2008.

Le public est conduit à s'exprimer via un questionnaire sur l'adaptation au changement climatique, l'urbanisation dans les zones inondables ou encore la réduction des toxiques dans l'eau. En parallèle, la parole est donnée aux collectivités territoriales et aux acteurs institutionnels (conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, Comité national de l'eau, Conseil supérieur de l'énergie, établissements publics territoriaux de bassin, chambres consulaires, organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés) pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 20 avril prochain. Il appartiendra aux comités de bassin d'analyser les avis ainsi recueillis et le cas échéant, d'amender ou compléter les projets avant leur adoption définitive, à l'automne 2015.

GESTION DE LA RESSOURCE

- Une instruction (*DGS/EA4/2013/413 du 18 décembre 2013 concernant l'application de l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine*) précise les modalités de demande et d'octroi de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine en application de l'arrêté du 25 novembre 2003 et les informations à transmettre au Ministère chargé de la santé en vue de l'information de la Commission européenne conformément aux dispositions de la directive n°98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les conditions d'élaboration d'un bilan national sur les dérogations octroyées en France au cours des dix dernières années sont également détaillées.
- Un arrêté (*du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement*) modifie une partie de la définition de la « zone de mélange » (Article 1. II – 5°) :

La phrase : « Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau » est remplacée par la phrase :

« Cette zone est :

- a) Limitée à la proximité du point de rejet ;
- b) Proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g, de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation



pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces autorisations préalables, et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ». (JO du 16/05/2014)

- Un arrêté **(du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement)** ajoute un second alinéa à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2010 qui détermine le champ d'application des substances devant faire l'objet d'une réduction progressive, voire un arrêt pour les substances dangereuses prioritaires : *«Les mesures de réduction mises en oeuvre doivent permettre d'éviter que les concentrations des substances qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote augmentent de manière significative dans ces compartiments du milieu aquatique. Une attention particulière sera portée aux substances n° 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30 figurant à l'annexe du présent arrêté ».* (JO du 16/05/2014)
- Un arrêté **(du 17 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement)** fixe les niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0 (rejets dans les eaux douces de surface), 3.2.1.0 (entretien des cours d'eau et canaux) et 4.1.3.0 (dragages et/ou rejets en mer) de la nomenclature Eau.

En particulier, lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en application du décret nomenclature, la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II et III de l'arrêté du 9 août 2006.

Le présent arrêté remplace ledit tableau III "Niveaux relatifs aux composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)" par :

- un tableau III fixant les niveaux relatifs aux polychlorobiphényles (PCB - désormais en ?g/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) ;
- un tableau III *ter* déterminant les niveaux relatifs au tributylétain (TBT - dorénavant en ?g/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm). Ces modifications entrent en vigueur le 30 juillet 2014. (JO du 29/07/2014)

- Un arrêté **(du 17 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation)** met à jour certains articles de l'arrêté du 2 février 1998 compte tenu des nombreuses modifications intervenues (suppression, modification, codification) dans les textes et codes cités en référence par ceux-ci. (JO du 05/07/2014)

EXPLOITATION DES OUVRAGES

- Un arrêté **(du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)** fixe les prescriptions minimales à respecter pour la détention d'appareils contenant des PCB ainsi que les modalités d'analyse du fluide et d'étiquetage des appareils. Entrée en vigueur : 01/04/2014. (JO du 18/01/2014)



- Un arrêté (**Arrêté du 14 janvier 2014 relatif au contenu et aux modalités de la déclaration d'appareils contenant des PCB**) fixe le contenu et les modalités de la déclaration des appareils auprès de l'inventaire national exploité par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) prévue à l'article R. 543.27 du code de l'environnement. Entrée en vigueur : 01/04/2014. (JO du 22/01/2014)
- Un décret (**N°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en vigueur au 1er juin 2015**) modifie la nomenclature des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses pour tenir compte des dispositions issues de la directive « Seveso 3 », et du Règlement 1272/2008 du 31 décembre 2008 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des mélanges.

Au final, au 1er juin 2015, seront notamment créées 90 rubriques 4XXX et modifiées les rubriques 2717, 2760, 2770, 2790, 2792, 2793, 2795, 2970.

Par ailleurs, seront intégrés pour chacune des rubriques concernées des seuils hauts, ou des seuils bas, ou des dépassements à la règle de cumul définie à l'article R.511-11 du Code de l'environnement.

- Un arrêté (**du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement**) vise à rendre l'utilisation du site GIDAF obligatoire pour la transmission des données de surveillance des émissions en lieu et place de la transmission par papier. La prescription couvre l'auto-surveillance et les contrôles externes. Entrée en vigueur de l'arrêté : 1er janvier 2015. (JO du 15/05/2014)
- Un arrêté (**du 12 août 2014 fixant pour l'année 2014 le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-5 du code de l'environnement**) fixe, pour l'année 2014, le barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-5 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors de travaux tiers.

Pour rappel, cette redevance vise les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ainsi que les prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à proximité de ces réseaux. (JO du 20/08/2014)

SURVEILLANCE

- Une instruction du Gouvernement (**du 17 février 2014 relative à l'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)**) vise à établir les modalités d'articulation entre les directives DCE et DCSMM.
- Une instruction du Gouvernement (**du 20 octobre 2014 relative à la mise en œuvre, dans les domaines de la police de l'eau, de la nature et des sites, de l'ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement**) précise les modalités de mise en œuvre des décrets qui – en application de l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement – fixent les conditions du commissionnement des inspecteurs de l'environnement et de la transaction pénale.

GESTION DU SERVICE

- Un arrêté (**du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement**) modifie plusieurs indicateurs permettant de suivre les performances sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement.



- Un décret (**n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique**) pose les obligations, notamment d'information, que les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales et les personnes chargées d'une mission de service public, doivent suivre lorsqu'ils s'estiment dans une situation de conflit d'intérêts.
La notion de conflit d'intérêts est définie par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, auquel le décret vient en application, comme : « *toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction* ».
- Un décret (**n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau**) modifie la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau afin de tenir compte des évolutions de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles.
- Un arrêté (**du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux**) modifie le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Travaux (CCAG Travaux) dans la poursuite de l'objectif de « réduire et de mieux encadrer les délais contractuels de production du décompte général définitif (DGD) ». Ainsi :
 - Les délais encadrant l'élaboration du DGD sont réduits : l'entreprise a 30 jours (anc. 45) pour remettre son projet de décompte final à la personne publique, qui aura, à son tour, 30 jours (anc. 40) pour notifier le décompte général. A compter de cette notification, l'entreprise aura de nouveau 30 jours (anc. 45) pour signer et notifier le décompte général qui deviendra dès lors Décompte Général et Définitif.
 - Un DGD tacite est institué : Si la personne publique ne notifie pas son décompte général dans le délai de 30 jours, alors l'entreprise lui notifie un projet de décompte général signé. La personne publique a, alors, 10 jours pour notifier le décompte général et, à défaut, le projet de décompte général signé par l'entreprise devient alors DGD.
- Une instruction du Gouvernement (**du 04 mars 2014 relative à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau suite à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes**) le champ d'application, le calendrier et les modalités de l'expérimentation prévue par l'article 28 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Cet article introduit, pour les collectivités qui le souhaitent, la possibilité d'une expérimentation en vue de « favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau ».
- Une loi (**n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation**) tend à rééquilibrer les relations entre les consommateurs et les professionnels.
Elle introduit les actions de type « class action » ou actions de groupe qui permettent à une association de consommateurs d'exercer des recours en cas de pratiques abusives ou anticoncurrentielles. Les associations de consommateurs peuvent ainsi obtenir des décisions de justice en lieu et place des consommateurs, lesquels pourront a posteriori bénéficier de la décision rendue sans avoir besoin d'exercer leur recours individuellement.
D'autre part la loi dite « loi HAMON » vise à améliorer l'information des consommateurs, faciliter la résiliation des contrats par les consommateurs dans de nombreux domaines (téléphonie, banques, assurances, ...). C'est à ce titre que les règlements de service eau et assainissement sont concernés (en tant que « contrats conclus à distance et hors établissement »).
- Une directive (**2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics**) prévoit le recours à la facturation électronique pour les factures émises à l'issue de



l'exécution d'un marché auquel s'applique la directive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE.

A ce titre, une norme européenne devra être élaborée pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique.

Les Etats ont jusqu'au 27 novembre 2018 pour transposer cette directive au sein de leur droit interne.

- Un décret (***n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution***) simplifie les procédures, applicables en matière de travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution, pour tenir compte d'expérimentations réalisées de la mi-2011 à la mi-2013. Il améliore le fonctionnement et l'ergonomie du guichet unique « réseaux-et-canalisation.gouv.fr », afin d'en augmenter l'efficacité et encadre la dématérialisation des déclarations préalables aux travaux. Les réseaux électriques aériens à conducteurs isolés visibles bénéficient d'une exemption d'enregistrement sur le guichet unique lorsque les travaux effectués dans leur voisinage sont dispensés des obligations relatives à la prévention du risque électrique prévues par le code du travail.

Les travaux d'entretien ordinaire le long des réseaux aériens ou souterrains peuvent être dispensés de déclaration préalable à condition que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant notamment sur la sécurité et que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux. Pour les travaux de très faible emprise, le marquage ou le piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone d'intervention. Les investigations complémentaires, opérations à caractère obligatoire menées en amont du chantier et visant à mieux connaître l'emplacement des réseaux avant d'engager les travaux, sont distinguées des opérations de localisation facultatives, effectuées à l'initiative des responsables de projets. Enfin, l'obligation d'information du maire par les exploitants de réseaux sur les programmes de travaux sur la voirie est étendue aux informations portant sur la réalisation d'investigations complémentaires lorsque celles-ci sont obligatoires, afin que le maire puisse assurer une meilleure coordination de ces opérations entre les maîtres d'ouvrage concernés et encourager leur mutualisation.

OBSERVATIONS : Ce décret s'inscrit dans le cadre de la profonde réforme engagée par l'Etat nommée « Réforme Anti Endommagement » ou « construire sans détruire » depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II ». Son objectif est d'obtenir une amélioration de la cartographie des réseaux et ce dans un but de réduire les dommages causés aux réseaux lors des travaux, au bénéfice de la sécurité des intervenants, des riverains, des biens, de la protection de l'environnement et de l'économie des projets.

La réforme introduit de nouvelles obligations et modifie substantiellement la répartition des responsabilités entre les différents acteurs.

Sur le service d'eau, elle génère pour la collectivité l'obligation de se conformer à cette réglementation lorsqu'elle réalise des travaux en régie sur ce réseau ou l'obligation d'inscrire dans les CCTP des marchés publics de travaux les nouvelles obligations et notamment de procéder au géoréférencement en classe A (précision x,y,z < 40 cm) des ouvrages neufs ou réhabilités.

Dans le cadre de la délégation de service public, elle génère des obligations qui mobilisent des moyens supplémentaires et des coûts :

- L'adhésion au guichet unique, Il s'agit d'une plateforme internet qui est le répertoire des exploitants permettant aux responsables de travaux de déclarer leurs chantiers et la mise à jour régulière de la cartographie,
 - Des nouvelles procédures pour la conduite des chantiers, qui visent notamment à localiser très précisément les ouvrages souterrains lors de chaque intervention effectuée sur le réseau,
 - L'amélioration progressive de la cartographie vers un géo-référencement des ouvrages neufs ou réhabilités avec une précision de classe A (précision en X, Y, Z de 40 cm).
-
- Une instruction (***Instruction du 22 juillet 2014, avis du Directeur Départemental des Finances Publiques sur la durée des délégations de service public (décision Commune d'Olivet)***) établie la méthode que doivent suivre les directeurs départementaux des finances publiques pour rendre leur



avis sur la validité des délégations de service public dans les domaines de l'eau, l'assainissement et les déchets qui dépassent la durée maximale de 20 ans.

- Une ordonnance (***n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique***) prévoit la généralisation de la facturation électronique d'ici 2020. Ainsi, devront, y compris pour leurs contrats en cours d'exécution, transmettre leurs factures sous forme électronique les titulaires et sous-traitants (admis au paiement direct) de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à compter du :
 - 1^{er} janvier 2017 pour les grandes entreprises
 - 1^{er} janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire
 - 1^{er} janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises
 - 1^{er} janvier 2020 pour les micro-entreprises

Par conséquent, tous les acheteurs publics devront – à compter du 1^{er} janvier 2017 – être à même d'accepter et traiter les factures électroniques transmises, par les titulaires ou sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats.

- Un décret (***n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions***) met en œuvre les dispositions prévues par le chapitre V de la loi relative à la consommation qui concerne la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Pour tirer les conséquences de la modernisation des moyens de contrôle des agents en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à laquelle la loi consommation a procédé, le texte rassemble l'ensemble des modifications des dispositions réglementaires afférentes à ces pouvoirs, en ce qui concerne la protection économique du consommateur (livre Ier du code de la consommation), la sécurité et la conformité des produits (livre II du code de la consommation) ainsi qu'en matière de concurrence (livre IV du code de commerce).

Ce texte permet également la mise en place de la nouvelle procédure de sanction administrative prévue par la loi consommation, en remplacement d'un certain nombre d'infractions pénales ; il procède parallèlement à l'abrogation des peines contraventionnelles afférentes à des infractions dépenalisées par cette loi.

- Une ordonnance (***n°2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables***) permet à l'auteur d'une demande de « *décision administrative individuelle créatrice de droits* », d'obtenir la communication des documents préparatoires à cette décision. Au cours de la procédure d'instruction de sa demande, son auteur pourra ainsi, à certaines conditions, avoir communication des documents qui vont éclairer l'administration appelée à décider.
- Une ordonnance (***n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique***) modifie l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Elle entre en vigueur "dans un délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République française pour l'Etat et ses établissements publics et de deux ans pour les autres autorités administratives".

Désormais, "l'usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autorité administrative, ou lui répondre par la même voie". Dès lors, "cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans qu'il lui soit possible de demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme". Ce droit s'accompagne de "l'obligation, pour les autorités administratives, de mettre en place des téléservices, étant précisé que l'obligation qui est faite aux administrations de mettre en place un téléservice doit s'entendre comme la mise à disposition d'une simple adresse de messagerie électronique dédiée afin de recevoir des courriels des usagers. En l'absence de téléservices, l'usager pourra utiliser tout moyen électronique pour saisir l'administration". En outre, les administrations peuvent répondre par voie électronique aux



demandes d'information ainsi qu'aux autres envois reçus par voie électronique, sauf refus exprès de l'utilisateur.

- Un article (**article 40 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives**) prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, notamment, confier à un organisme public ou privé – après avis conforme du comptable public – l'encaissement du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public.

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- Une loi (**n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles**) vise trois objectifs : Clarifier les responsabilités des collectivités territoriales et de l'Etat ; Conforter les dynamiques urbaines en affirmant le rôle des métropoles ; Définir les transferts et la mise à disposition des agents de l'Etat et à la compensation des transferts de compétences de l'Etat.

Elle a notamment pour objet de baisser le seuil de création des communautés urbaines, renforcer les compétences des différents EPCI à fiscalité propre (Communauté de communes, Communauté d'agglomération, Communauté urbaine, Métropole), affirmer le développement des métropoles

- Une directive (**2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession**) a pour objet de mettre fin à l'insécurité juridique résultant, notamment, de l'absence de réglementation européenne et de législations nationales divergentes en matière de concessions. Toutefois, cette directive exclue, notamment, de son champ d'application le secteur de l'eau. Les Etats ont jusqu'au 18 avril 2016 pour transposer cette directive dans leur droit interne.
- Des directives (**2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau de l'énergie, des transports et des services postaux**) viennent abroger, respectivement, les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE. Elles poursuivent notamment, un objectif de simplification et d'assouplissement des procédures d'achats publics et un objectif de faciliter l'accès des PME aux marchés publics.

Elles viennent, notamment, réduire les délais des différentes procédures de passation, élargir le recours à la négociation, poser les critères du *in-house* et de la coopération public-public, ... Les Etats ont jusqu'au 18 avril 2016 pour transposer cette directive dans leur droit interne.

- Une loi (**n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique**) crée une nouvelle forme d'entreprise publique locale : la Société d'économie mixte à opération unique (SEMOP). Ce dispositif permet à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales de lancer une procédure de publicité et mise en concurrence, en amont de la constitution de la société, pour désigner l'actionnaire opérateur économique (pouvant être actionnaire majoritaire) avec lequel la collectivité ou le groupement s'associera pour l'exécution du contrat qui sera attribué à la SEMOP créée pour cette seule fin.
- Des décrets (**publiés au Journal Officiel du 1er novembre 2014**), pris en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 modifié par la loi du 12 novembre 2013, posent trois types d'exceptions :
 - La décision, à l'issue du délai de deux mois, vaut rejet implicite
 - La décision, à l'issue d'un délai inférieur ou supérieur à deux mois, vaut décision implicite d'acceptation
 - La décision, à l'issue d'un délai inférieur ou supérieur à deux mois, vaut décision implicite de rejet



Chaque ministère a fixé les décisions qui divergent du principe et qui entrent donc dans l'une de ces trois hypothèses.

ENERGIE

- Un arrêté (**du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité**) vient annuler la hausse tarifaire de 5% en moyenne des tarifs bleu qui était prévue au 1^{er} août 2014. Cette évolution tarifaire aura probablement lieu à l'automne 2014.
- Un arrêté (**du 28 juillet 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013**) pose une augmentation rétroactive de 5% des tarifs bleu sur les consommations comprises dans la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013. Ces dispositions sont prises suite à une décision du Conseil d'Etat du 24 avril 2013 selon laquelle l'augmentation du gouvernement – limitée à 2% - était insuffisante et il a par conséquent été enjoint au gouvernement de prendre un nouvel arrêté afin d'effectuer un rattrapage.
- Un arrêté (**du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution**) fixe les barèmes qui permettent de déterminer les tarifs de cession de l'électricité mentionnés à l'article L.337-1 du code de l'énergie.
- Un arrêté (**du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité**) fixe les barèmes qui permettent de déterminer les tarifs réglementés de vente hors taxes de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie
- Un décret (**n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie et arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie**) a été pris en application de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique qui oblige les grandes entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Ce décret définit les conditions et modalités de réalisation de cet audit.
- Un décret (**n°2014-1492 du 11 décembre 2014 modifiant le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité**)

Il modifie les dispositions relatives aux méthodes de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité afin de tirer les conséquences de la compétence exclusive de la Commission de régulation de l'énergie en la matière

REMARQUES :

- ❖ **RAPPEL : Mise en application au 01/01/2016 de textes relatifs à l'ouverture du marché de l'électricité (loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité NOME)**

Cette loi NOME engendre plusieurs évolutions qui ont une incidence sur l'approvisionnement de l'énergie électrique :

1. Suppression au 31/12/2015 des tarifs réglementés Vert et Jaune.

Des nouveaux contrats devront être établis courant 2015, pour une durée définie, avec les fournisseurs du marché de l'électricité, avec date d'effet au plus tard le 01/01/2016. Certains types de contrats ne seront plus maintenus (Borne poste) ou certaines facturations particulières modifiées (énergie réservée)

Certains indices publiés par l'INSEE utilisés dans nos formules de révision de prix, assis sur les tarifs Vert et Jaune, seront obsolètes, supprimés et devront être remplacés. Un nouvel indice est en cours d'élaboration par l'INSEE.

2. Le marché des capacités sera mis en œuvre en 2017.

Le cout approvisionnement de l'énergie pourra s'en trouvé impacté.



SAUR communiquera ultérieurement toute information utile sur ce sujet

- ❖ **OBSERVATION :** La volonté Européenne de limiter les gaz à effet de serre et d'augmenter l'indépendance énergétique, va conduire SAUR à effectuer des audits énergétiques sur la majorité des installations qu'elle exploite.

Les conclusions de ces audits seront présentées aux collectivités concédantes de façon à ce que conformément à la philosophie des textes, ensemble, puisse être pris toutes dispositions pour entreprendre la mise à niveau éventuelle ou la modernisation des installations exploitées pour une meilleure efficacité énergétique.

16.3 ANNEXE 1 : ARRETE PREFECTORAL



PRÉFET DE LA MARTINIQUE

*Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique*

Service Paysage, Eau, Biodiversité

Pôle Police de l'Environnement

Fort-de-France, le **14 AVR. 2014**

Arrêté préfectoral N° 2014 104 - 0000

**portant la Martinique en zone d'alerte sécheresse
et limitant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource**

LE PRÉFET
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la Directive Européenne 2000-60 du 23 octobre 2000, dite directive cadre sur l'eau ;

VU le code de l'environnement, et notamment :

- l'article L.211-1 relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
- l'article L.211-3 relatif aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
- les articles R.211-66 à R.211-70 relatifs aux zones d'alerte, soumises à des contraintes environnementales ;

VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645 ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

VU le code rural ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2212-2-5 relatif aux compétences de la police municipale -en particulier en terme de sûreté, de sécurité et de salubrité publique- ;

VU le code pénal ;

VU la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

VU le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 8h00 – 12h00 du lundi au vendredi
14h00 – 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 – fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr



VU le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

VU le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ;

VU le décret n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de l'Environnement ;

VU le Plan ressource eau potable approuvé par arrêté préfectoral ;

VU l'arrêté préfectoral n°2013-364-0005 du 30 décembre 2013 portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau à usage agricole pour le premier semestre 2014 ;

VU les compte-rendu de la cellule sécheresse lors des réunions des 28 mars et 9 avril 2014 ;

CONSIDÉRANT que les seuils d'alerte-sécheresse sont durablement franchis sur la quasi-totalité du territoire de la Martinique ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un partage équitable de la ressource, prenant en compte la priorisation des usages ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R Ê T E

Article 1 : Objet

Une zone d'alerte, dans laquelle sont prescrites des mesures fixées aux articles R.211-66 à R. 11-70 du Code de l'Environnement, est instituée pour l'ensemble du département de la Martinique.

Article 2 : Délimitation et durée

La zone d'alerte définie à l'article 1^{er} du présent arrêté est instaurée à compter de la diffusion du présent arrêté jusqu'au **1^{er} juin 2014**, avec possibilité de prorogation si la situation de sécheresse persiste au-delà de cette date. La zone d'alerte sera levée dès que les effets de la sécheresse ne seront plus perceptibles.

Article 3 : Prescriptions

1) Mesures d'interdiction :

Dans la zone d'alerte définie ci-dessus, dans le but de préserver la ressource destinée prioritairement à l'alimentation en eau potable de la population, la défense incendie, les besoins sanitaires, seront interdits les usages suivants de l'eau potable :

- arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des espaces verts publics et privés, ainsi que des espaces sportifs ,
- lavage des véhicules et des bateaux hors des aires de lavages professionnelles et équipées de dispositifs haute pression économes en eau, et à l'exception des véhicules ayant une obligation réglementaire d'ordre sanitaire ou alimentaire ou technique telles les bétonnières,
- vidange et remplissage des piscines, sauf pour maintenir le niveau nécessaire au traitement de l' eau, ou pour des raisons de sécurité ou de santé,
- vidange des réservoirs d'eau potable, sauf nécessité absolue justifiée par des raisons sanitaires.



2) Autres mesures

- La population est invitée à gérer l'eau de façon économe sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Toute fuite sur le réseau collectif d'eau potable devra être signalée sans délai aux services responsables de la distribution.
- Les préleveurs d'eau destinée à l'alimentation en eau potable sont autorisés à restituer le débit réservé de crise, indiqué dans l'arrêté individuel autorisant le prélèvement ou à défaut égal à 10% du module inter-annuel. En cas de risque de non-respect de cette prescription, l'exploitant devra en informer le Préfet (DEAL/Service de la Police de l'Eau).
- Les usagers effectuant des prélèvements destinés à l'agriculture, dont la liste est annexée à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2013, devront faire part à la chambre d'agriculture, mandataire pour les prélèvements agricoles, dans les 5 jours qui suivront la notification du présent arrêté, des volumes d'eau journalier qui leur sont nécessaires durant la période d'application de cet arrêté.
- La chambre d'agriculture devra adresser au Préfet (DEAL/Service Police de l'Eau), dans les 8 jours qui suivront la notification du présent arrêté, une synthèse des besoins journaliers en mettant en évidence les écarts par rapport aux volumes autorisés par l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2013.

Article 4 : Publicité

Le présent arrêté est adressé par le Préfet :

- aux maires de toutes les communes de la Martinique, pour affichage en mairie,
- aux Présidents des syndicats intercommunaux en charge de l'alimentation en eau potable, pour affichage au siège du syndicat.
- Mention du présent arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article 5 : Publication et exécution

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Martinique,
Mesdames et Messieurs les Maires de toutes les communes de Martinique,
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture,
Monsieur le Président de la CACEM,
Monsieur le Président du SCNA.,
Monsieur le Président du SCNO.,
Monsieur le Président du S.I.C.S.M.,
Monsieur le Président d'ODYSSI,
Monsieur le directeur de la SME,
Monsieur le directeur de la SMDS,
Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de la Santé,
Monsieur le responsable du Service Mixte de la Police de l'Environnement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Fort-de-France, le 14 AVR. 2014
Le Préfet a délégué
le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Région Martinique

Philippe MAFFRE